

ACIONAMENTO POR INVERSOR

M-603, 7,5 kW: potência, STO e interface de comando

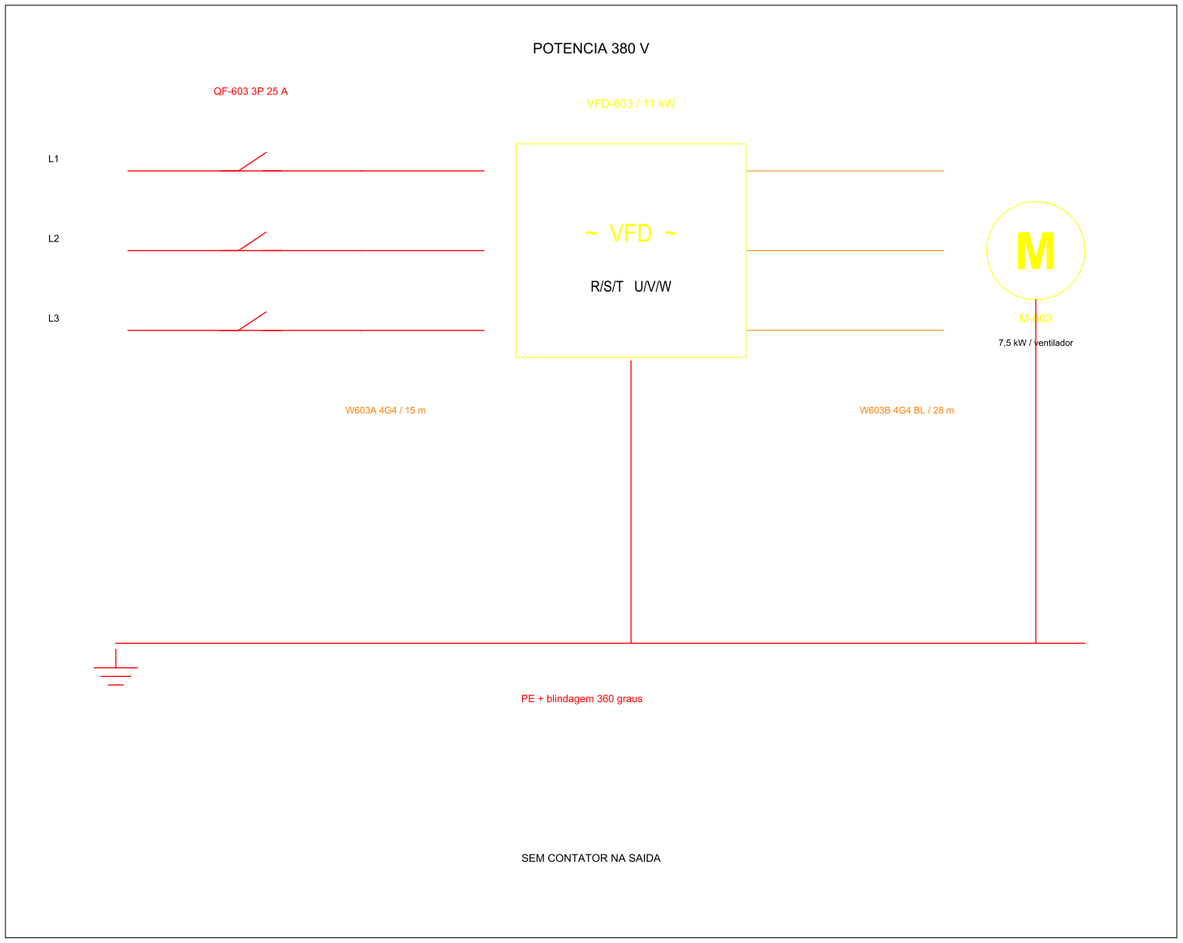

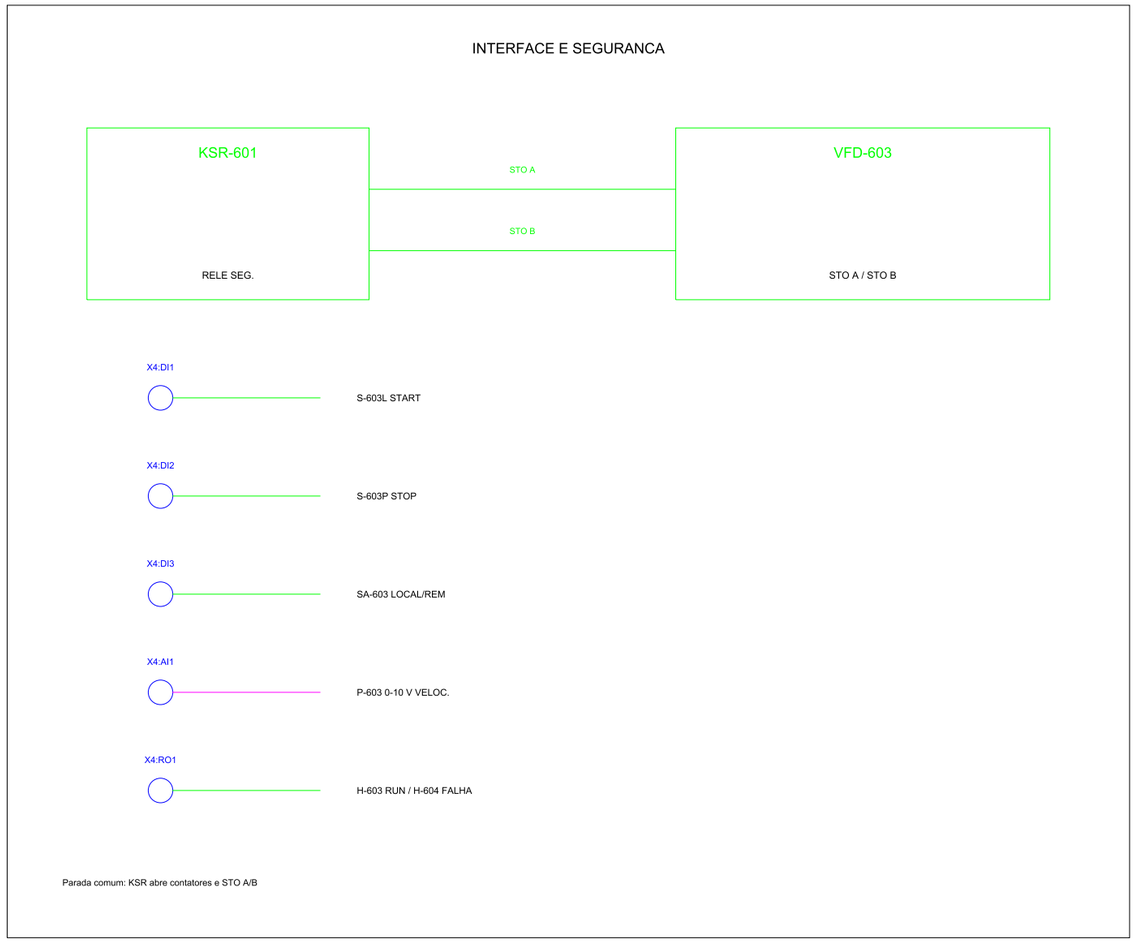

LEGENDA

DI: entrada digital | AI: entrada analógica | RO: relé | STO: torque seguro desligado

NOTAS DA PRANCHA

Não instalar contator de manobra entre VFD-603 e M-603. Cabo de saída blindado.
STO A/B é conceitual; função de segurança requer análise de risco e validação.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
00	2026-09-09	EMISSAO INICIAL DO PROJETO 06	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

ACIONAMENTO POR INVERSOR

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-09-09	00	04/07

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
04_acionamento_inversor.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.