
ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

Molduras, estruturas, invólucros, DPS e barramento principal

POLOS CC NÃO INTENCIONALMENTE ATERRADOS

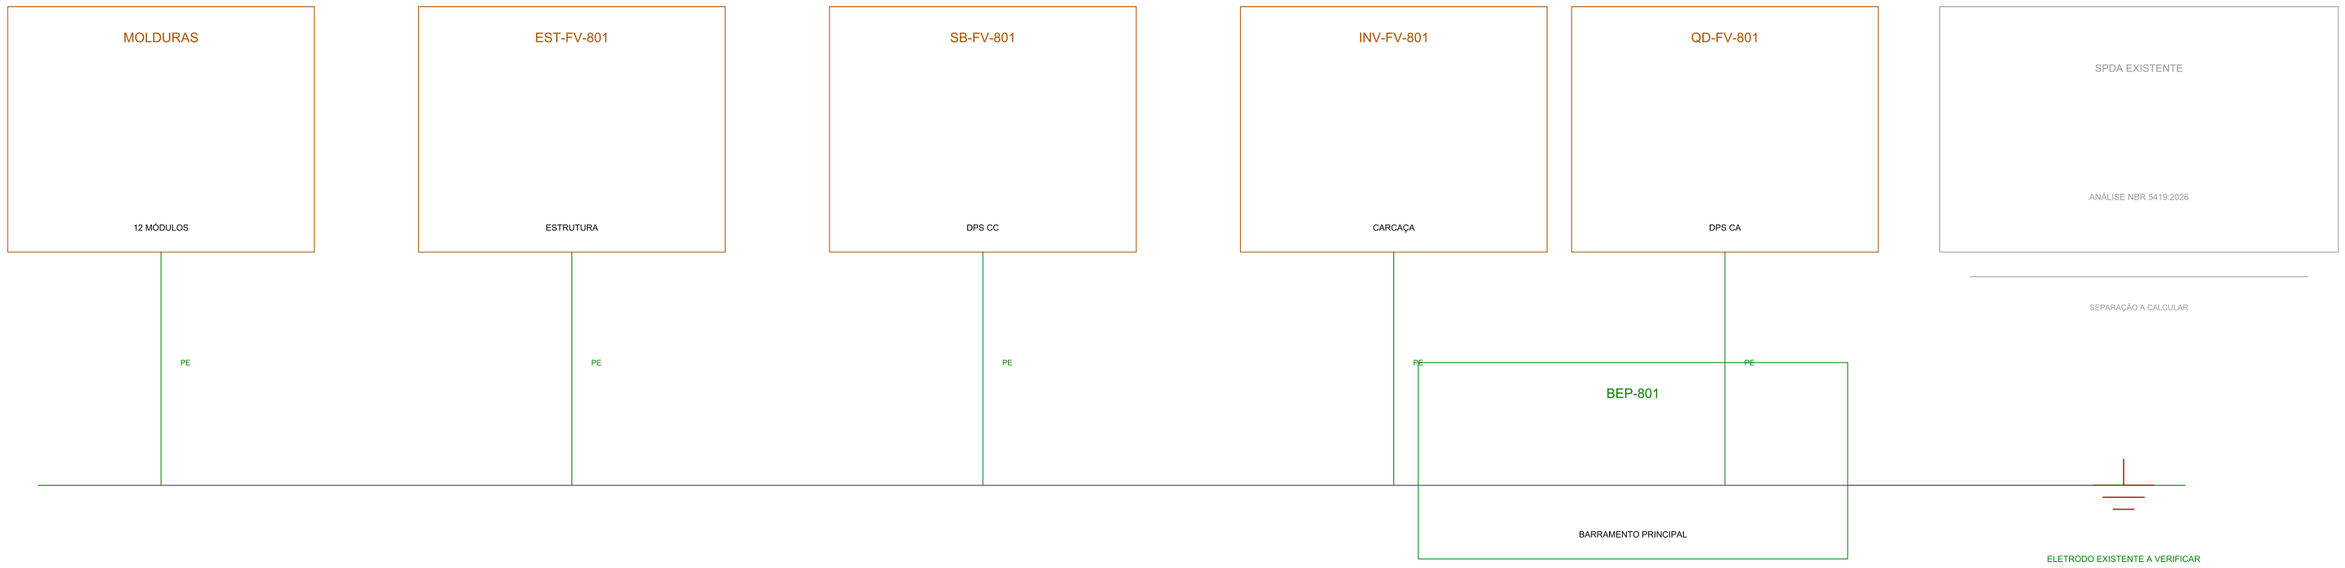

ESCOPO CONCEITUAL DO PE

Equipotencializar molduras, suportes e invólucros; manter conexões dos DPS curtas; identificar e proteger os condutores.

INTERFACE COM SPDA / EDIFICAÇÃO

Análise de risco, distância de separação, eletrodo, esquema TN/TT, seções e coordenação de DPS não foram definidos.

LEGENDA

PE: condutor de proteção | BEP: equipotencial principal | SPDA: descargas atmosféricas

NOTAS DA PRANCHA

A interface com eletrodo, esquema de aterramento e SPDA existentes não foi projetada.
Aplicar análise de risco e a série ABNT NBR 5419:2026 na revisão profissional.

AVISO OBRIGATORIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRICAO	RESP.
04	2026-11-06	ROTAS CC/CA RASTREÁVEIS	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

ATERRAMENTO E EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-11-06	04	05/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
05_aterramento.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.