
MALHA DE CONTROLE LIC-101

Variável controlada, manipulada, perturbações e estratégia PI

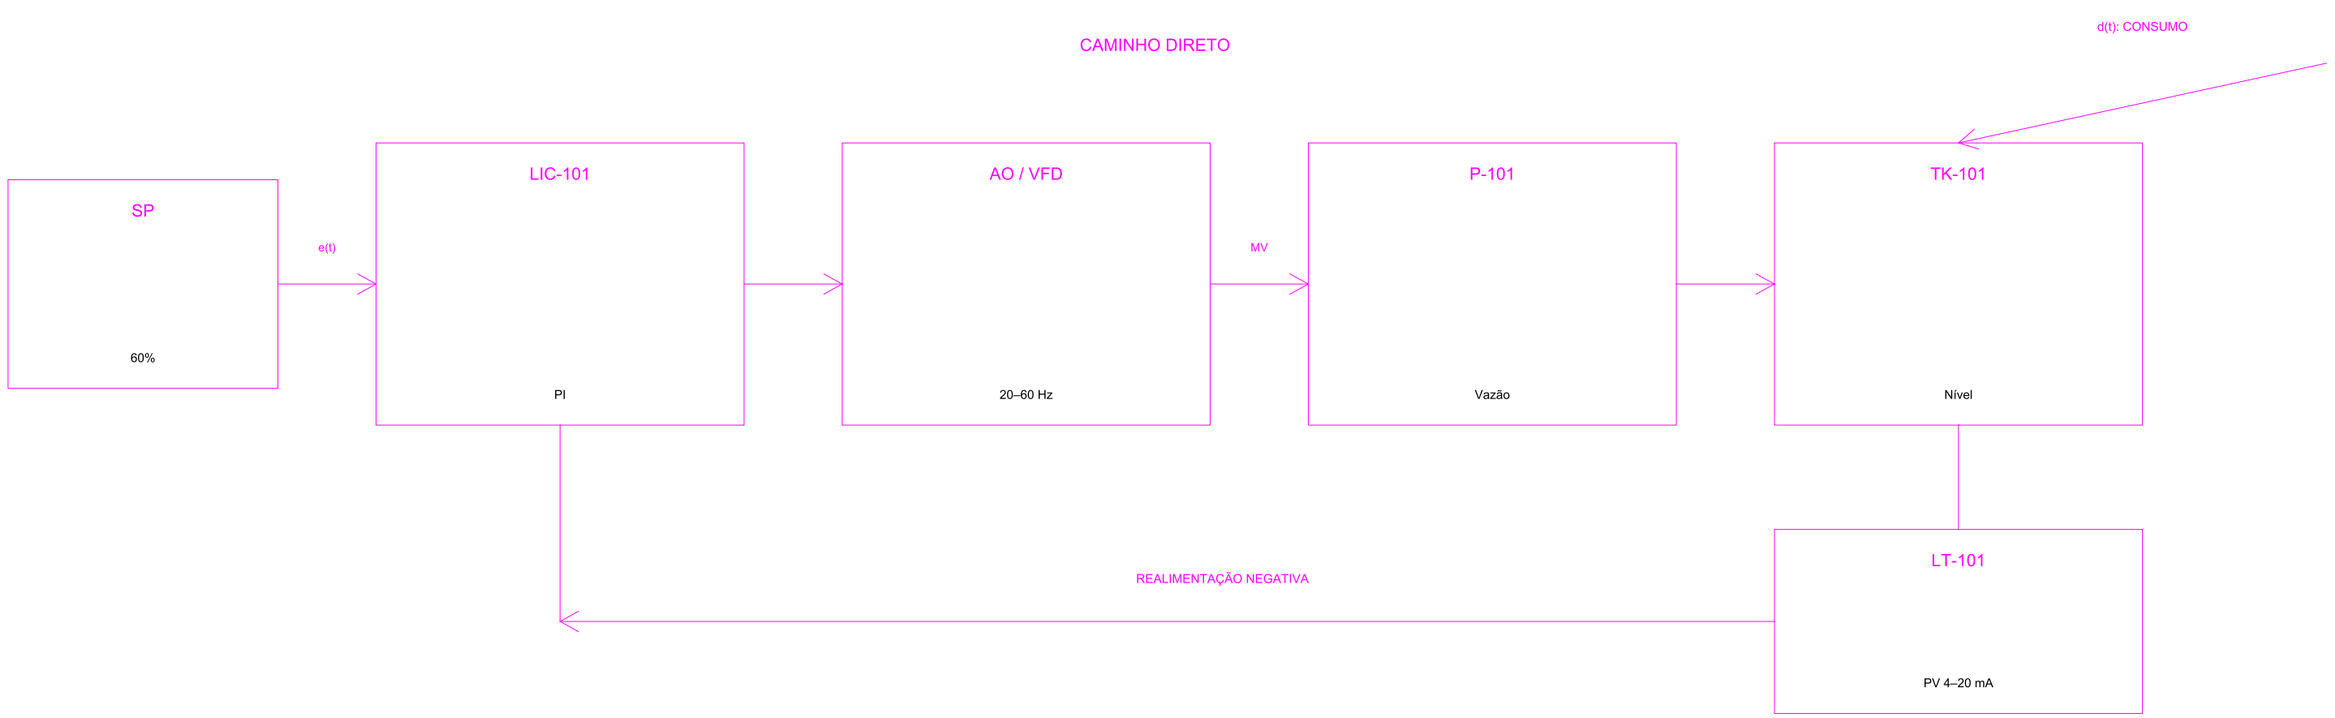

PARÂMETROS INICIAIS DE COMISSIONAMENTO

Kc = 0,8 %/% | Ti = 120 s | Td = 0 s | anti-windup | transferência sem salto

FALHAS / AÇÕES

LT inválido / VFD falha → PARAR + ALARMAR

LSHH ativo → STO + BLOQUEIO; rearme consciente

LEGENDA

SP: setpoint | PV: nível | MV: frequência | Kc: ganho | Ti: integral | Td: derivativa

NOTAS DA PRANCHA

Aumentar frequência quando PV < SP. Confirmar o sentido no equipamento real.
Kc e Ti são valores iniciais conservadores, sujeitos a comissionamento.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
00	2026-09-08	EMISSÃO INICIAL DO PROJETO 04	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

MALHA DE CONTROLE LIC-101

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-09-08	00	03/06

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
03_malha_controle.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.