
PLANTA DE ELETRODUTOS

Rotas conceituais, caixas e diâmetros assumidos

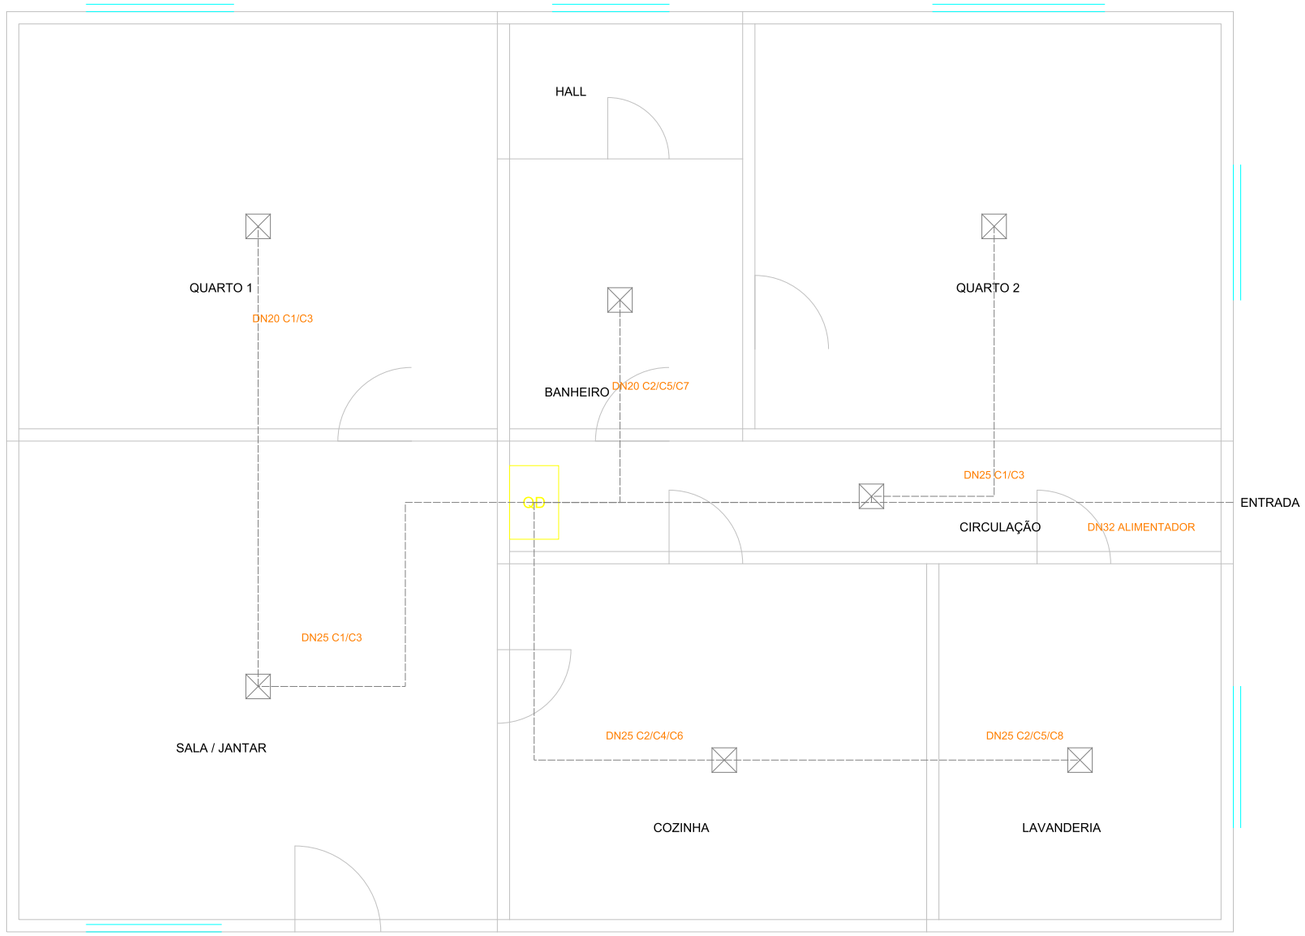

ROTAS E OCUPAÇÃO

DN	CIRCUITOS	CRITÉRIO
20 mm	ramais	até caixa/ponto
25 mm	grupos	troncos internos
32 mm	alimentador	entrada a QD1

VERIFICAÇÕES PENDENTES

- Ocupação e diâmetro interno real.
- Agrupamento e dissipação térmica.
- Número de curvas e caixas de passagem.
- Segregação de outros sistemas.
- Comprimento e queda de tensão medidos.

LEGENDA

Tracejado cinza: eletroduto | Caixa: derivação | DN: diâmetro nominal

NOTAS DA PRANCHA

Rotas não representam levantamento de obra. Verificar ocupação, curvas, agrupamento, segregação, acessibilidade e comprimentos reais.

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
00	2026-09-05	EMISSÃO INICIAL DO PROJETO 02	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

PLANTA DE ELETRODUTOS

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-09-05	00	04/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
04_planta_eletrodutos.dxf	mm	1:50	A3	CONCEIT.