
A B C D E F G H

DETALHES DE ATERRAMENTO

TN-S, equipotencialização e eletrodo indicativo


5

1 - ORIGEM TN-S CONCEITUAL

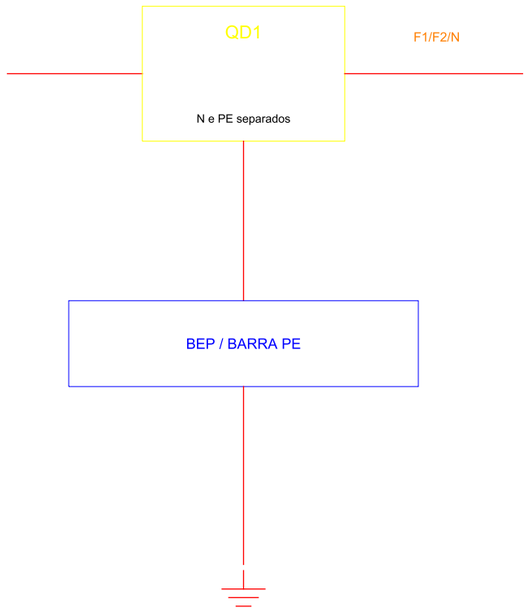


PE acompanha todos os circuitos.
Neutro não é unido ao PE em QD1.
Ponto de origem deve ser confirmado.

2 - EQUIPOTENCIALIZAÇÃO

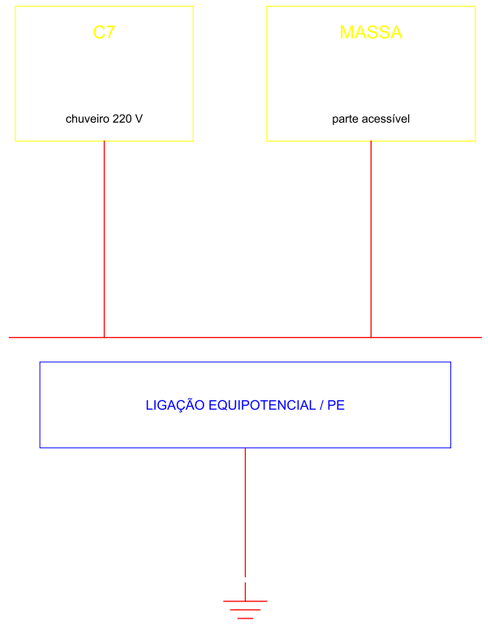

Confirmar zonas, acessórios metálicos, continuidade e seção.
DR de 30 mA é proteção adicional; não substitui PE.

3 - ELETRODO INDICATIVO

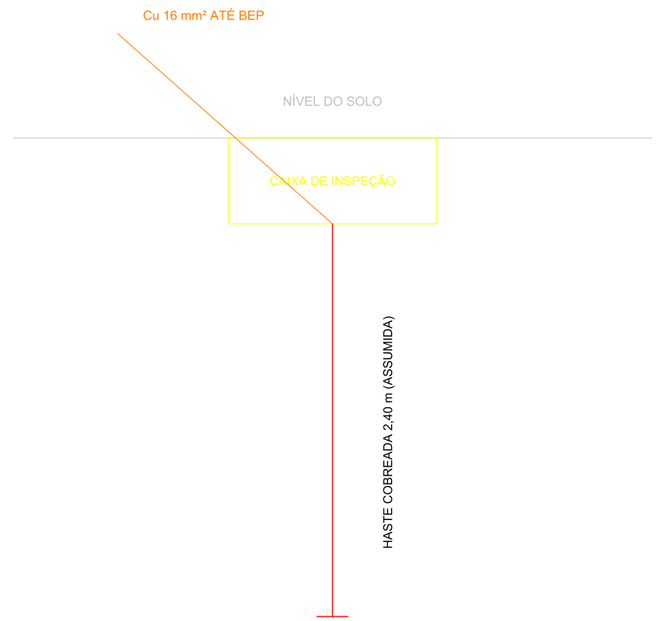

Não declarar resistência sem medição.
Verificar solo, corrosão e conexões.
Quantidade de hastes depende do projeto.
Caixa deve permanecer acessível.

4

3

2

LEGENDA

BEP: equipotencialização | PE: proteção | N: neutro | símbolo: terra

NOTAS DA PRANCHA

A haste de 2,40 m é detalhe didático. Quantidade, arranjo e desempenho dependem de solo, corrosão, conexões, ensaio e projeto específico.

1

AVISO OBRIGATÓRIO

Projeto acadêmico e conceitual. Não deve ser utilizado para fabricação, instalação ou execução de serviços sem revisão, dimensionamento e responsabilidade de profissional legalmente habilitado.

REV.	DATA	DESCRIÇÃO	RESP.
00	2026-09-05	EMISSÃO INICIAL DO PROJETO 02	R.E.M.M.

PORTFOLIO DE
ENGENHARIA ELETRICA
BASE ACADEMICA REPRODUZIVEL

A3
PAISAGEM

TITULO

DETALHES DE ATERRAMENTO

AUTOR	DATA	REV.	PRANCHA
Rogério Eduardo Moreira Menegueli	2026-09-05	00	08/08

ARQUIVO	UNIDADES	ESCALA	FOLHA	STATUS
08_detalhes_aterramento.dxf	mm	S/ESC.	A3	CONCEIT.