
m15_ocr — Séquence : ServiceEvaluationQualite.executer() (F4, garde-fous)
GARDE-FOU RÉTROSPECTIF, PAS PRÉVENTIF -- voir note en bas

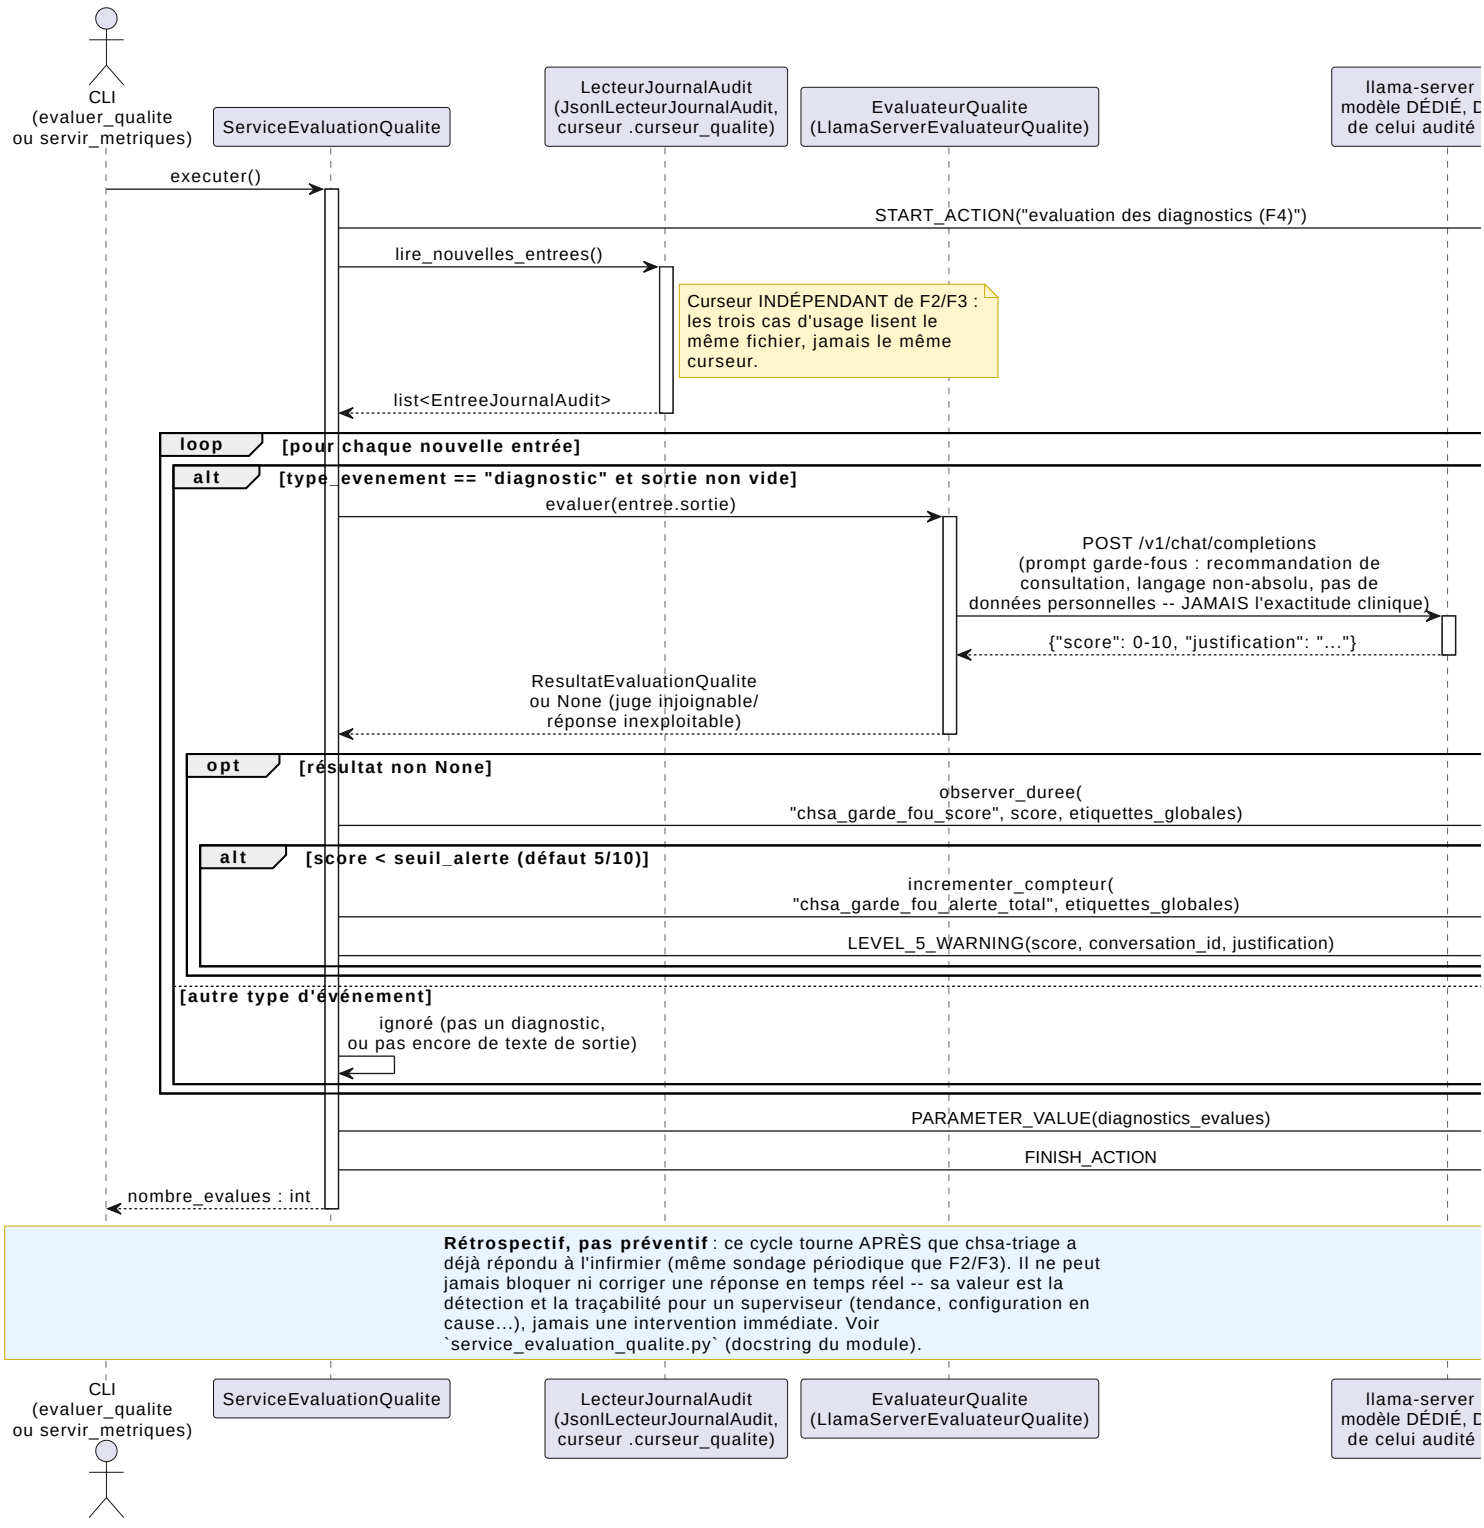

Rétrospectif, pas préventif : ce cycle tourne APRÈS que chsa-triage a déjà répondu à l'infirmier (même sondage périodique que F2/F3). Il ne peut jamais bloquer ni corriger une réponse en temps réel -- sa valeur est la détection et la traçabilité pour un superviseur (tendance, configuration en cause...), jamais une intervention immédiate. Voir `service_evaluation_qualite.py` (docstring du module).