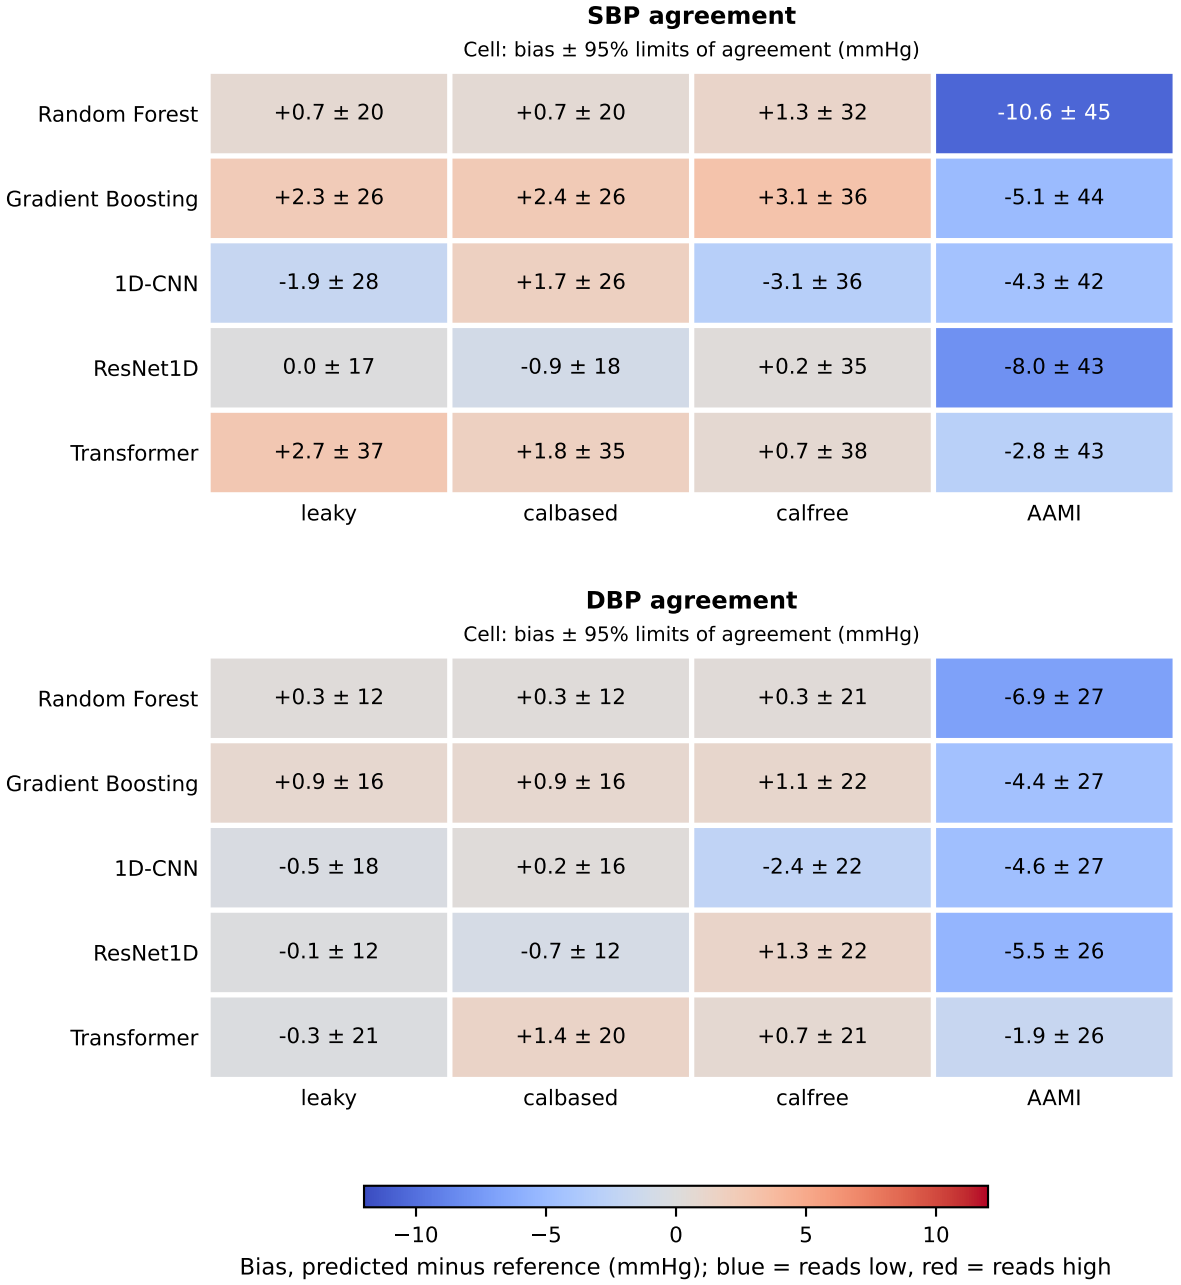
SBP agreement
Cell: bias ± 95% limits of agreement (mmHg)
Random Forest
Gradient Boosting
1D-CNN
ResNet1D
Transformer
+0.7 ± 20
+0.7 ± 20
+1.3 ± 32
-10.6 ± 45
+2.3 ± 26
+2.4 ± 26
+3.1 ± 36
-5.1 ± 44
-1.9 ± 28
+1.7 ± 26
-3.1 ± 36
-4.3 ± 42
0.0 ± 17
-0.9 ± 18
+0.2 ± 35
-8.0 ± 43
+2.7 ± 37
+1.8 ± 35
+0.7 ± 38
-2.8 ± 43
leaky
calbased
calfree
AAMI
DBP agreement
Cell: bias ± 95% limits of agreement (mmHg)
Random Forest
Gradient Boosting
1D-CNN
ResNet1D
Transformer
+0.3 ± 12
+0.3 ± 12
+0.3 ± 21
-6.9 ± 27
+0.9 ± 16
+0.9 ± 16
+1.1 ± 22
-4.4 ± 27
-0.5 ± 18
+0.2 ± 16
-2.4 ± 22
-4.6 ± 27
-0.1 ± 12
-0.7 ± 12
+1.3 ± 22
-5.5 ± 26
-0.3 ± 21
+1.4 ± 20
+0.7 ± 21
-1.9 ± 26
leaky
calbased
calfree
AAMI
−10
−5
0
5
10
Bias, predicted minus reference (mmHg); blue = reads low, red = reads high