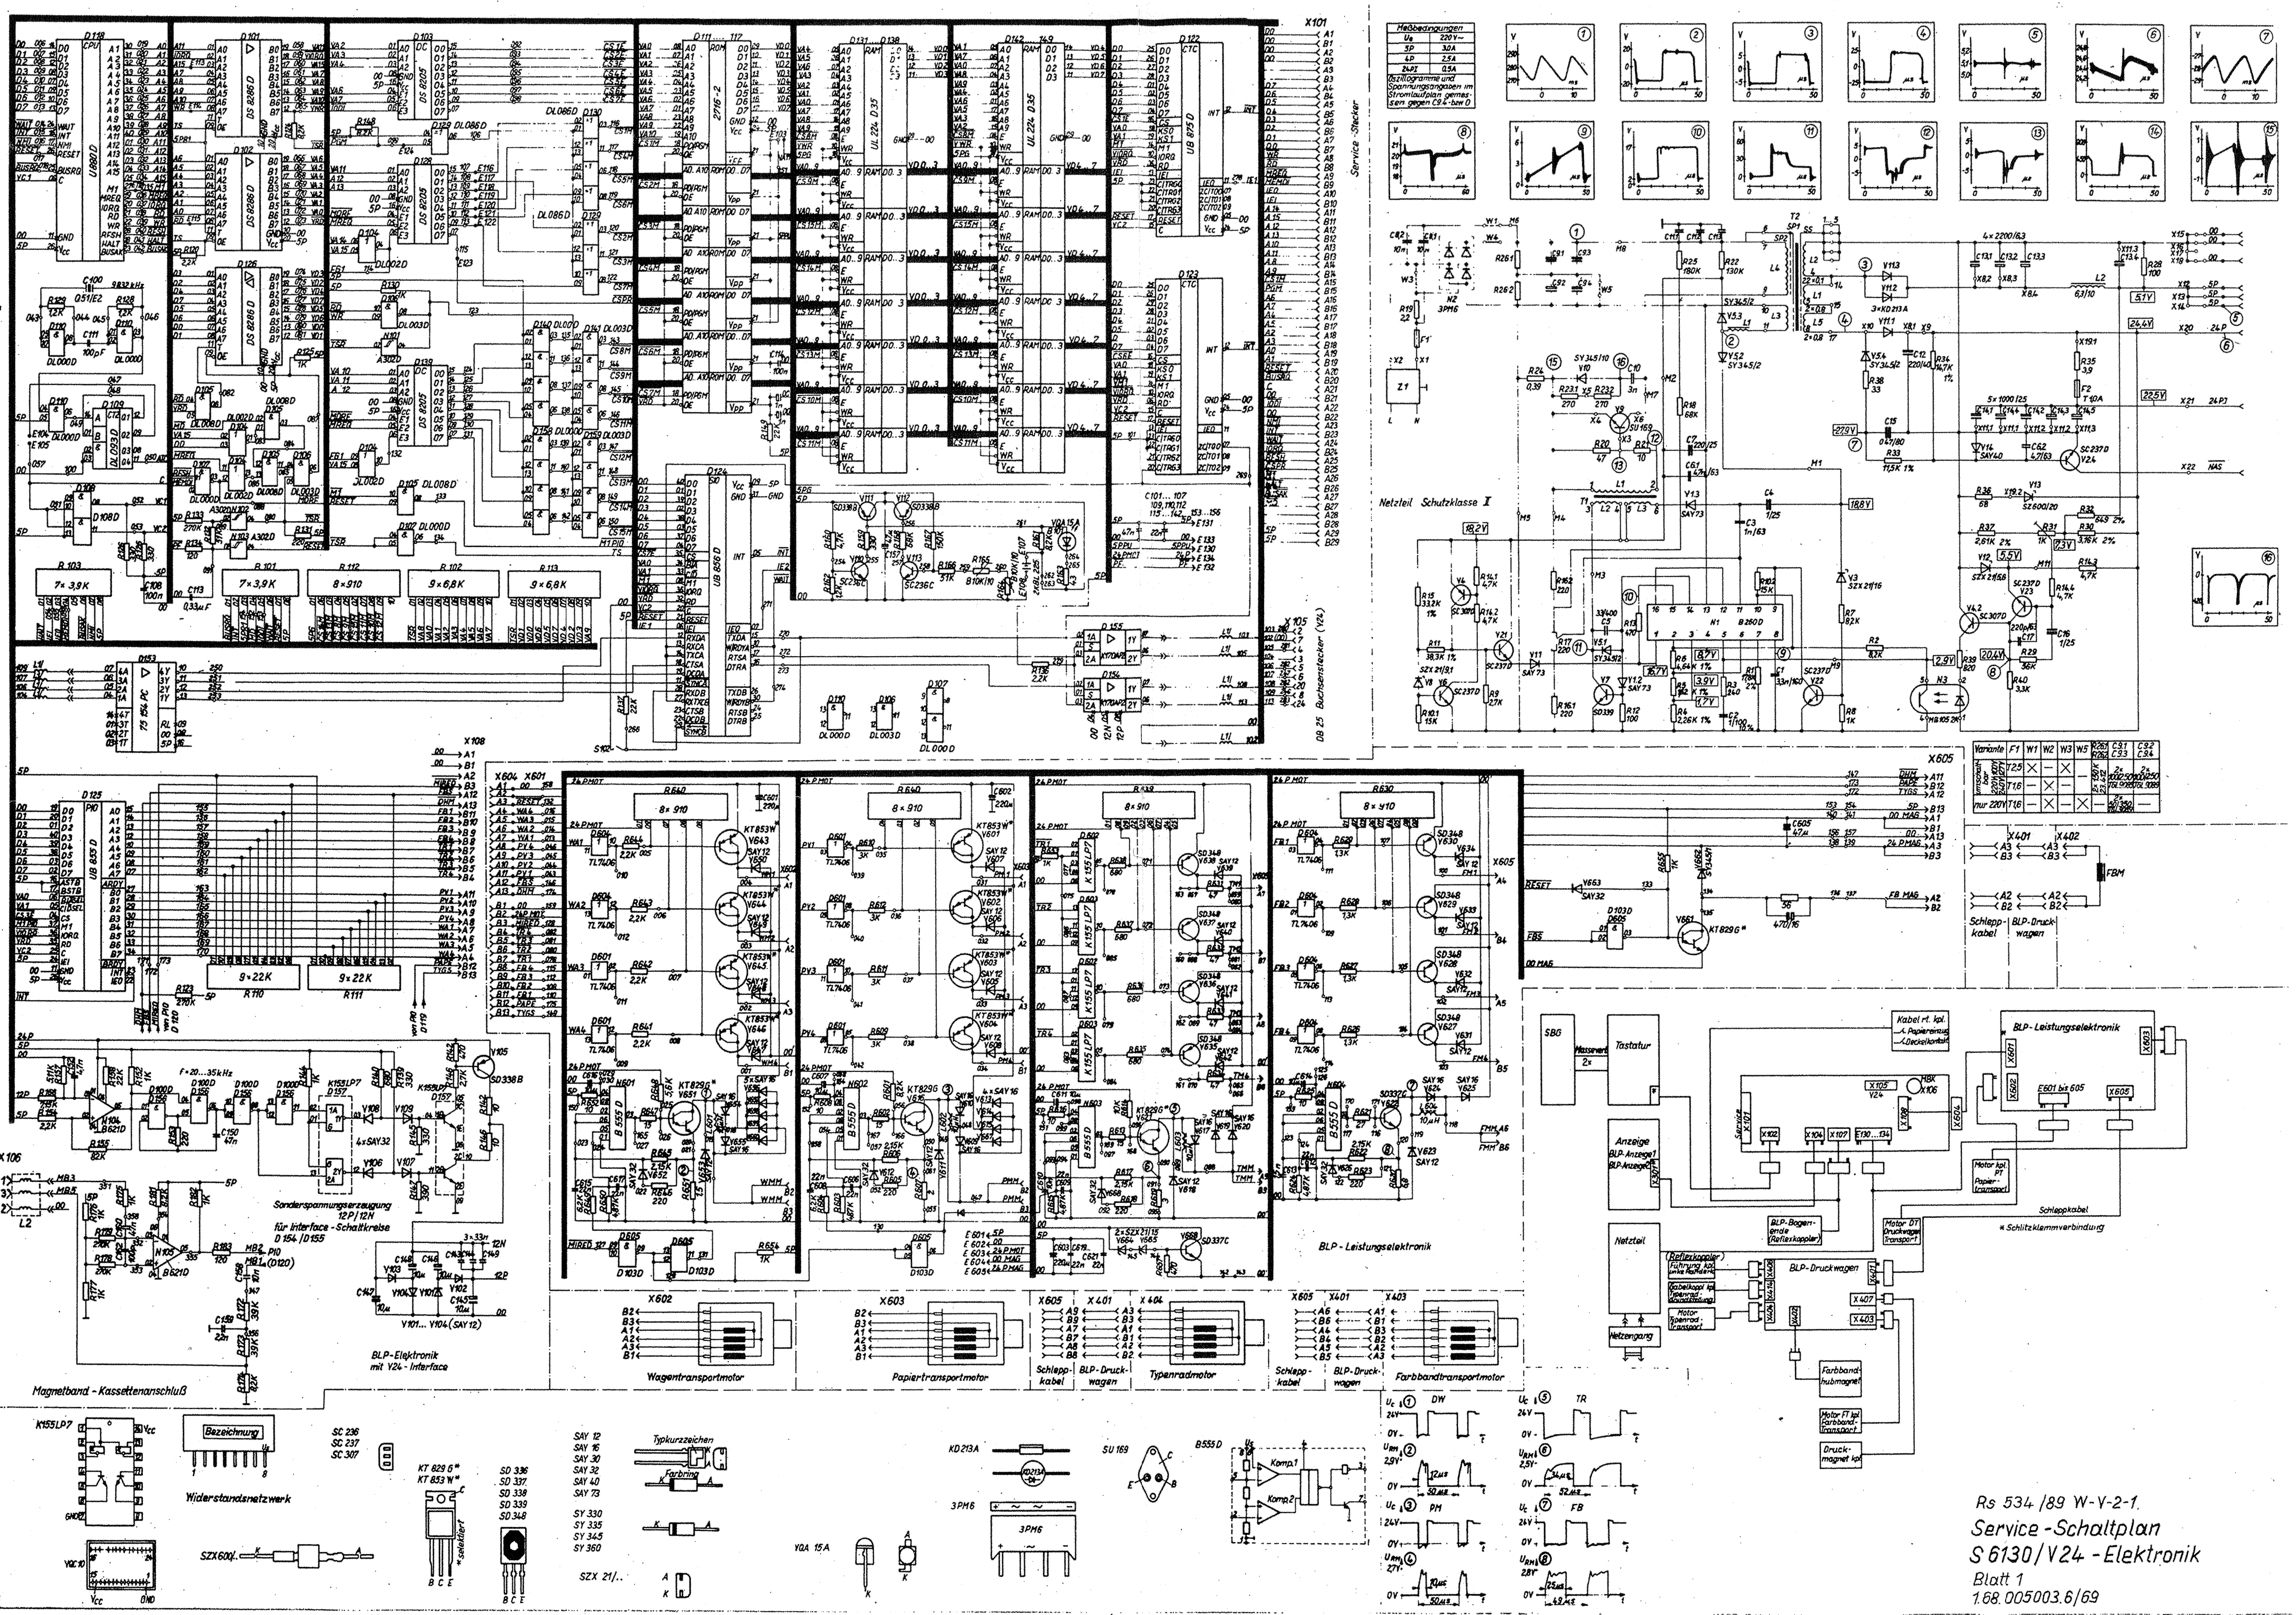

Meßbedingungen	
U_e	220 V~
5P	3,0A
4P	2,5A
24PI	0,5A

Oszillogramme und Spannungsangaben im Stromlaufplan gemessen gegen C9.4 bzw 0

Variante		F1	W1	W2	W3	W5	R261 R262	C9.1 C9.3	C9.2 C9.4
umschaltbar	220V/100V/127V	T2,5	×	—	×	—	2× 150K 23.412	2× 1000/250 TGL 9089	2× 1000/250 TGL 9089
	220V/240V	T1,6	—	×	—				
nur 220V		T1,6	—	×	—	×	—	2× 50/350 TGL 9089	—

Rs 534/89 W-V-2-1.

Service-Schaltplan
S 6130/V24-Elektronik

Blatt 1

1.68.005003.6/69

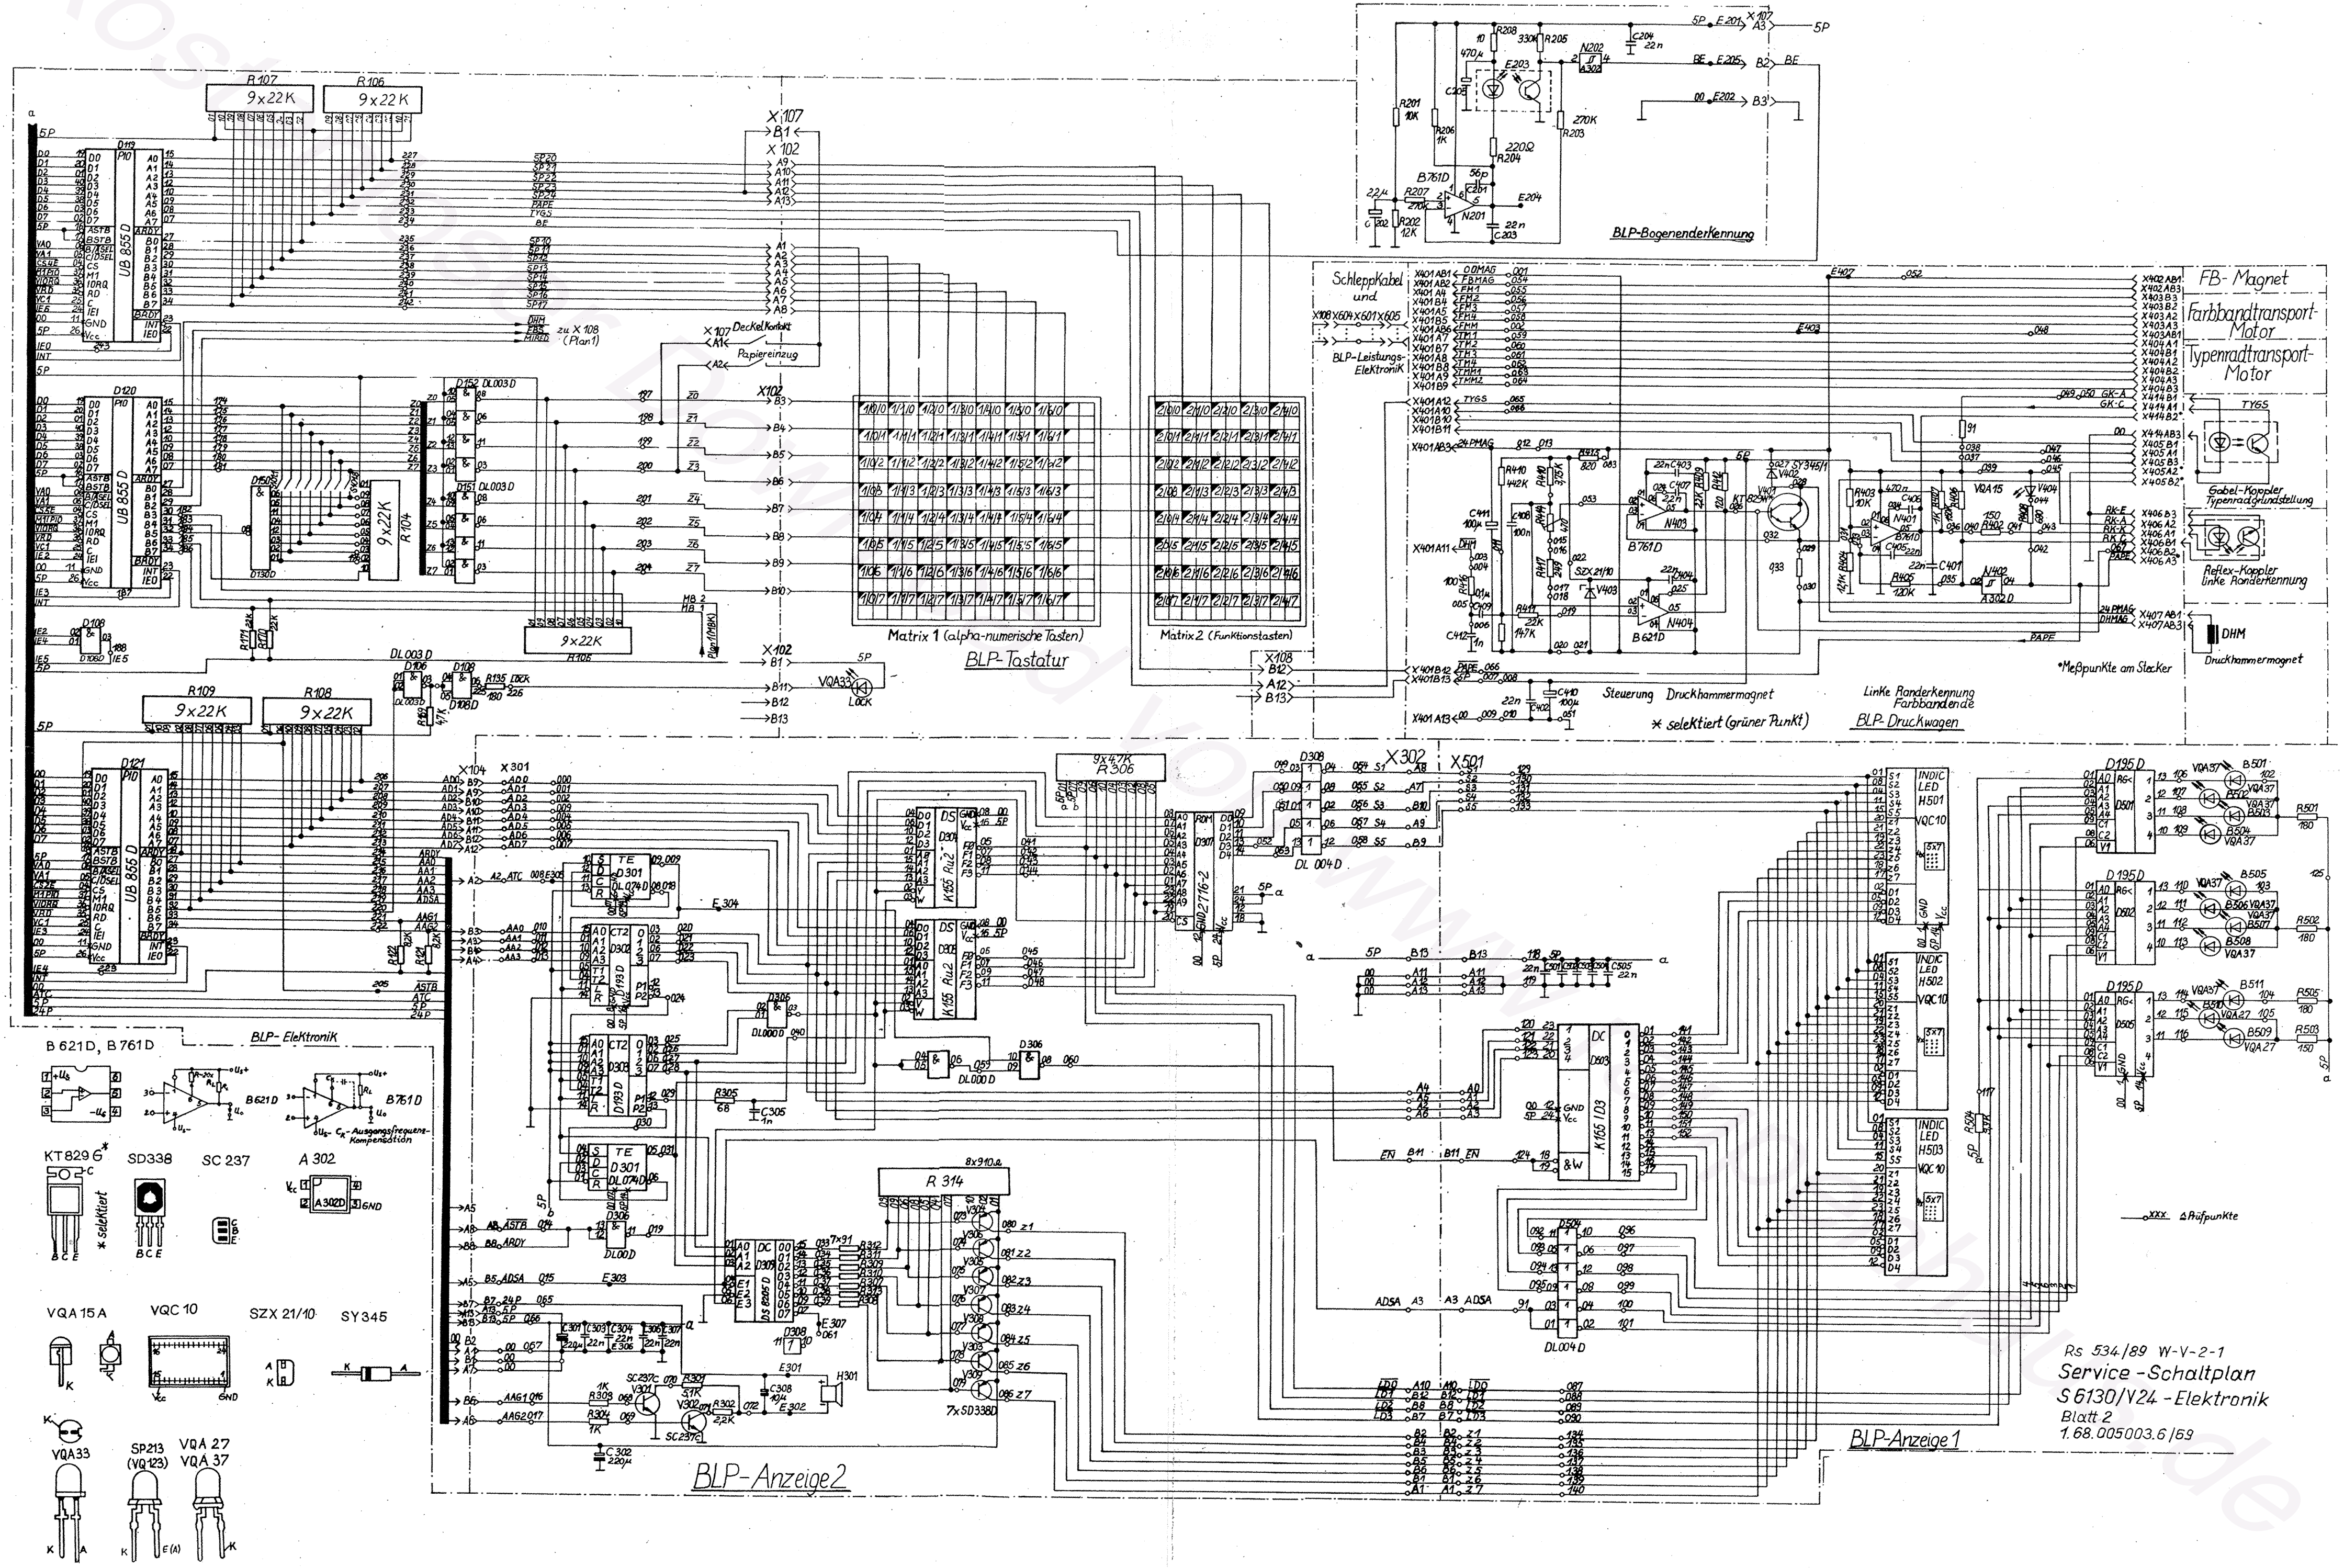
BLP-Bogenenderkennung
FB-Magnet
Farbbandtransport-Motor
Typenradtransport-Motor
TYGS
Gabel-Koppler Typenradgrundstellung
Reflex-Koppler linke Randerkennung
DHM
Druckhammermagnet
*Meßpunkte am Stecker
Schleppkabel und BLP-Leistungs-Elektronik
Steuerung Druckhammermagnet
* selektiert (grüner Punkt)
Linke Randerkennung Farbbandende
BLP-Druckwagen
Matrix 1 (alpha-numerische Tasten)
Matrix 2 (Funktionstasten)
BLP-Tastatur
Deckelkontakt
Papiereinzug
zu X108 (Plan 1)
LOCK
UB 855 D
K155 ID3
K155 RU2
GD 2716-2
DS 8205 D
R 314
7x SD338D
VQC 10
BLP-Anzeige 1
BLP-Anzeige 2
BLP-Elektronik
B 621 D, B 761 D
C_K - Ausgangsfrequenz-Kompensation
KT829 G*
* selektiert
SD338
SC 237
A 302
VQA 15 A
VQC 10
SZX 21/10
SY 345
VQA 33
SP213 (VQ123)
VQA 27
VQA 37
Prüfpunkte

Rs 534/89 W-V-2-1
Service-Schaltplan
S 6130/V24-Elektronik
Blatt 2
1.68.005003.6/69

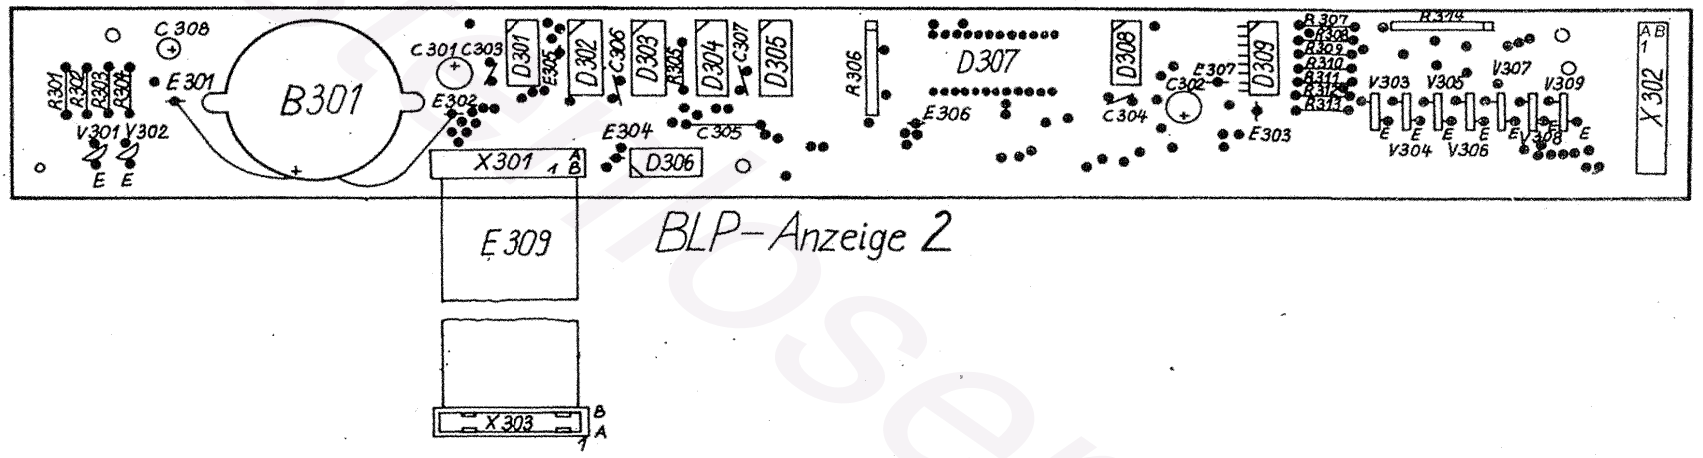
B301
X301
E309
X303
X302
D301
D302
D303
D304
D305
D306
D307
D308
D309

BLP-Anzeige 2

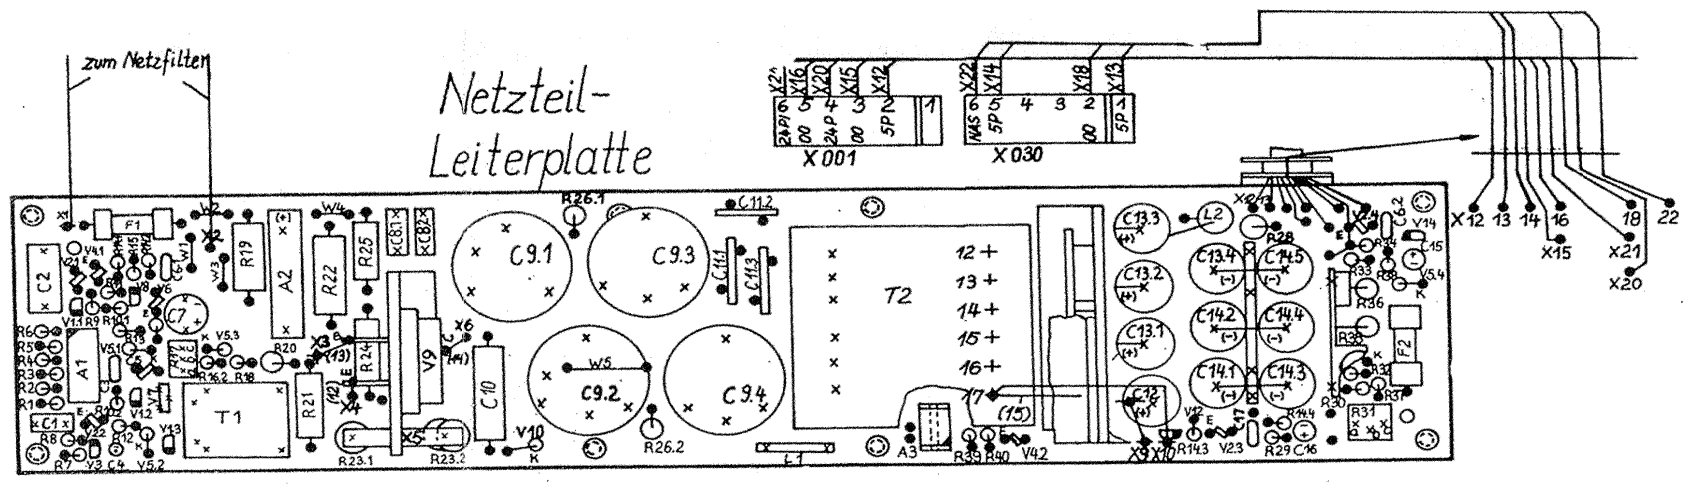
zum Netzfilter
X001
X030
T1
T2
C9.1
C9.2
C9.3
C9.4
X12
13
14
16
18
22
X15
X21
X20

Netzteil-Leiterplatte


H 501
H502
H 503
D 503
D501
D502
D504
D505
X501

BLP-Anzeige 1


N201
N202
C205
R204
E203

BLP-Bogenenderkennung

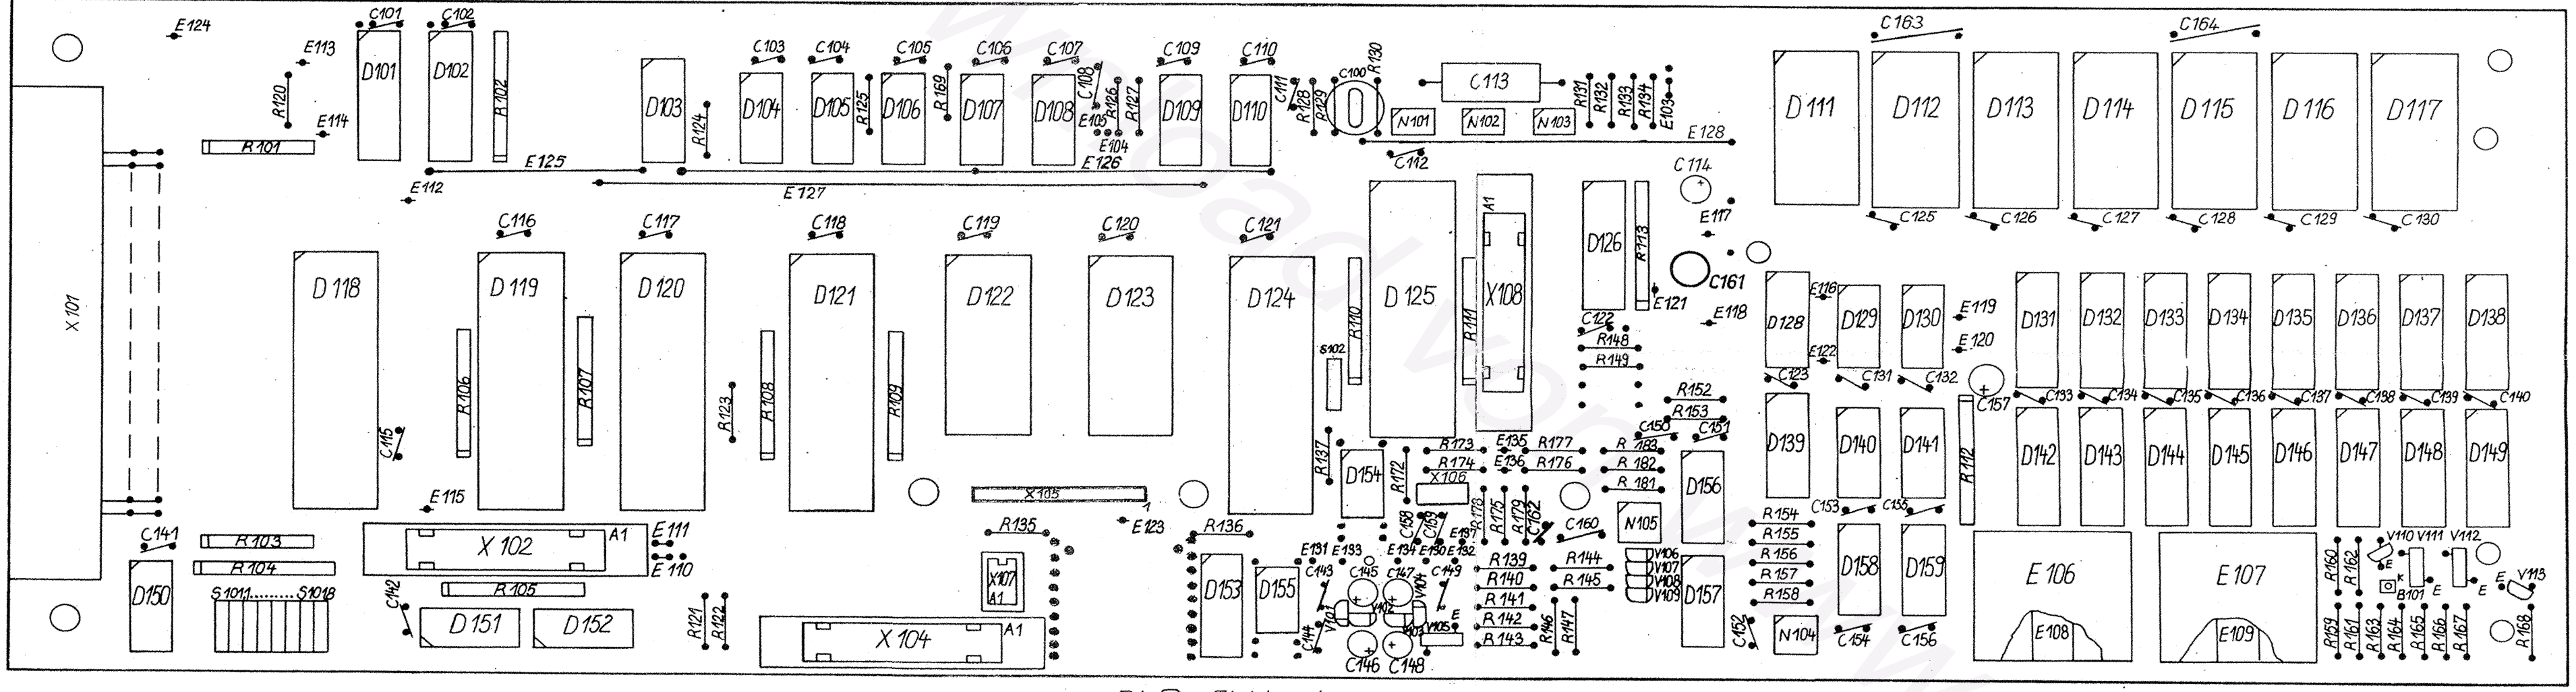
X 101
X 102
X 104
X108
D111
D112
D113
D114
D115
D116
D117
D118
D119
D120
D121
D122
D123
D124
D 125
E 106
E 107

BLP-Elektronik

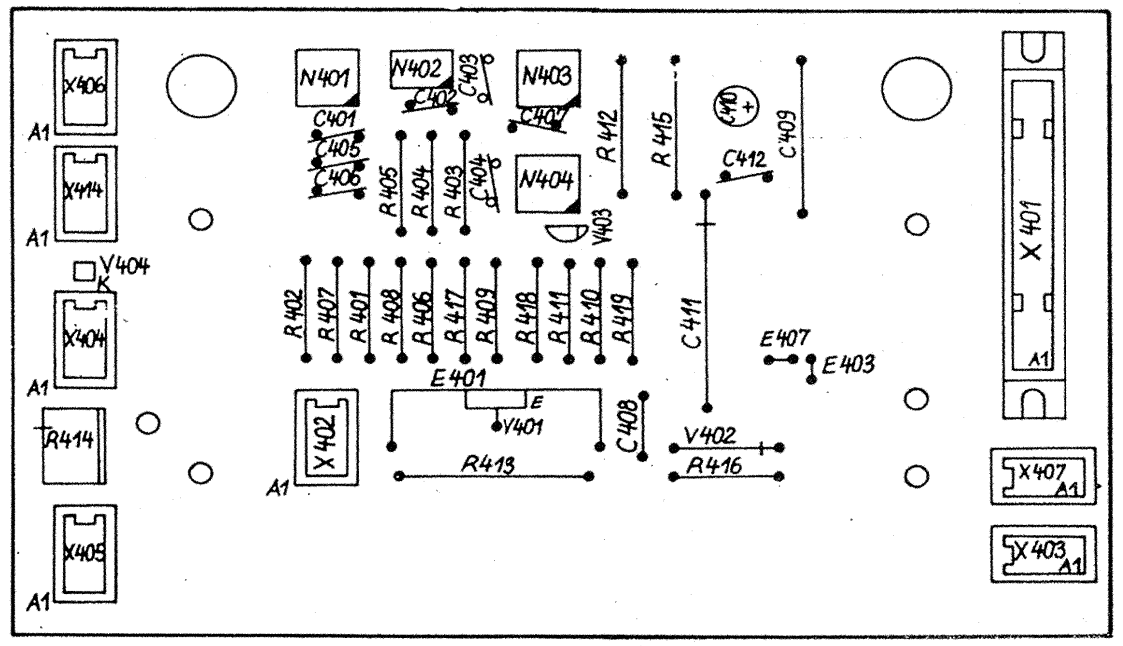
X401
X402
X403
X404
X405
X406
X407
X414
N401
N402
N403
N404

BLP-Druckwagen

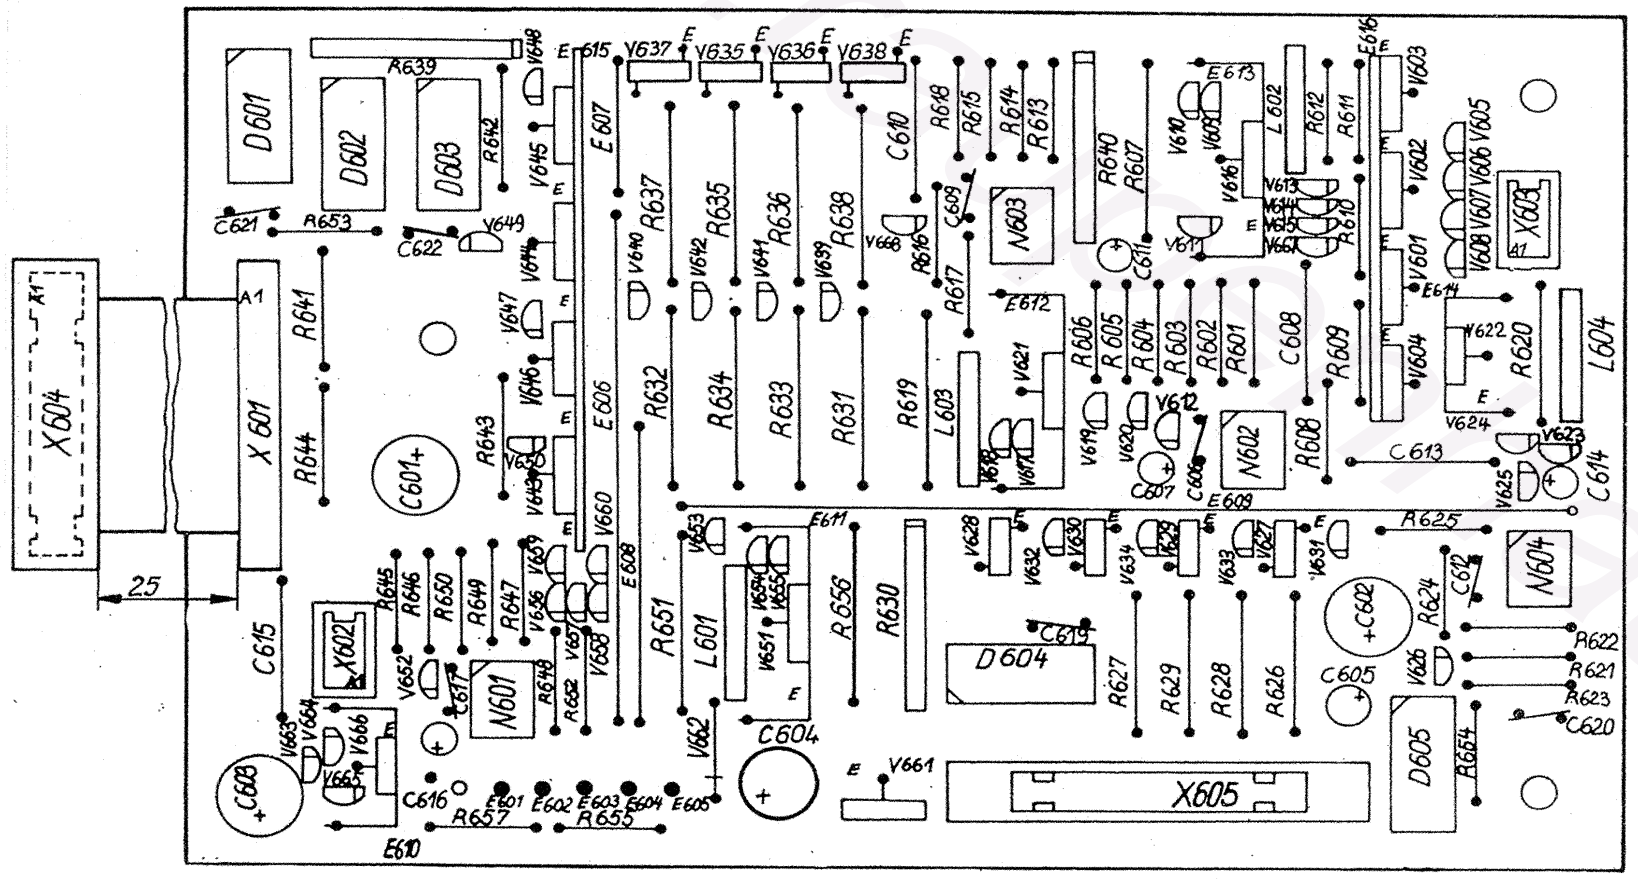
X 601
X604
X605
X602
X603
D601
D602
D603
D604
D605
N601
N602
N603
N604
C601
C603
C604
25

BLP-Leistungselektronik

Rs 534 /89 W-V-2-1
Service-Schaltplan
S 6130/V24-Elektronik
Blatt 3
1.68.005003.6/69

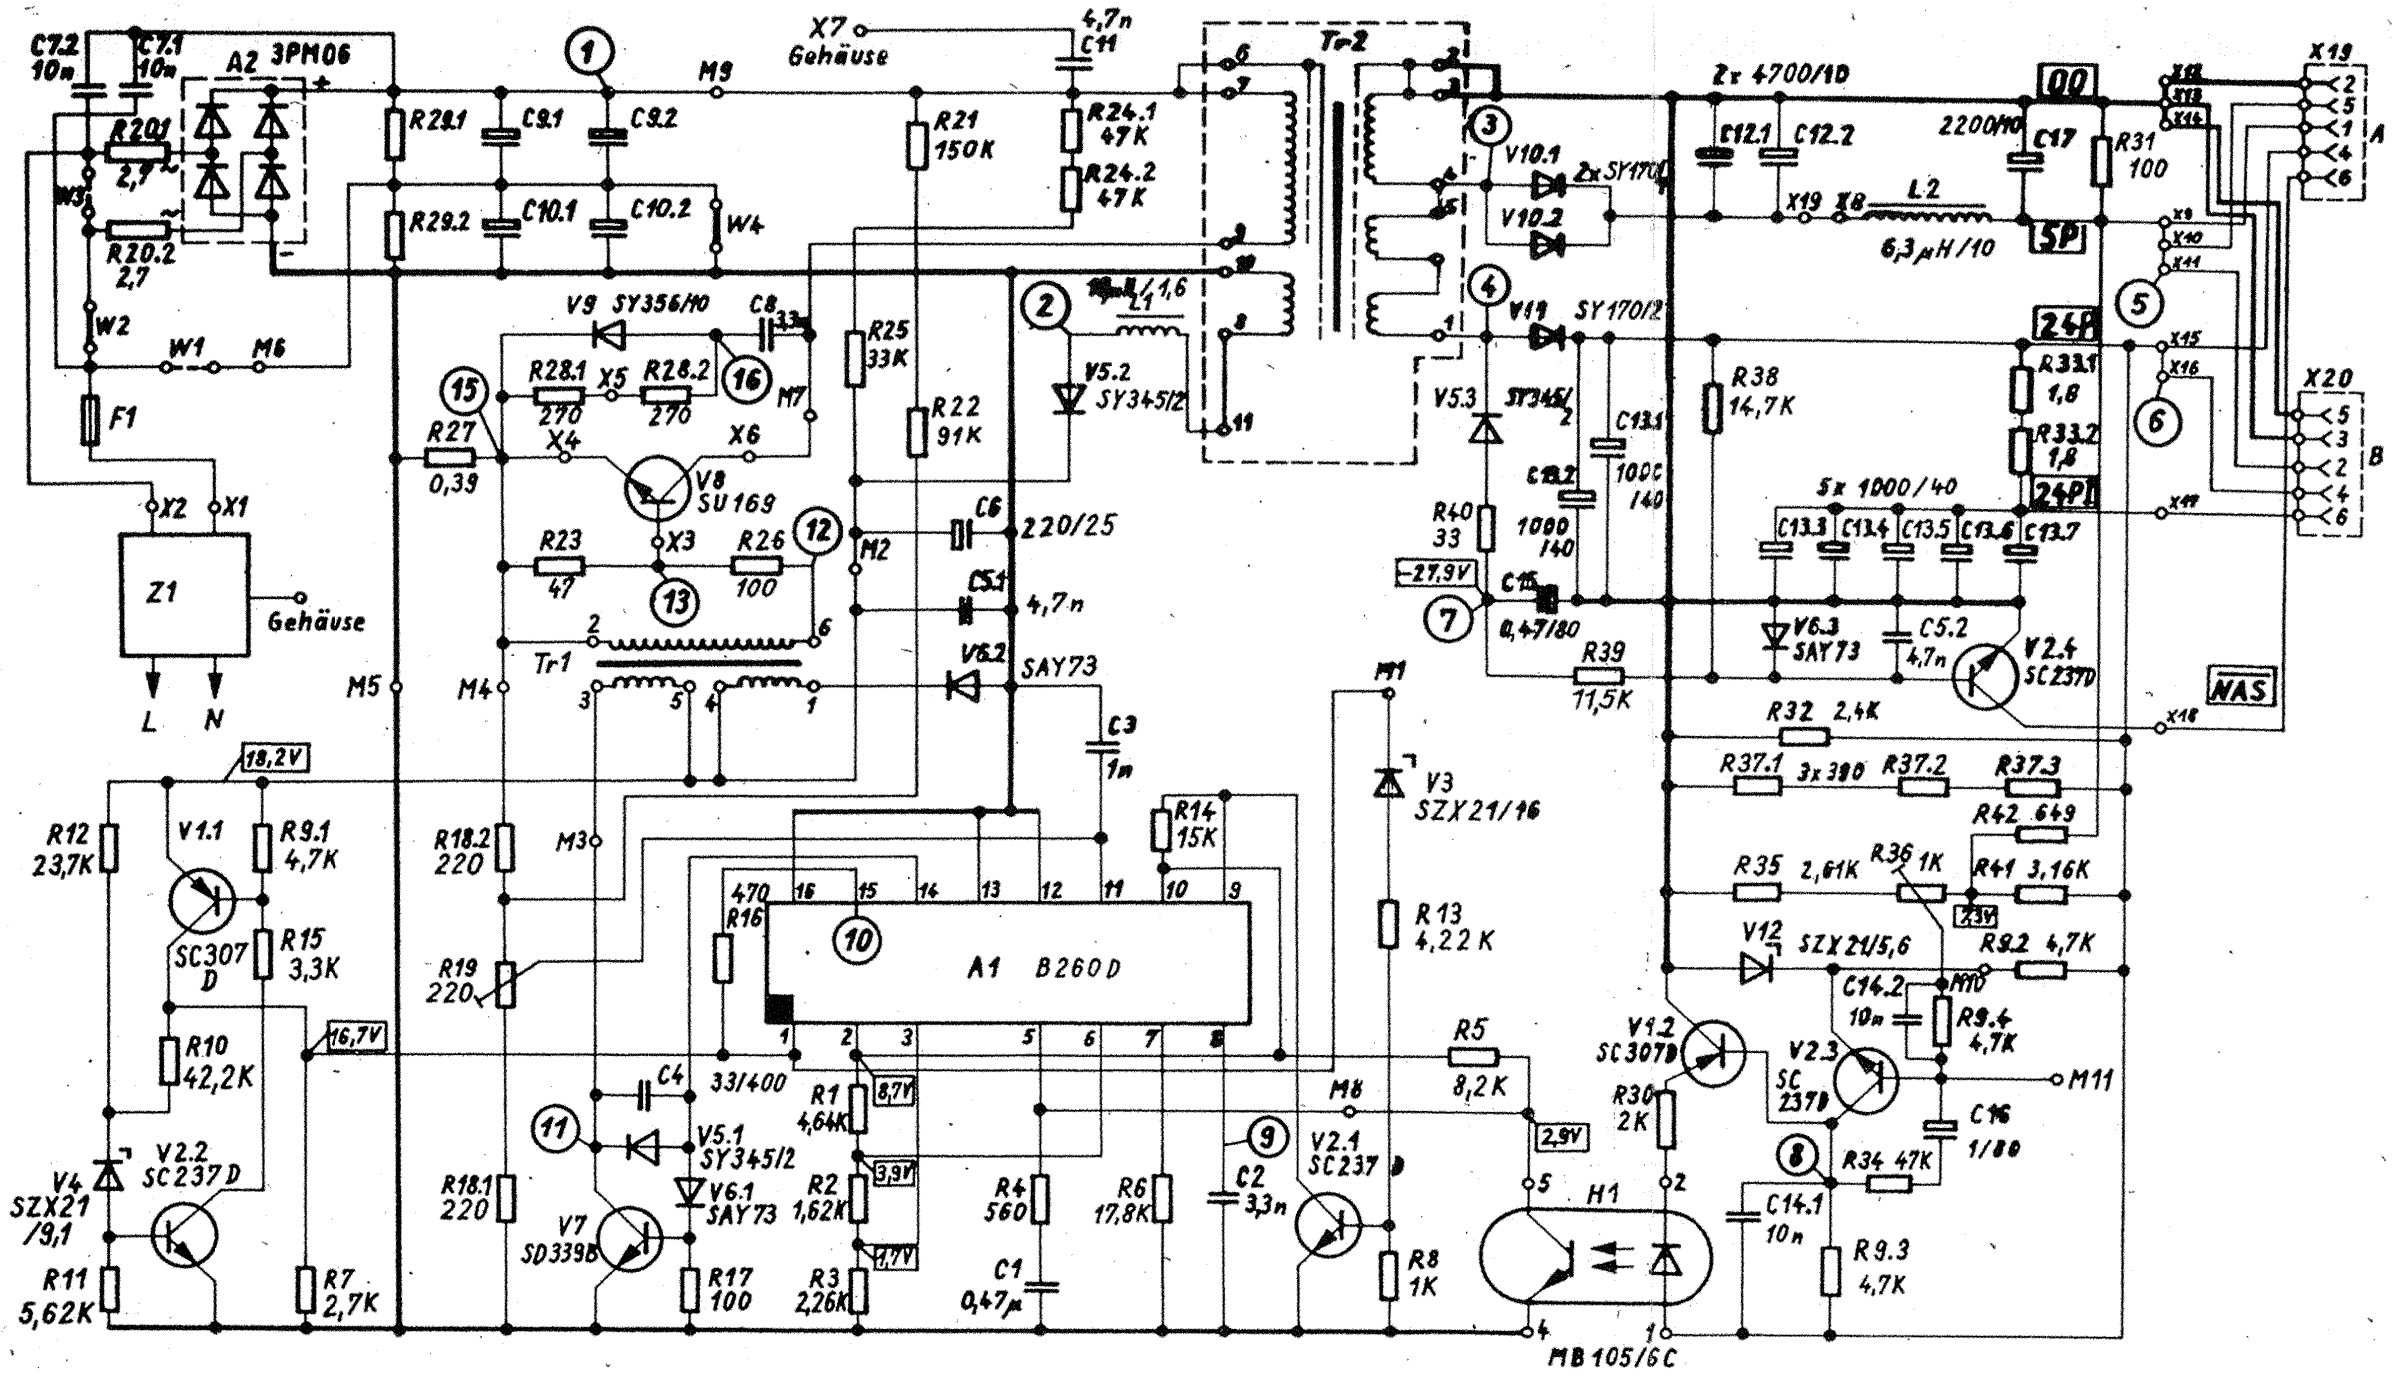
C7.2 10n
C7.1 10n
A2 3PM06
R20.1 2,7
R20.2 2,7
W2
W1
M6
F1
X2
X1
Z1
Gehäuse
L
N
M5
R28.1
R29.2
C9.1
C9.2
C10.1
C10.2
W4
M9
X7 Gehäuse
4,7n C11
R21 150K
R24.1 47K
R24.2 47K
Tr2
V9 SY356/10
C8 3,3
R25 33K
R22 91K
R27 0,39
R28.1 270
R28.2 270
X5
X4
X6
M7
V8 SU169
X3
R23 47
R26 100
M2
C6 220/25
C5.1 4,7n
V6.2 SAY73
Tr1
V5.2 SY345/2
L1
C3 1n
M4
M3
R12 23,7K
V1.1 SC307 D
R9.1 4,7K
R15 3,3K
18,2V
R10 42,2K
16,7V
V4 SZX21/9,1
V2.2 SC237D
R11 5,62K
R7 2,7K
R18.2 220
R19 220
R18.1 220
R16 470
A1 B260D
C4 33/400
V5.1 SY345/2
V6.1 SAY73
V7 SD339B
R1 4,64K
8,7V
R2 1,62K
3,9V
R3 2,26K
4,7V
R17 100
R4 560
C1 0,47µ
R6 17,8K
C2 3,3n
V2.1 SC237 D
M8
R8 1K
R14 15K
M1
V3 SZX21/16
R13 4,22K
R5 8,2K
2,9V
H1
MB105/6C
V10.1
V10.2
2x SY170/2
V11 SY170/2
V5.3 SY345/2
R40 33
-27,9V
C13.2 1000 140
C13.1 1000 140
C15 0,47/80
R39 11,5K
2x 4700/10
C12.1
C12.2
X19
X8
L2 6,3µH/10
2200/10 C17
R31 100
5P
00
R38 14,7K
24P
R33.1 1,8
R33.2 1,8
5x 1000/40
C13.3
C13.4
C13.5
C13.6
C13.7
V6.3 SAY73
C5.2 4,7n
V2.4 SC237D
NAS
R32 2,4K
R37.1 3x 380
R37.2
R37.3
R42 649
R35 2,61K
R36 1K
2,5V
R41 3,16K
V12 SZX21/5,6
R9.2 4,7K
C14.2 10n
M10
R9.4 4,7K
V1.2 SC307D
V2.3 SC 237D
M11
R30 2K
R34 47K
C16 1/80
C14.1 10n
R9.3 4,7K
X19 A
X20 B


V10.1
V10.2
V11


R26
R 27
X3
X4
3 min
3 min

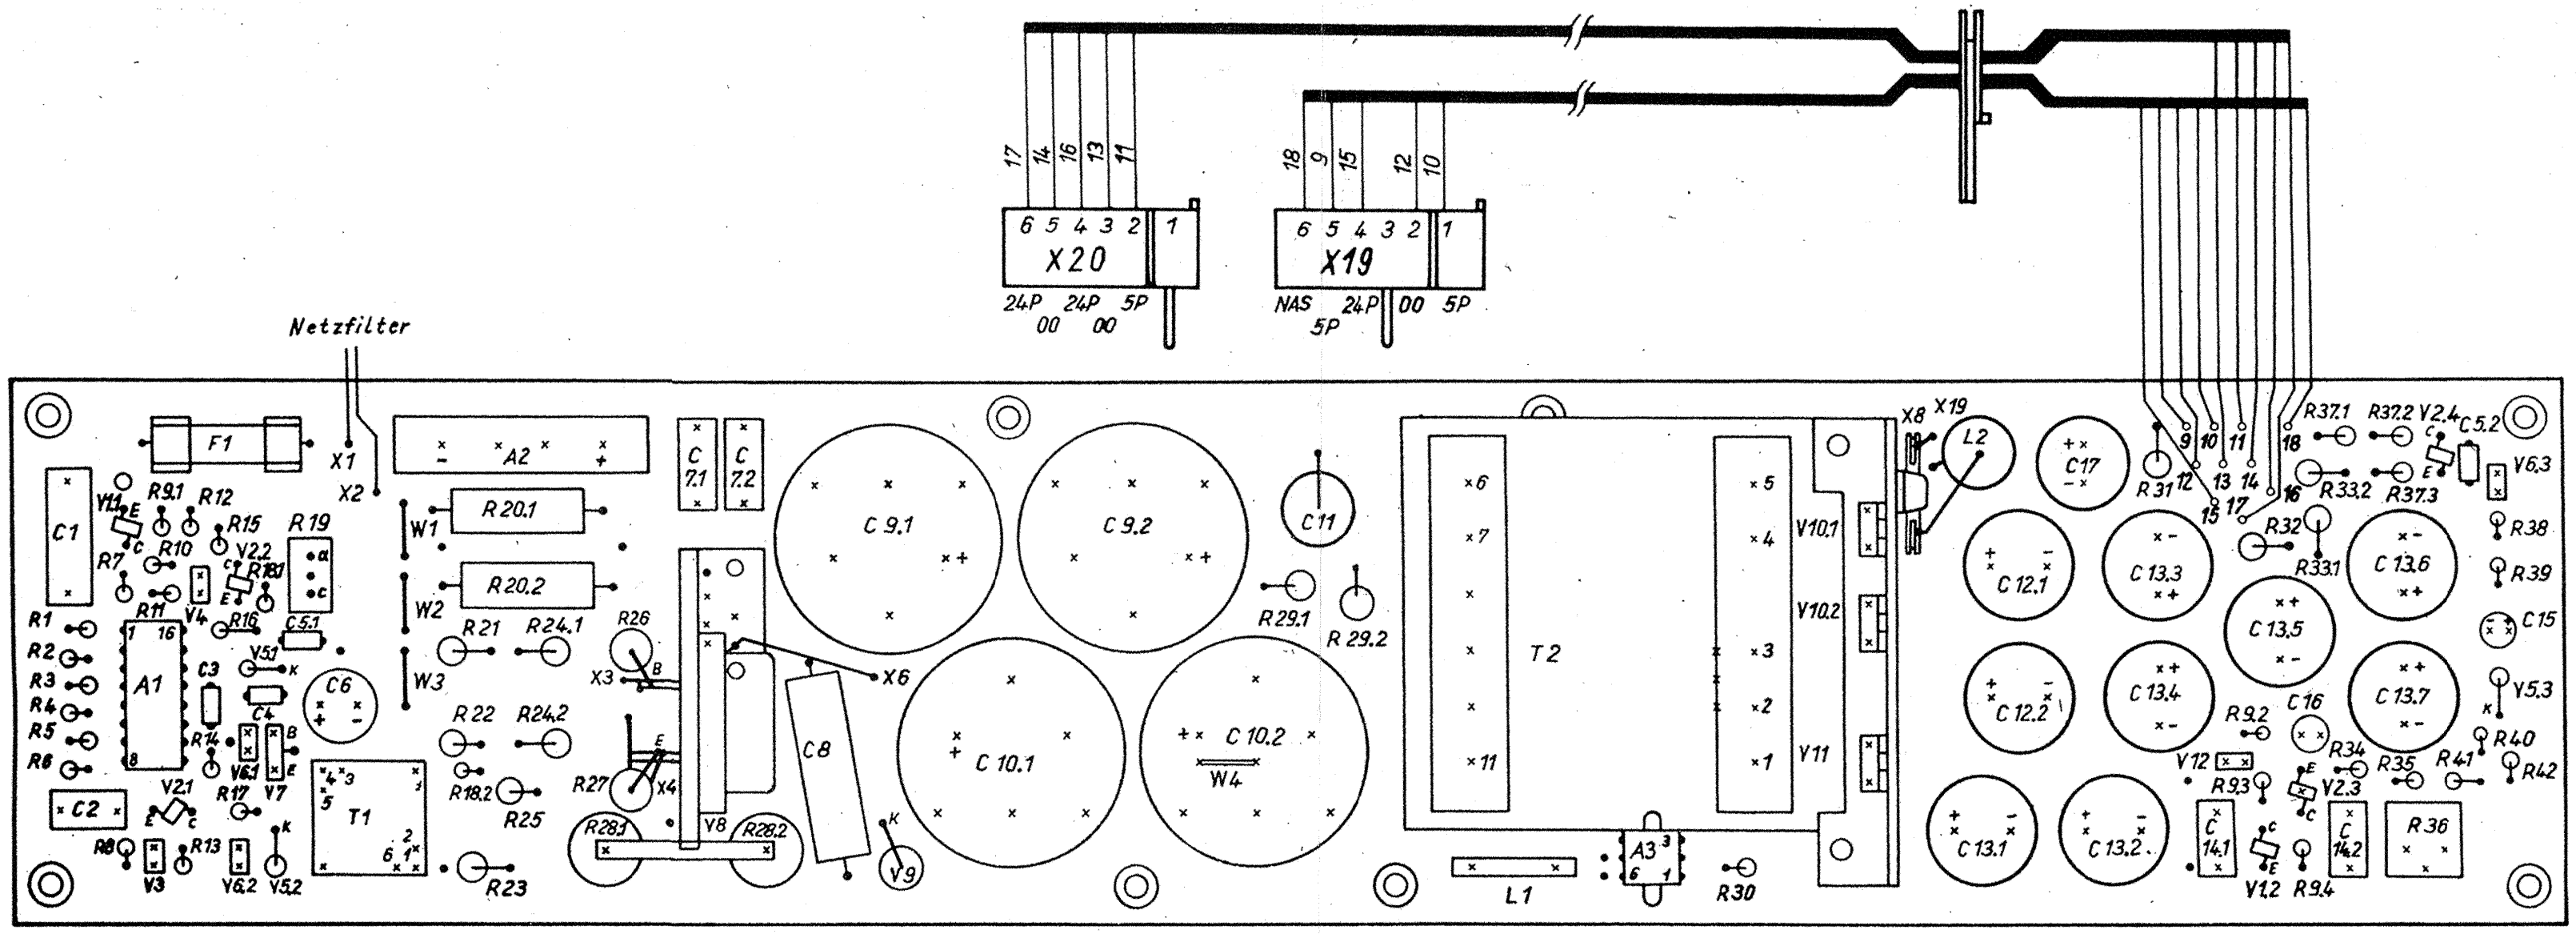
X20
24P 00
24P 00
5P
X19
NAS 5P
24P
00
5P
Netzfilter
F1
X1
X2
A2
C1
R9.1
R12
R15
R19
R7
R10
V2.2
R11
V4
R16
V5.1
C5.1
A1
C3
C6
C4
R14
V6.1
V7
V2.1
R17
T1
R13
V3
V6.2
V5.2
C2
R20.1
R20.2
W1
W2
W3
R21
R24.1
R22
R24.2
R18.2
R25
R23
C 7.1
C 7.2
R26
X3
X6
R27
X4
C8
V8
R28.1
R28.2
V9
C 9.1
C 9.2
C 10.1
C 10.2
W4
C11
R29.1
R 29.2
T2
L1
A3
R30
V10.1
V10.2
V11
X8
X19
L2
C17
C 12.1
C 12.2
C 13.1
C 13.2
C 13.3
C 13.4
C 13.5
C 13.6
C 13.7
R31
R32
R33.1
R33.2
R37.1
R37.2
R37.3
V2.4
C5.2
V6.3
R38
R39
C15
V5.3
R40
R41
R42
R35
R34
R36
C16
R9.2
R9.3
R9.4
V12
V1.2
V2.3
C 14.1
C 14.2

Stromversorgungsbaugruppe Schutzklasse II
4/88