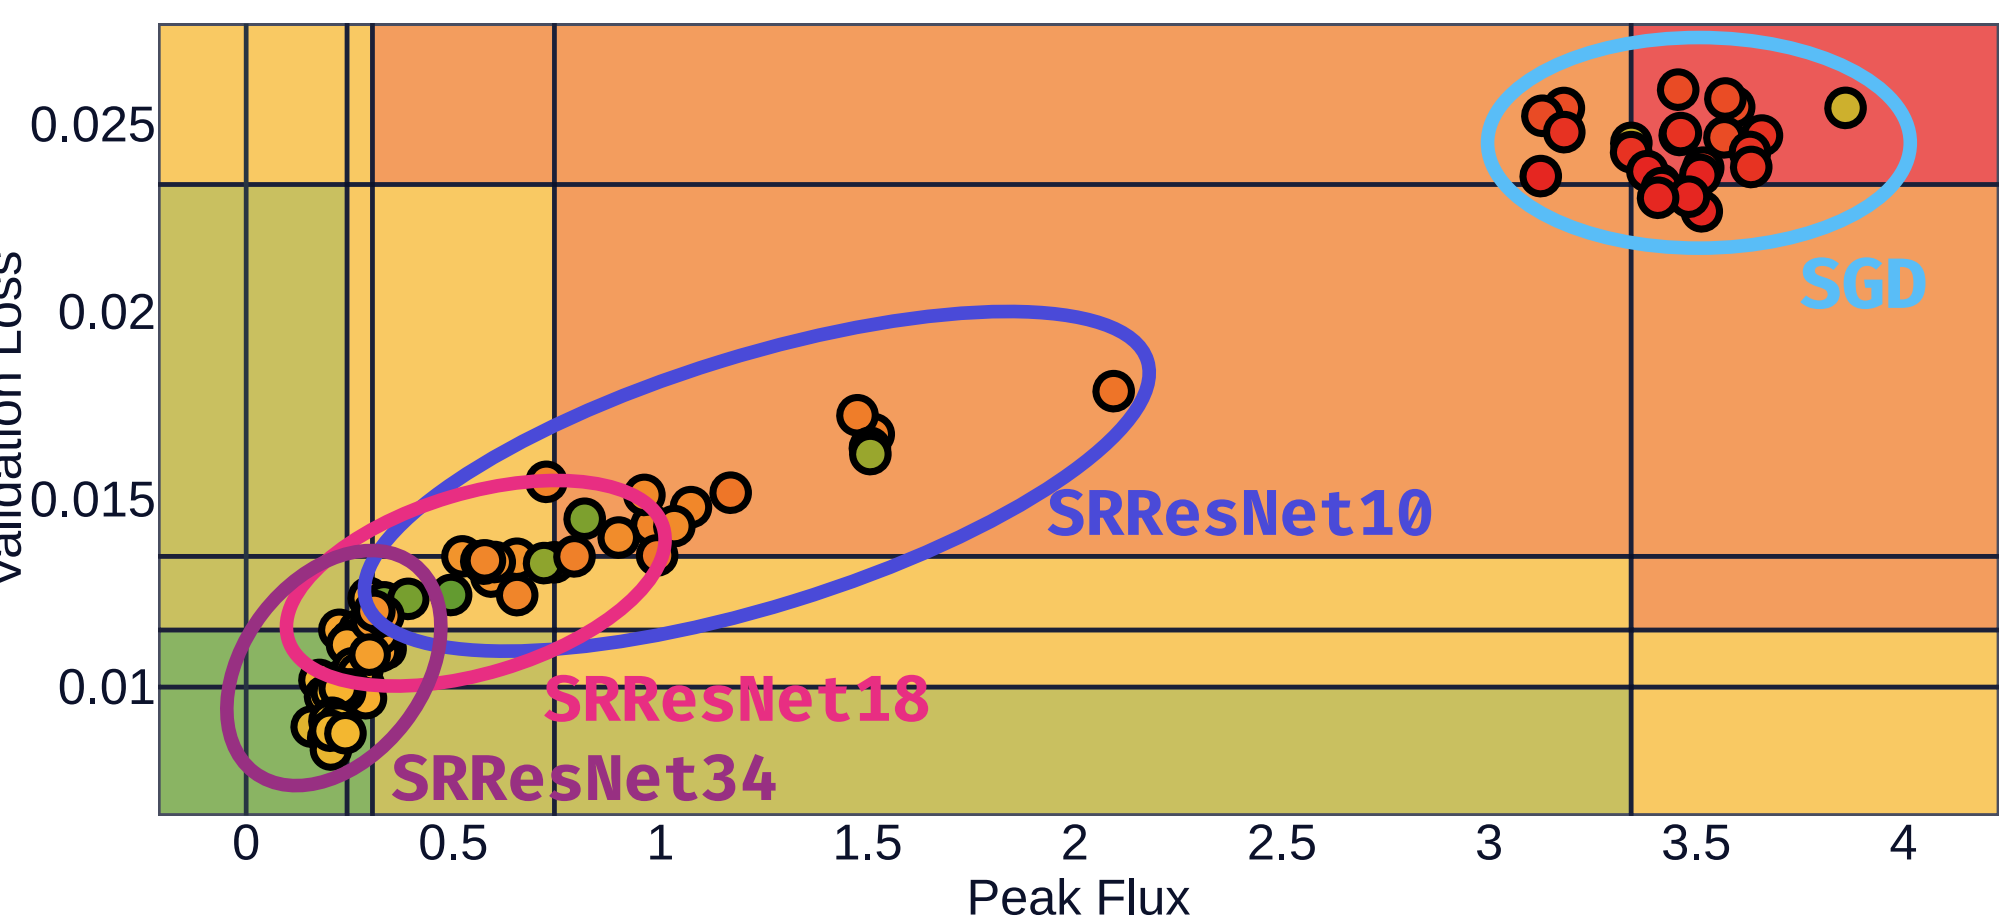
Validation Loss
0.025
0.02
0.015
0.01
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
Peak Flux
SGD
SRResNet10
SRResNet18
SRResNet34