

Raport optymalizacji baterii

GÓRKA CEMENT NIP 6281949778

BATERIA

800 kW / 1 600 kWh

MOC PV (KW)

2 500 kW

ORIENTACJA PV

Wschod-Zachod

LIMIT IMPORTU

25 000 kW

LIMIT EKSPORTU

2 000 kW

Wartosc netto po 10 latach wg rozmiaru baterii

Szacowana wartosc netto po 10 latach prognozowanych pelnoroicznych oszczednosci po odjeciu poczatkowego capexu baterii, z degradacja baterii po 1. roku.



Uwaga: prognozy uwzgledniaja 2% rocznej degradacji baterii skladanej co rok po pierwszym roku.

Czas zwrotu inwestycji wedlug wielkosci baterii


Szacowany czas, po ktorym prognozowane oszczednosci splacaja poczatkowy capex baterii, z degradacja baterii po 1. roku.



Oszczednosci dla pelnego roku

SZACUNEK ROCZNY

480 758 PLN

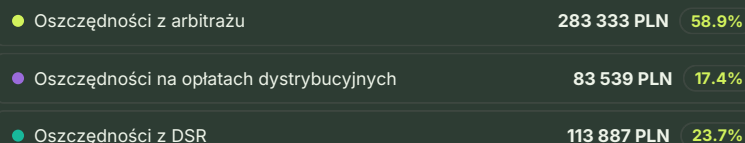

Koszt roczny

BAZOWY KOSZT ROCZNY

41 409 904 PLN

KOSZT ROCZNY PO OPTYMALIZACJI

40 929 146 PLN

ROCZNE OSZCZEDNOSCI

480 758 PLN 1.2%

Moment osiagniecia progno rentownosci

Wykres zaczyna sie od poczatkowego nakladu na baterie, a nastepnie dodaje prognozowane oszczednosci roczne pomniejszane o skumulowana degradacje po 1. roku.

800 KW / 1 600 KWH

NAKLAD POZATKOWY


1 280 000 PLN

MOMENT ZWROTU

Rentownosc po 2.7 latach

WARTOSC NETTO PO 20 LATACH

6 710 013 PLN

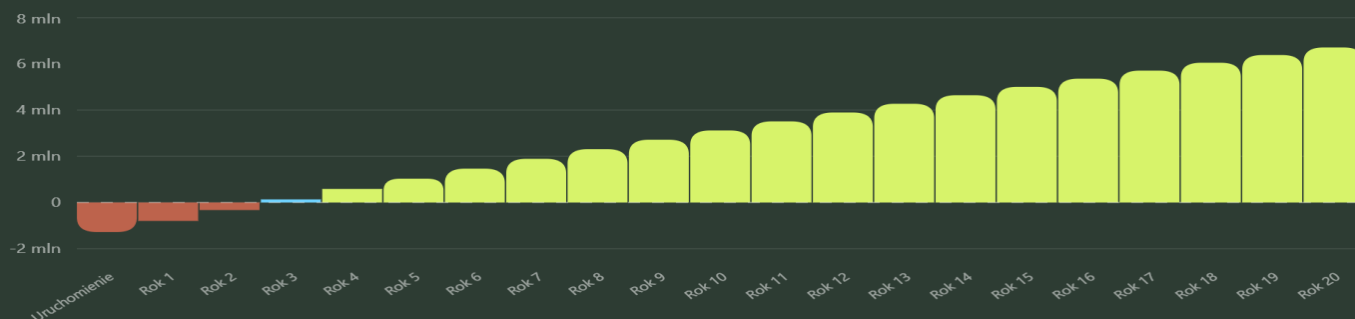


Raport optymalizacji baterii

GÓRKA CEMENT NIP 6281949778


Miesięczne koszty i oszczędności

Sprawdź, jak optymalizacja zmienia koszty w zakresie raportu.

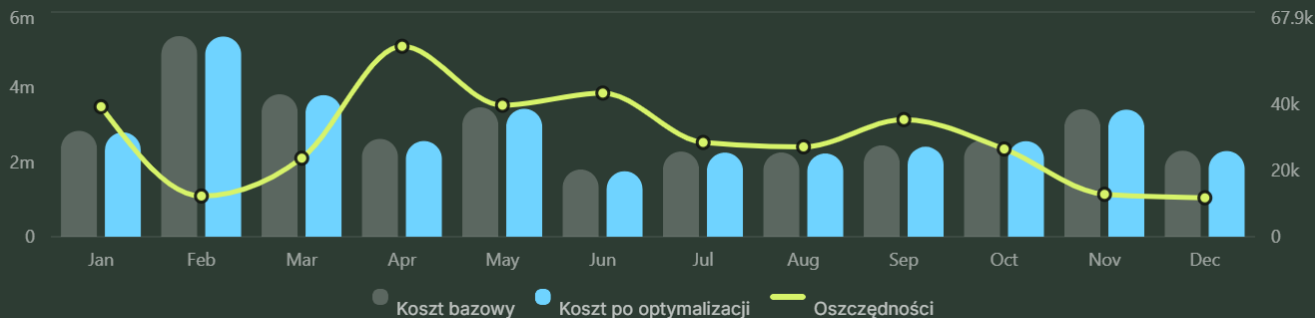

Profil poboru

Godzinowy profil poboru energii dla wybranego dnia.

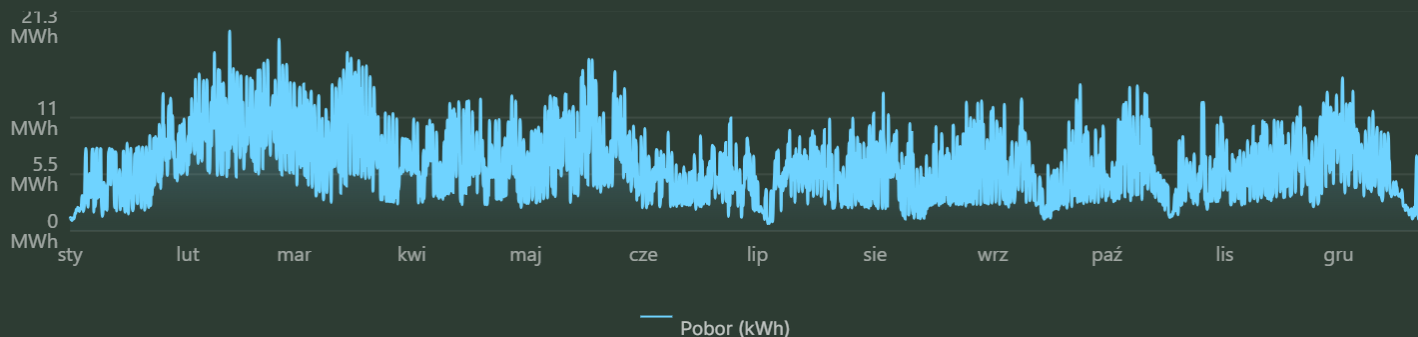


PRACA BATERII DLA WYBRANEGO DNIA

30 APR 2025


Pobór pierwotny a pobór z uwzględnieniem PV

Porównaj pobór pierwotny z poborem z uwzględnieniem PV, razem z generacją PV i cena przed oraz po doliczeniu opłaty mocowej.

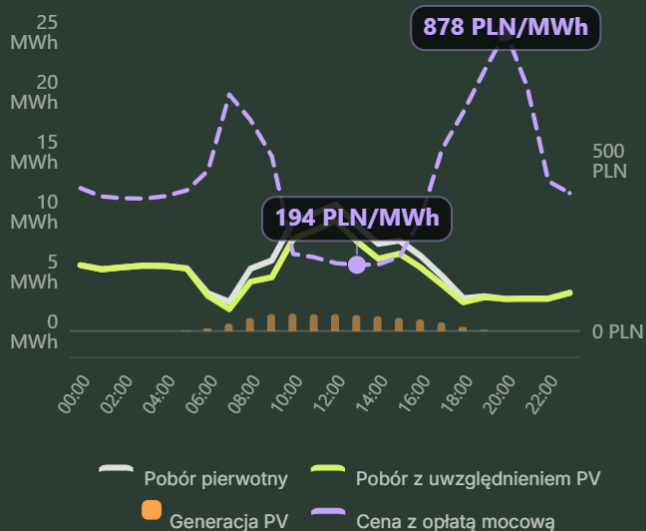

Ładowanie i rozładowanie

Zobacz ładowanie i rozładowanie razem z poborem pierwotnym, poborem z uwzględnieniem PV i baterii oraz oboma seriami cenowymi.

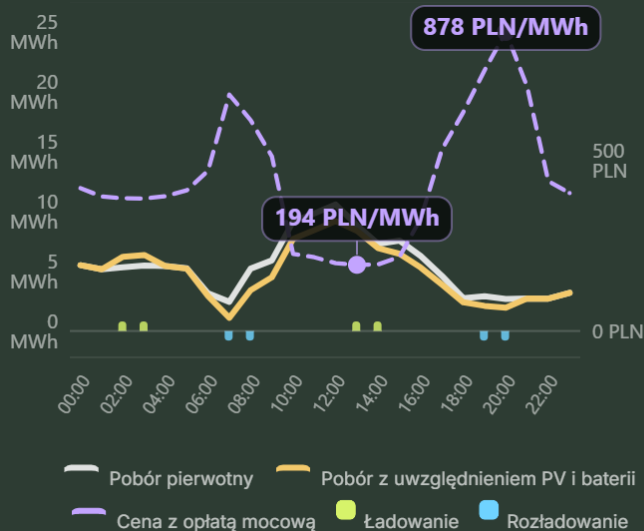

Raport optymalizacji baterii

GÓRKA CEMENT NIP 6281949778

Oszczędności dla pełnego roku SZACUNEK ROCZNY

To wartosc estymowana, poniewaz zakres raportu obejmuje mniej niz 365 dni ciaglych danych.

480 758 PLN

Oszczędności z arbitrażu	283 333 PLN	58.9%
Roczne zużycie klienta56 648.6 MWh Cena zakupu energii z uwzględnieniem bilansu z PV398.48 PLN/MWh Cena zakupu energii z uwzględnieniem PV i optymalizacji baterii393.48 PLN/MWh (-1.3%) Oszczędność roczna56 648.6 MWh × (398.48 - 393.48) PLN/MWh = 283 333 PLN		
Oszczędności na opłatach dystrybucyjnych	83 539 PLN	17.4%
Opłata zmienna dystrybucyjna, opłata stała za moc i opłata mocowa zgrupowane razem Wartość roczna-36 890 PLN + 0 PLN + 120 429 PLN = 83 539 PLN Opłata zmienna dystrybucyjna Przed optymalizacją12 374 952 PLN Po optymalizacji12 411 842 PLN Wartość roczna12 374 952 PLN - 12 411 842 PLN = -36 890 PLN Przed optymalizacją12 374 952 PLN Po optymalizacji12 411 842 PLN Opłata stała za moc	0 PLN	0%
Obecna podstawa opłaty stałej25 000 kW Szczyt bazowy19 865 kW (12 Feb 2025) Szczyt po optymalizacji20 107 kW (25 Feb 2025) Zachowany bufor5 135 kW Podstawa opłaty po optymalizacji25 000 kW Obniżona moc do rozliczenia0 kW Zastosowana stawka stała18 PLN/kW/month Wartość roczna0 × 18 × 12 = 0 PLN		
Oszczędności na opłacie mocowej	120 429 PLN	76.6%
Zastosowana cena219.4 PLN/MWh Dni robocze objęte opłatą247 Bazowy rozkład kategorii K Rozkład kategorii K po optymalizacjiK1: 218 K2: 9 K3: 5 K4: 15 Prosta średnia A z dni objętych opłatąK1: 228 K2: 5 K3: 4 K4: 10 A ważone wolumenem w szczycie24.6% '22.1% Współczynnik annualizacji24.4% '22% Bazowy roczny koszt opłaty mocowej1.025281× Roczny koszt opłaty mocowej po optymalizacji1 061 730 PLN Efekt zmiany energii w okresie PEAK941 301 PLN Efekt zmiany kategorii kwalifikacji16 720 PLN Wartość roczna103 709 PLN 16 720 PLN + 103 709 PLN = 120 429 PLN Każdy dzień roboczy objęty opłatą jest niezależnie kwalifikowany do K1-K4 dla profilu bazowego i po optymalizacji. Opłata dzienna = stawka × pobór w szczycie × dzienny współczynnik A; wartości nagłówkowe są annualizowane jeden raz.		
Oszczędności z DSR	113 887 PLN	23.7%
Podstawa DSR: import po optymalizacji w 07:00-08:00 i 18:00-21:001 592.8 kW Sposób liczeniaMiesięczny P10 dodatniego importu po optymalizacji dla 07:00-08:00 i 18:00-21:00, a potem mediana z miesięcy. Współczynnik mocy na DSR50% Zastosowana cena143 PLN/kW Wartość roczna1 592.8 × 50% × 143 = 113 887 PLN		