Total Pumped (L)	Total Consumed (L)	Non-Revenue Water (L)	Avg Leakage %
11,688,467	492,161.66	11,196,305.34	95.78

Jun 1, 2024 - Jun 30, 2024

village_ward

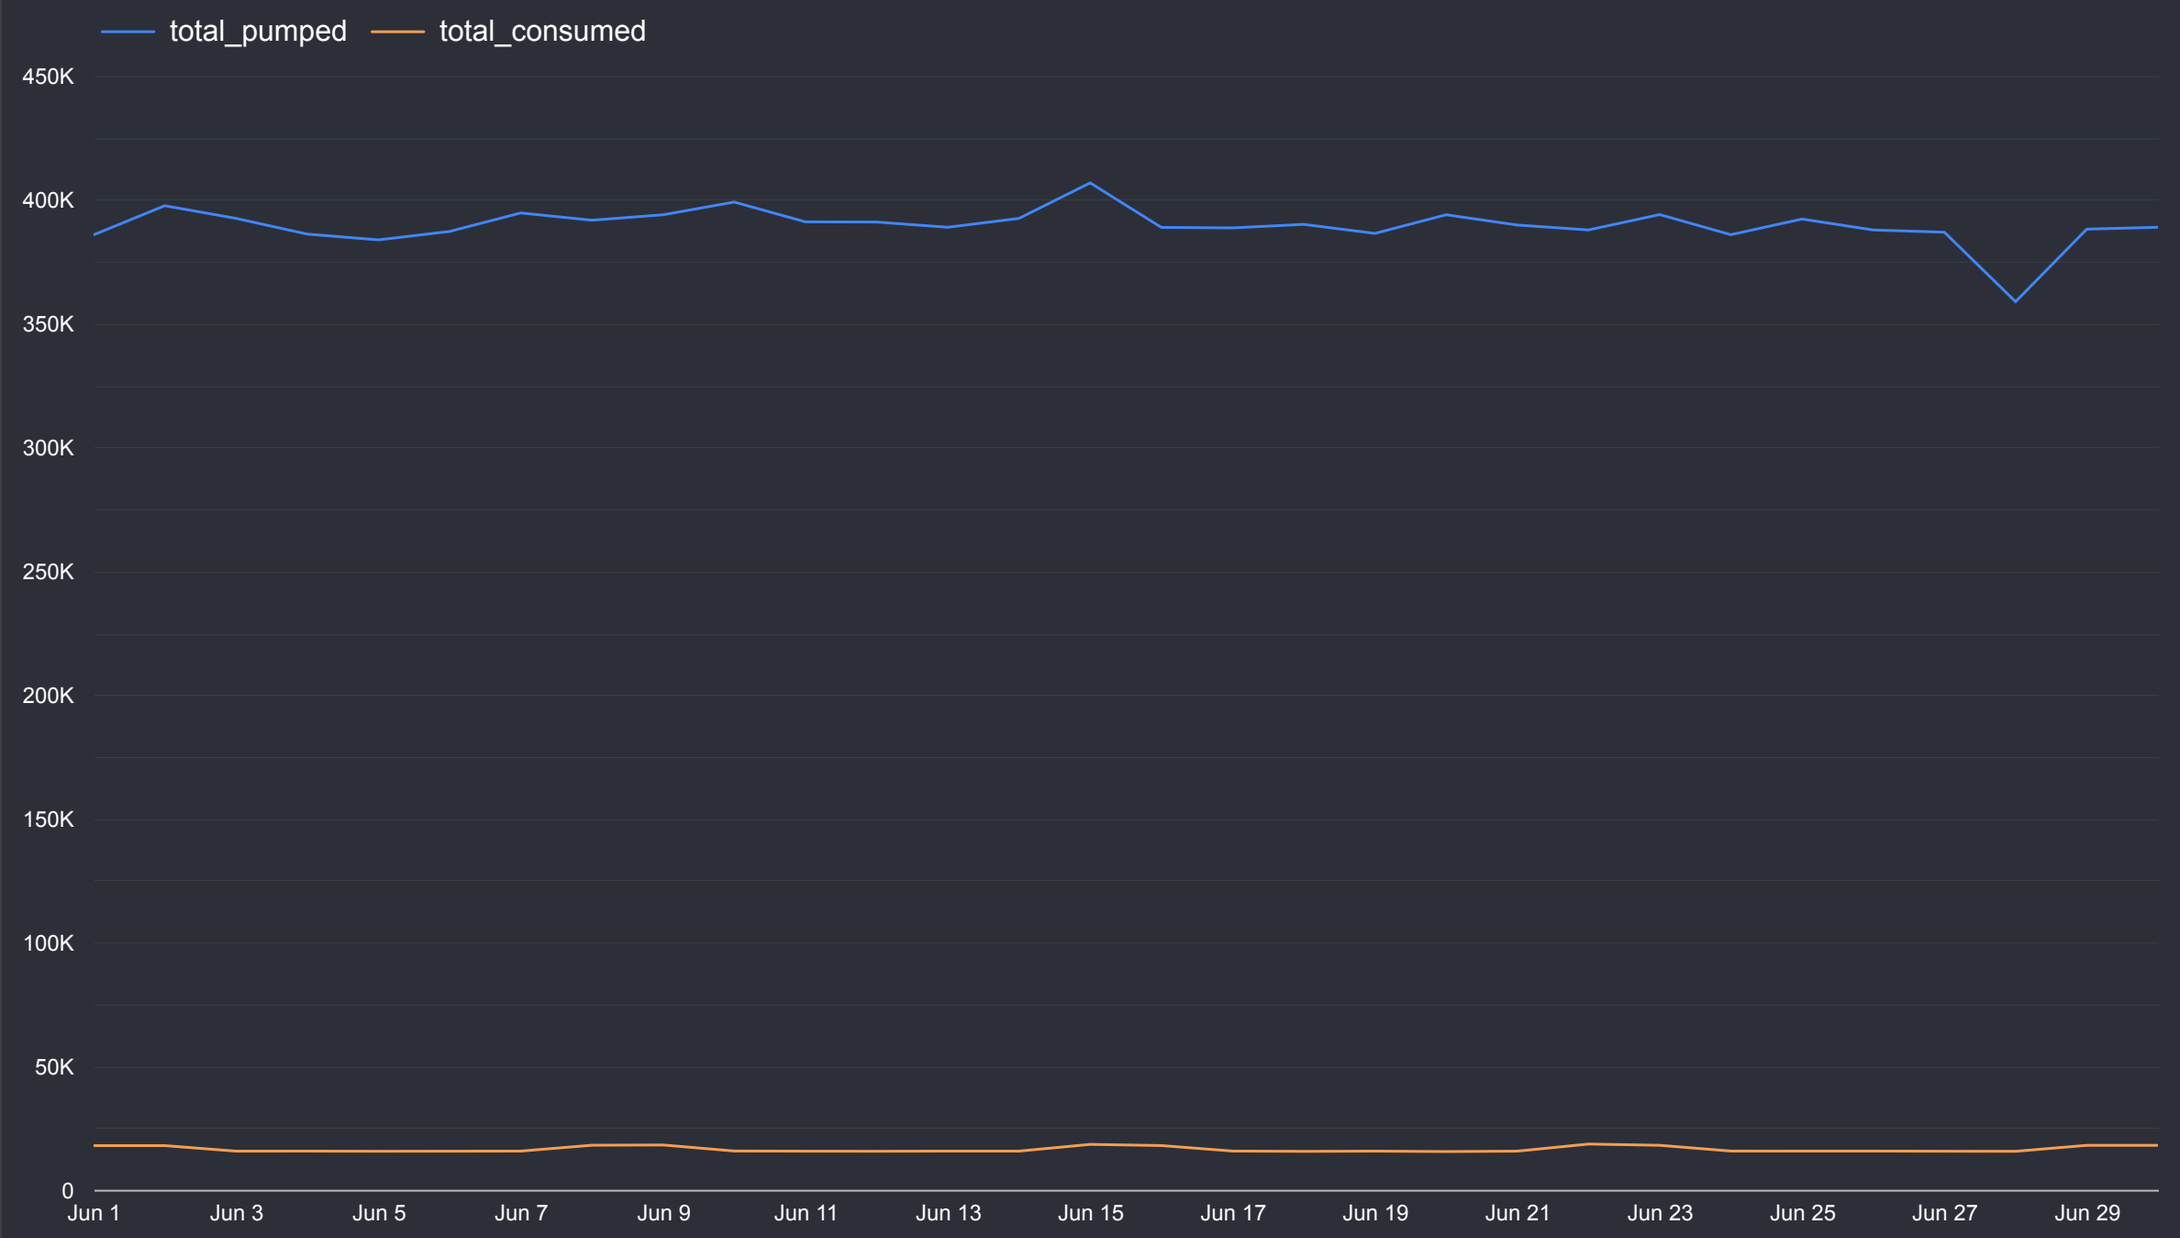

Jun 1, 2024 - Jun 30, 2024

village_ward

	village_ward	date	leakage_pct	waste_index_score	waste_category
1.	Ward_C	Jun 14, 2024	96.2	4.81	1
2.	Ward_D	Jun 27, 2024	96.19	4.81	1
3.	Ward_A	Jun 10, 2024	96.17	4.81	1
4.	Ward_D	Jun 28, 2024	96.17	4.81	1
5.	Ward_C	Jun 12, 2024	96.17	4.81	1
6.	Ward_A	Jun 20, 2024	96.16	4.81	1
7.	Ward_A	Jun 21, 2024	96.16	4.81	1
8.	Ward_B	Jun 6, 2024	96.15	4.81	1
9.	Ward_C	Jun 7, 2024	96.14	4.81	1
10.	Ward_B	Jun 24, 2024	96.14	4.81	1
11.	Ward_E	Jun 20, 2024	96.13	4.81	1
12.	Ward_B	Jun 10, 2024	96.13	4.81	1

1 - 100 / 150

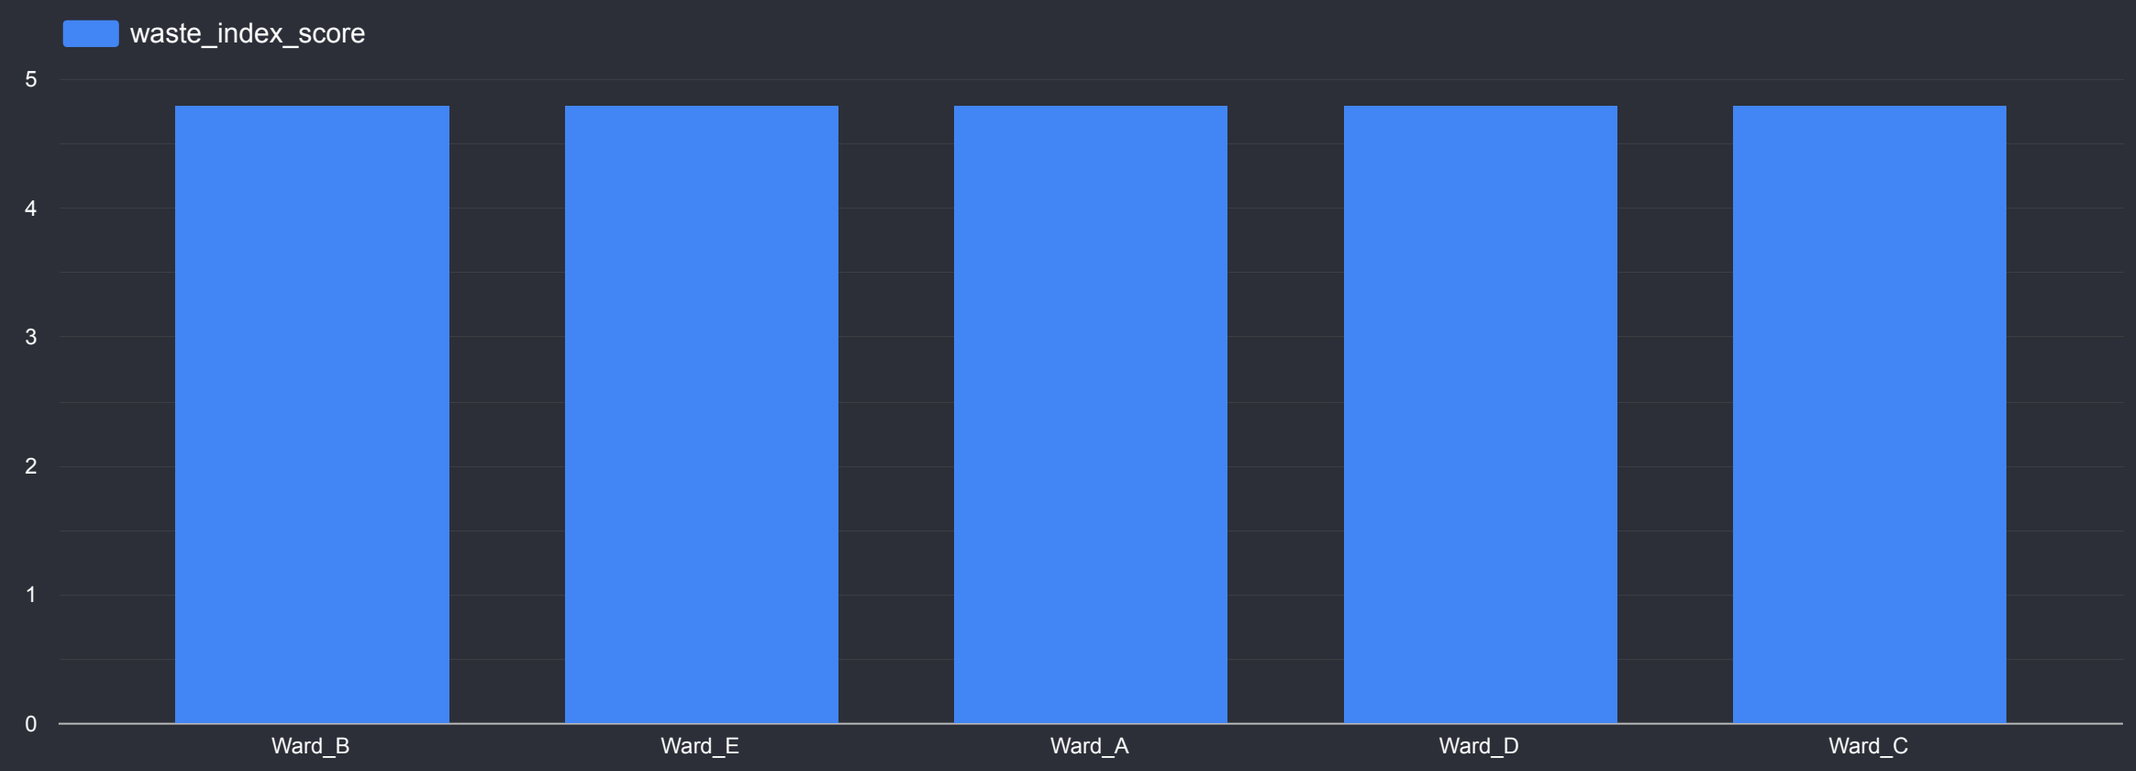

Peak Water Demand Hours — Schedule pumping to match demand

Jun 1, 2024 - Jun 30, 2024

village_ward

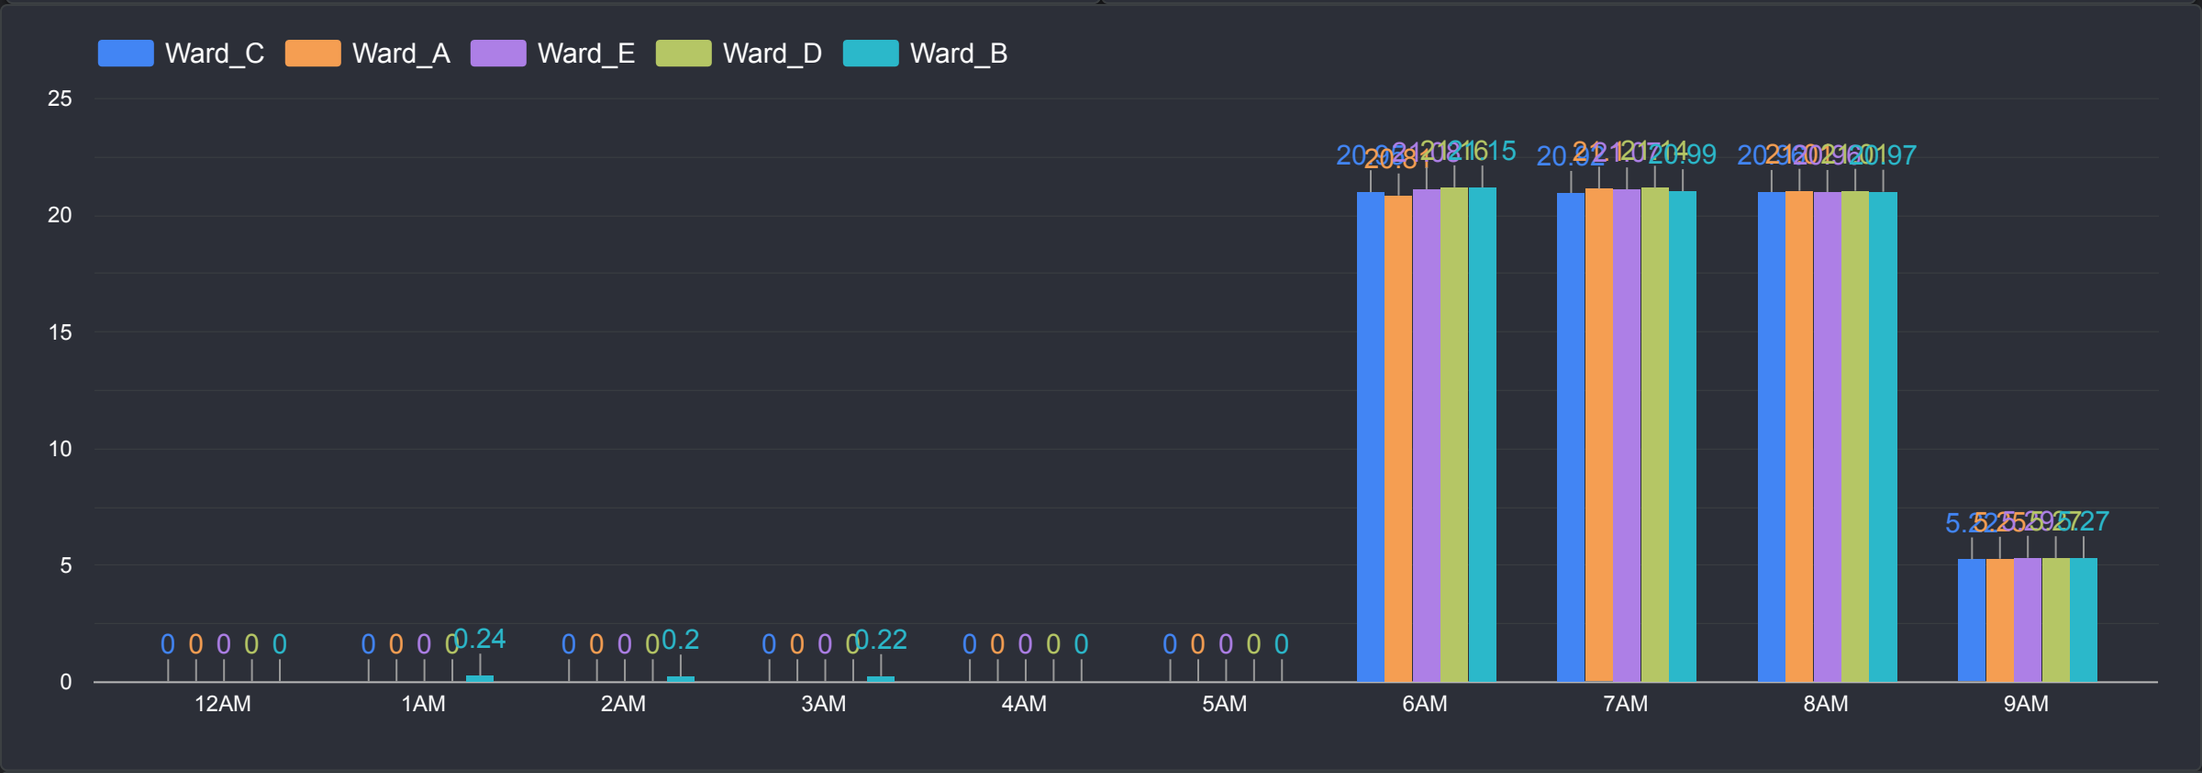

	hour	village_...	avg_consumption	demand_rank
1.	7AM	Ward_A	21.1	1
2.	6AM	Ward_B	21.15	1
3.	6AM	Ward_E	21.08	1
4.	8AM	Ward_C	20.96	1
5.	6AM	Ward_D	21.16	1
6.	8AM	Ward_A	21.01	2
7.	7AM	Ward_B	20.99	2
8.	7AM	Ward_E	21.07	2
9.	6AM	Ward_C	20.95	2
10.	7AM	Ward_D	21.14	2

1 - 10 / 120

Midnight Flow & Leak Detection — Identifying unauthorized tapping and pipe bursts

	village_ward	date	midnight_consumption
1.	Ward_B	Jun 15, 2024	392.18
2.	Ward_A	Jun 26, 2024	0
3.	Ward_B	Jun 20, 2024	0
4.	Ward_A	Jun 4, 2024	0
5.	Ward_A	Jun 5, 2024	0
6.	Ward_A	Jun 6, 2024	0
7.	Ward_A	Jun 7, 2024	0
8.	Ward_A	Jun 8, 2024	0
9.	Ward_A	Jun 9, 2024	0
10.	Ward_A	Jun 10, 2024	0
11.	Ward_A	Jun 11, 2024	0

1 - 50 / 150

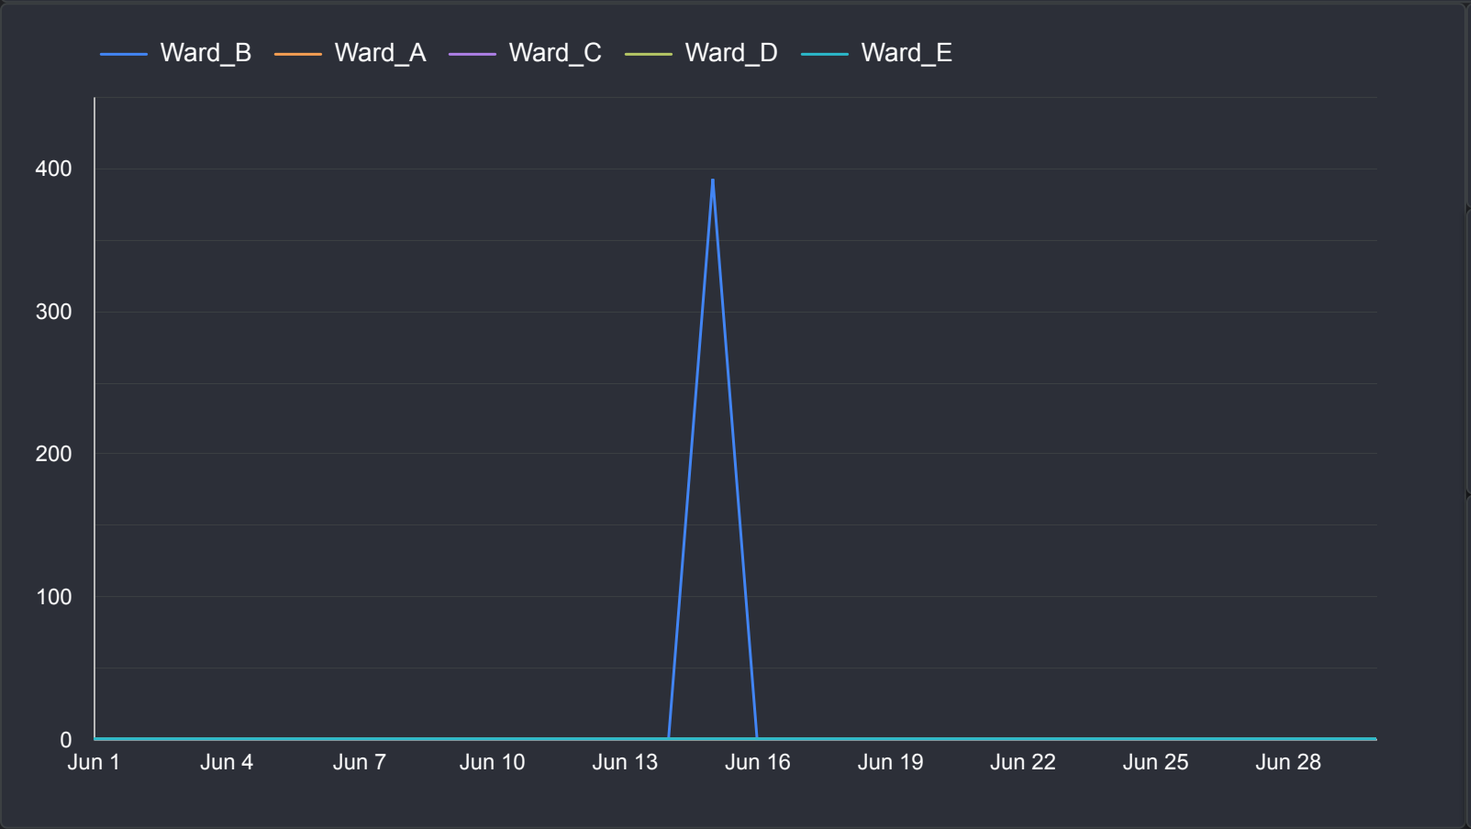

Total Midnight Water Loss (L)

392.18

Jun 1, 2024 - Jun 30, 2024

village_ward

AI Anomaly Intelligence — ML-Detected Water System Failures

Total Anomalies Detected
144

Avg Severity Score
0.6

Avg ML Confidence Score
-0.6

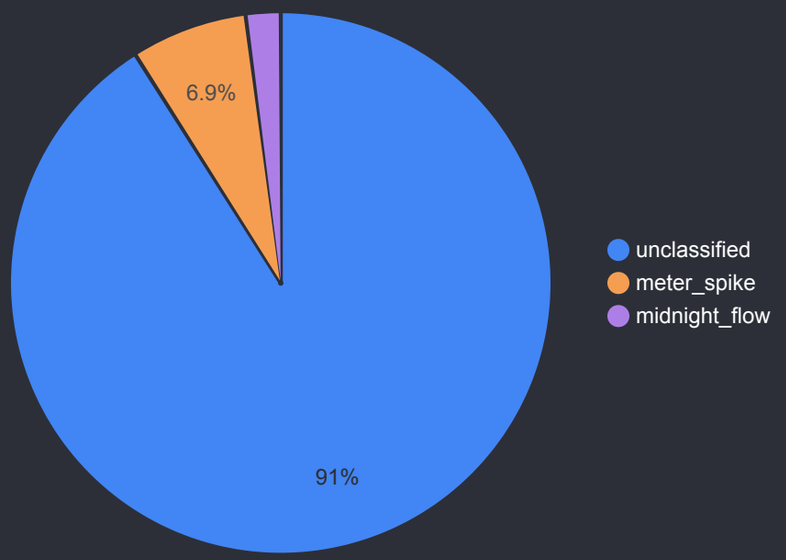

	anomaly_type	date	hour	village_...	severity	ml_confid...
1.	meter_spike	Jun 2...	7AM	Ward_C	0.69	-0.69
2.	meter_spike	Jun 2...	8AM	Ward_C	0.69	-0.69
3.	meter_spike	Jun 2...	6AM	Ward_C	0.68	-0.68
4.	midnight_flow	Jun 1...	3AM	Ward_B	0.67	-0.67
5.	midnight_flow	Jun 1...	2AM	Ward_B	0.66	-0.66
6.	midnight_flow	Jun 1...	1AM	Ward_B	0.66	-0.66
7.	unclassified	Jun 2...	8AM	Ward_B	0.66	-0.66
8.	meter_spike	Jun 2...	12PM	Ward_C	0.65	-0.65
9.	meter_spike	Jun 2...	11AM	Ward_C	0.64	-0.64
10.	meter_spike	Jun 2...	9AM	Ward_C	0.64	-0.64

1 - 10 / 144

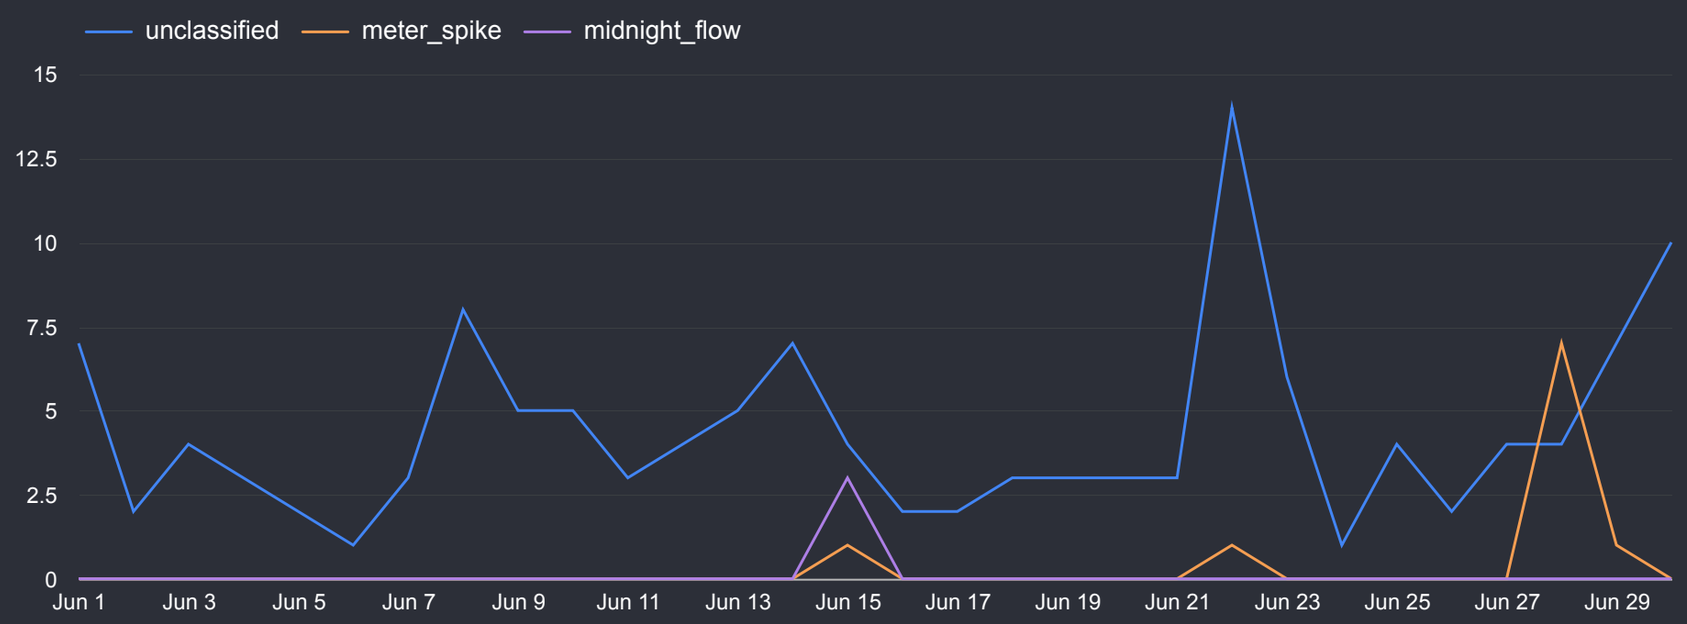

Jun 1, 2024 - Jun 30, 202

village_ward