


LAPORAN PEMERIKSAAN & PERBAIKAN UTILITAS AC KFC
TANGGAL 06 SEPTEMBER 2021

- 06 September 2021 pukul 11:54 WITA
Melalui OGFS dilaporkan keluhan pihak Tenant KFC terkait AC di gerai KFC tidak menyala (panas)
- 06 September 2021 pukul 13:00 – 14:40 WITA
Setelah dilakukan pemeriksaan oleh tim Mechanical, diperoleh hasil pemeriksaan sebagai berikut :

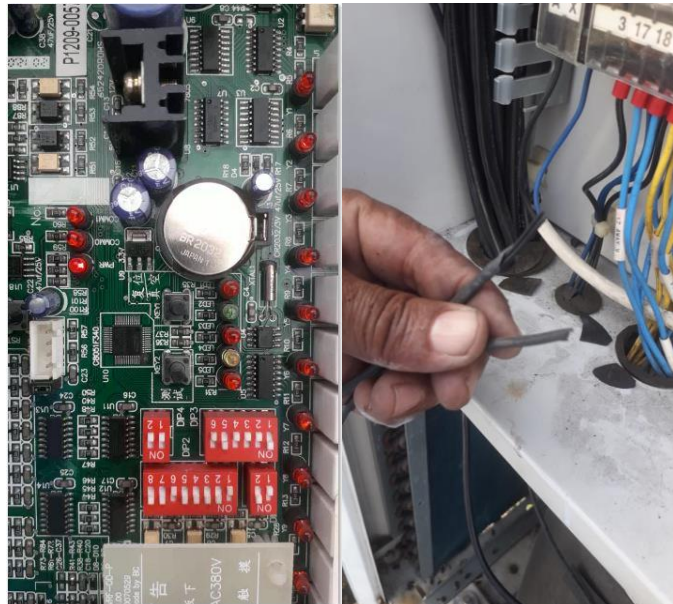

Terjadi *bad contact* pada sensor DLT (*Discharge Line Temperature*) sehingga mengakibatkan sistem kontrol error 3,4,5 (system fault). Dilakukan perbaikan dengan penyambungan ulang sensor DLT, reset, test operasi unit AC normal kembali.

- 06 September 2021 pukul 15:08 WITA
Dilakukan pemeriksaan pada unit indoor AC di gerai KFC sudah beroperasi normal kembali. Bertemu dengan petugas KFC a.n. Ibu Lidayati.

