

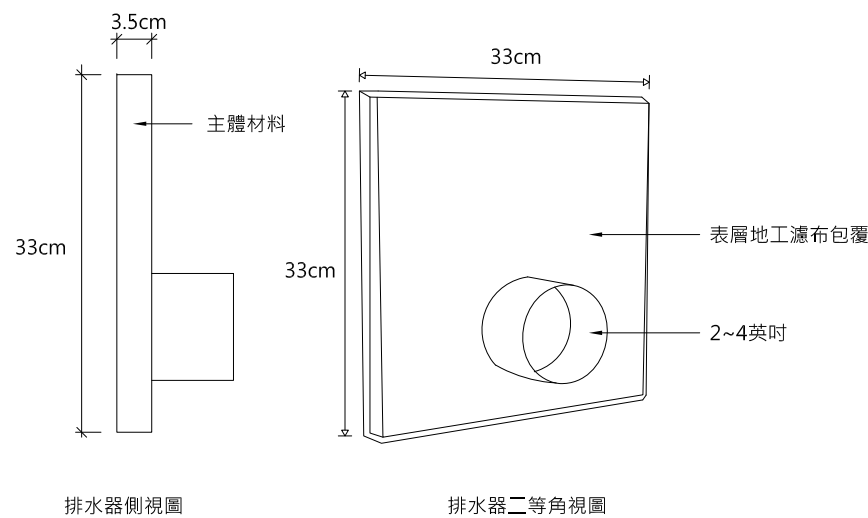
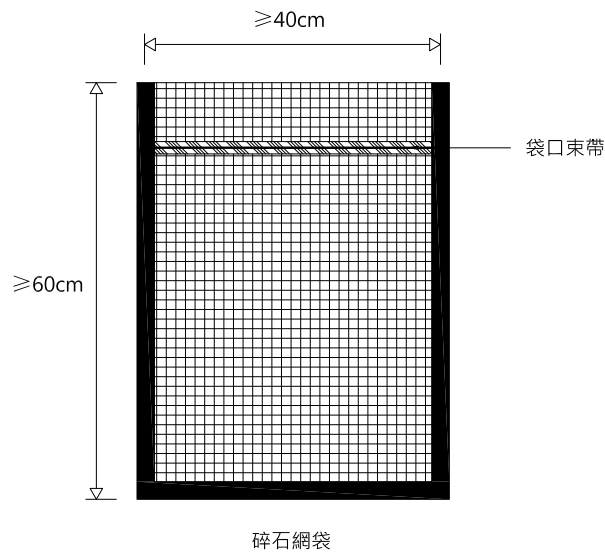


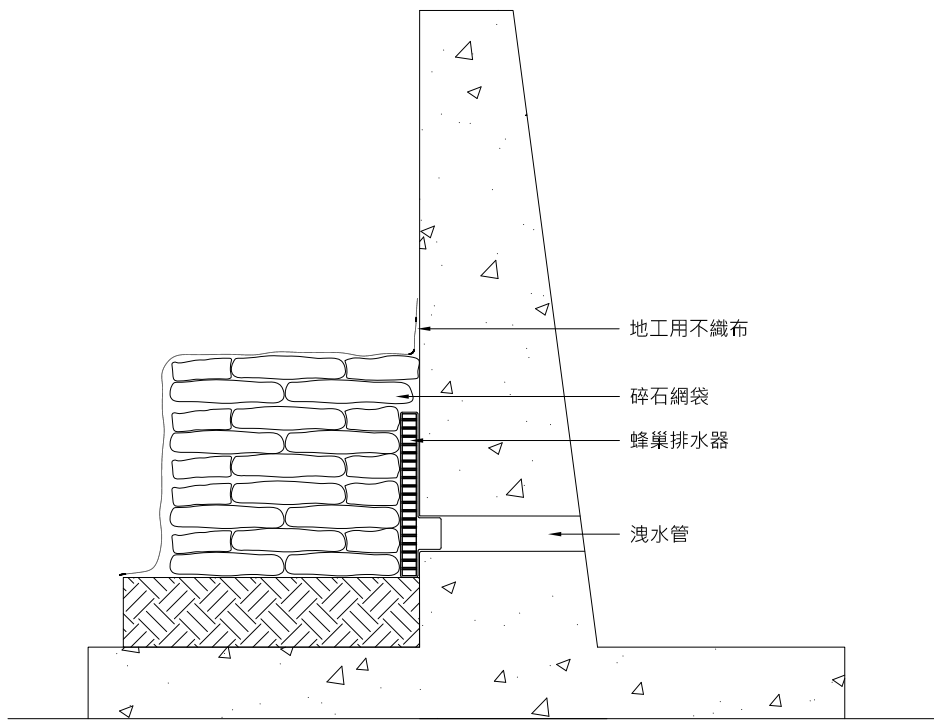

碎石網袋			
試驗項目	單位	試驗方法	物性要求
材質		CNS 13105	PET
雙向抗拉強度	KN/m	CNS 13300	≥15
橫向5%應變強度			≥10
縱橫向延伸率	%		≤40
網目大小	mm	量尺量測	≥0.8

蜂巢排水器 主體材料物性			
試驗項目	單位	試驗方法	要求值
材質		CNS 13105	聚丙烯
抗壓強度	t/m ²	ASTM D695-15	≥160
比重		CNS 13333-1	≥0.9
耐化學藥品性		CNS 4447	外觀無異狀
表面開孔面積	%	計算機	≥50
內部透空量體	%		≥85

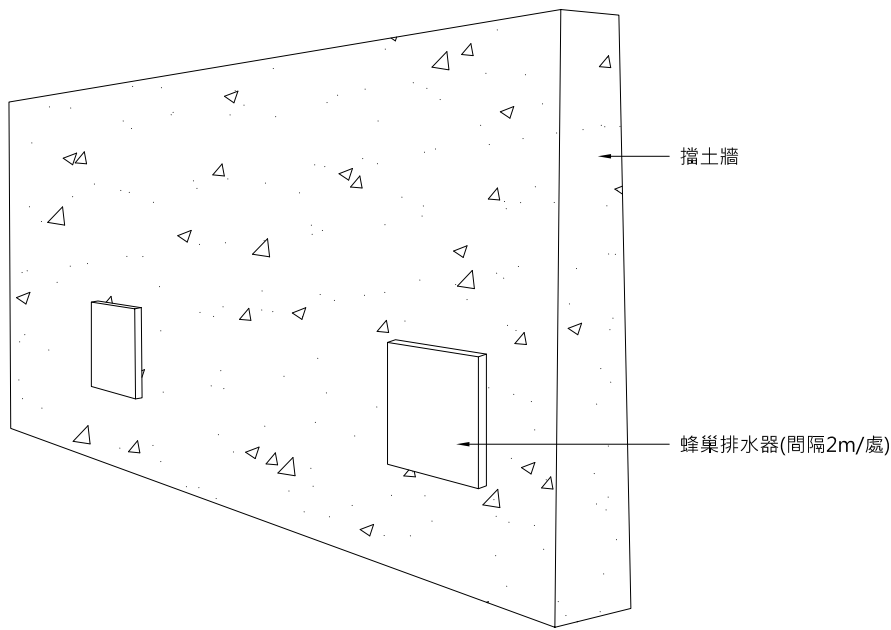

地工用不織布			
試驗項目	單位	試驗方法	物性要求
材質		CNS 13105	PP
拉力強度(經緯向)	kgf	CNS 13483	≥200
伸長率	%		40~100
梯形撕裂(經緯向)	kgf	CNS 13299	≥75
正向透水率	S ⁻¹	CNS 13298	≥0.8
耐紫外線性		CNS 9024	外觀無變化

*紫外線破弧燈連續照射200小時外觀無變化，抗拉力不得低於原規定之90%

土工濾布			
試驗項目	單位	試驗方法	物性要求
材質		CNS 13105	PET
表面保護層			SBR等環保樹脂
經緯雙向抗拉強度	KN/m	CNS 13300	≥10
正向透水率	S ⁻¹	CNS 13298	≥0.8

*檢驗頻率為每進場1000組取樣一組，不足1,000組則檢附試驗報告及出廠證明。

工程名稱	工程說明/修正記錄 NOTES & REVISION	 雨水管理大師 高勤創研有限公司 • 正在旺企業有限公司 台北市北投區清江路247巷8號1樓 Tel : (02)2898-6207 / Fax : (02)2898-6132 coinn@coinn.com.tw	業務號 JOB NO	繪圖 DRAWN	圖名 TITLE	圖號 DRAWING	專業簽證 SIGNATURE & SEALS	
	細部設計圖說		設計 DESIGNED	審核 CHECKED		張號 SHEET NO.		