



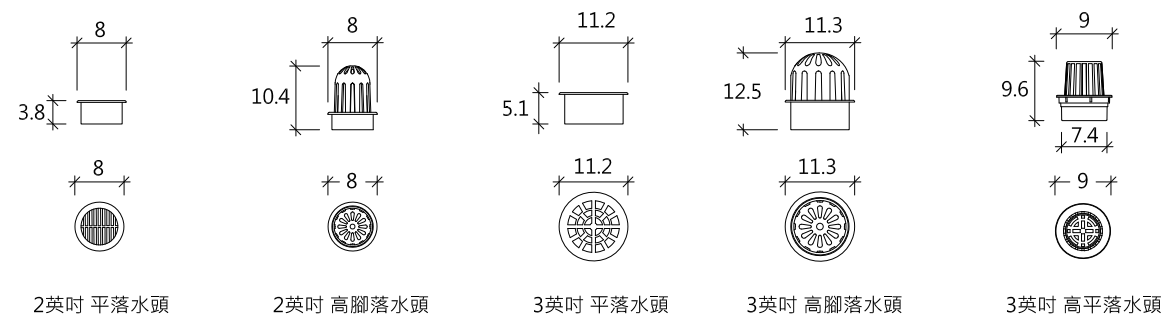

PP微型陰井

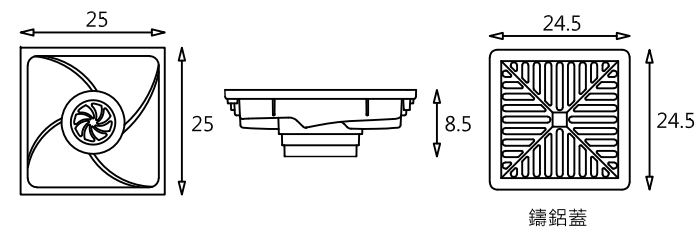

PP微型陰井			
試驗項目	單位	試驗方法	要求值
衛氏軟化溫度	°C	ASTM D1525-17	≥90
抗拉強度	kgf/cm²	CNS 15606-3	≥220
抗壓強度		ASTM D695-15	≥250

以上單位: 公分

工程名稱	工程說明/修正記錄 NOTES & REVISION	 雨水管理大師 高勤創研有限公司 • 正在旺企業有限公司 台北市北投區清江路247巷8號1樓 Tel : (02)2898-6207 / Fax : (02)2898-6132 coinn@coinn.com.tw	業務號 JOB NO	繪圖 DRAWN	圖名 TITLE	圖號 DRAWING	專業簽證 SIGNATURE & SEALS	
	細部設計圖說		設計 DESIGNED	審核 CHECKED		張號 SHEET NO.		