

Problem: Verunsicherung




Anlagen werden nicht gebaut




Anlagen werden profitoptimiert (zu klein)

Belastbare Informationen sind schwer zu finden

Gesetzestext: Unverständlich

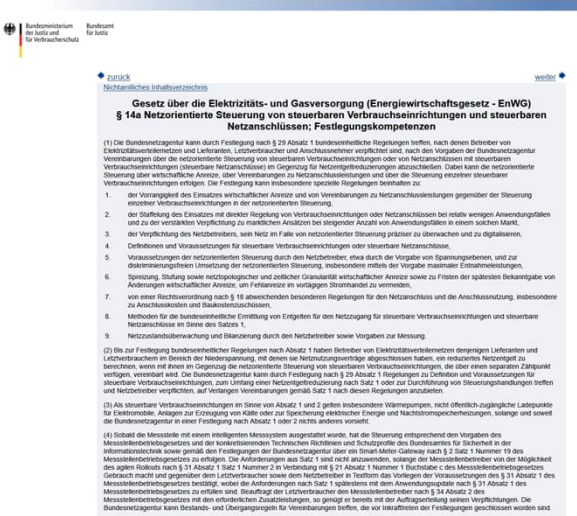

KI-Chatbot: Nicht verlässlich

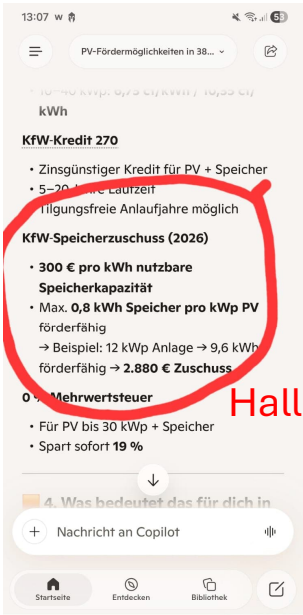

Presstext: Veraltet oder spekulativ

Wird die fixe Einspeisevergütung 2027 abgeschafft?


Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche will die **fixe Einspeisevergütung für neue PV-Anlagen bis 25 kWp** installierter Leistung aus Kostengründen **streichen**. Private Solaranlagen würden sich ohne Förderung rechnen, so ihre Begründung. Die Vergütung von Ökostrom kostet jedes Jahr viele Milliarden. Ein zunehmendes Problem ist auch, dass die Einspeisung oft zu Zeiten erfolgt, in denen ohnehin schon viel Strom aus Wind und Sonne im Netz vorhanden ist.

Die **künftige Solarförderung** soll **system- und marktorientiert** erfolgen. Neue PV-Anlagen bis 25 kWp sollen an der **Direktvermarktung** teilnehmen, die weniger lukrativ und komplizierter ist. Das bedeutet, es gibt nicht mehr pauschal Geld für PV-Überschüsse. Stattdessen muss man sie mithilfe eines Dienstleisters an der Strombörse verkaufen. Zudem dürfen Besitzer kleinerer PV-Anlagen nur noch die Hälfte ihres Stroms ins Netz einspeisen. Eigenverbrauch und **Speicher** werden wichtiger.

Für all das ist dieses Jahr eine Reform des **Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG)** geplant. Auch aus europarechtlichen Gründen ist eine **Neuregelung ab 2027** nötig. An der bereits vereinbarten und für 20 Jahre festen Einspeisevergütung für bestehende PV-Anlagen will Reiche nichts ändern.

Quelle: <https://www.adac.de/>

Online-Plattform: Meist nur Werbung

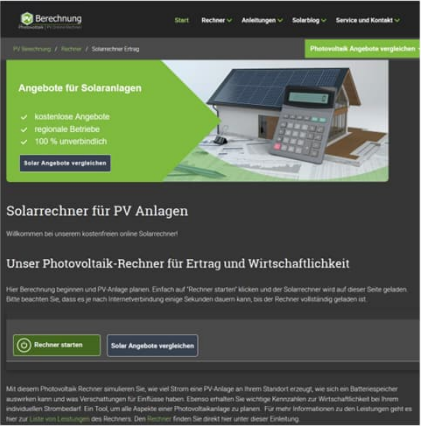

Idee: Empowerment

Belastbare, quellenbasierte


Knowledgebase

+

Projektkontext

User*in wird tiefgründig informiert
ohne Überforderung, weil kontextbasiert

Idee: Objektzentrierte Planung (Projektkontext)

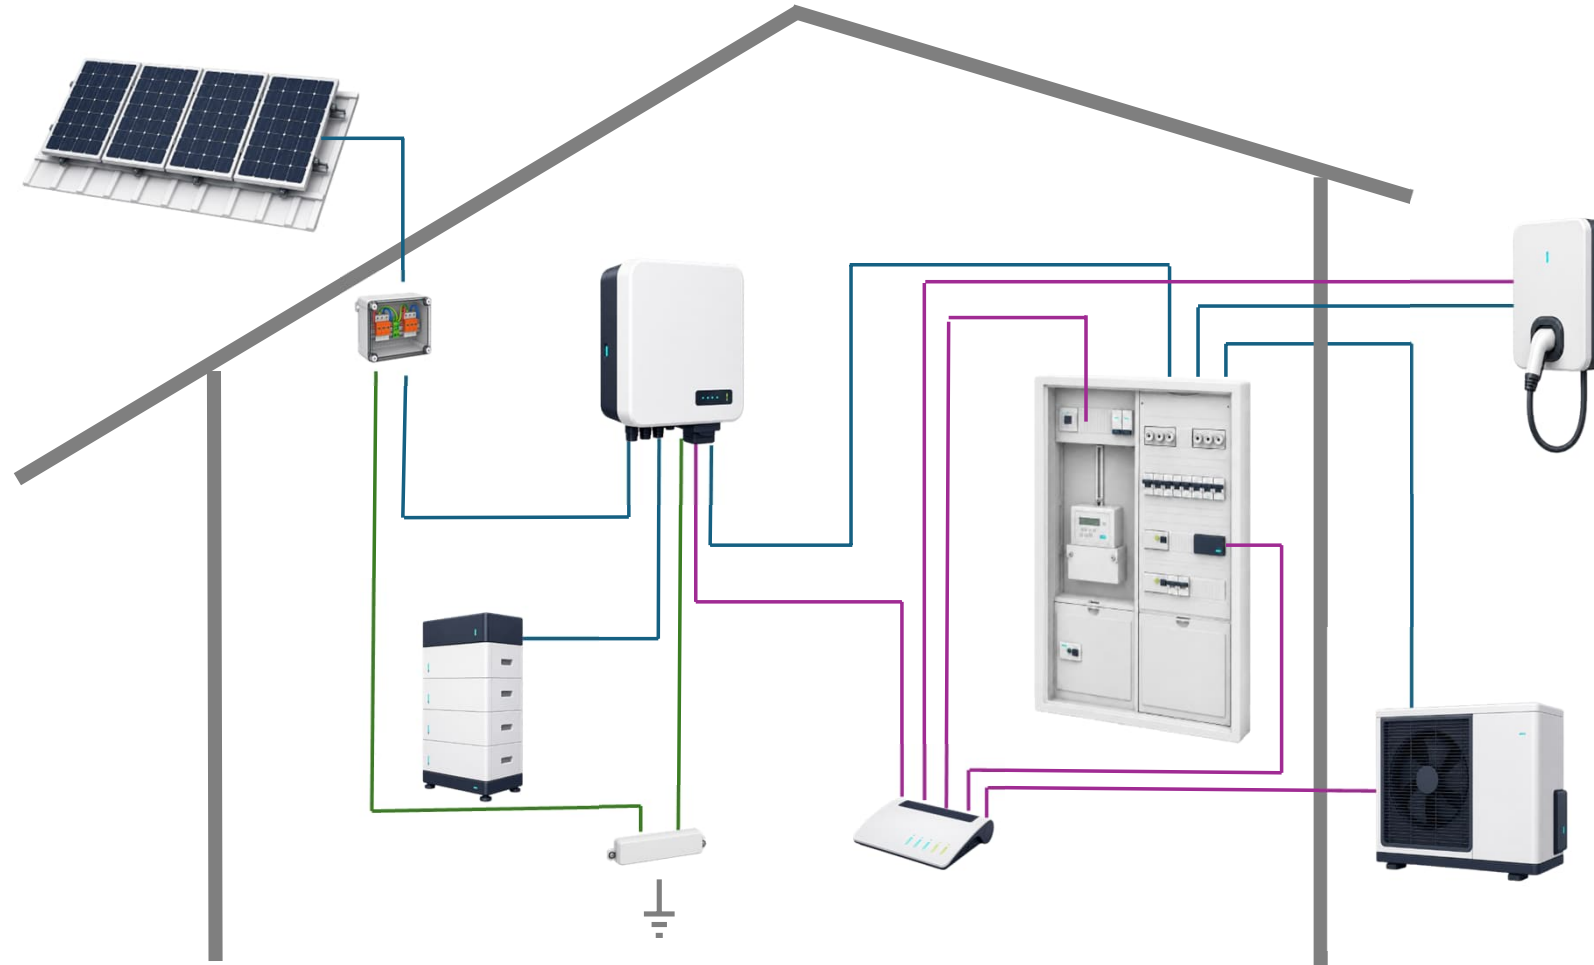

Idee: Projektkontextdaten

Bsp. Dachfläche



```
{
  "pv_module_areas": [
    {
      "id": "MA-001",
      "name": "Main roof south",
      "module_count": 24,

      "mounting": {
        "type": "roof_parallel",
        "surface": "tile_roof"
      },

      "orientation": {
        "azimuth_deg": 180,
        "elevation_deg": 30
      },

      "module": {
        "manufacturer": "Example Solar GmbH",
        "type": "ES-430-BF",
        "nominal_power_wp": 430,
        "dimensions_mm": {
          "length": 1722,
          "width": 1134,
          "height": 30
        },
        "weight_kg": 21.5
      },

      "calculated_values": {
        "total_nominal_power_kwp": 10.32,
        "single_module_area_m2": 1.953,
        "total_module_area_m2": 46.87,
        "total_weight_kg": 516
      }
    }
  ]
}
```

Idee: Projektkontext erfassen

Lass uns alles
gemeinsam planen
Schritt für Schritt

V.S.

Du erzählst mir von deinen
Plänen oder gibst mir ein
Angebot vom Fachbetrieb.

Ich frage dich – du gibst
mir Infos und
entscheidest

Dann schauen wir wie wir die
beste Anlage für dich
planen.

Idee: KI für Potentialanalyse nutzen



Wie viele PV-Module passen etwa auf dieses Dach?

Nachgedacht für 12s >

Grob geschätzt passen auf die **sichtbaren, größeren Dachflächen etwa 55–75 PV-Module**.

Meine Annahmen:

- Standardmodul ca. 1,75 × 1,13 m, also rund 2 m²
- notwendige Abstände zu Ortgang, Traufe, First, Kehlen und Schornsteinen berücksichtigt
- Satellitenschüssel, Schornsteine, Dachaufbau in der Mitte und verschattete/verwinkelte Bereiche abgezogen
- nur die gut nutzbaren Dachflächen im Bild, nicht sicher die unsichtbaren Rückseiten

Aufteilung grob:

Dachbereich	grobe Modulzahl
große rechte Dachfläche	ca. 30–40
große linke Dachfläche	ca. 22–30
kleinere mittlere/seitliche Bereiche	ca. 3–8
Summe sichtbar nutzbar	ca. 55–75 Module

Bei heutigen Modulen mit etwa **430–460 Wp** entspräche das ungefähr:

55–75 Module × 0,43–0,46 kWp = ca. 24–35 kWp

Realistisch würde ich für eine erste Planung mit **rund 30 kWp** rechnen. Für eine belastbare Belegung bräuchte man aber Dachmaße, Dachneigung, Ausrichtung, Statik, Abstände nach Landesbauordnung und eine Schattenanalyse.

Zum Vergleich unsere Planung: 40 Module



Wie viele Module passen etwa auf dieses Dach?

Nachgedacht für 5s >

Auf **dieser sichtbaren Dachseite** würde ich grob mit **ca. 18–24 PV-Modulen** rechnen.

Plausible Belegung:

Variante	grobe Modulzahl
2 Reihen hochkant	ca. 16–20 Module
3 Reihen quer, wenn die Dachhöhe reicht	ca. 21–27 Module
abzüglich Sat-Schüssel / Dachfenster / Randabstände	realistisch ca. 18–24

Bei heutigen Modulen mit etwa **430–460 Wp** wären das ungefähr:

18–24 Module × 0,43–0,46 kWp = ca. 7,7–11,0 kWp

Ich würde für eine erste grobe Planung auf dieser Dachfläche mit **rund 9–10 kWp** rechnen.

Wichtig: Das Foto zeigt die Dachfläche nur aus flachem Winkel. Die entscheidende Unsicherheit ist die **Dachhöhe von Traufe bis First**. Wenn dort wirklich drei Querreihen passen, geht die Zahl eher Richtung **24–27 Module**; wenn nur zwei Reihen passen, eher **18–20 Module**.

Unsere Planung: 24 Module

