



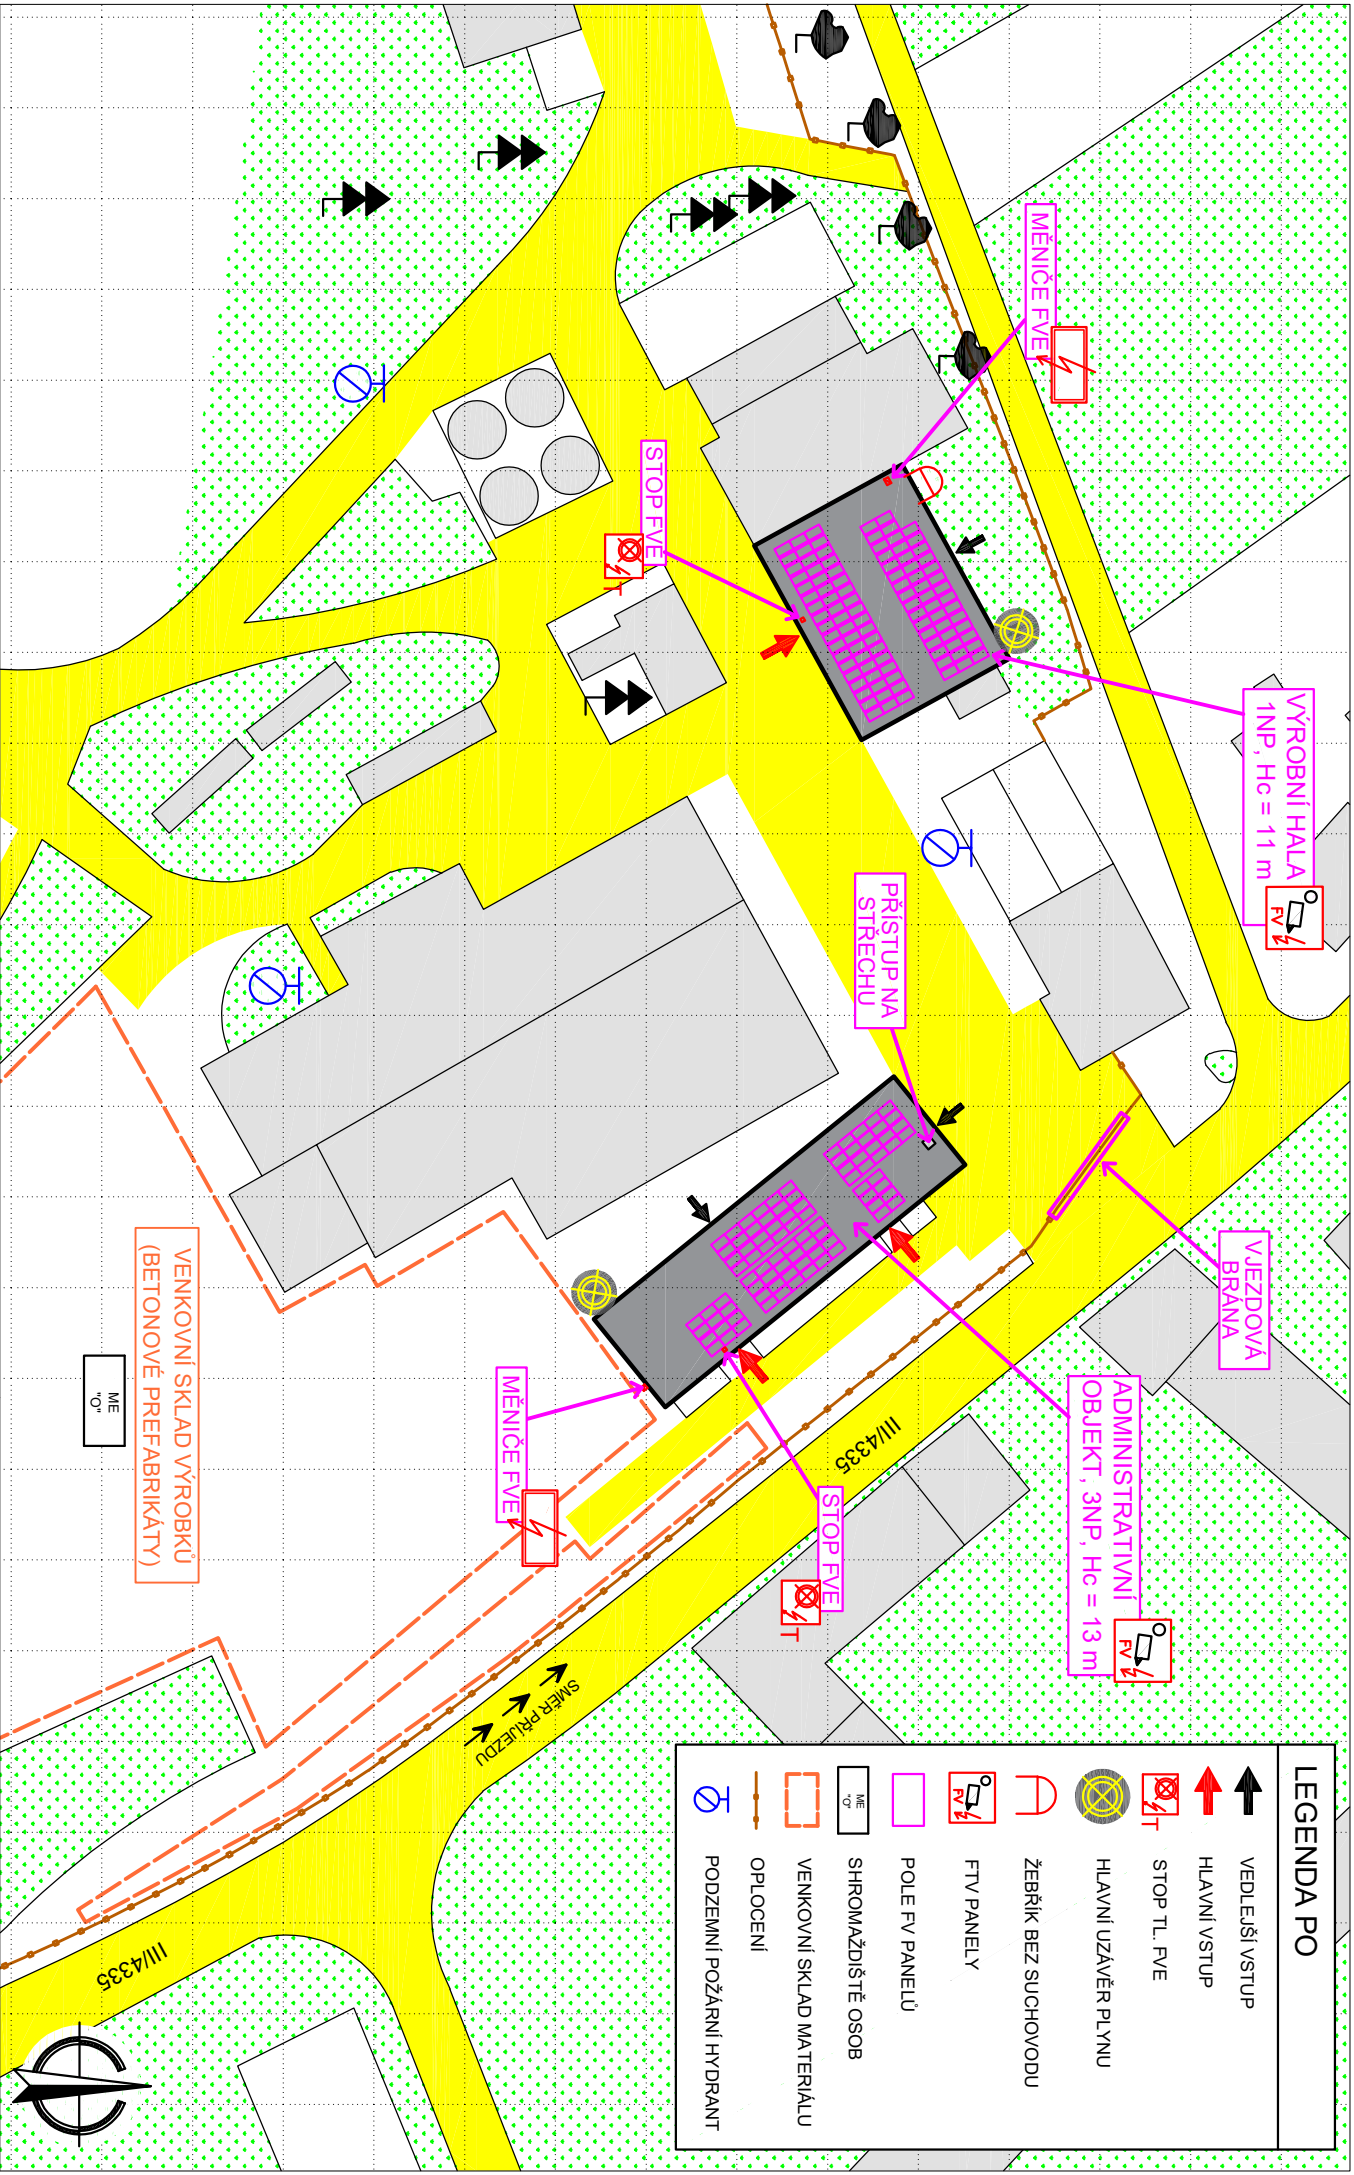

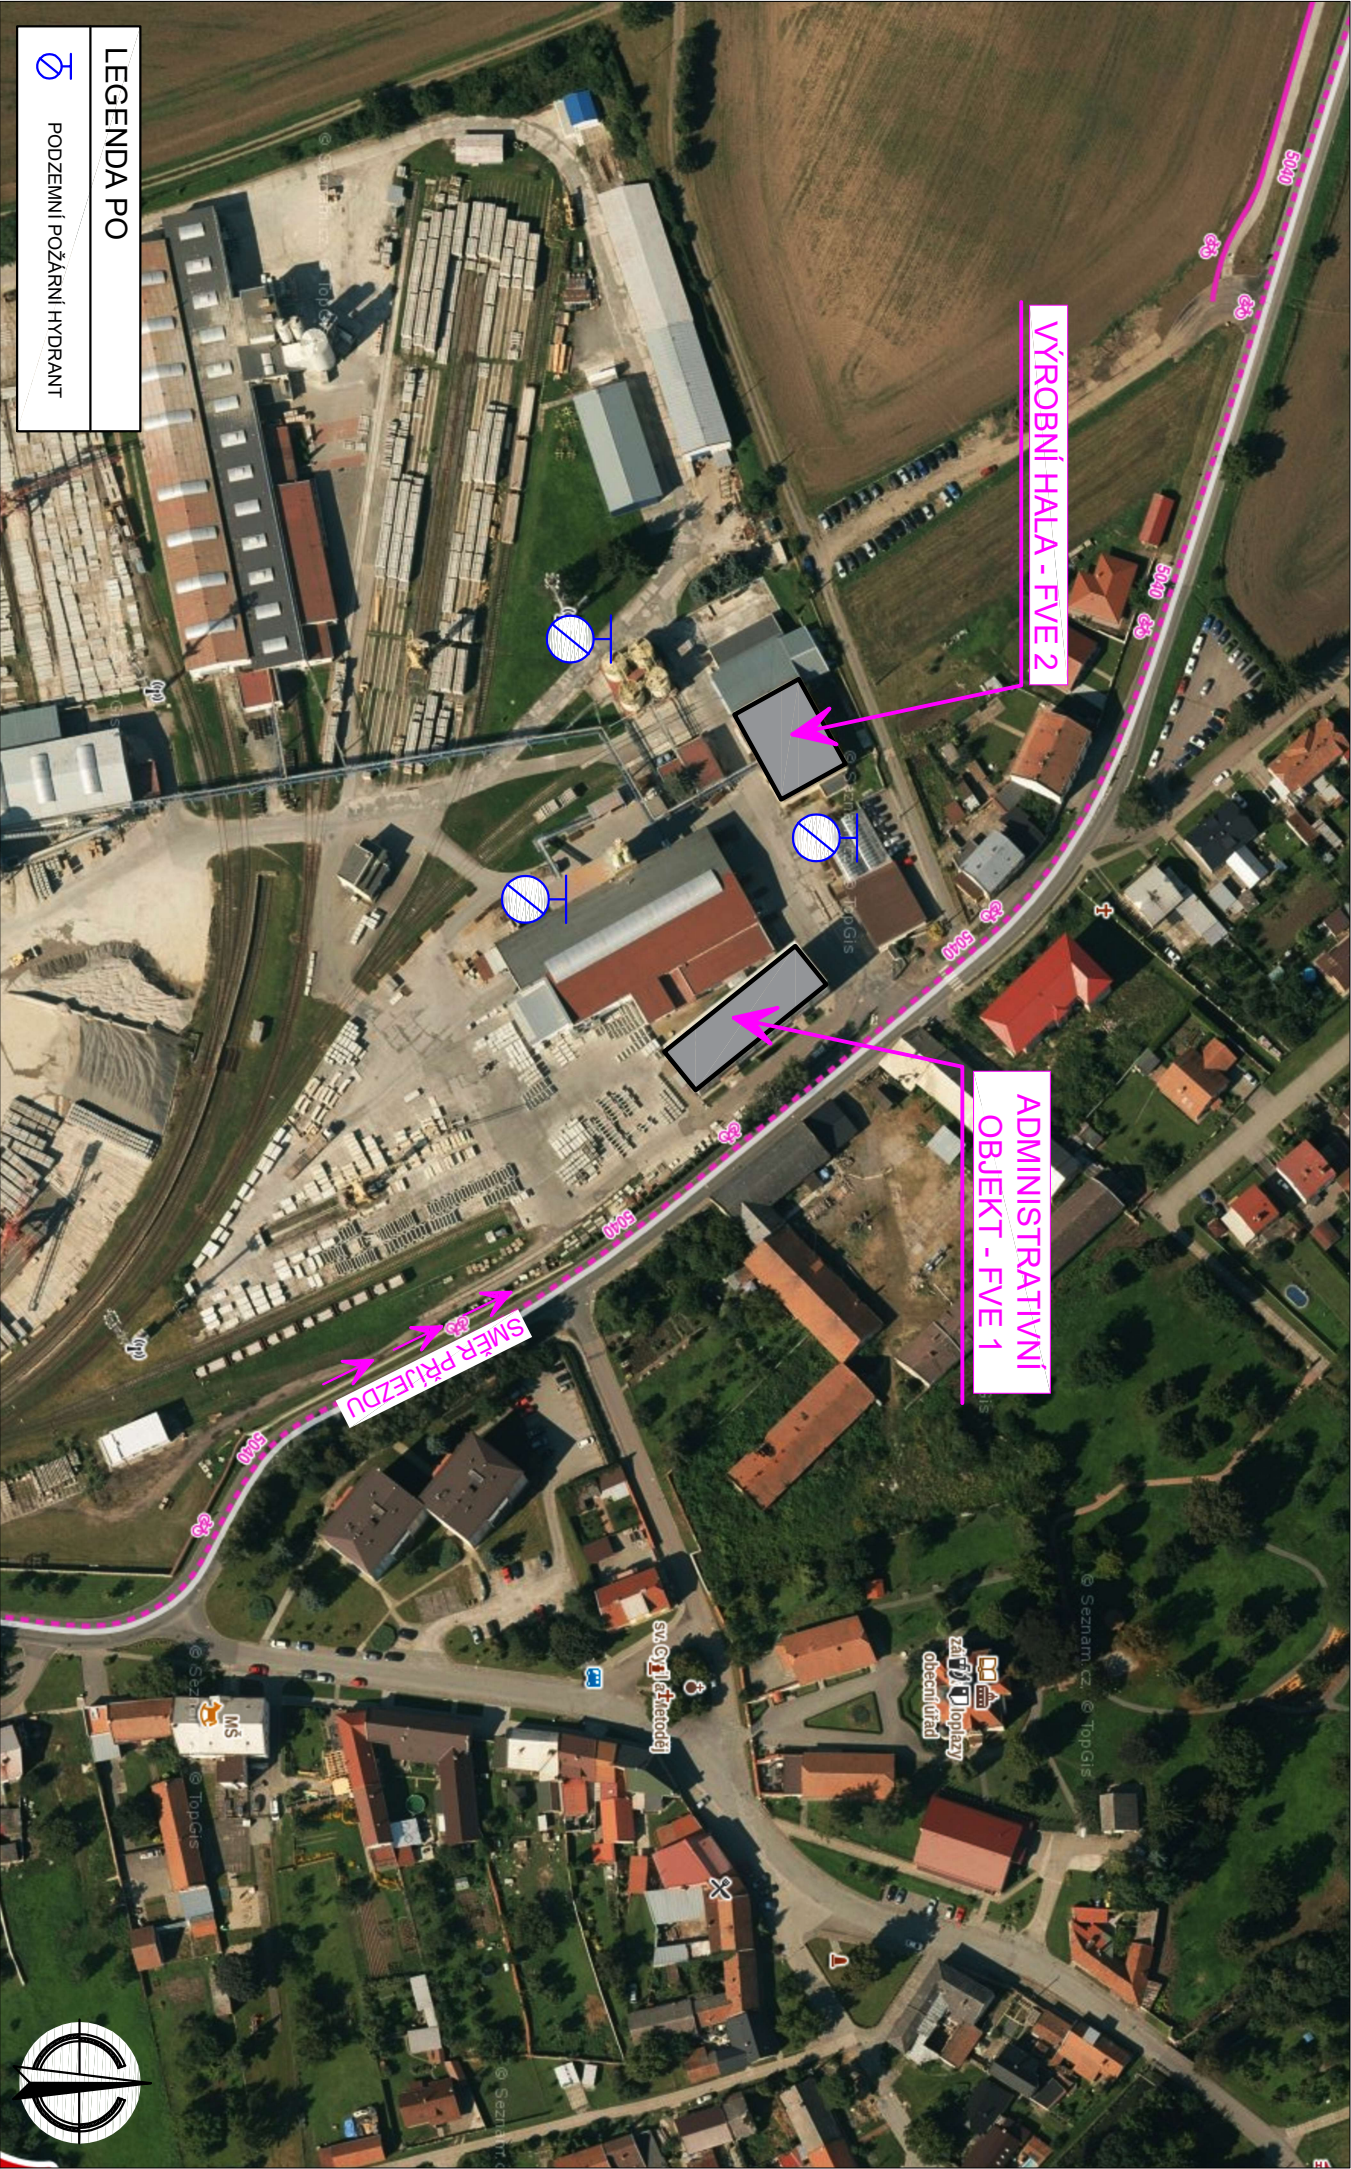

LEGENDA PO

PODZEMNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT

zpracovatel:



**Projekty PO, s.r.o.**  
Ing. Michal Svoboda Ph.D. – č.0002: Z-78/2000  
V Brně dne: 11. 01. 2024

Podpis: 

č. zprávek: 006-MS24

provoz:

VÝROBNÍ HALA, ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT  
FVE 1 / FVE 2 NA STŘEŠE OBJEKTU  
DOLOPLAZY 143, 798 26 DOLOPLAZY  
MAPA PŘÍJEZDU

Měřitko: ATYP

Rastr: 10 x 10 m

OPERATIVNÍ KARTA  
GRAFICKÁ ČÁST

|               |                                               |                     |                              |
|---------------|-----------------------------------------------|---------------------|------------------------------|
| PROVOZOVATEL: | ŽPSV s.r.o.                                   | OPERATIVNÍ<br>KARTA |                              |
| OBJEKT:       | FVE 1 – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA –<br>35,20 kWp | STUPEŇ POPLACHU: I. |                              |
| UMÍSTĚNÍ:     | Doloplazy 143, 798 26 Doloplazy               | GPS:                | 49°21'04.4"N<br>17°09'27.0"E |
| SPOJENÍ:      | +420 602 733 436, Radim Votava                | POZICE:             | Ředitel Závodu               |
|               | +420 702 124 931, Petr Štěpánek               |                     | Vedoucí údržby a dopravy     |
|               | +420 602 130 681, Jiří Oplocký                |                     | Elektromechanik              |

**PŘÍJEZD A PŘÍSTUP K OBJEKTU:**

- Příjezd:** po stávající státní komunikaci (silnice III/4335). Vjezdová brána je šířky min. 6 m bez výškového omezení. Zpevněné komunikace v rámci areálu vedou až ke vstupům do objektu.
- Přístup do objektu:** hlavní vstup je ze severozápadní části objektu.
- Areál firmy je oplocený.

**CHARAKTER OBJEKTU:**

- Třípodlažní administrativní budova.
- FVE je instalována na střeše administrativní budovy.**
- Půdorysné rozměry:** obdélníkový půdorys o rozměrech cca 13,1 x 42,3 m, celková výška cca 13 m.

**KONSTRUKCE OBJEKTU:**

- Konstrukční systém výrobní haly:** nehořlavý
- Svislé nosné konstrukce: železobetonové
- Vodorovné nosné konstrukce: železobetonové
- Střešní plášť: nesplňuje klasifikaci B<sub>ROOF</sub> (t3). Kabelové trasy jsou uloženy do plechových žlabů tak, aby neleželi přímo na střešním plášti.

**DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ:**

- Počet podlaží:** 3 NP
- Rozdělení do požárních úseků:** považovat za jeden požární úsek.  
*Pozn.: původní PBR není k dispozici.*

**ODPOJENÍ ENERGIÍ:**

- Hlavní vypínač elektrické energie / odpojení FVE v případě požáru:**  
Hlavní vypínač elektrické energie je v rozvaděči administrativní budovy (viz grafická část). Je určen pro celý objekt kromě FVE.  
**Stop tlačítko FVE** je umístěno u vstupu do objektu (viz grafická část).
- Hlavní uzávěr vody:** je ve vstupní hale vedle schodiště (viz grafická část).
- Hlavní uzávěr plynu:** je na fasádě objektu (viz grafická část).

**FVE INSTALACE:**

- Celkem je instalováno **88 ks fotovoltaických panelů** o jmenovitém výkonu 400 Wp.
- Celkový výkon FVE:** 35,20 kWp.
- Rozměr panelu:** 1 855 mm x 1 029 mm x 30 mm
- Celková plocha:** 167,904 m<sup>2</sup>
- Střídače a rozvaděče NN:** jsou umístěny v zastřešeném kiosku v exteriéru v přízemí u fasády (viz grafická část).
- Bateriové úložiště:** není.
- Systém FVE není schopen pracovat v ostrovním režimu.
- Vyrobená el. energie je pro vlastní spotřebu, přetoky jdou zpět do distribuční sítě.
- Základní ochrana neživých částí je zajištěna automatickým odpojením ze zdroje, avšak nelze vždy potvrdit úplné odpojení budovy od elektrické energie!

**ÚNIKOVÉ CESTY A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:**

- Popis ÚC:** v objektu jsou dvě schodiště, každé vede do haly v 1.NP s východem na volné prostranství.
- Shromaždiště osob:** venkovní skladová plocha v areálu firmy (viz grafická část).
- Nouzové osvětlení:** není instalováno.

## VYTÁPĚNÍ A VENTILACE:

- **Vytápění:** ústřední, teplovodní (plyn-voda)
- **Odvětrání:** přirozené (okna, dveře)

## PŘÍTOMNÉ HOŘLAVÉ LÁTKY:

- Papír, dřevo, plast, textil
- Tlakové lahve: lahev CO<sub>2</sub> o objemu 6 l v přízemí u vchodu do jídelny (pro perlení vody).

## HASICÍ LÁTKY:

- **Vnější odběrní místa:** nejbližší podzemní požární hydrant DN 80 je ve vzdálenosti cca 35 m od vstupu do objektu.
- **Vnitřní odběrní místa:** nejsou.

## POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ:

- SHZ, EPS ani ZOKT není instalováno.
- **KTPO:** není.
- **OPPO:** není.

## DOPORUČENÍ VELITELI ZÁSAHU:

- **Provozní doba:** 6<sup>00</sup>–19<sup>00</sup>
- **Obsazení objektu osobami:** 50 osob.
- **Zpřístupnění objektu:** služba v areálu, kontaktní osoby, v případě nutnosti destruktivně.
- Střecha je rovná. Dle PBŘ nemá střešní plášť klasifikaci B<sub>ROOF</sub> (t3).
- **Přístup k FVE:** po žebříku umístěném v posledním patře budovy.

### REVIZE

| Poř.č. | Datum      | Popis                     | Vypracoval / Podpis                          | Schválil / Podpis |
|--------|------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1.     | 19.08.2024 | Zpracování připomínek HZS | Ing. Michal Svoboda PhD.<br>č.OOZ: Z-78/2000 |                   |
| 2.     |            |                           |                                              |                   |
| 3.     |            |                           |                                              |                   |

Zpracoval, č. zakázky: 006-MS24

Datum: 11.01.2024



Projekty PO, s.r.o.

Příkop 6, 602 00 Brno - IBC, tel.: 545 173 539, e-mail: [projektypo@projektypo.cz](mailto:projektypo@projektypo.cz)

**Ing. Michal Svoboda PhD.**, č. OOZ: Z-78/2000, tel: +420 602 584 849, e-mail: [svoboda@projektypo.cz](mailto:svoboda@projektypo.cz)

**Ing. Martina Golejová**, Špecialista požiarnej ochrany, č.o.: 19/2023

Schválil:

Datum:

Podpis:



| LEGENDA PO                                                                          |                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|    | VEDLEJŠÍ VSTUP          |
|    | HLAVNÍ VSTUP            |
|    | STOP TL. FVE            |
|    | HL. VYPÍNAČ EL. ENERGIE |
|    | HLAVNÍ UZÁVĚR PL. YNU   |
|  | HLAVNÍ UZÁVĚR VODY      |
|  | VNITŘNÍ HYDRANT         |
|    | SHROMAŽDIŠTĚ OSOB       |



zpracovatel:

Podpis: 

č. zakázky: 006-MS24


provoz:

**ADMINISTRATIVNÍ OBJEKT**  
**FVE 1 NA STŘEŠE OBJEKTU**  
DOLOPLAZY 143, 798 26 DOLOPLAZY  
STŘECHA


Měřítko: ATYP

Rastr: 10 x 10 m

**OPERATIVNÍ KARTA**  
**GRAFICKÁ ČÁST**

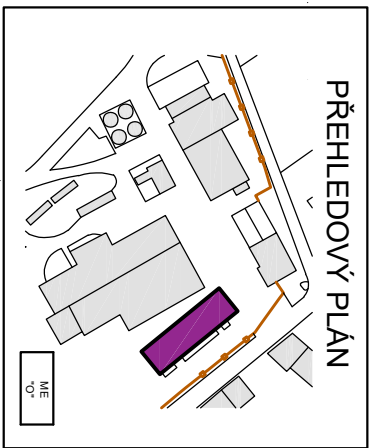

| LEGENDA PO                                                                        |                |                                                                                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|  | FTV PANELY     |  | SHROMAŽDIŠTĚ OSOB   |
|  | POLE FV PANELŮ |  | STOP TL. FVE        |
|                                                                                   |                |  | STEJNOSMĚRNÉ VEDENÍ |
|                                                                                   |                |  | STŘÍDAVÉ VEDENÍ     |

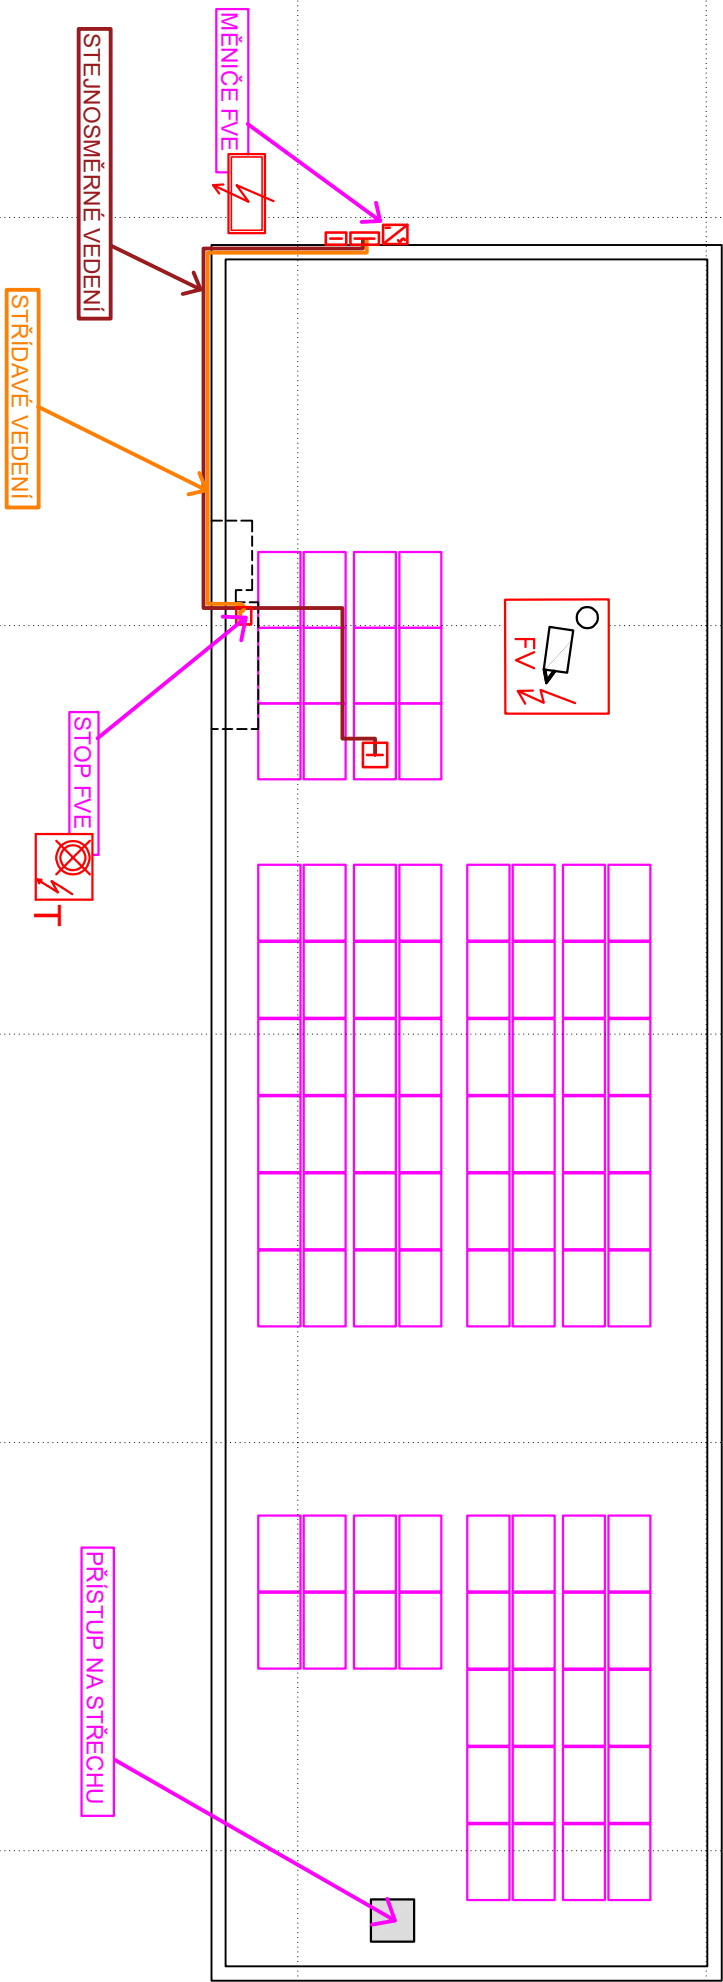

|               |                                 |                     |                              |
|---------------|---------------------------------|---------------------|------------------------------|
| PROVOZOVATEL: | ŽPSV s.r.o.                     | OPERATIVNÍ<br>KARTA |                              |
| OBJEKT:       | FVE 2 – VÝROBNÍ HALA – 40 kWp   | STUPEŇ POPLACHU: I. |                              |
| UMÍSTĚNÍ:     | Doloplazy 143, 798 26 Doloplazy | GPS:                | 49°21'04.9"N<br>17°09'23.7"E |
| SPOJENÍ:      | +420 602 733 436, Radim Votava  | POZICE:             | Ředitel Závodu               |
|               | +420 702 124 931, Petr Štěpánek |                     | Vedoucí údržby a dopravy     |
|               | +420 602 130 681, Jiří Oplocký  |                     | Elektromechanik              |

#### PŘÍJEZD A PŘÍSTUP K OBJEKTU:

- Příjezd:** po stávající státní komunikaci (silnice III/4335). Vjezdová brána je šířky min. 6 m bez výškového omezení. Zpevněné komunikace v rámci areálu vedou až ke vstupům do objektu.
- Přístup do objektu:** hlavní vstup je v jižní části haly. Z jihozápadní strany k hale přiléhá železobetonový původní objekt. S objektem výrobní haly není dispozičně propojen.
- Areál firmy je oplocený.

#### CHARAKTER OBJEKTU:

- Jednopodlažní výrobní hala – výroba betonových prefabrikátů.
- FVE je instalována na střeše výrobní haly.**
- Půdorysné rozměry:** obdélníkový půdorys o rozměrech cca 18,6 x 24,5 m, celková výška cca 11 m.

#### KONSTRUKCE OBJEKTU:

- Konstrukční systém výrobní haly:** nehořlavý
- Svislé nosné konstrukce: železobetonové, zděné
- Vodorovné nosné konstrukce: ocelové příhradové vazníky
- Střešní plášť: nesplňuje klasifikaci B<sub>ROOF</sub> (t3). Kabelové trasy jsou uloženy do plechových žlabů tak, aby neleželi přímo na střešním plášti.

#### DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ:

- Počet podlaží:** 1 NP
- Rozdělení do požárních úseků:** považovat za jeden požární úsek.  
*Pozn.: původní PBR není k dispozici.*

#### ODPOJENÍ ENERGIÍ:

- Hlavní vypínač elektrické energie / odpojení FVE v případě požáru:**  
Hlavní vypínač elektrické energie je v rozvaděči výrobní haly (viz grafická část). Je určen pro celý objekt kromě FVE. **Stop tlačítko FVE** je umístěno u vstupu do objektu (viz grafická část).
- Hlavní uzávěr vody:** je na fasádě objektu (viz grafická část).
- Hlavní uzávěr plynu:** je na fasádě objektu (viz grafická část).

#### FVE INSTALACE:

- Celkem je instalováno **100 ks fotovoltaických panelů** o jmenovitém výkonu 400 Wp.
- Celkový výkon FVE:** 40 kWp.
- Rozměr panelu:** 1 855 mm x 1 029 mm x 30 mm
- Celková plocha:** 190,80 m<sup>2</sup>
- Střídače a rozvaděče NN:** jsou umístěny v interiéru výrobní haly vedle stávajícího rozvaděče (viz grafická část).
- Bateriové úložiště:** není.
- Systém FVE není schopen pracovat v ostrovním režimu.
- Vyrobená el. energie je pro vlastní spotřebu, přetoky jdou zpět do distribuční sítě.
- Základní ochrana neživých částí je zajištěna automatickým odpojením ze zdroje, avšak nelze vždy potvrdit úplné odpojení budovy od elektrické energie!

#### ÚNIKOVÉ CESTY A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:

- Popis ÚC:** z výrobní haly vedou nechráněné únikové cesty přímo na volné prostranství.
- Shromaždiště osob:** venkovní skladová plocha v areálu firmy (viz grafická část).
- Nouzové osvětlení:** není instalováno.

#### VYTÁPĚNÍ A VENTILACE:

- Vytápění:** plynové robury
- Odvětrání:** přirozené (okna, dveře)

### PŘÍTOMNÉ HOŘLAVÉ LÁTKY:

- Výrobní hala: pouze nehořlavý materiál.
- Zemní plyn: plynové robury

### HASICÍ LÁTKY:

- **Vnější odběrní místa:** nejbližší podzemní požární hydrant DN 80 je ve vzdálenosti cca 30 m od vstupu do objektu.
- **Vnitřní odběrní místa:** nejsou.

### POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ:

- SHZ, EPS ani ZOKT není instalováno.
- KTPO: není.
- OPPO: není.

### DOPORUČENÍ VELITELI ZÁSAHU:

- **Provozní doba:** jednosměnný 6<sup>00</sup>–14<sup>30</sup>; dvousměnný 6<sup>00</sup>–22<sup>00</sup>
- **Obsazení objektu osobami:** max. 15 osob.
- **Zpřístupnění objektu:** služba v areálu, kontaktní osoby, v případě nutnosti destruktivně.
- Střecha je rovná. Dle PBŘ nemá střešní plášť klasifikaci B<sub>ROOF</sub> (t3).
- **Přístup k FVE:** po žebříku bez suchovodu (viz grafická část).

### REVIZE

| Poř.č. | Datum      | Popis                     | Vypracoval / Podpis                          | Schválil / Podpis |
|--------|------------|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1.     | 19.08.2024 | Zpracování připomínek HZS | Ing. Michal Svoboda PhD.<br>č.OOZ: Z-78/2000 |                   |
| 2.     |            |                           |                                              |                   |
| 3.     |            |                           |                                              |                   |

Zpracoval, č. zakázky: 006–MS24

Datum: 11.01.2024



Projekty PO, s.r.o.

Příkop 6, 602 00 Brno - IBC, tel.: 545 173 539, e-mail: [projektypo@projektypo.cz](mailto:projektypo@projektypo.cz)

Ing. Michal Svoboda PhD., č. OOZ: Z-78/2000, tel: +420 602 584 849, e-mail: [svoboda@projektypo.cz](mailto:svoboda@projektypo.cz)

Ing. Martina Golejová, Špecialista požiarnej ochrany, č.o.: 19/2023

Schválil:

Datum:

Podpis:


! PAPIR, DŘEVO  
PLAST, TEXTIL  
ZEMNÍ PLYN  
(plynové robury)

MĚNIČE FVE

PRO VÝROBNÍ HALU

VÝROBNÍ HALA  
VÝROBA BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ


STOP FVE

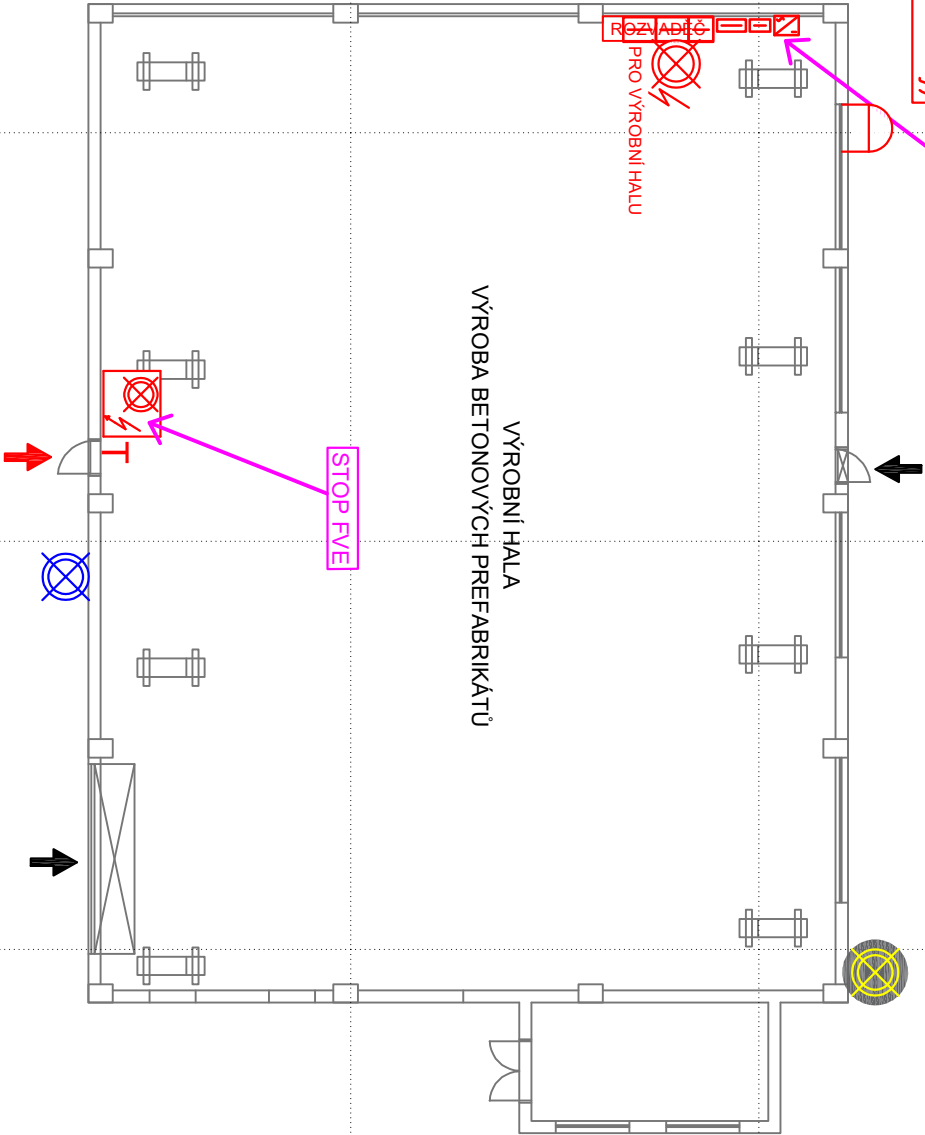

LEGENDA PO

- VEDLEJŠÍ VSTUP
- HLAVNÍ VSTUP
- STOP TL. FVE
- HL. VYPÍNAČ EL. ENERGIE
- HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
- HLAVNÍ UZÁVĚR VODY
- ŽEBŘÍK BEZ SUCHOVODU
- SHROMAŽDIŠTĚ OSOB

PŘEHLEDOVÝ PLÁN

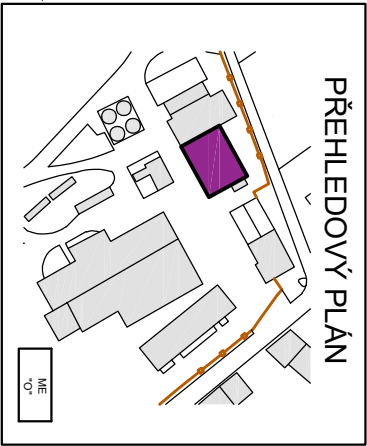


VÝROBNÍ HALA  
FVE 2 NA STŘEŠE OBJEKTU  
DOLOPLAZY 143, 798 26 DOLOPLAZY  
PŮDORYS 1.NP

Měřítko: ATYP

Rastr: 10 x 10 m



OPERATIVNÍ KARTA  
GRAFICKÁ ČÁST



\* KABELOVÁ TRASA SVEDENÁ ZE STŘECHY VE ŽLABU  
DOLŮ PODÉL ŽEBŘÍKU, POTÉ JDE PŘES ZED DO MĚNIČE.

STEJNOSMĚRNÉ VEDENÍ \*

ROZVADĚČ

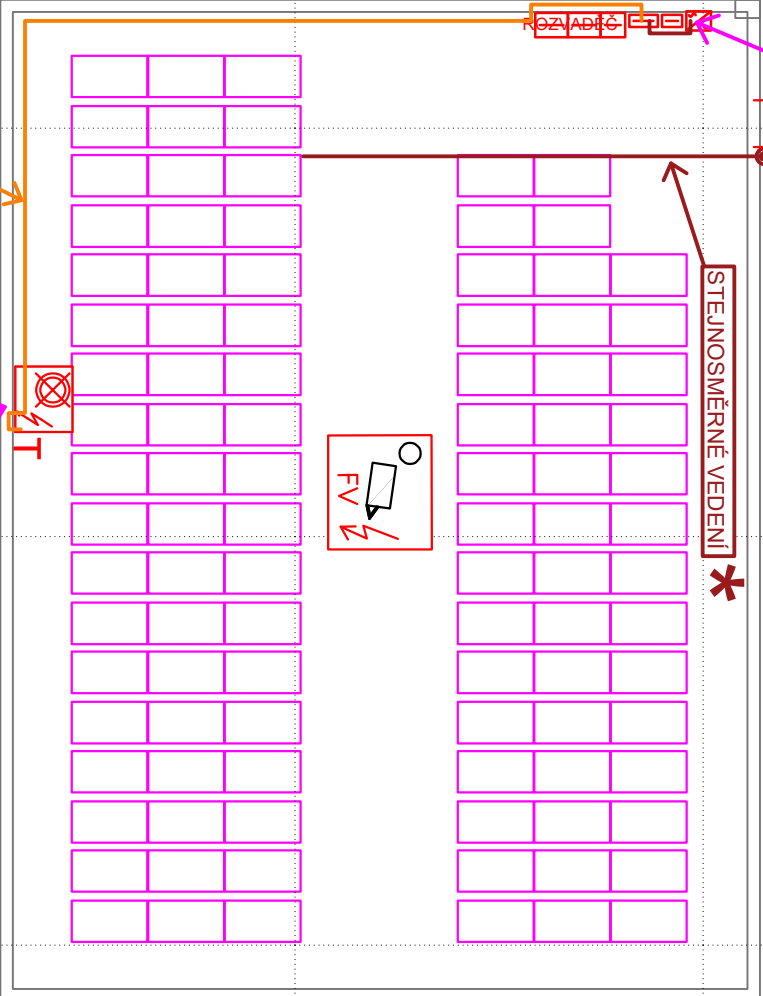

STRIDAVÉ VEDENÍ

STOP FVE (v hale)

### LEGENDA PO

|  |                      |
|--|----------------------|
|  | FTV PANELY           |
|  | POLE FV PANELŮ       |
|  | SHROMAŽDIŠTĚ OSOB    |
|  | STOP TL. FVE         |
|  | ŽEBŘÍK BEZ SUCHOVODU |
|  | STEJNOSMĚRNÉ VEDENÍ  |
|  | STRIDAVÉ VEDENÍ      |

### PŘEHLEDOVÝ PLÁN

