



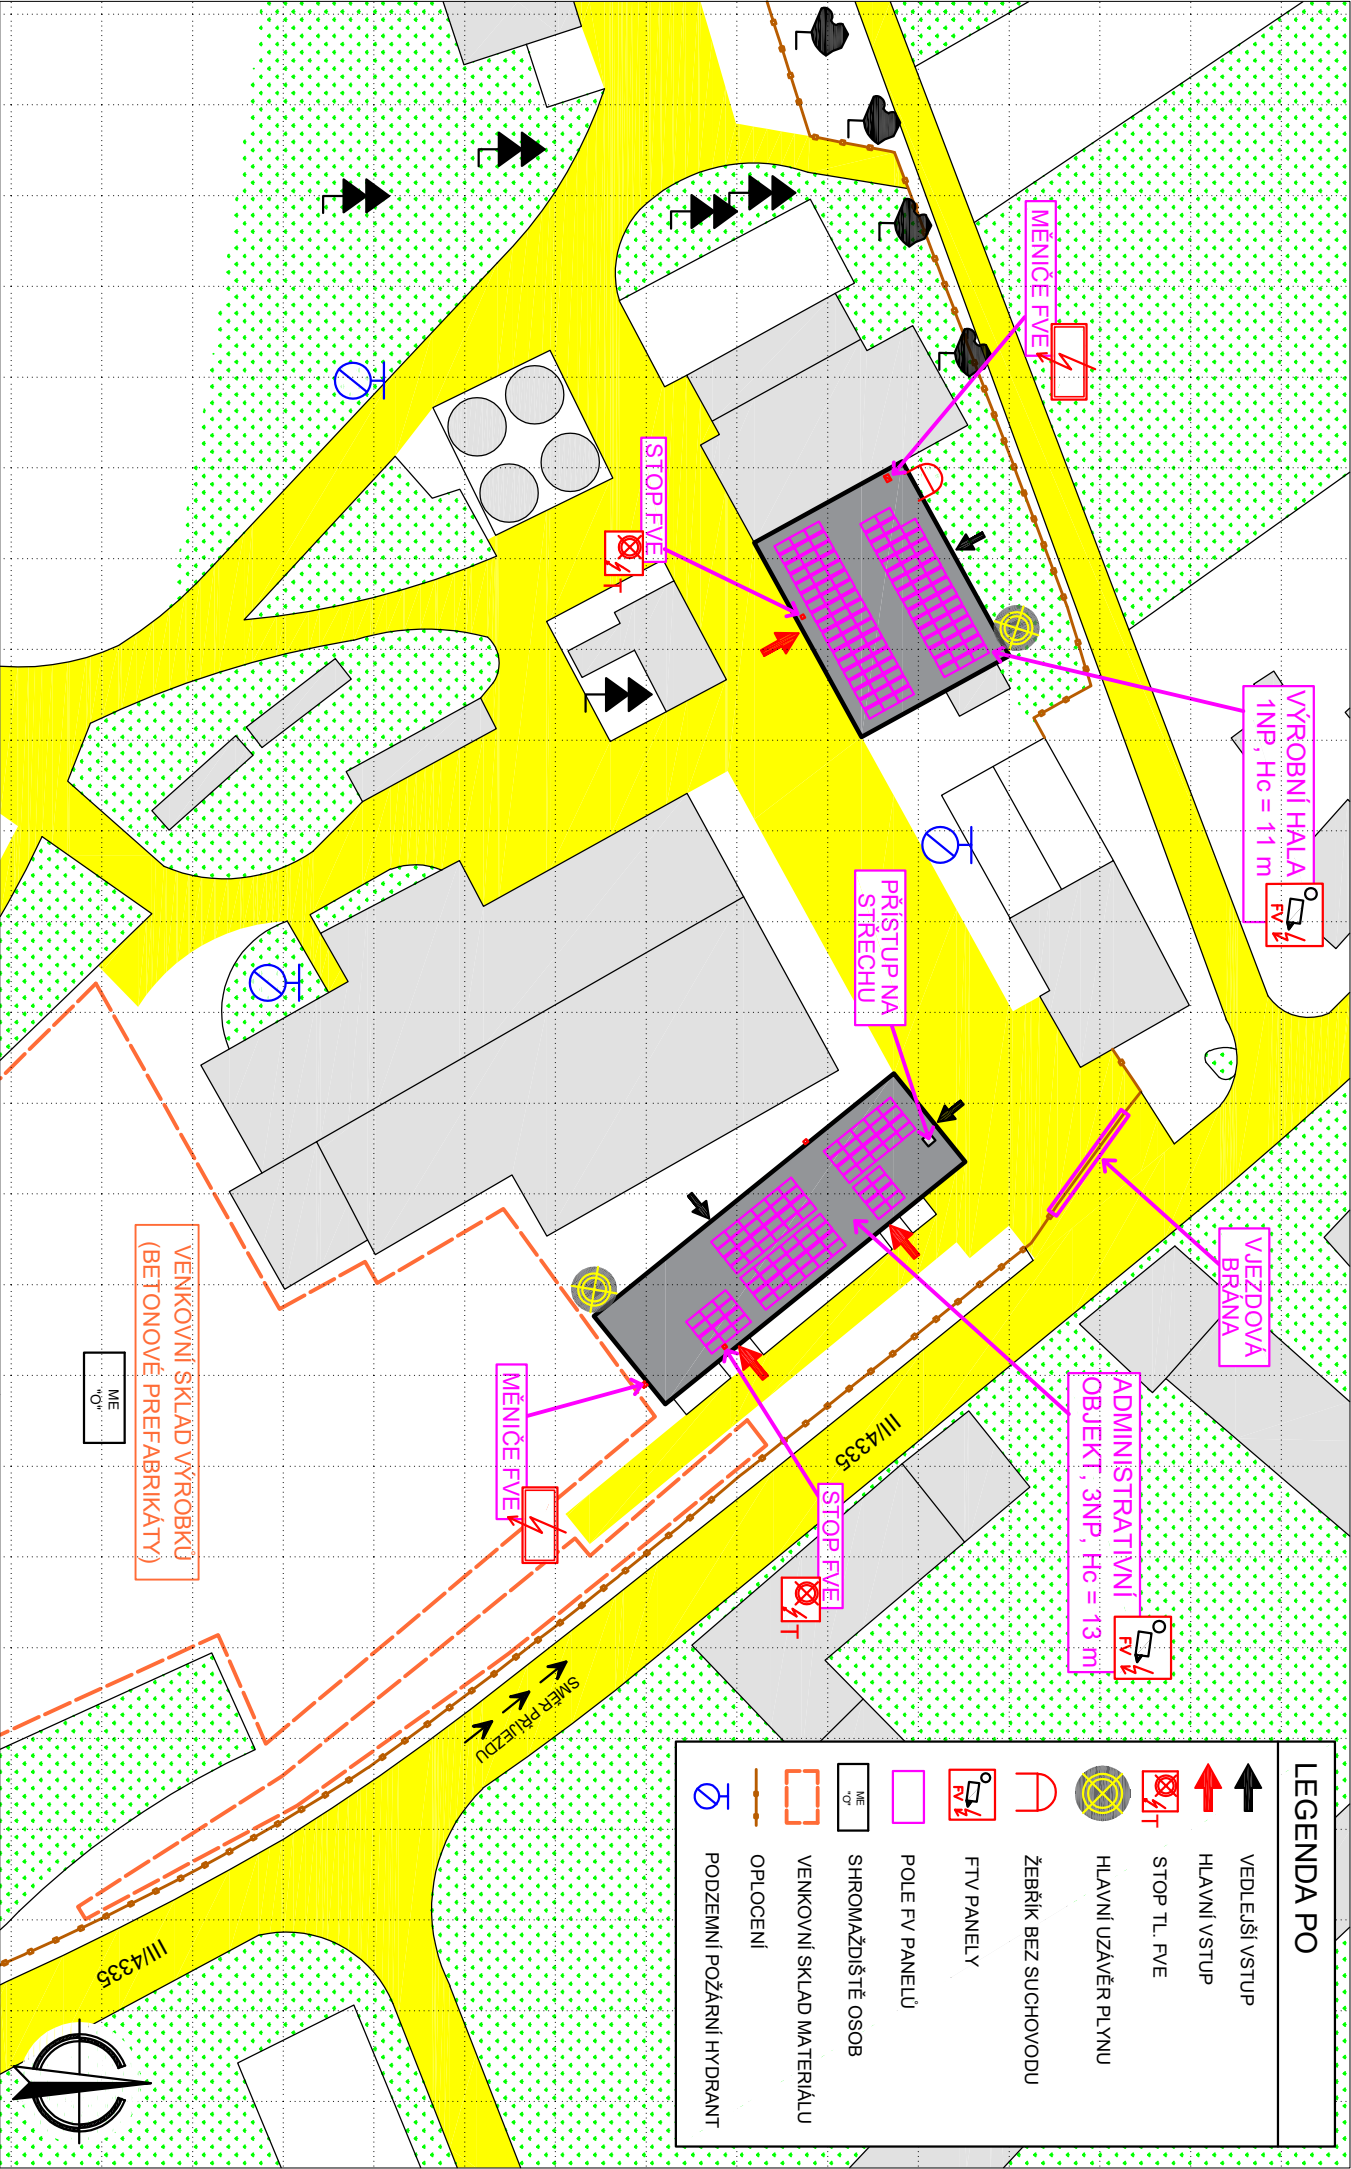

LEGENDA PO	
	VEDLEŠÍ VSTUP
	HLAVNÍ VSTUP
	STOP TL FVE
	HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
	ŽEBŘÍK BEZ SUCHOVODU
	FTV PANELY
	POLE FV PANELU
	SHROMAŽDIŠTĚ OSOB
	VENKOVNÍ SKLAD MATERIÁLU
	OPLOČENÍ
	PODZEMNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT

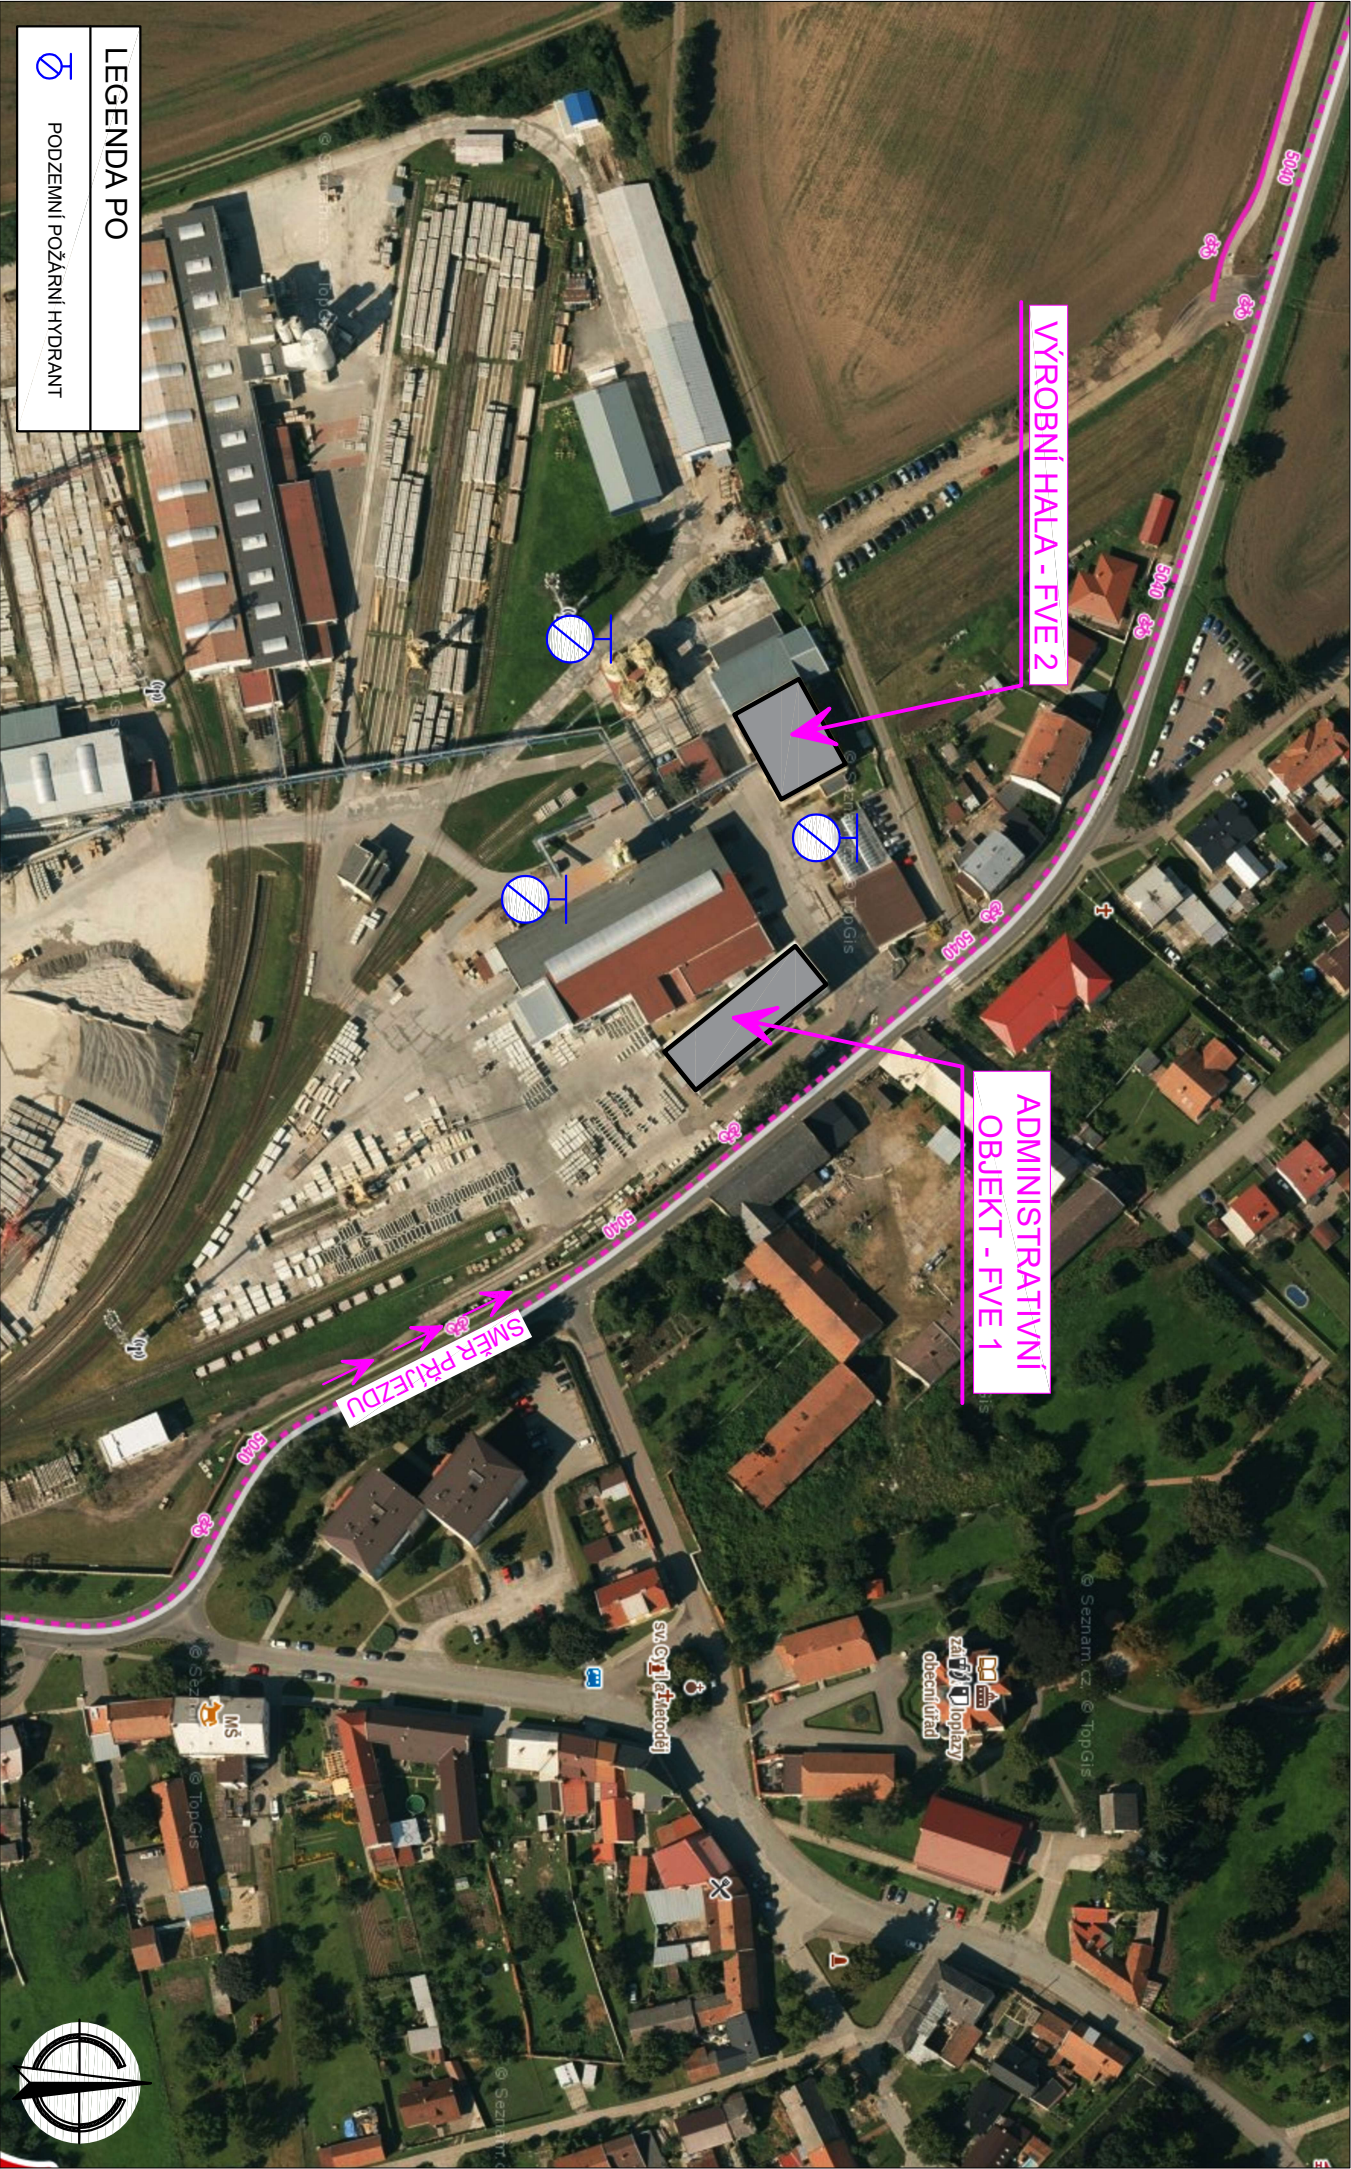

LEGENDA PO

PODZEMNÍ POŽÁRNÍ HYDRANT



PROVOZOVATEL:	ŽPSV s.r.o.	OPERATIVNÍ KARTA	
OBJEKT:	FVE 1 – ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA – 35,20 kWp	STUPEŇ POPLACHU: I.	
UMÍSTĚNÍ:	Doloplazy 143, 798 26 Doloplazy	GPS:	49°21'04.4"N 17°09'27.0"E
SPOJENÍ:	+420 602 733 436, Radim Votava	POZICE:	Ředitel Závodu
	+420 702 124 931, Petr Štěpánek		Vedoucí údržby a dopravy
	+420 602 130 681, Jiří Oplocký		Elektromechanik

PŘÍJEZD A PŘÍSTUP K OBJEKTU:

- **Příjezd:** po stávající státní komunikaci (silnice III/4335). Vjezdová brána je šířky min. 6 m bez výškového omezení. Zpevněné komunikace v rámci areálu vedou až ke vstupům do objektu.
- **Přístup do objektu:** hlavní vstup je ze severozápadní části objektu.
- Areál firmy je oplocený.

CHARAKTER OBJEKTU:

- Třípodlažní administrativní budova.
- **FVE je instalována na střeše administrativní budovy.**
- **Půdorysné rozměry:** obdélníkový půdorys o rozměrech cca 13,1 x 42,3 m, celková výška cca 13 m.

FVE INSTALACE:

- Celkem je instalováno **88 ks fotovoltaických panelů** o jmenovitém výkonu 400 Wp.
- **Celkový výkon FVE:** 35,20 kWp.
- **Rozměr panelu:** 1 855 mm x 1 029 mm x 30 mm
- **Celková plocha:** 167,904 m²
- **Střídače a rozvaděče NN:** jsou umístěné v zastřešeném kiosku v exteriéru v přízemí u fasády (viz grafická část).
- **Bateriové úložiště:** není.
- Základní ochrana neživých částí je zajištěna automatickým odpojením ze zdroje, avšak nelze vždy potvrdit úplné odpojení budovy od elektrické energie!

DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ:

- **Počet podlaží:** 3 NP
- **Rozdělení do požárních úseků:** považovat za jeden požární úsek.
Pozn.: původní PBR není k dispozici.

KONSTRUKCE OBJEKTU:

- **Konstrukční systém výrobní haly:** nehořlavý
- Svislé nosné konstrukce: železobetonové
- Vodorovné nosné konstrukce: železobetonové
- Střešní plášť: nesplňuje klasifikaci B_{ROOF} (t3). Kabelové trasy jsou uloženy do plechových žlabů tak, aby neleželi přímo na střešním plášti.

ODPOJENÍ ENERGIÍ:

- **Hlavní vypínač elektrické energie / odpojení FVE v případě požáru:**
Hlavní vypínač elektrické energie je v rozvaděči administrativní budovy (viz grafická část). Je určen pro celý objekt kromě FVE.
Stop tl. FVE je umístěno u vstupu do objektu (viz grafická část).
- **Hlavní uzávěr vody:** je ve vstupní hale vedle schodiště (viz grafická část).
- **Hlavní uzávěr plynu:** je na fasádě objektu (viz grafická část).

ÚNIKOVÉ CESTY A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:

- **Popis ÚC:** v objektu jsou dvě schodiště, každé vede do haly v 1.NP s východem na volné prostranství.
- **Shromaždiště osob:** venkovní skladová plocha v areálu firmy (viz grafická část).
- **Nouzové osvětlení:** není instalováno.

VYTÁPĚNÍ A VENTILACE:

- **Vytápění:** ústřední, teplovodní (plyn-voda)
- **Odvětrání:** přirozené (okna, dveře)

PŘÍTOMNÉ HOŘLAVÉ LÁTKY:

- Papír, dřevo, plast, textil
- Tlakové lahve: lahev CO₂ v přízemí u vchodu do jídelny (pro perlení vody).

HASICÍ LÁTKY:

- **Vnější odběrní místa:** nejbližší podzemní požární hydrant DN 80 je ve vzdálenosti cca 35 m od vstupu do objektu.
- **Vnitřní odběrní místa:** nejsou.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ:

- SHZ, EPS ani ZOKT není instalováno.
- KTPO: není.
- OPPO: není.

DOPORUČENÍ VELITELI ZÁSAHU:

- **Provozní doba:** 6⁰⁰–19⁰⁰
- **Obsazení objektu osobami:** 50 osob.
- **Zpřístupnění objektu:** služba v areálu, kontaktní osoby, v případě nutnosti destruktivně.
- Střecha je rovná. Dle PBŘ nemá střešní plášť klasifikaci B_{ROOF} (t3).
- **Přístup k FVE:** po žebříku umístěném v posledním patře budovy.

REVIZE

Poř.č.	Datum	Popis	Vypracoval / Podpis	Schválil / Podpis
1.				
2.				
3.				

Zpracoval, č. zakázky: 006-MS24

Datum: 11.01.2024



Projekty PO, s.r.o.

Příkop 6, 602 00 Brno - IBC, tel.: 545 173 539, e-mail: projektypo@projektypo.cz

Ing. Michal Svoboda PhD., č. OOZ: Z-78/2000, tel: +420 602 584 849, e-mail: svoboda@projektypo.cz




Ing. Martina Golejová, Špecialista požiarnej ochrany, č.o.: 19/2023

Schválil:	Datum:	Podpis:



LEGENDA PO	
	VEDLEJŠÍ VSTUP
	HLAVNÍ VSTUP
	STOP TL. FVE
	HL. VYPÍNAČ EL. ENERGIE
	HLAVNÍ UZÁVĚR PL. YNU
	HLAVNÍ UZÁVĚR VODY
	VNITŘNÍ HYDRANT
	SHROMAŽDIŠTĚ OSOB



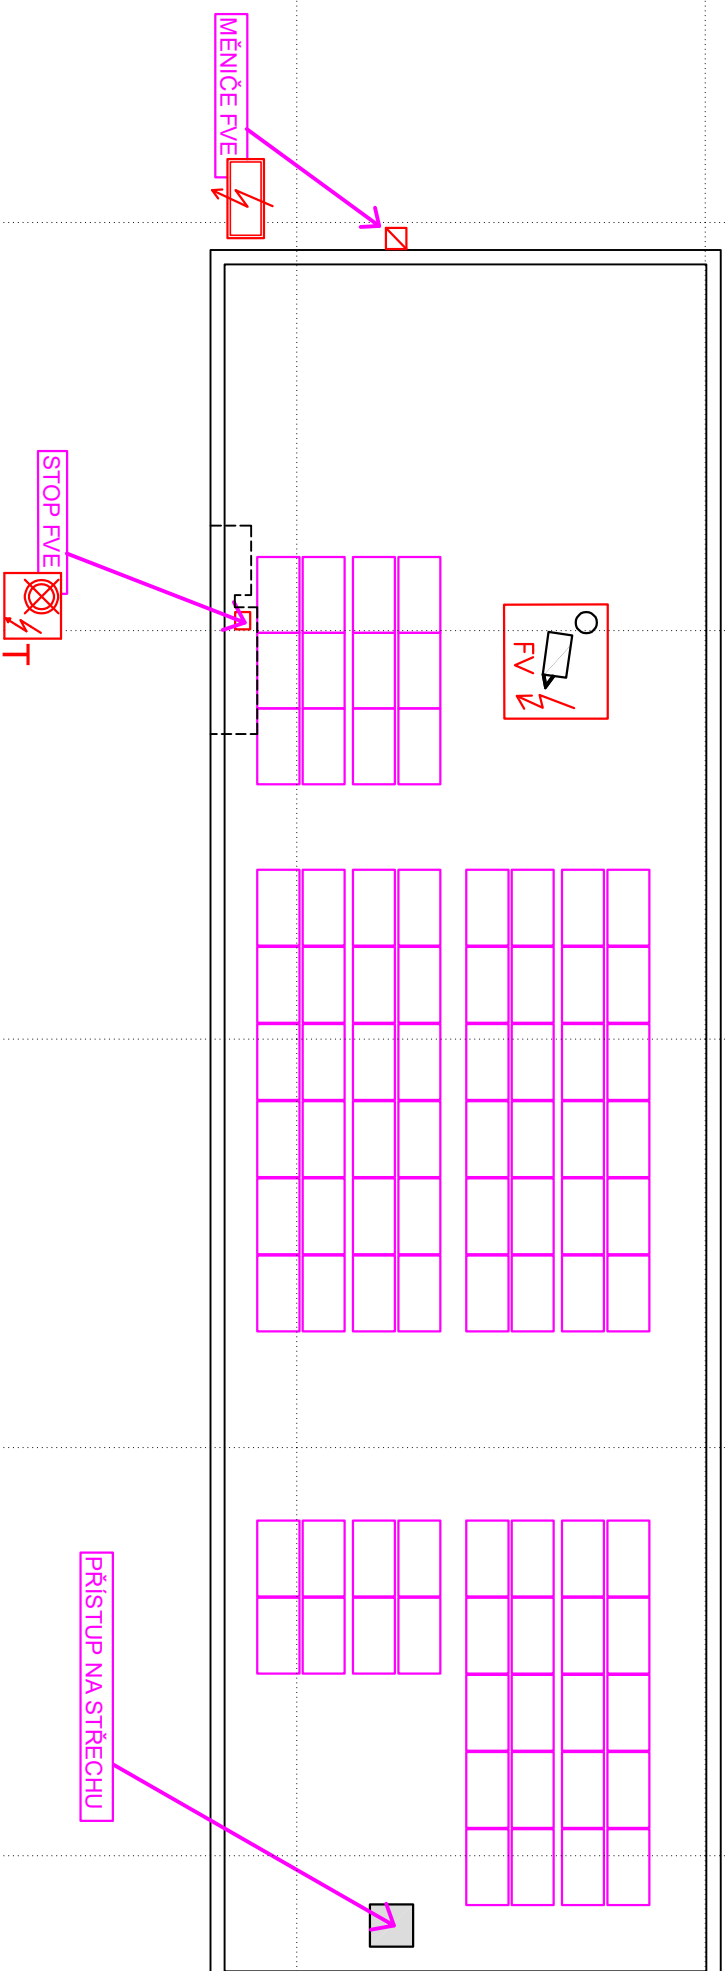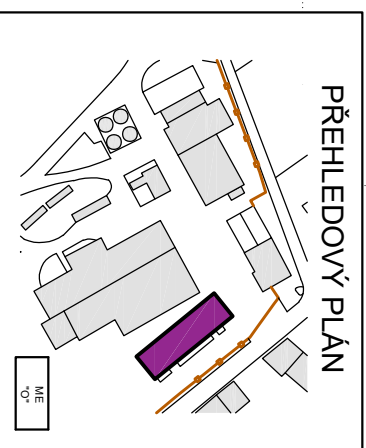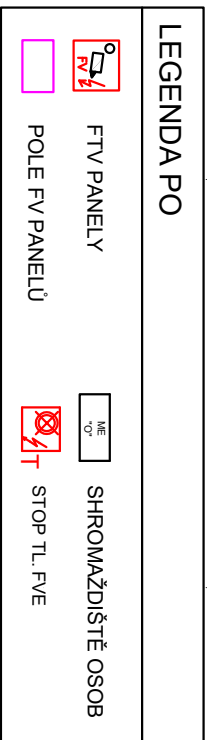

PROVOZOVATEL:	ŽPSV s.r.o.	OPERATIVNÍ KARTA	
OBJEKT:	FVE 2 – VÝROBNÍ HALA – 40 kWp	STUPEŇ POPLACHU: I.	
UMÍSTĚNÍ:	Doloplazy 143, 798 26 Doloplazy	GPS:	49°21'04.9"N 17°09'23.7"E
SPOJENÍ:	+420 602 733 436, Radim Votava	POZICE:	Ředitel Závodu
	+420 702 124 931, Petr Štěpánek		Vedoucí údržby a dopravy
	+420 602 130 681, Jiří Oplocký		Elektromechanik

- PŘÍJEZD A PŘÍSTUP K OBJEKTU:**
- Příjezd:** po stávající státní komunikaci (silnice III/4335). Vjezdová brána je šířky min. 6 m bez výškového omezení. Zpevněné komunikace v rámci areálu vedou až ke vstupům do objektu.
 - Přístup do objektu:** hlavní vstup je v jižní části haly. Z jihozápadní strany k hale přiléhá železobetonový původní objekt. S objektem výrobní haly není dispozičně propojen.
 - Areál firmy je oplocený.

- CHARAKTER OBJEKTU:**
- Jednopodlažní výrobní hala – výroba betonových prefabrikátů.
 - FVE je instalována na střeše výrobní haly.**
 - Půdorysné rozměry:** obdélníkový půdorys o rozměrech cca 18,6 x 24,5 m, celková výška cca 11 m.

- FVE INSTALACE:**
- Celkem je instalováno **100 ks fotovoltaických panelů** o jmenovitém výkonu 400 Wp.
 - Celkový výkon FVE:** 40 kWp.
 - Rozměr panelu:** 1 855 mm x 1 029 mm x 30 mm
 - Celková plocha:** 190,80 m²
 - Střídače a rozvaděče NN:** jsou umístěné v interiéru výrobní haly vedle stávajícího rozvaděče (viz grafická část).
 - Bateriové úložiště:** není.
 - Základní ochrana neživých částí je zajištěna automatickým odpojením ze zdroje, avšak nelze vždy potvrdit úplné odpojení budovy od elektrické energie!

- DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ:**
- Počet podlaží:** 1 NP
 - Rozdělení do požárních úseků:** považovat za jeden požární úsek.
Pozn.: původní PBR není k dispozici.

- KONSTRUKCE OBJEKTU:**
- Konstrukční systém výrobní haly:** nehořlavý
 - Svislé nosné konstrukce: železobetonové, zděné
 - Vodorovné nosné konstrukce: ocelové příhradové vazníky
 - Střešní plášť: nesplňuje klasifikaci B_{ROOF} (t3). Kabelové trasy jsou uloženy do plechových žlabů tak, aby neleželi přímo na střešním plášti.

- ODPOJENÍ ENERGIÍ:**
- Hlavní vypínač elektrické energie / odpojení FVE v případě požáru:**
Hlavní vypínač elektrické energie je v rozvaděči výrobní haly (viz grafická část). Je určen pro celý objekt kromě FVE. Stop tl. FVE je umístěno u vstupu do objektu (viz grafická část).
 - Hlavní uzávěr vody:** je na fasádě objektu (viz grafická část).
 - Hlavní uzávěr plynu:** je na fasádě objektu (viz grafická část).

- ÚNIKOVÉ CESTY A NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ:**
- Popis ÚC:** z výrobní haly vedou nechráněné únikové cesty přímo na volné prostranství.
 - Shromaždiště osob:** venkovní skladová plocha v areálu firmy (viz grafická část).
 - Nouzové osvětlení:** není instalováno.

- VYTÁPĚNÍ A VENTILACE:**
- Vytápění:** plynové robury
 - Odvětrání:** přirozené (okna, dveře)

PŘÍTOMNÉ HOŘLAVÉ LÁTKY:

- Výrobní hala: pouze nehořlavý materiál.
- Zemní plyn: plynové robury

HASICÍ LÁTKY:

- **Vnější odběrní místa:** nejbližší podzemní požární hydrant DN 80 je ve vzdálenosti cca 30 m od vstupu do objektu.
- **Vnitřní odběrní místa:** nejsou.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ:

- SHZ, EPS ani ZOKT není instalováno.
- **KTPO:** není.
- **OPPO:** není.

DOPORUČENÍ VELITELI ZÁSAHU:

- **Provozní doba:** jednosměnný 6⁰⁰–14³⁰; dvousměnný 6⁰⁰–22⁰⁰
- **Obsazení objektu osobami:** max. 15 osob.
- **Zpřístupnění objektu:** služba v areálu, kontaktní osoby, v případě nutnosti destruktivně.
- Střecha je rovná. Dle PBŘ nemá střešní plášť klasifikaci B_{ROOF} (t3).
- **Přístup k FVE:** po žebříku bez suchovodu (viz grafická část).

REVIZE

Poř.č.	Datum	Popis	Vypracoval / Podpis	Schválil / Podpis
1.				
2.				
3.				

Zpracoval, č. zakázky: 006–MS24

Datum: 11.01.2024



Projekty PO, s.r.o.


Příkop 6, 602 00 Brno - IBC, tel.: 545 173 539, e-mail: projektypo@projektypo.cz

Ing. Michal Svoboda PhD., č. OZ: Z-78/2000, tel: +420 602 584 849, e-mail: svoboda@projektypo.cz

Ing. Martina Golejová, Špecialista požiarnej ochrany, č.o.: 19/2023

Schválil:	Datum:	Podpis:

!
PAPÍR, DŘEVO
PLAST, TEXTIL
ZEMNÍ PLYN
(plynové robury)

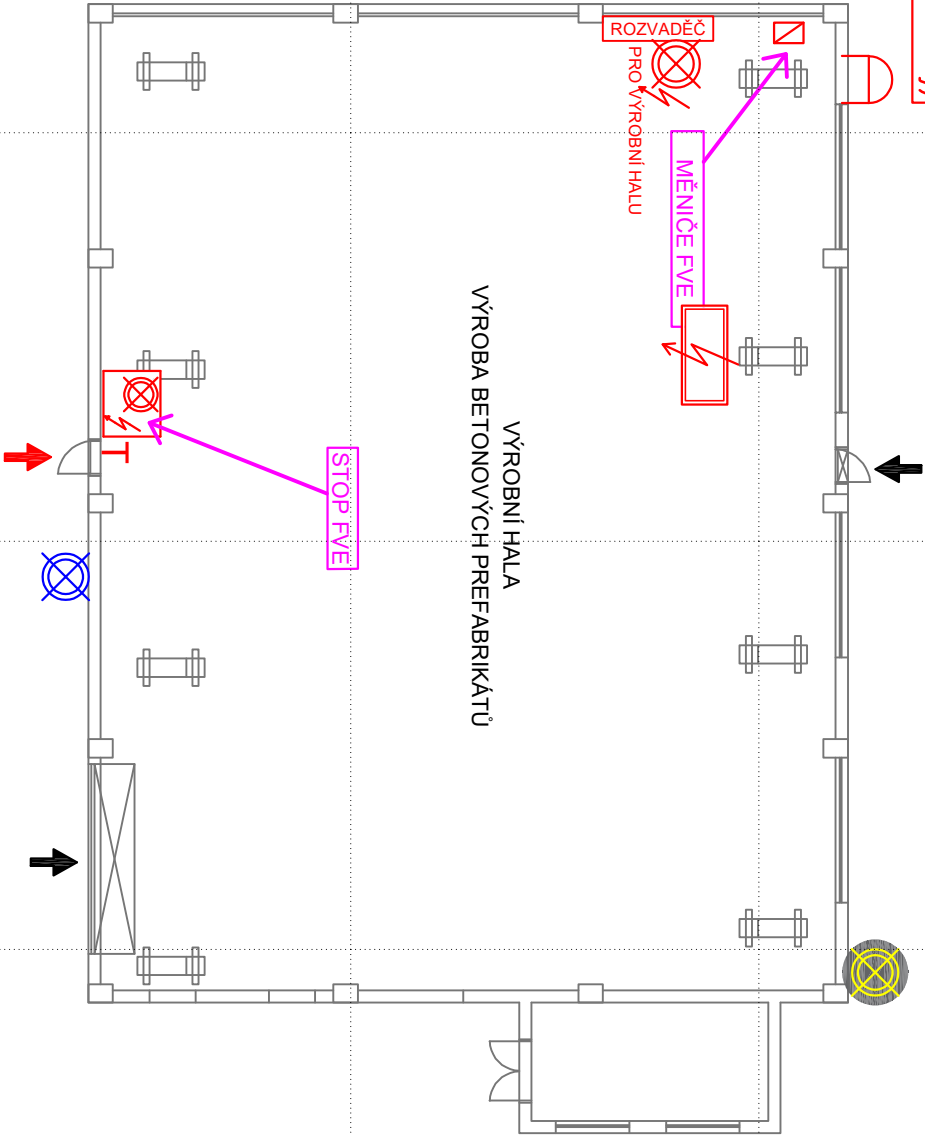




VÝROBNÍ HALA
VÝROBA BETONOVÝCH PREFABRIKÁTŮ

LEGENDA PO

- VEDLEJŠÍ VSTUP
- HLAVNÍ VSTUP
- STOP TL. FVE
- HL. VYPÍNAČ EL. ENERGIE
- HLAVNÍ UZÁVĚR PLYNU
- HLAVNÍ UZÁVĚR VODY
- SHROMAŽDIŠTĚ OSOB

PŘEHLEDOVÝ PLÁN

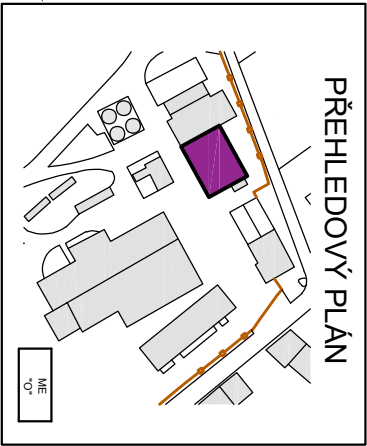

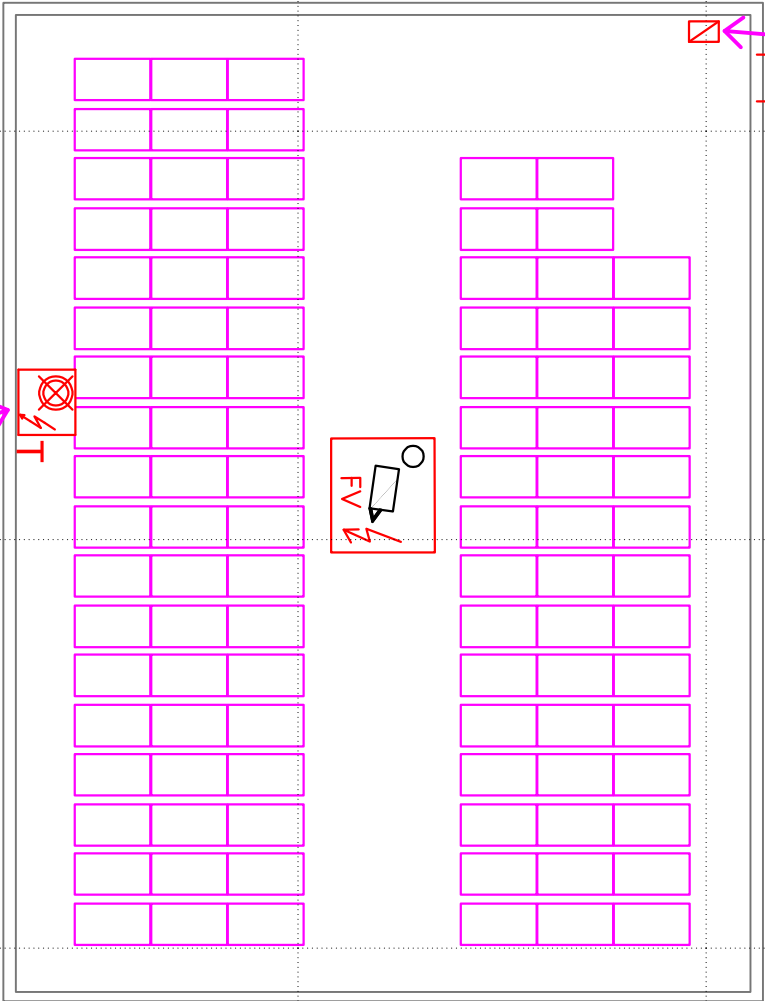

LEGENDA PO

-  FTV PANELY
-  POLE FV PANELŮ
-  SHROMAŽDIŠTĚ OSOB
-  STOP TL. FVE
-  ŽEBŘÍK BEZ SUCHOVODU

