



HZSEX007P48V



Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje

Krajské ředitelství

Teplého 1526, 530 02 Pardubice



Č. j.: HSPA 4012-3/2025
Datum: 19. 12. 2025
Vyřizuje: plk. Mgr. Vendula Svobodová, vedoucí oddělení právního a organizačního
Tel: +420 950 570 144
E-mail: vendula.svobodova@hzscr.cz
Počet stran: 2
Počet příloh: 1/3

Oprávněné úřední osoby:

plk. Mgr. Vendula Svobodová, rada, OEČ 793935, tel. 950 570 144, e-mail: vendula.svobodova@hzscr.cz
brig. gen. Mgr. Aleš Černohorský, Vrchní rada, OEČ 793014

Žadatel:

Název: ŽPSV s.r.o.
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
IČO: 06298362
Sídlo: Veselská 911, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh
ID DS: j33nvxx

ROZHODNUTÍ

Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje (dále jen „HZS Pardubického kraje“), jako věcně a místně příslušný správní orgán ve smyslu ustanovení § 10 a § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „správní řád“), dále dle ustanovení § 26 odst. 2 písm. b) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon o požární ochraně“), a § 7 odst. 4 zákona č. 320/2015 Sb., o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů (zákon o hasičském záchranném sboru), ve znění pozdějších předpisů, **r o z h o d l** ve věci schválení předložené dokumentace zdolávání požárů (dále jen „DZP“) pro objekt fotovoltaické elektrárny na adrese Litice nad Orlicí 60, 561 86 Záchlumí (dále jen „Objekt“), který provozuje společnost **ŽPSV s.r.o.**, IČO 06298362, se sídlem Veselská 911, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh, (dále jen „Účastník řízení“) takto:

DZP se v souladu s § 31 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně

SCHVALUJE

Předložená DZP je zpracována v souladu s ustanovením § 6b odst. 2 a § 6b odst. 3 zákona o požární ochraně, s přihlédnutím k § 34 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci), ve znění pozdějších předpisů.

Odůvodnění

Dne 11. 12. 2025 byla HZS Pardubického kraje doručena žádost o schválení DZP na Objekt, vedená pod č. j.: HSPA-4012-1/2025. HZS Pardubického kraje posoudil předloženou DZP a konstatuje, že neshledal nedostatky, pro které DZP nelze schválit.

DZP je zpracována ve formě operativní karty dle ustanovení § 34 odst. 4 vyhlášky o požární prevenci. DZP byla zpracována Ing. Tomášem Dufkou odborně způsobilou osobou podle § 11 zákona o požární ochraně (č. osv. Z-OZO-55/2018), dne 10. 11. 2025. Zplnomocněná osoba byla účastníkem řízení zplnomocněna k jednání ve věci schválení DZP „Plnou mocí“, která jí byla účastníkem řízení udělena dne 30. 10. 2025.

S ohledem na výše zmíněné skutečnosti rozhodl HZS Pardubického kraje dne 19. 12. 2025 v souladu s § 31 odst. 1 písm. e) zákona o požární ochraně o schválení předložené DZP.

Jedno vyhotovení DZP si HZS Pardubického kraje ponechává a bude uloženo na stanici HZS Pardubického kraje, v jejímž zásahovém obvodu jsou objekty, na které byla DZP vyhotovena. Elektronická kopie DZP byla uložena v elektronické databázi DZP HZS Pardubického kraje.

Dle § 15 odst. 1 zákona o požární ochraně je povinností každé právnické osoby a podnikající fyzické osoby provozující činnosti uvedené v ustanovení § 4 odst. 2 a 3 zákona o požární ochraně zpracovávat předepsanou dokumentaci požární ochrany, plnit podmínky požární bezpečnosti v ní stanovené a udržovat ji v souladu se skutečným stavem.

Dle ustanovení § 34 odst. 5 vyhlášky o požární prevenci je vyjímatečná příloha operativního plánu nebo operativní karta uložena u jednotky hasičského záchranného sboru kraje předurčené požárním poplachovým plánem kraje nebo okresu a u jednotky hasičského záchranného sboru podniku. Není-li jednotka hasičského záchranného sboru podniku zřízena, je dokumentace zdolávání požárů uložena u právnické osoby nebo podnikající fyzické osoby na jiném trvale přístupném místě.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne doručení jeho písemného vyhotovení odvolat k Ministerstvu vnitra – generálnímu ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, a to podáním učiněným u Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje, Krajské ředitelství, Teplého 1526, 530 02 Pardubice nebo prostřednictvím datové schránky ID DS: 48taa69.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí či bylo dodáno do datové schránky. Včas podané odvolání proti rozhodnutí má odkladný účinek, který není možno vyloučit.


brig. gen. Mgr. Aleš Černohorský
ředitel Hasičského záchranného sboru
Pardubického kraje
vrchní rada
oprávněná úřední osoba

Rozdělovník

1. HZS Pardubického kraje
2. ŽPSV s.r.o., Veselská 911, Ostrožské Předměstí, 687 24 Uherský Ostroh

Vypraveno: viz otisk razítka na poštovní obálce, nebo časový údaj na obálce datové zprávy

DOKUMENTACE ZDOLÁVÁNÍ POŽÁRU FVE ŽPSV LITICE NAD ORLICÍ – TEXTOVÁ ČÁST

NÁZEV:	ŽVSP a.s. FVE Litice nad Orlicí	STUPEŇ POPLACHU: I.
ADRESA:	ŽPSV a.s., Litice nad Orlicí 60, 561 86 Záchlumní p. č. st. 78/6; k.ú. Litice nad Orlicí [685305]	
SPOJENÍ:	p. Matyáš Elek – tel: 469 779 244	

Důvod zpracování DZP: Důvodem zpracování dokumentace je instalace fotovoltaické elektrárny na halu PREFA

PŘÍJEZD A VSTUP DO AREÁLU:

- Příjezd k areálu je umožněn po komunikaci ul. Nábřežní až k objektu.
- K vjezdu slouží 3 vjezdové brány, využijte bránu č. 1. (viz grafická část), umožnění vjezdu jednotek a ovládání brán pro potřeby JPO zajistí **strážní služba, která je v areálu 24/7.**
- Umístění FVE je na střechu stávajícího objektu **PREFA 1**, který slouží jako výrobní hala betonových výrobků.
- Provoz v hale je jednosměnný, ranní, max. dvanáctihodinové směny.
- V hale se nachází cca 20 zaměstnanců.

POPIS OBJEKTU S INSTALOVANOU FVE - HALA PREFA 1:

- Vodorovné nosné konstrukce objektu jsou železobetonové s keramickým zdivem.
- Svislé konstrukce jsou železobetonové a konstrukční systém objektu je **nehořlavý.**
- Střešní plášť na betonové nosné konstrukci s vrchní vrstvou z folie fatrafol, je pochozí.
- Hala je jednopodlažní bez půdního prostoru.

FVE:

- FV panely jsou přichyceny na střešní konstrukci.
- FVE se skládá z cca 488 ks panelů s celkovým výkonem 460 kWp.
- Rozvaděč FVE je umístěn uvnitř NN, neslouží ale pro potřeby HZS.
- FVE je osazena výkonovými optimizéry zapojenými v poměru 2:1 (jeden optimizér na dva panely)
- Po vypnutí střídače, nebo po odpojení (přerušení) stringu od střídače je napětí ve stringu rovno počtu instalovaných optimizérů ve stringu. Tzn. 1 V na jeden optimizér.
- Střídače jsou umístěny na obvodové zdi výrobní haly betonových výrobků.

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ZAŘÍZENÍ:

- **STOP TLAČÍTKO FVE** – Tlačítko je umístěno z venku před vstupem do rozvodny (viz grafická část).


HASEBNÍ LÁTKY:

- V prostoru technologie FVE umístěn práškový PHP
- Na silnici se nachází nadzemní hydranty (viz situace), dalším odběrným místem řeka Orlice.

DOPORUČENÍ VELITELI ZÁSAHU:

- V areálu jsou vedeny jeřábové trasy
- Ve skladu hořavin (viz grafická část) se nachází 10 650l hořavin.
- Zajistit odpojení odborně způsobilou osobou
- **HUV** – U hlavního vjezdu do areálu, přízemí administrativní budovy (viz grafická část)
- **HUP** – V objektu plyn není.
- **Hlavní jistič elektriny**- Jihovýchodní strana objektu (viz grafická část)

SCHÉMA ELEKTRÁRNY

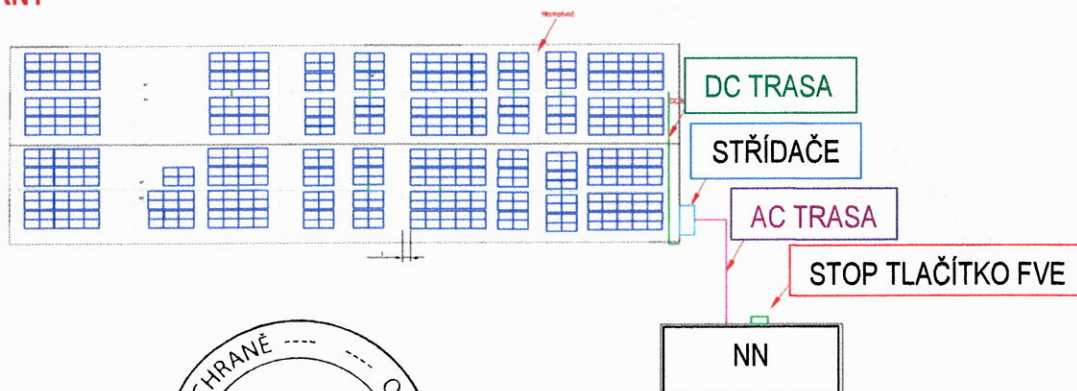


Vypracoval: Ing. Tomáš Dufka (Š – OZO-55/2018) 25.06.2025

Schválil:


OVĚŘENÁ DOKUMENTACE

č.j.: HNPD - 4012/2025

ze dne: 19. 12. 2025

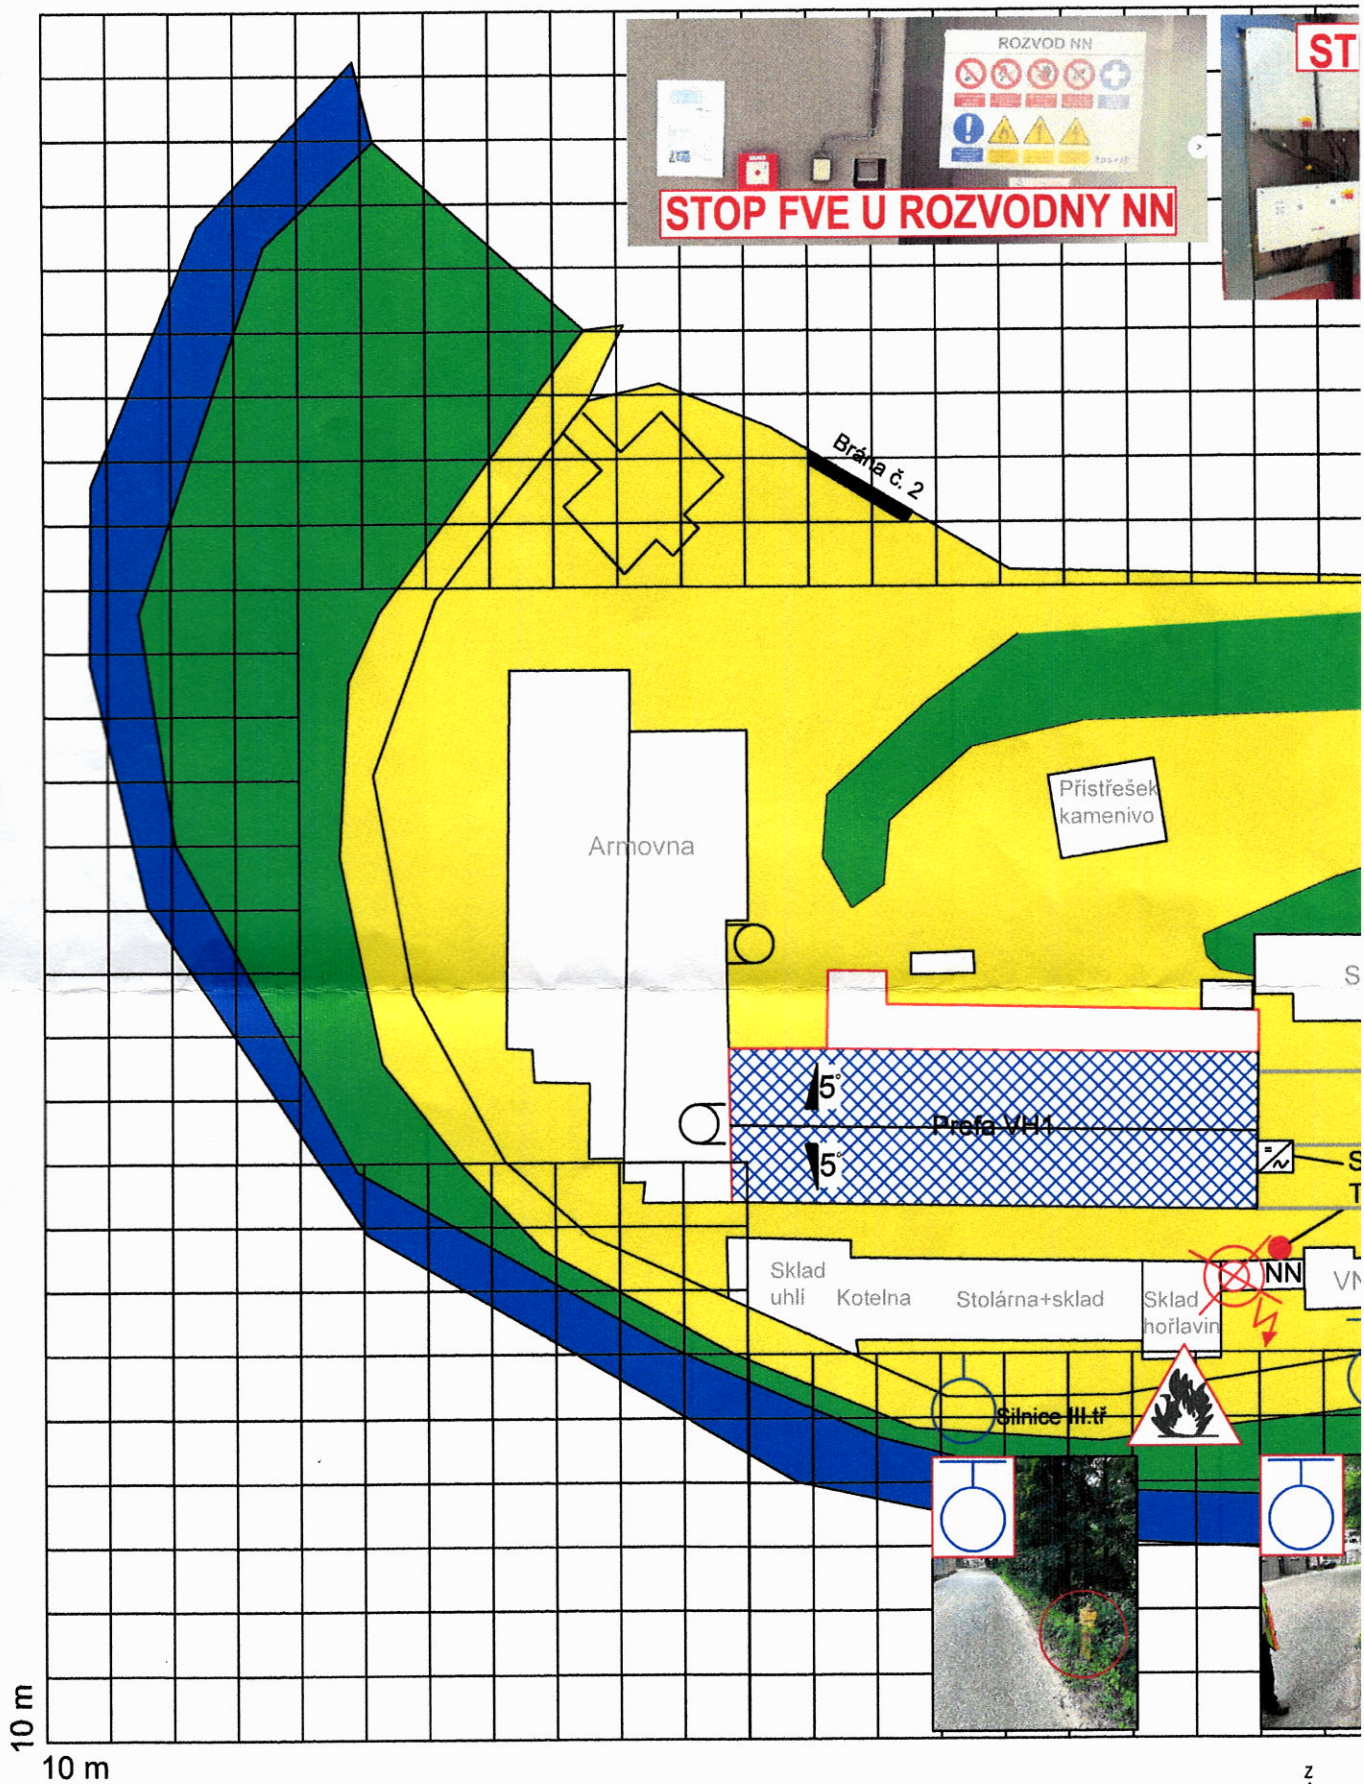

ORLICÍ - GRAFICKÁ ČÁST

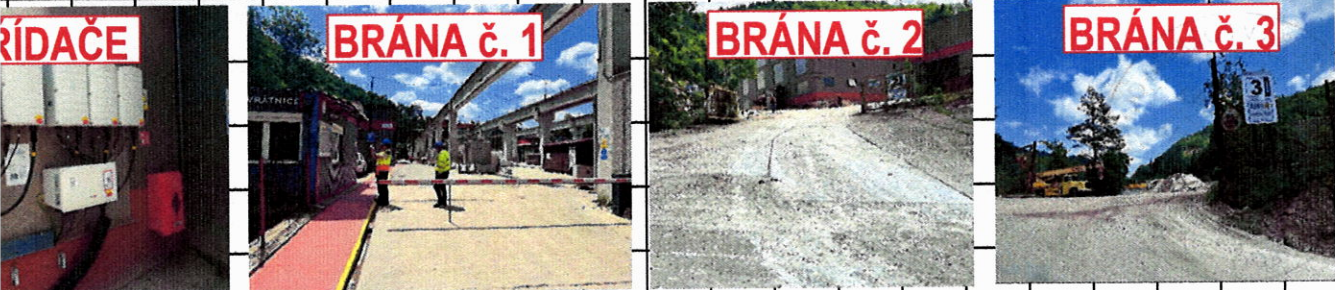

SITUACE DZP FVE ŽPSV		Datum	Podpis
Schválil			
Vypracoval	Ing. Tomáš Dufka	10.11.2025	

OVĚŘENÁ DOKUMENTACE
č.j.: HVPA-402/ADAT
ze dne: 19.12.2025

