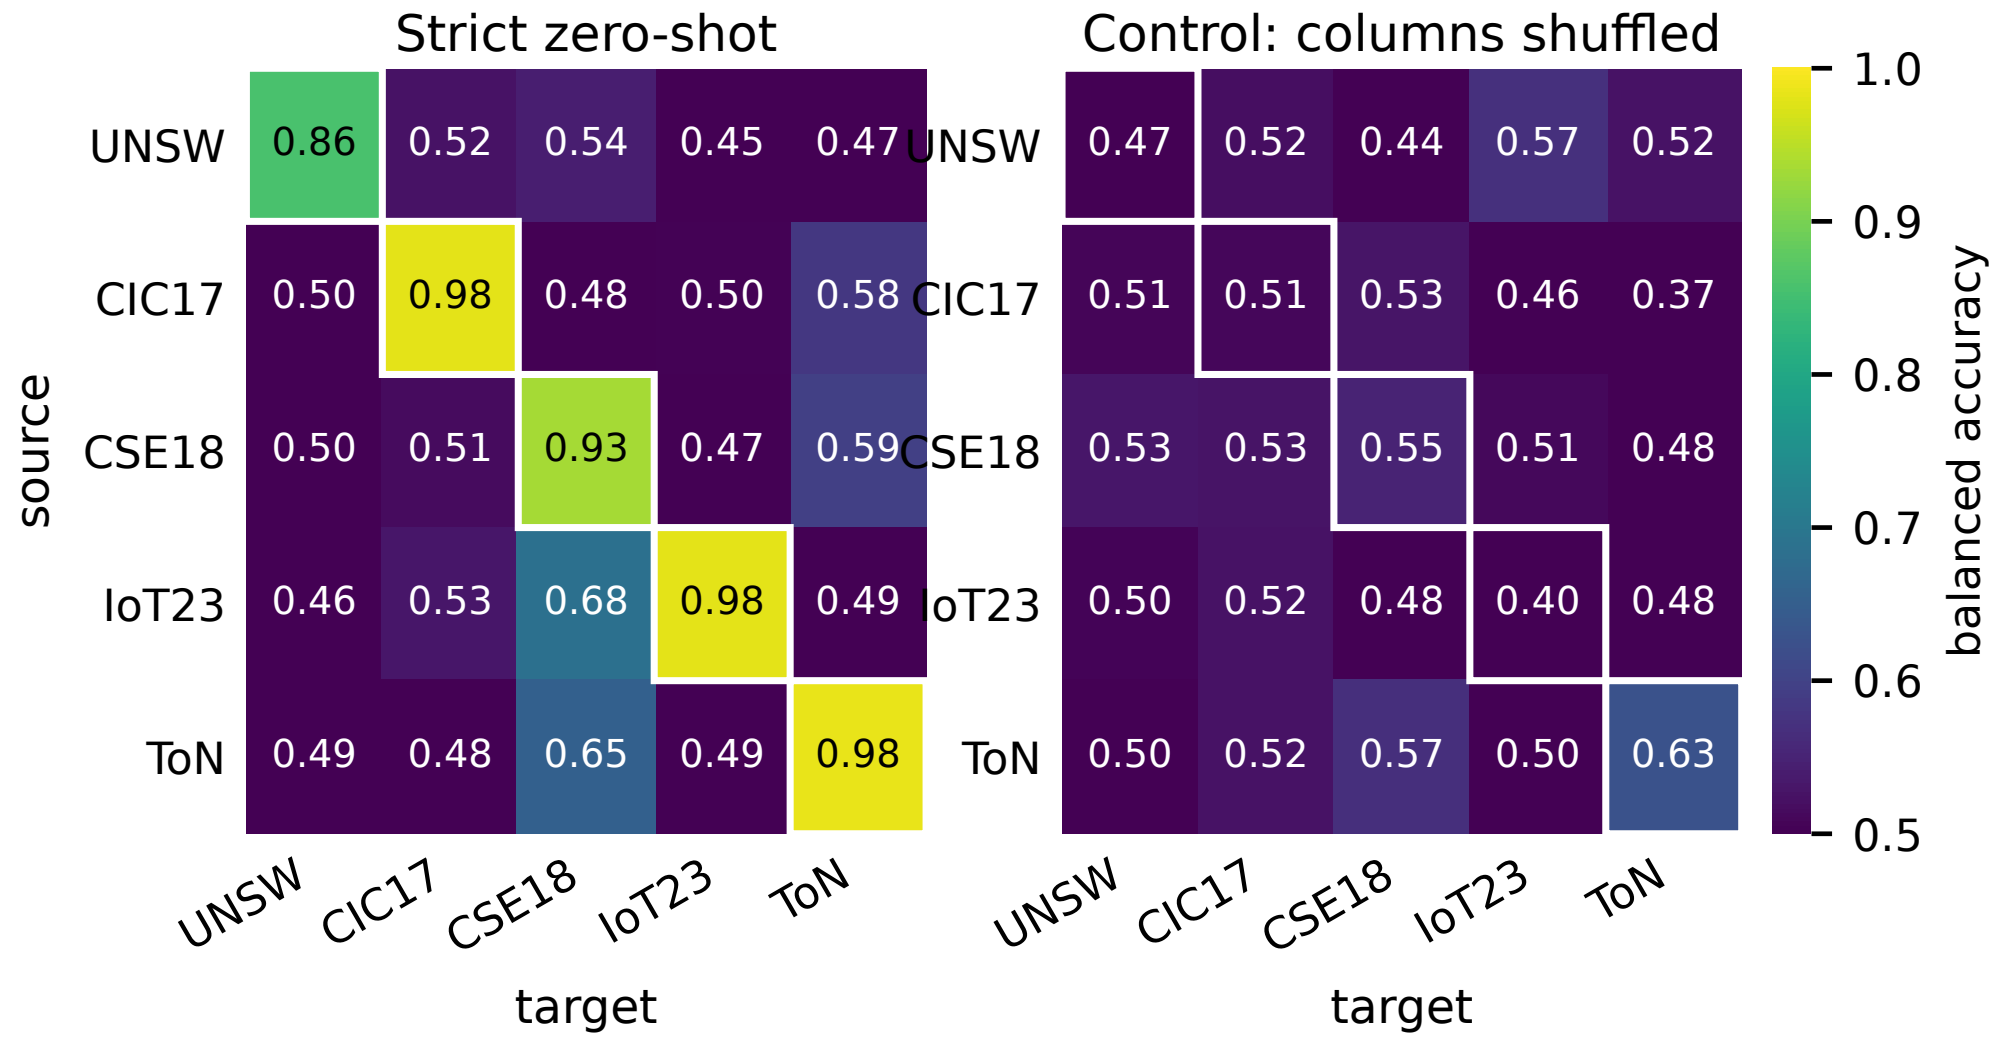
Strict zero-shot
Control: columns shuffled
source
target
UNSW
CIC17
CSE18
IoT23
ToN
0.86 0.52 0.54 0.45 0.47
0.50 0.98 0.48 0.50 0.58
0.50 0.51 0.93 0.47 0.59
0.46 0.53 0.68 0.98 0.49
0.49 0.48 0.65 0.49 0.98
0.47 0.52 0.44 0.57 0.52
0.51 0.51 0.53 0.46 0.37
0.53 0.53 0.55 0.51 0.48
0.50 0.52 0.48 0.40 0.48
0.50 0.52 0.57 0.50 0.63
balanced accuracy
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5