

Especificação Técnica

Monitor Radius

1. VISÃO GERAL

Sistema de monitoramento para detecção de anomalias de conectividade via Log Radius em tempo real com notificações automáticas via canal do [Telegram](#) ↗

2. IMPLANTAÇÃO

2.1 Integração SGP

Feita a partir do cadastro de um Token de acesso à API. [Guia e documentação próprio do SGP](#) ↗

Requisitos:


- **Token e App:** Cadastrados no SGP, exemplo: radius-monitor e 09068f87-b159-474d-bfca-14d396d98d58
- **URL SGP:** URL padrão do SGP do provedor, exemplo: <https://franetpg.sgp.tsmx.com.br>

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3.1 Tipos de Notificação e precisão de detecção

1. Alerta de Alto Volume de Desconexões

- Disparado quando desconexões excedem limite configurado, indica aumento anormal na taxa de desconexões
- Precisão de entrega de notificação de 1 a 20 segundos

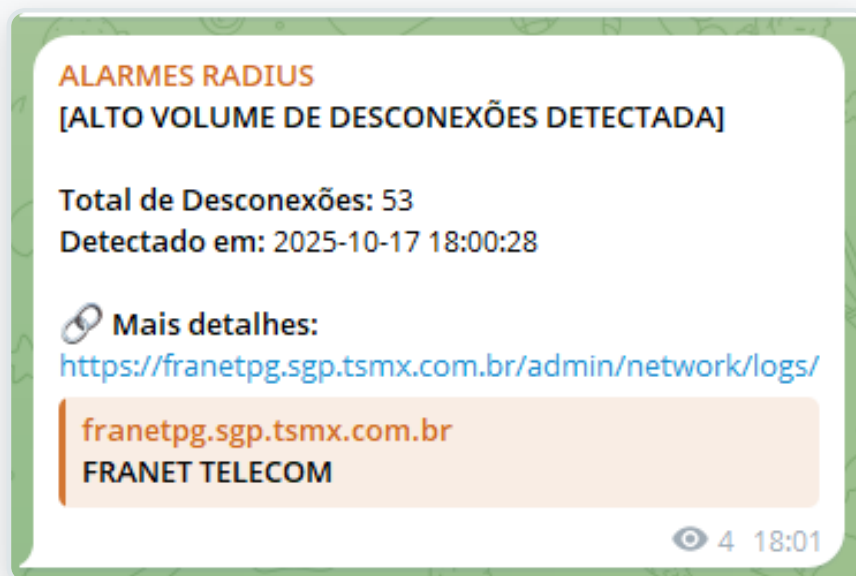

Notificação de alto volume

2. Queda Regional Detectada

- Notificação crítica de perda simultânea de conectividade em região específica
- Prioridade alta, requer ação imediata

- Precisão de entrega de notificação de 1 a 130 segundos

ALARMES RADIUS



[NOVA QUEDA REGIONAL DETECTADA]
ID: 35

Região: Boavista
Gravidade: MEDIA
Primeira Desconexão: 2025-10-21 07:49:42 -0700


Clientes afetados:
cleunice200borato@franetpg
elizandra1265boavista@franetpg
zeni313boavista@franetpg
trucksul4883souzanaves@franetpg
mabile264chapada@franetpg
wagner97boavista@franetpg
nilceia493boavista@franetpg
ederson122boavista@franetpg
aline686borato@franetpg
elaine15elias@franetpg
... e mais 4 clientes

 **Mais detalhes:**
<https://franetpg.sgp.tsmx.com.br/admin/network/logs/>

 2 07:51

3. Queda Regional Resolvida

- Confirmação de restauração da conectividade
- Permite fechamento do incidente
- Precisão de entrega de notificação de 1 a 130 segundos

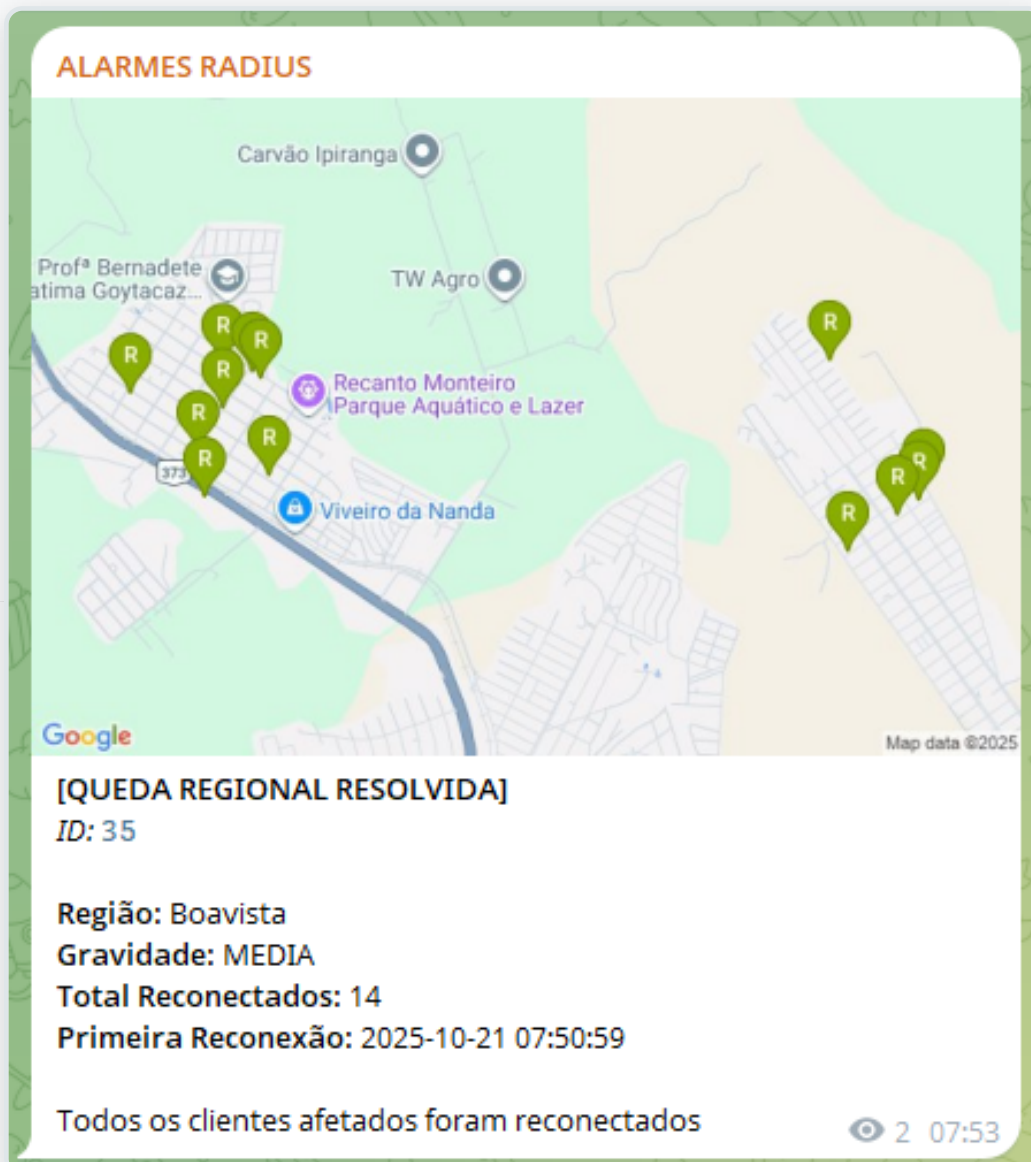

3.2 Parâmetros Configuráveis

Parâmetro	Descrição	Padrão
<code>limite_minimo_alto_volume</code>	Mínimo de desconexões para alerta de alto volume	35
<code>limite_minimo_queda_regional</code>	Mínimo de desconexões para queda regional	10
<code>porcentagem_minima_resolucao</code>	Percentual mínimo para considerar uma queda resolvida	60%

4. CALIBRAÇÃO

Os valores ideais dos parâmetros serão ajustados através de testes progressivos:

1. Implementação de valores iniciais
2. Monitoramento de falsos positivos/negativos
3. Refinamento iterativo dos limiares

O agrupamento de conexões é feito através do cadastro do cliente:

1. Inicialmente agrupados via campo "Bairro"
2. Triagem feita a partir da análise de latitude e longitude

É essencial que os dados de localizações dos clientes e contratos estejam cadastrados no SGP

7. PRÓXIMOS PASSOS

- 1. Integração com API SGP
- 2. Implementação do monitoramento
- 3. Fase de testes e calibração
- 4. Implantação em produção

Versão	Data	Descrição
0.1	21/10/2025	Especificação do protótipo de testes