


Локомотив: KTZ-4021

Кезең: 05.04.2026, 03:47:21 — 05.04.2026, 04:02:21

Құрылған: 05.04.2026, 04:02:21

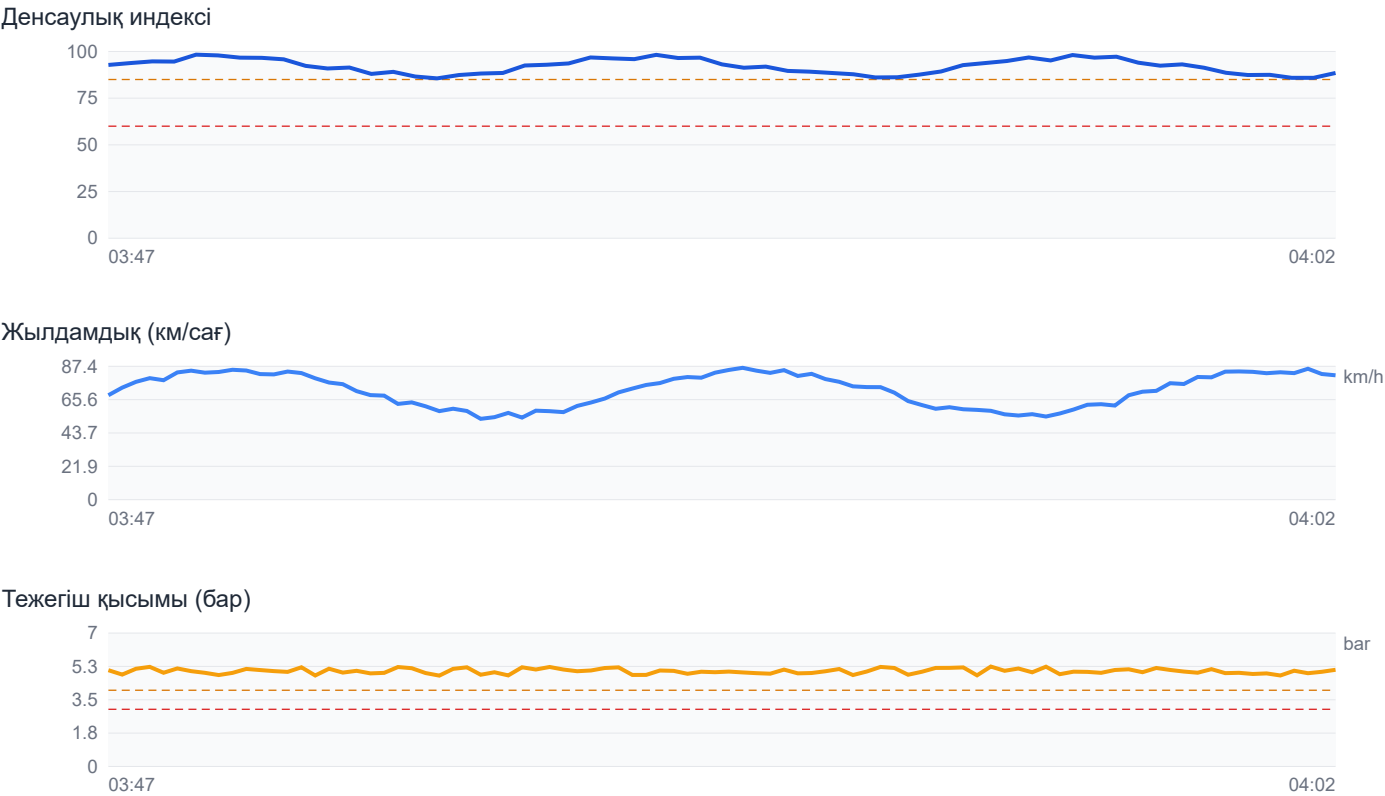


Толық телеметрия

АҚ «ҰК «Қазақстан темір жолы» — автоматты түрде жасалған есеп


Трансформатор температурасы (°C)




Трансформатор жүктемесі (%)

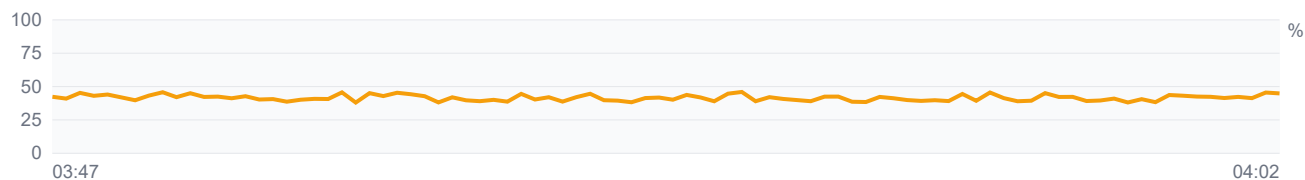

Түрлендіргіш температурасы (°C)

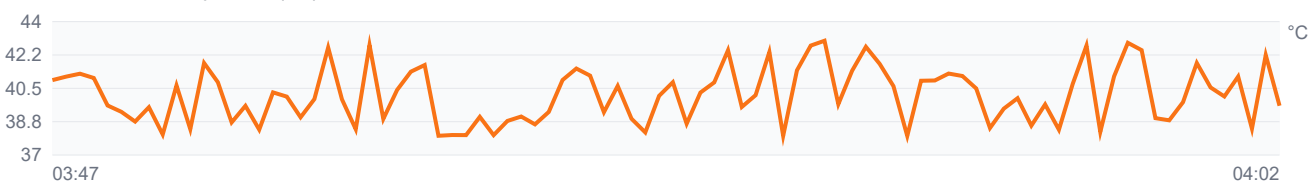

Контакт желі кернеуі (кВ)

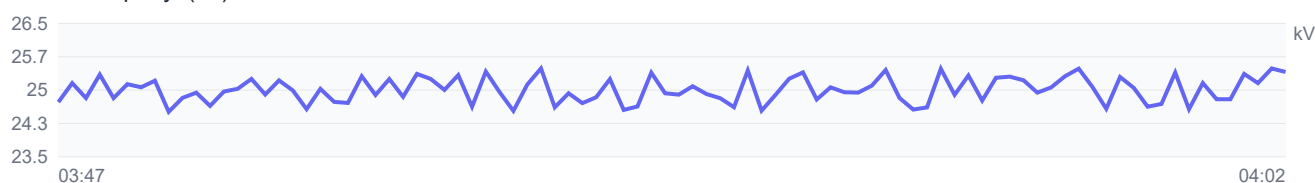

Контакт желі тогы (А)



Энергия тұтыну (кВт)



Ескертулер


АҚ «ҰК «Қазақстан темір жолы» — автоматты түрде жасалған есеп

Уақыт	Деңгей	Сипаттама	Метрика
03:57:21	warning	Повышение температуры трансформатора	main_transformer_temp
04:00:21	info	Температура вернулась в норму	main_transformer_temp_c

Локомотив: КТЗ-4021

Период: 05.04.2026, 03:47:21 — 05.04.2026, 04:02:21


Сгенерировано: 05.04.2026, 04:02:21

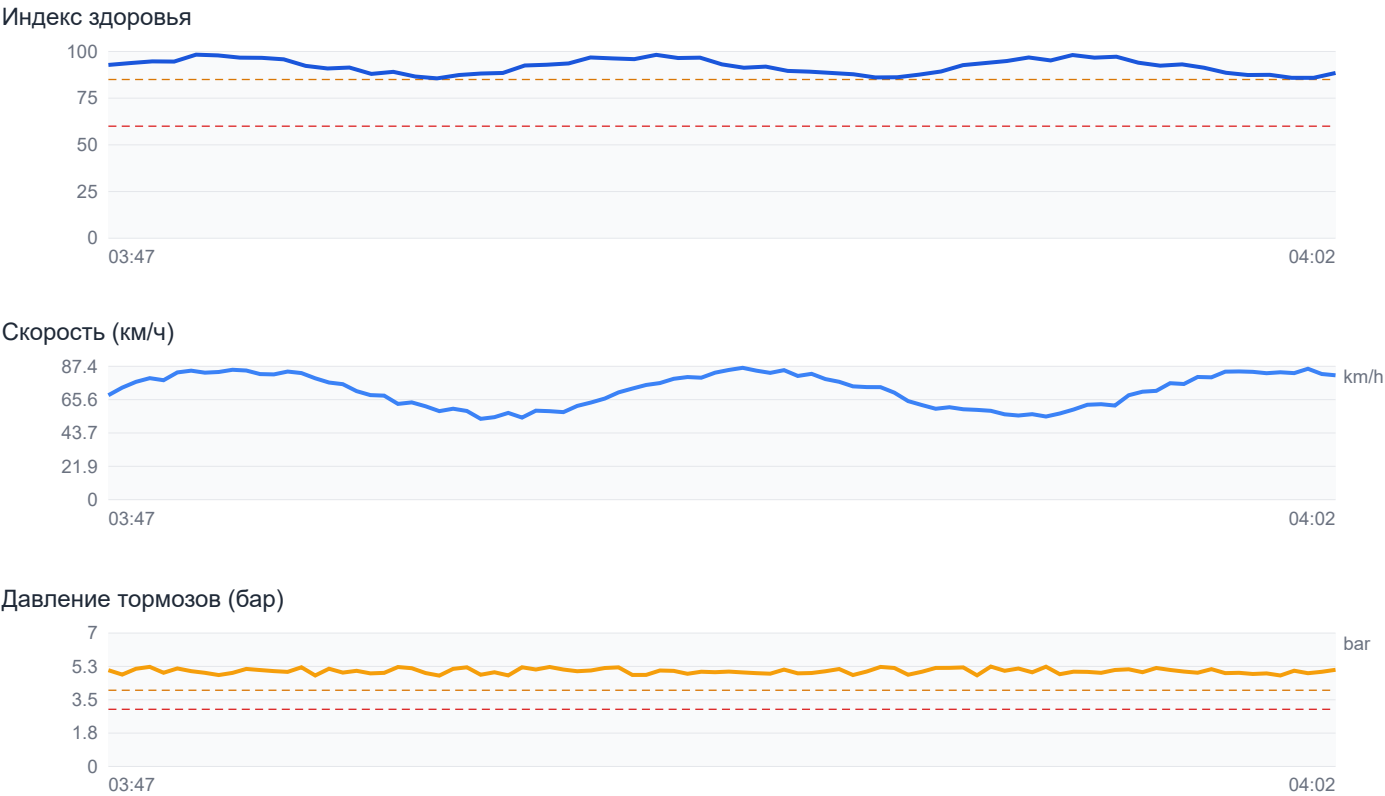


Температура трансформатора (°C)




Нагрузка трансформатора (%)

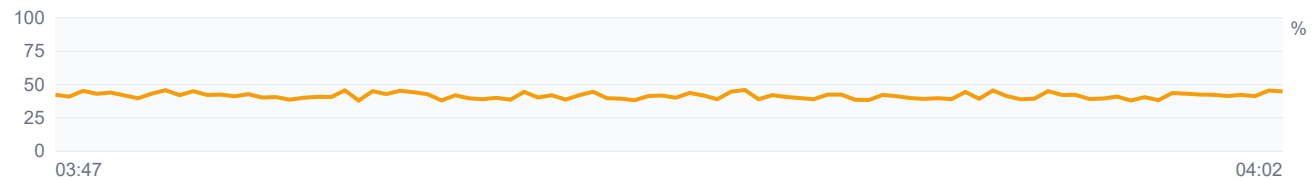


Температура преобразователя (°C)

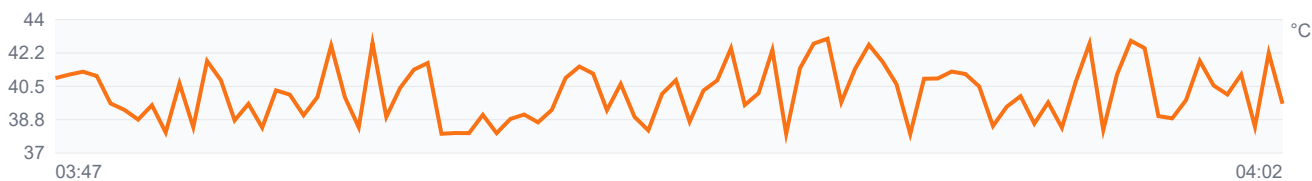

Напряжение КС (кВ)

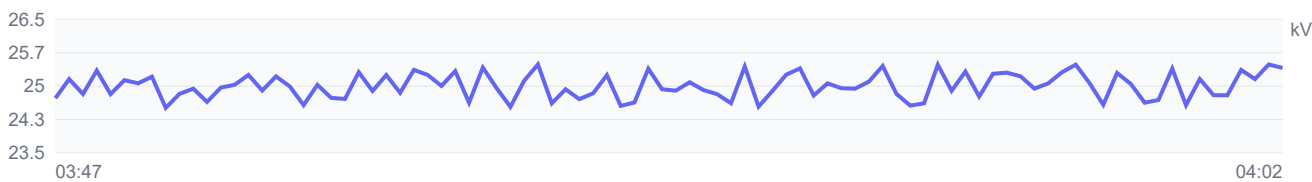

Ток КС (A)

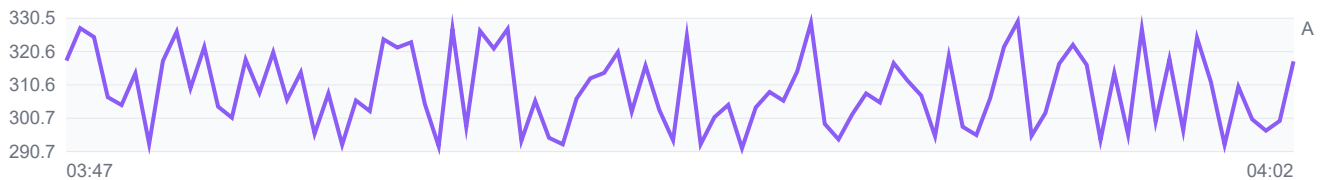

Энергопотребление (кВт)



Алерты


АО «НК «Қазақстан темір жолы» — автоматически сгенерированный отчёт

Время	Уровень	Описание	Метрика
03:57:21	warning	Повышение температуры трансформатора	main_transformer_temp
04:00:21	info	Температура вернулась в норму	main_transformer_temp_c

Locomotive: KTZ-4021

Period: 05.04.2026, 03:47:21 — 05.04.2026, 04:02:21

Generated: 05.04.2026, 04:02:21

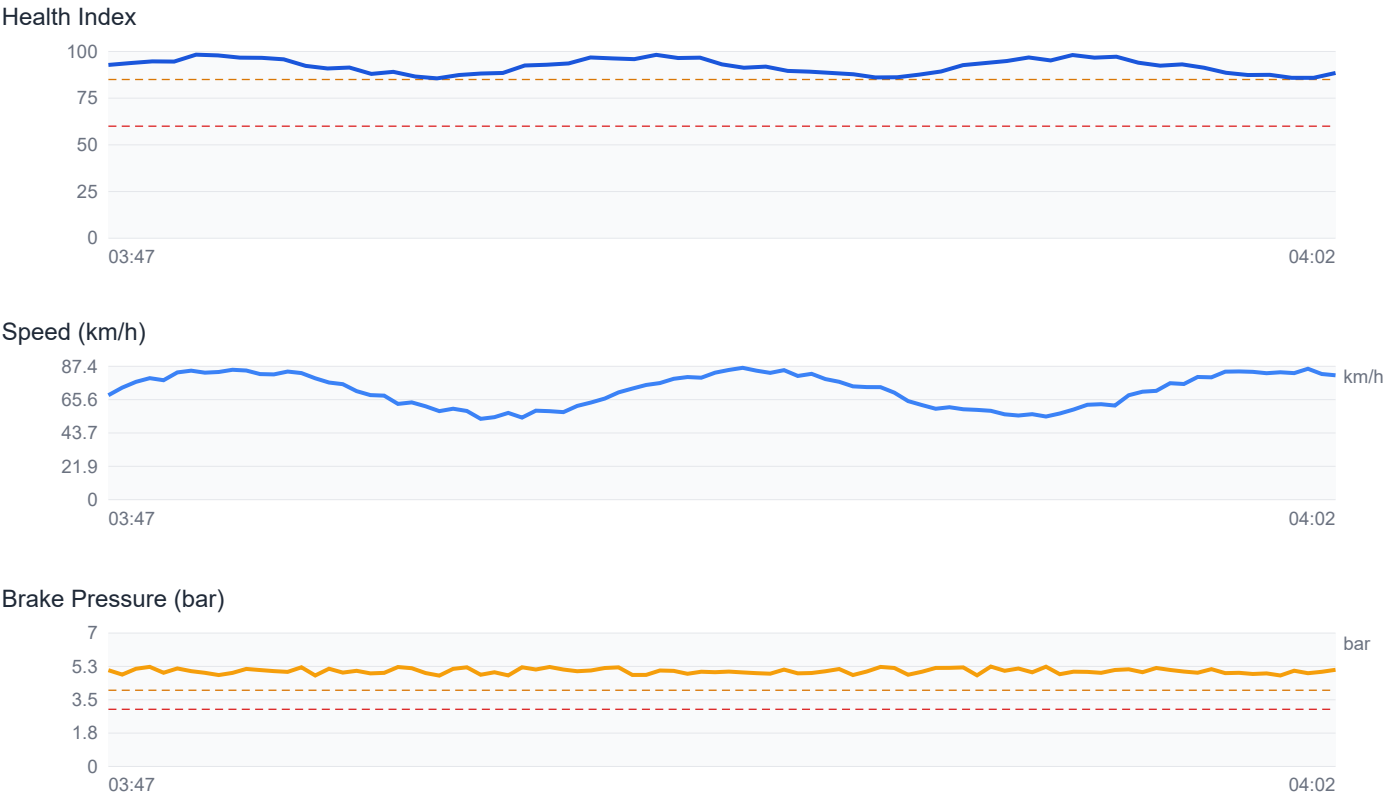


Detailed Telemetry

JSC NC Kazakhstan Temir Zholy — auto-generated report


Transformer Temperature (°C)




Transformer Load (%)

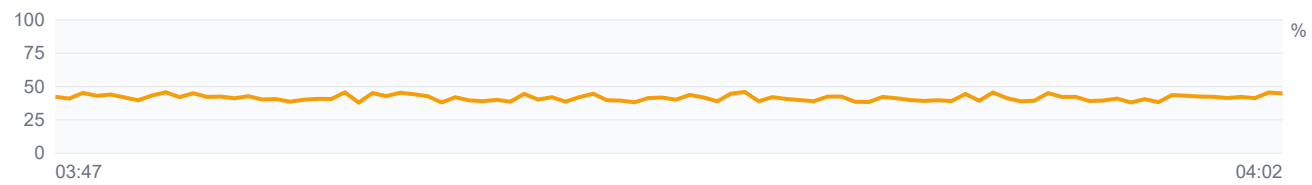

Converter Temperature (°C)

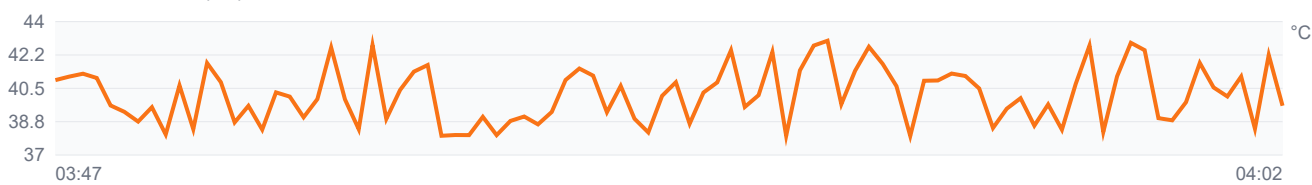

Catenary Voltage (kV)

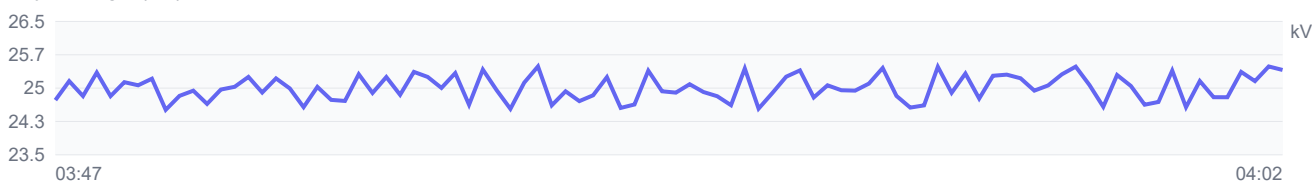

Catenary Current (A)



Energy Consumption (kW)



Alerts

JSC NC Kazakhstan Temir Zholy — auto-generated report

Time	Severity	Description	Metric
03:57:21	warning	Повышение температуры трансформатора	main_transformer_temp
04:00:21	info	Температура вернулась в норму	main_transformer_temp_c