


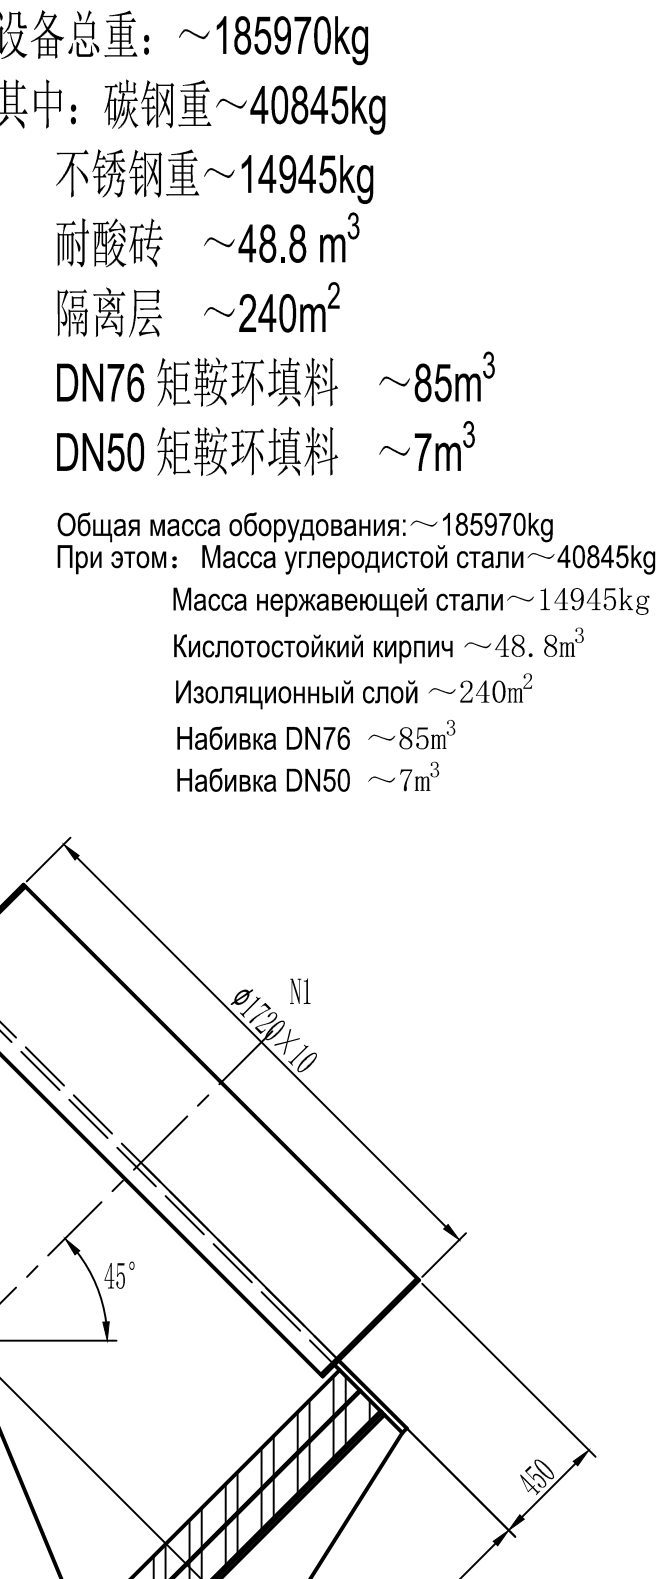

技术要求

1. 球体不圆度 $\leq 2\text{mm}$, 任意 30mm 内的球体直线公差为 3mm , 球体直线公差 $\leq 14\text{mm}$, 球体垂直度公差为 ± 14 。
2. 组装完毕后底座内螺孔球心中心圆直径允差、相邻两孔弦长公差和任意两孔弦长公差均不大于 3mm 。
3. 衬砖表面应为表面平整, 焊缝要求打磨光滑, 凡是棱角部位, 均应呈圆角过渡, 除注明外, 圆角半径: $R\geq 3\text{mm}$ 。
4. 钢壳制作完毕后进行煤油渗透试验。
5. 衬面, 钢壳内表面应进行防腐涂层处理, 达到GB8923.1-2011规范Sa2 1/2级要求。
6. 耐酸砖按GB/T8488-2009《耐酸砖》1-2进行检验和验收, 酸液采用硫酸, 衬里的耐碱应平整饱满, 并及时刮去砖缝中的多余砂浆, 用 10° 倍放大镜作表面耐碱检查, 不允许产生裂缝、气泡等現象。
7. 所有焊接工作除应在衬砖前完成, 衬砖后不允许在钢壳上再施焊和敲击。
8. 不锈钢钢壳除进行油漆后处理, 所形成的钝化膜用盐法检测, 无斑点为合格。
9. 各条要求合格, 碳钢板表面应作油漆处理, 达到GB8923.1-2011规范Sa2 1/2级要求。油漆和着色要求应符合项目的技术要求。

Технические требования

1. Овальность корпуса ≤ 25 мм, допуск прямолинейности на любом 3-метровом участке корпуса составляет 3 мм, допуск параллельности створа ≤ 14 мм, допустимое отклонение вертикальности створа ≤ 4 мм.

2. После сборки створки должны иметь одинаковую форму, отсутствие искривлений, сучков, трещин, сколов, вмятин, допустимое отклонение хорды между двумя соседними отверстиями и допустимое отклонение хорды между двумя боковыми отверстиями не должны превышать 3 мм.

3. Внутренняя поверхность створки должна быть гладкой, поверхность футеровки должна быть ровной, скрутки швы должны быть отшлифованы до уровня створки, все угловые участки должны иметь скругление, если не указано иное, радиус скругления: ≥ 25 мм.

4. После изготовления створки необходимо провести испытание на течь версином.

5. Внутренняя поверхность створки должна быть гладкой, поверхность футеровки должна быть подвешенной, чистоте от загрязнений и удалению крашены до уровня ≥ 25 в соответствии с требованиями стандарта GB9893.1-2011.

6. Кислотопорный кирпич должен подвергаться проверке и приемке в соответствии с GB/T4488-2008 «Кислотопорный кирпич», категория 2-1. Для футеровки применяется замазка Крп, швы кладки должны быть ровными и плотно заполненными с увеличением $5-10^\circ$, не допускаются трещины, пузыри и другие дефекты.

7. Все сварочные работы должны быть завершены до укладки кирпичной футеровки. Поверх футеровки запрещается производить сварку или ударные воздействия на стальном корпусе.

8. Внутренняя поверхность створки должна быть гладкой, поверхность футеровки должна быть подвешенной, чистоте от загрязнений и удалению крашены до уровня ≥ 25 в соответствии с требованиями стандарта GB9893.1-2011. Требования к окраске и цвету должны соответствовать данным требованиям проекта.

11	HC/720606-2009	垫片 M700-2.5 Проладка	1	PTFE	—	—
10	HC/720613-2009	螺母 M14 Гайка	48	30CrMo	0.177	8.5
9	HC/720613-2009	螺母 M14x150 Шпилька	24	35CrMo	0.54	13
8	3147-SH13-01-15	酸出口 Кислотный выход	1	组合件 Сборочный узел	—	338.9
7	3147-SH13-01-15	过滤器 Фильтр	1	ZeCor	—	122.8
6		冷却器 Теплообменник	9	组合件 Сборочный узел	—	—
5		分液器 Кислотный сепаратор	1	组合件 Сборочный узел	—	—
4	GB/T18749-2019	异种材料 DN50 Наблюдя из одновидных корроз DN50	~1 м ²	耐腐蚀 Кислотостойкий фланец	—	—
3	GB/T18749-2019	异种材料 DN76 Наблюдя из одновидных корроз DN76	~85 м ²	耐腐蚀 Кислотостойкий фланец	—	—
2	3147-SH13-01-13	箱体 Корпус	1	组合件 Сборочный узел	—	130183
1	3147-SH13-01-02	壳体 Корпус	1	组合件 Сборочный узел	—	55305.2
序号 Последний номер	型号或标准号 Номер чертежа или номер стандарта	名称 Название	数量 Количество	材料 Материал	重量 Единицы	备注 Примечания

[illegible]