

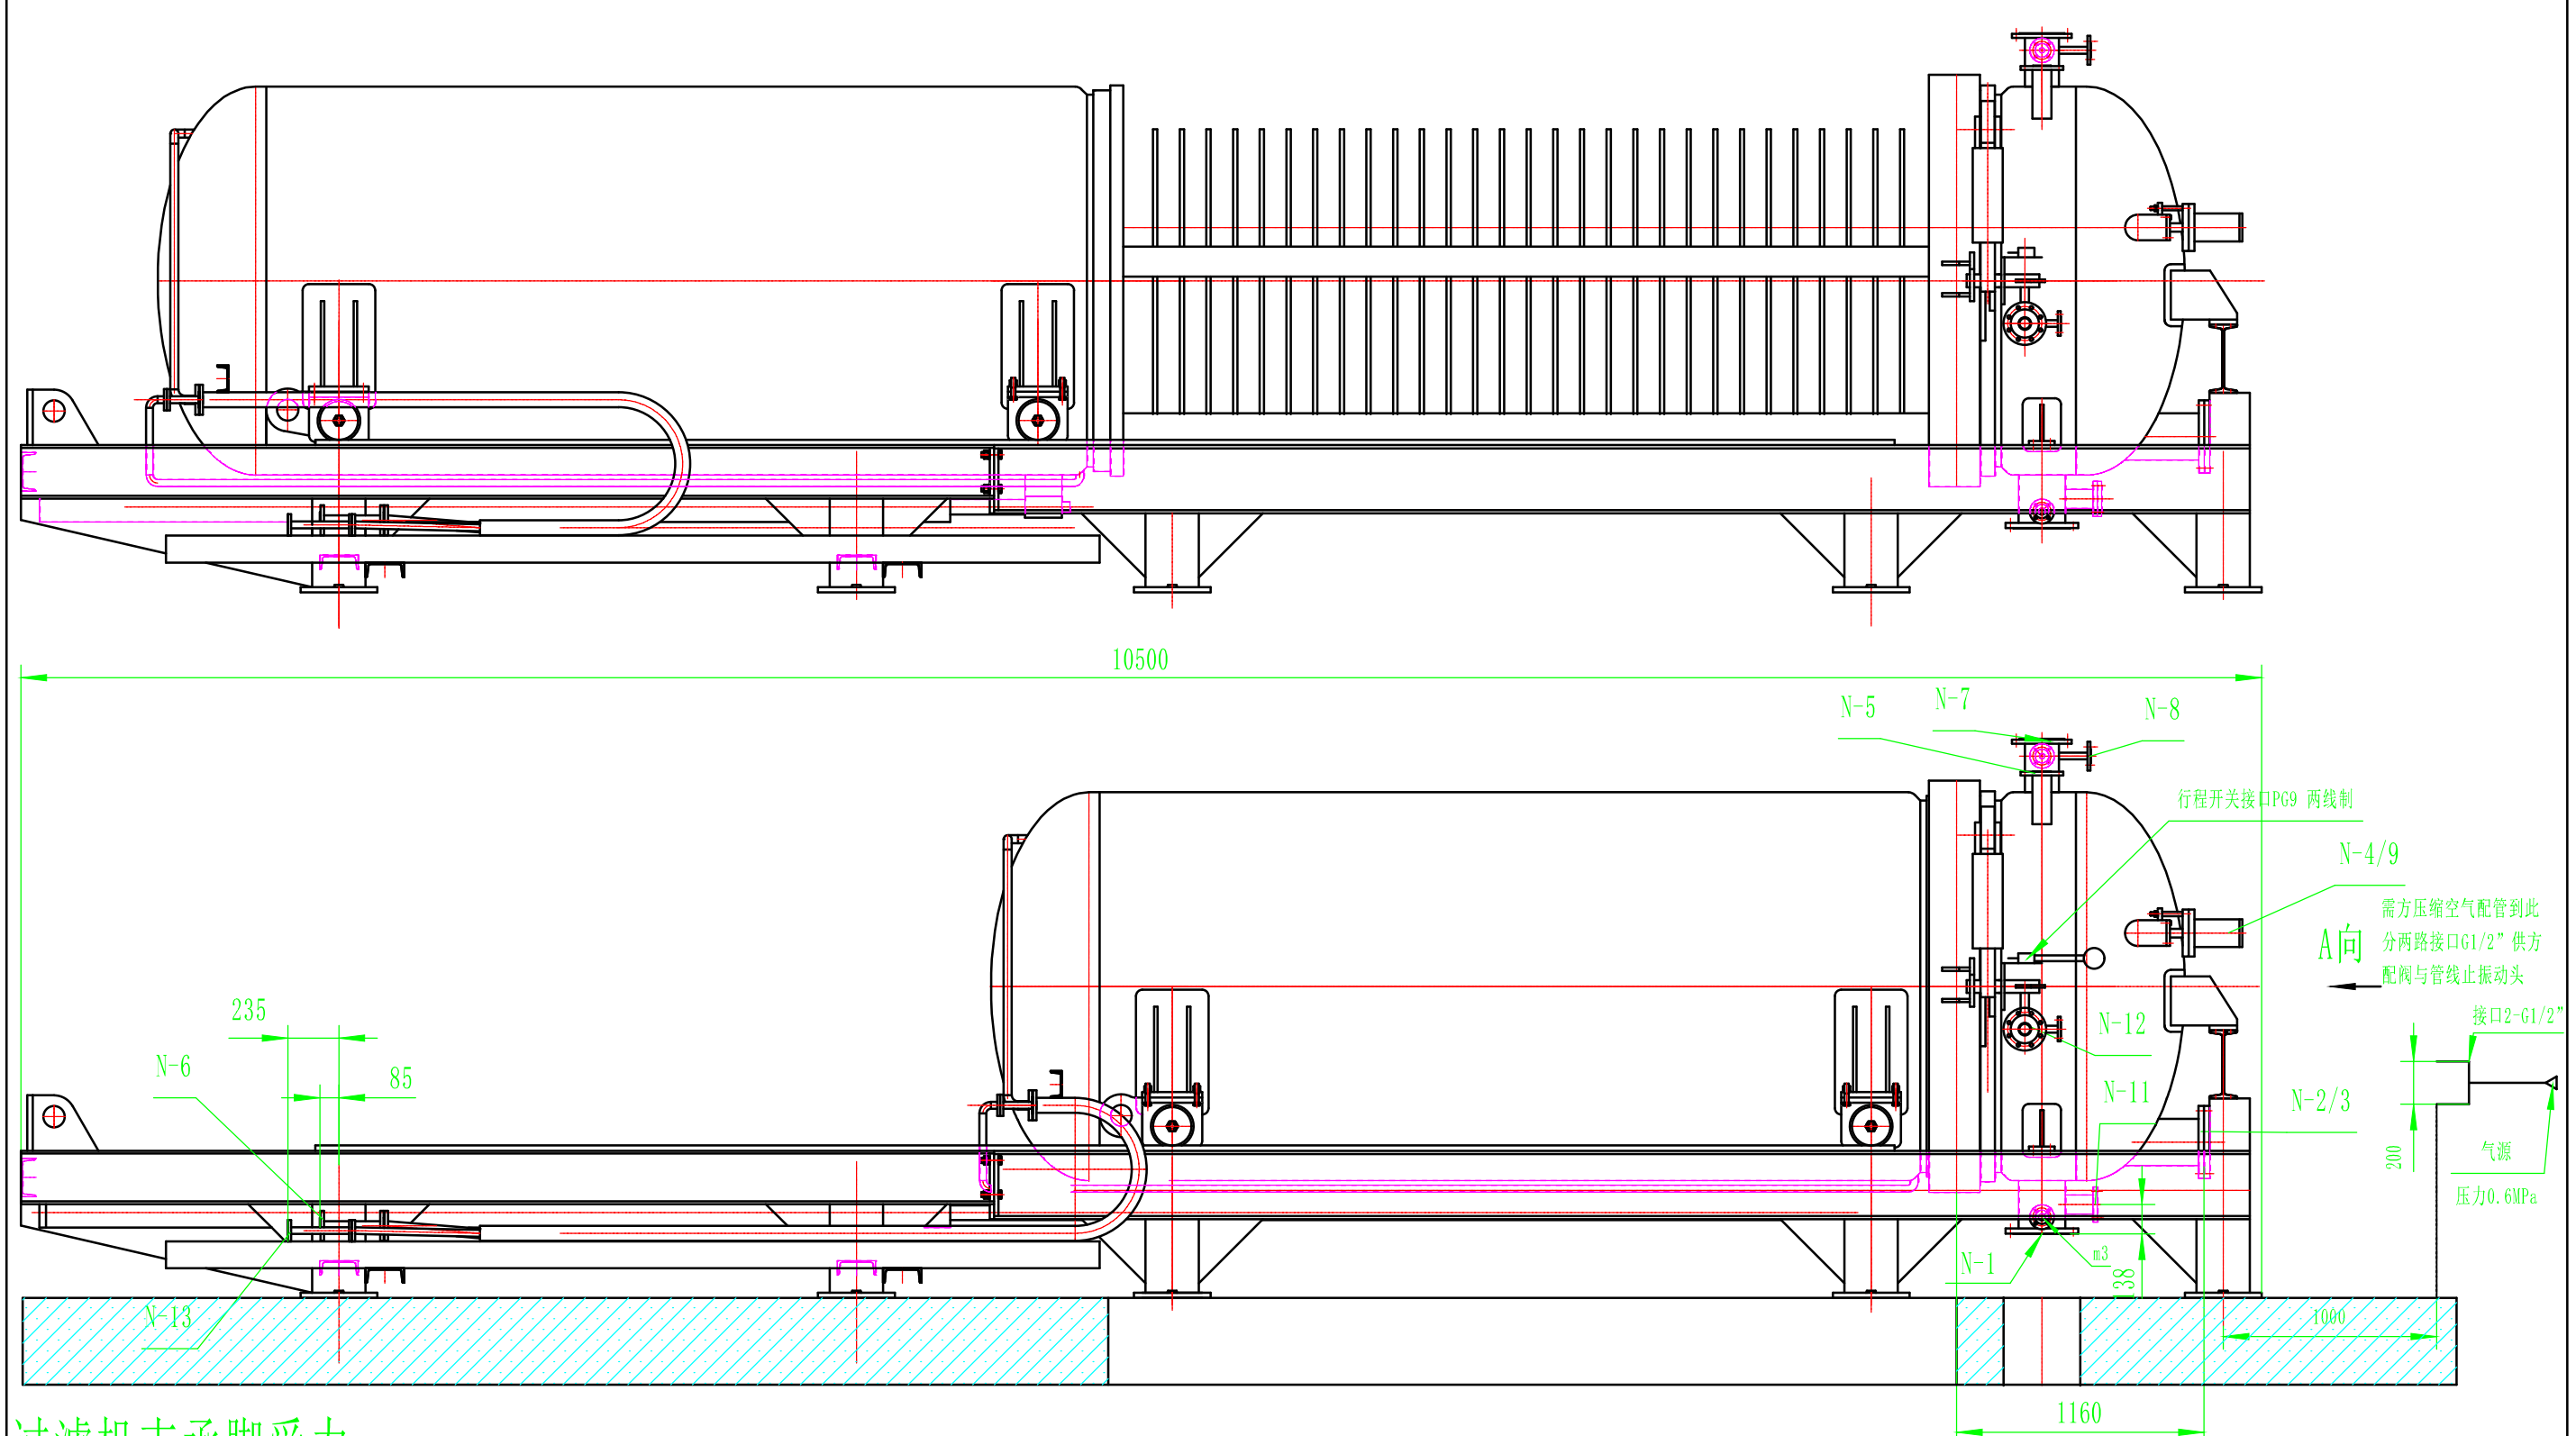


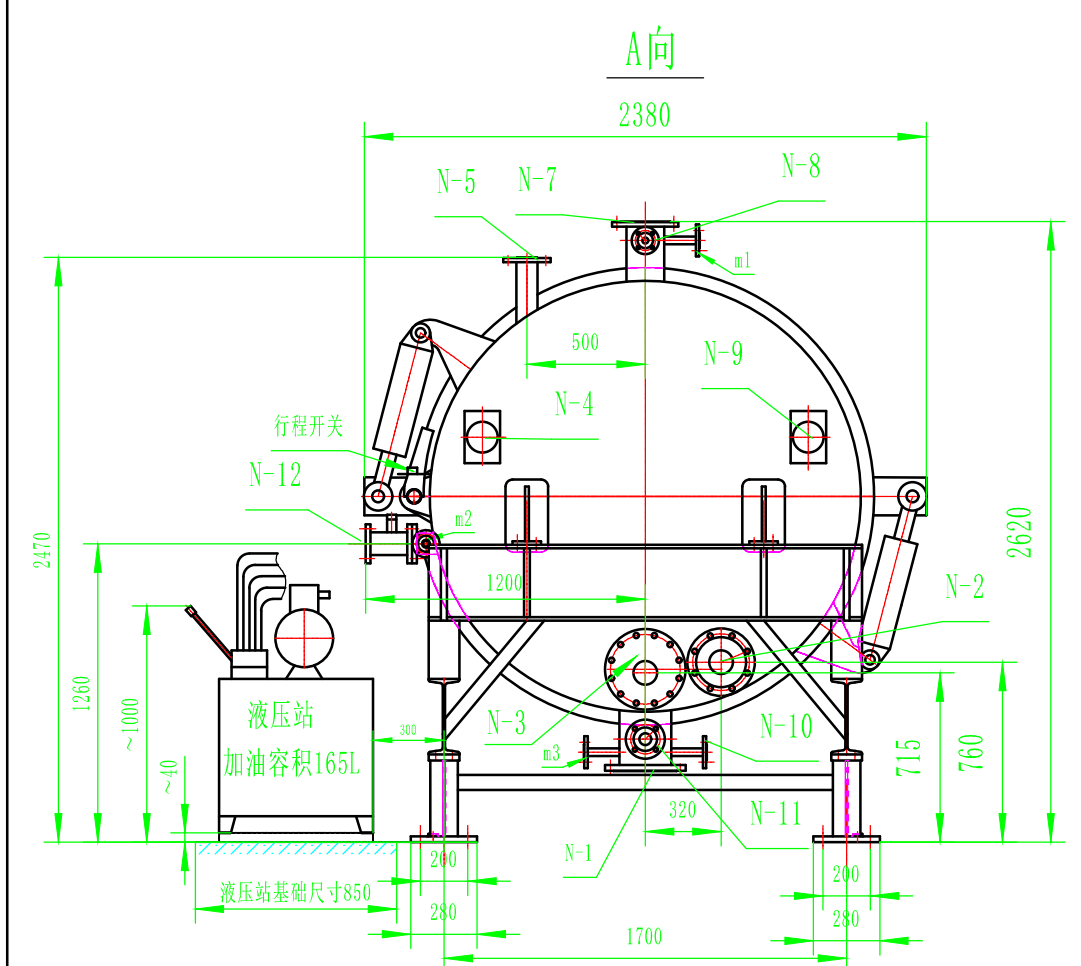

过滤机支承脚受力:

$F_1=2.6$ 吨 $F_2=5$ 吨 $F_3=13.5$ 吨 $F_4=8.2$ 吨 $F_5=3$ 吨

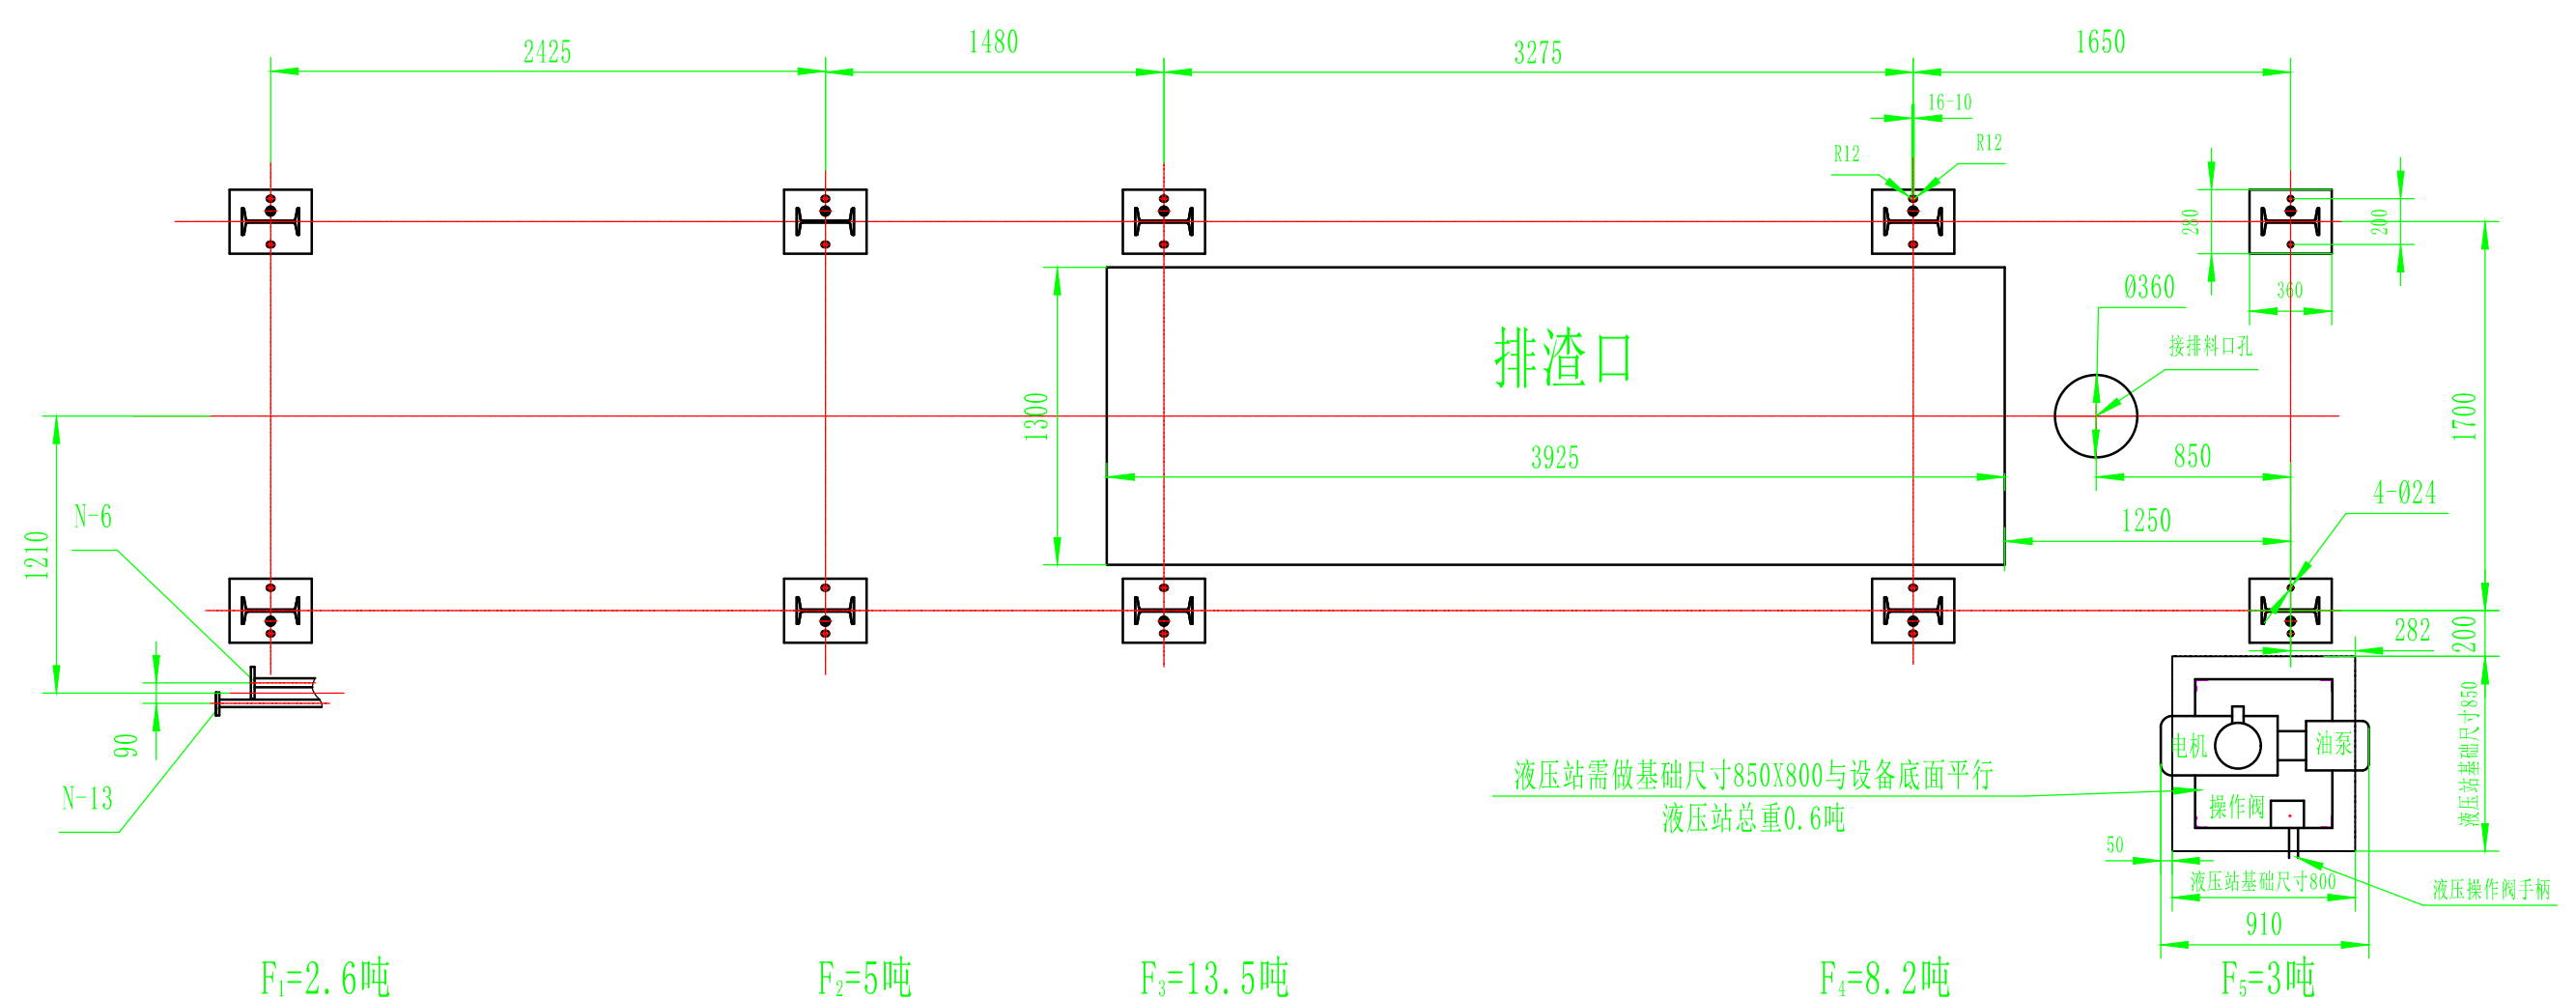

注: 未注接管高度均为250mm。
套管上m₃循环口接管高度均为150mm, 法兰HG/T20592 PL25(B)-16 RF。目的与保温阀门蒸汽口联接。
放空口N-12供方配保温球阀, 需方配管止熔融槽中。目的保证过滤机快开门打开时过滤机中无压力。
过滤机需有雨棚, 防止雨淋。

技术特性表

名 称	参 数	
	内 筒	夹 套
设计压力 (MPa)	-0.1/1.05	-0.1/0.55
设计温度 (°C)	163	163
工作压力 (MPa)	-0.1/0.8	-0.1/0.5
工作温度 (°C)	148	158
物料名称	液碱	蒸汽
过滤面积 (M ²)	80	
筒体内径 (mm)	φ1700	φ1800
电机功率 (kW)	7.5(380V/3P)	
筒体容积 (M ³)	11.85	

管 口 表

符 号	公称尺寸	连接尺寸标准	密封面形式	用途或名称
N-1	150X200	HG/T20592-2009 JPL150X200(B)-16	RF	排料口
N-2	100X150	HG/T20592-2009 JPL100X150(B)-16	RF	进料口
N-3	150X200	HG/T 20592-2009 JPL150X200(B)-16	RF	出料口(配对法兰/供方配)
N-4	15	G1/2	内螺纹	振动压缩空气口
N-5	80X125	HG/T 20592-2009 JPL80X125(B)-16	RF	备用口
N-6	32	HG/T 20592-2009 PL32(B)-16	RF	移动夹套蒸汽进口
N-7	80X125	HG/T 20592-2009 JPL80X125(B)-16	RF	溢流口
N-8	25	HG/T 20592-2009 PL25(B)-16	RF	固定夹套蒸汽进口
N-9	15	G1/2	内螺纹	振动压缩空气口
N-10	25	HG/T 20592-2009 PL25(B)-16	RF	固定端冷凝水出口
N-11	50	HG/T 20592-2009 PL50(B)-16	RF	液位计口
N-12	50X80	HG/T 20592-2009 JPL50X80(B)-16	RF	放空口
N-13	25	HG/T 20592-2009 PL25(B)-16	RF	移动端冷凝水出口
m ₃	25	HG/T 20592-2009 PL25(B)-16	RF	循环口

N-3出料口配偏心法兰内孔φ110。

					江苏巨能机械有限公司		
标记	处数	更改文件名	签 字	日期	图 样 标 记 重 量 比 例		
设 计		王应军		2026/3			
					共 张 第 张		
日 期					WYB-YL-TY80-F		