


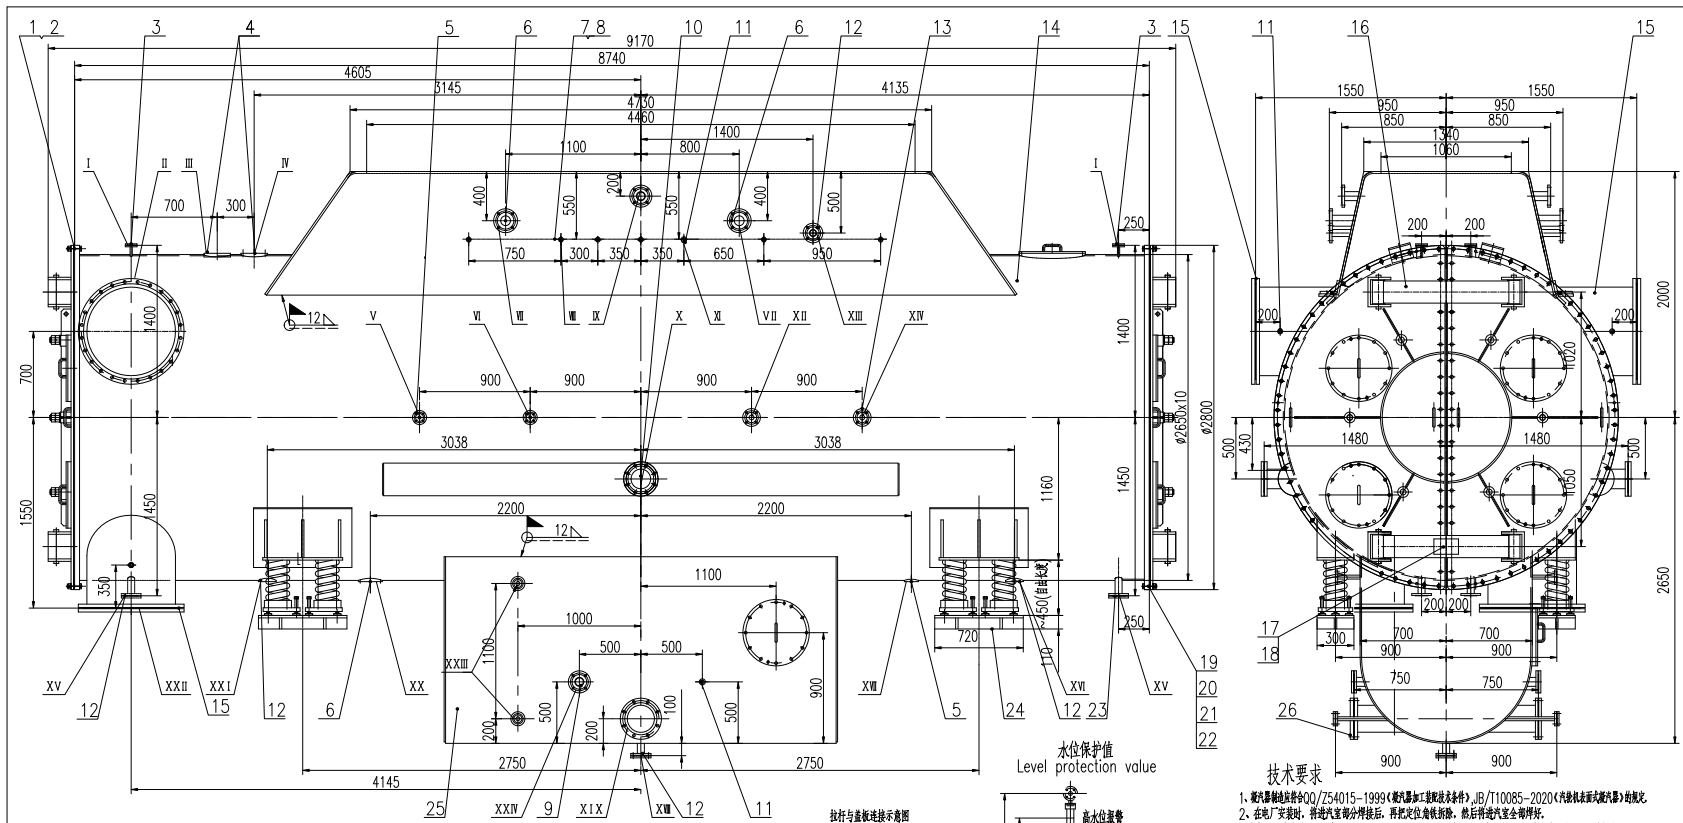

主要零件材料表 Main material table

名称	Name	材料	Material
壳体	Body		
管板	Tube plate	Q235-A	
隔板	Clapboard		
冷却管	Cooler pipe	S30408	

序号	用途	公称压力/口径	管口数量	法兰外径	法兰孔径	螺栓直径	单个管口螺栓数	序号	用途	公称压力/口径	管口数量	法兰外径	法兰孔径	螺栓直径	单个管口螺栓数
NO.	Usage	Non.press. Nom.dia.	Qty of outlet/inlet	dia of flange	dia of hole	dia of bolt	Qty for single outlet	NO.	Usage	Non.press. Nom.dia.	Qty of outlet/inlet	dia of flange	dia of hole	dia of bolt	Qty for single outlet
I	前出水室出口	DN15-PN16 PL RF 2 JB/T81	4	φ95	φ65	M12	4	XIII	后出水室出口	DN50-PN10 PL RF 2 JB/T81	2	φ160	φ125	M16	4
II	循环水室出口	DN700-PN6 PL RF 2 JB/T81	2	φ860	φ810	M22	24	XIV	冷却水室出口	DN40-PN10 PL RF 2 JB/T81	2	φ145	φ110	M16	4
III	均压管出口	DN100-PN10 PL RF 2 JB/T81	1	φ215	φ180	M16	8	XV	蒸汽室出口	DN50-PN16 PL RF 2 JB/T81	4	φ160	φ125	M16	4
IV	冷却水室出口	DN100-PN10 PL RF 2 JB/T81	1	φ215	φ180	M16	8	XVI	蒸汽室出口	DN50-PN10 PL RF 2 JB/T81	1	φ160	φ125	M16	4
V	冷却水室出口	DN25-PN10 PL RF 2 JB/T81	2	φ115	φ85	M12	4	XVII	蒸汽室出口	DN25-PN10 PL RF 2 JB/T81	1	φ115	φ85	M12	4
VI	冷却水室出口	DN25-PN10 PL RF 2 JB/T81	2	φ115	φ85	M12	4	XVIII	蒸汽室出口	DN50-PN10 PL RF 2 JB/T81	1	φ160	φ125	M16	4
VII	冷却水室出口	DN80-PN10 PL RF 2 JB/T81	4	φ195	φ160	M16	4	XIX	蒸汽室出口	DN200-PN10 PL RF 2 JB/T81	2	φ340	φ295	M20	8
VIII	冷却水室出口	M22X1.5	6					XX	蒸汽室出口	DN80-PN10 PL RF 2 JB/T81	1	φ195	φ160	M16	4
IX	冷却水室出口	DN65-PN10 PL RF 2 JB/T81	2	φ180	φ145	M16	4	XXI	蒸汽室出口	DN50-PN10 PL RF 2 JB/T81	1	φ160	φ125	M16	4
X	冷却水室出口	DN150-PN10 PL RF 2 JB/T81	2	φ280	φ240	M20	8	XXII	蒸汽室出口	DN700-PN6 PL RF 2 JB/T81	2	φ860	φ810	M22	24
XI	冷却水室出口	M27X2	6					XXIII	蒸汽室出口	DN25-PN16 PL RF 2 JB/T81	2+2	φ115	φ85	M12	4
XII	冷却水室出口	DN40-PN10 PL RF 2 JB/T81	2	φ145	φ110	M16	4	XXIV	蒸汽室出口	DN65-PN10 PL RF 2 JB/T81	2	φ180	φ145	M16	4

技术特性表 Data Table

型号(model)	N-2000
冷却面积	2000m ²
循环水量	3800~5600t/h
水侧设计压力	0.35MPa
水侧容积	7.1m ³ (水室)+10.2m ³ (管束)
汽侧容积	38m ³ (不含热井)
热井容积	5.2m ³
无水净重	29520Kg
运行重量	55000kg
满水重量	91000kg
水阻	<7.5mH ₂ O

技术要求

- 凝汽器制造按GB/T54015-1999《凝汽器加工制造技术条件》、JB/T10085-2020《汽轮机表面凝汽器》的规定。
- 在出厂前，将凝汽器分体组装后，再按位置进行组装，然后进行安全检验。
- 凝汽器制造按JB/T4058-2017《汽轮机制造技术条件》中“第2”条为“第4”条的规定。
- 安装完毕后，凝汽器应进行水压试验，试验压力0.455MPa，保压10min，汽室应进行灌水试验，水充满后，凝汽器24h内不应有渗漏现象。试验方法应符合JB/T9629-2016《汽轮机承压部件水压试验技术条件》的规定。
- 凝汽器在出厂前，应进行水压试验，并应进行安全检验。安装位置应符合JB/T9629-2016《汽轮机承压部件水压试验技术条件》的规定。
- 凝汽器在出厂前，应进行水压试验，并应进行安全检验。安装位置应符合JB/T9629-2016《汽轮机承压部件水压试验技术条件》的规定。
- 凝汽器在出厂前，应进行水压试验，并应进行安全检验。安装位置应符合JB/T9629-2016《汽轮机承压部件水压试验技术条件》的规定。
- 凝汽器在出厂前，应进行水压试验，并应进行安全检验。安装位置应符合JB/T9629-2016《汽轮机承压部件水压试验技术条件》的规定。
- 凝汽器在出厂前，应进行水压试验，并应进行安全检验。安装位置应符合JB/T9629-2016《汽轮机承压部件水压试验技术条件》的规定。
- 凝汽器在出厂前，应进行水压试验，并应进行安全检验。安装位置应符合JB/T9629-2016《汽轮机承压部件水压试验技术条件》的规定。
- 凝汽器在出厂前，应进行水压试验，并应进行安全检验。安装位置应符合JB/T9629-2016《汽轮机承压部件水压试验技术条件》的规定。
- 凝汽器在出厂前，应进行水压试验，并应进行安全检验。安装位置应符合JB/T9629-2016《汽轮机承压部件水压试验技术条件》的规定。
- 凝汽器在出厂前，应进行水压试验，并应进行安全检验。安装位置应符合JB/T9629-2016《汽轮机承压部件水压试验技术条件》的规定。
- 凝汽器在出厂前，应进行水压试验，并应进行安全检验。安装位置应符合JB/T9629-2016《汽轮机承压部件水压试验技术条件》的规定。
- 凝汽器在出厂前，应进行水压试验，并应进行安全检验。安装位置应符合JB/T9629-2016《汽轮机承压部件水压试验技术条件》的规定。

凝汽器			
Condenser			
标记/代码	更改文件号	签字/日期	重量(Kg)
设计	审核	0-0801-2220-8400-81	29520
校对	日期	20251212	
审核	共2页 第1页	青高捷能汽轮机集团股份有限公司	
		QINGDAO JIENENG STEAM TURBINE GROUP CO.,LTD	