



设计
校对
日期

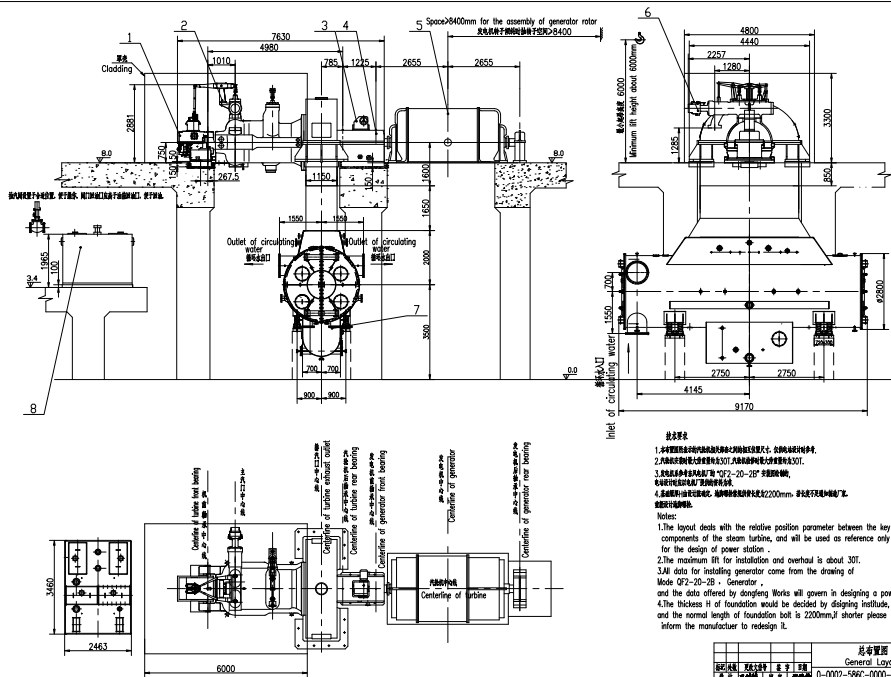

设计说明
1. 本图是根据《火力发电厂汽轮机设计规程》(DL/T 5055-2005)设计的。
2. 本图是根据《火力发电厂汽轮机设计规程》(DL/T 5055-2005)设计的。
3. 本图是根据《火力发电厂汽轮机设计规程》(DL/T 5055-2005)设计的。
4. 本图是根据《火力发电厂汽轮机设计规程》(DL/T 5055-2005)设计的。
Notes:
1. The layout deals with the relative position parameter between the key components of the steam turbine, and will be used as reference only for the design of power station.
2. The maximum R1 for installation and overhaul is about 30T.
3. All data for installing generator come from the drawing of Mode QF2-20-2B - Generator, and the data offered by dongling Works will govern in designing a power station.
4. The thickness of foundation would be decided by designing Institute, and the normal length of foundation bolt is 2200mm, shorter phase inform the manufacturer to redesign it.

设备简图			
设备名称	设备型号	设备数量	设备重量
汽轮机	QF2-20-2B	1	0-0002-586C-0000-00
发电机	QF2-20-2B	1	0-0002-586C-0000-00

设计
校对
日期

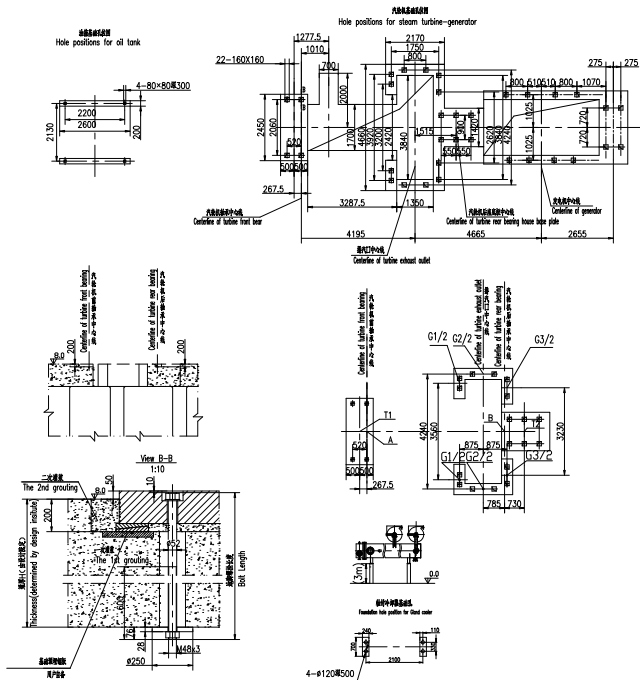

设备简图			
设备名称	设备型号	设备数量	设备重量
汽轮机	QF2-20-2B	1	0-0002-586C-0000-00
发电机	QF2-20-2B	1	0-0002-586C-0000-00

设备简图			
设备名称	设备型号	设备数量	设备重量
汽轮机	QF2-20-2B	1	0-0002-586C-0000-00
发电机	QF2-20-2B	1	0-0002-586C-0000-00

设备简图			
设备名称	设备型号	设备数量	设备重量
汽轮机	QF2-20-2B	1	0-0002-586C-0000-00
发电机	QF2-20-2B	1	0-0002-586C-0000-00