




T243-0-000-3

技术要求

Technical Requirements

- 1、励磁连接线的固定保护均由电厂考虑；
 - 2、括号内的尺寸仅供参考；
 - 3、预留孔(300×300)通向发电机出线小间(参考位置)；
 - 4、本机采用静止可控硅励磁，电缆型号可选用JBQ-500。
- 本图仅供励磁电缆布置设计参考使用。

1. The fixing and protection of excitation connection lines shall be considered by the power plant.
2. Dimensions in parentheses are for reference only.
3. Reserved opening (300×300, leading to the generator terminal compartment (reference position)).
4. This unit adopts static thyristor excitation, and the cable type can be JBQ-500. This drawing is for reference only in the design of excitation cable arrangement.

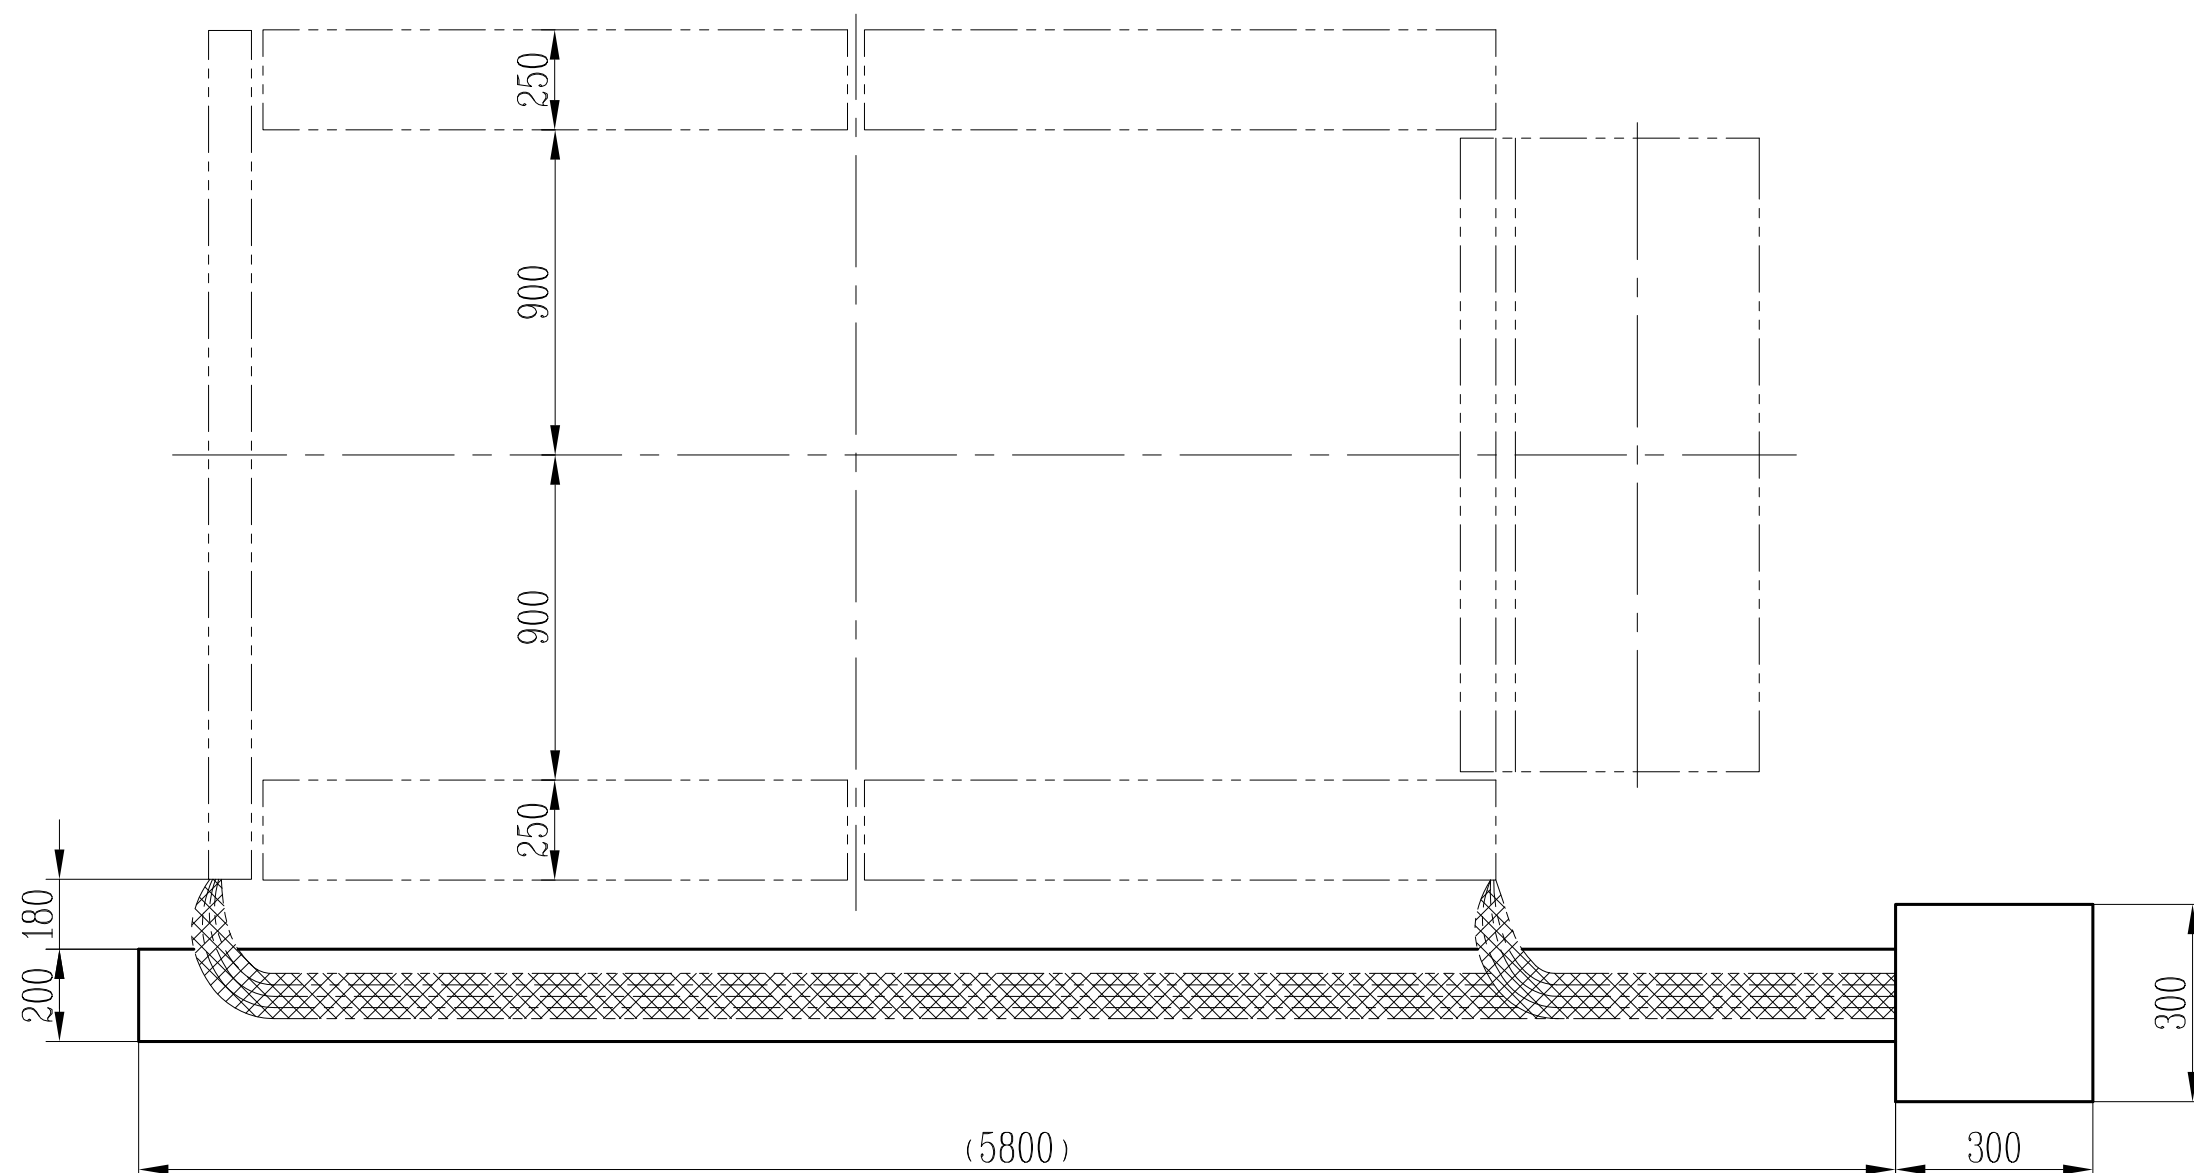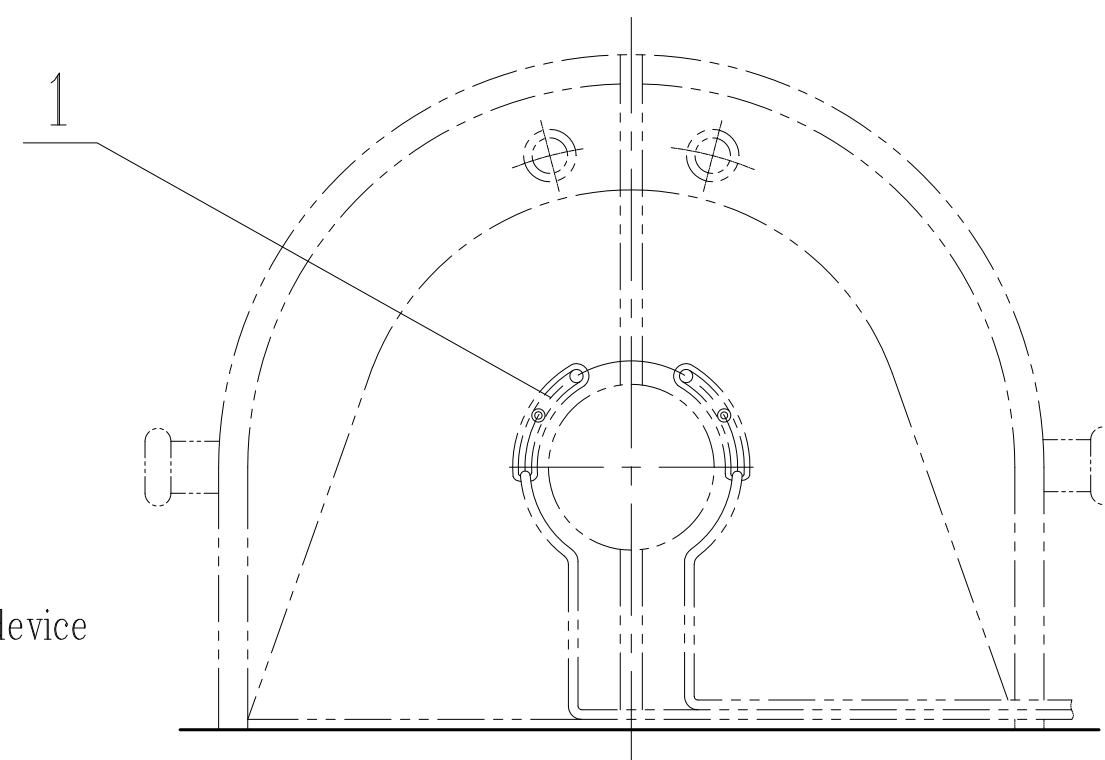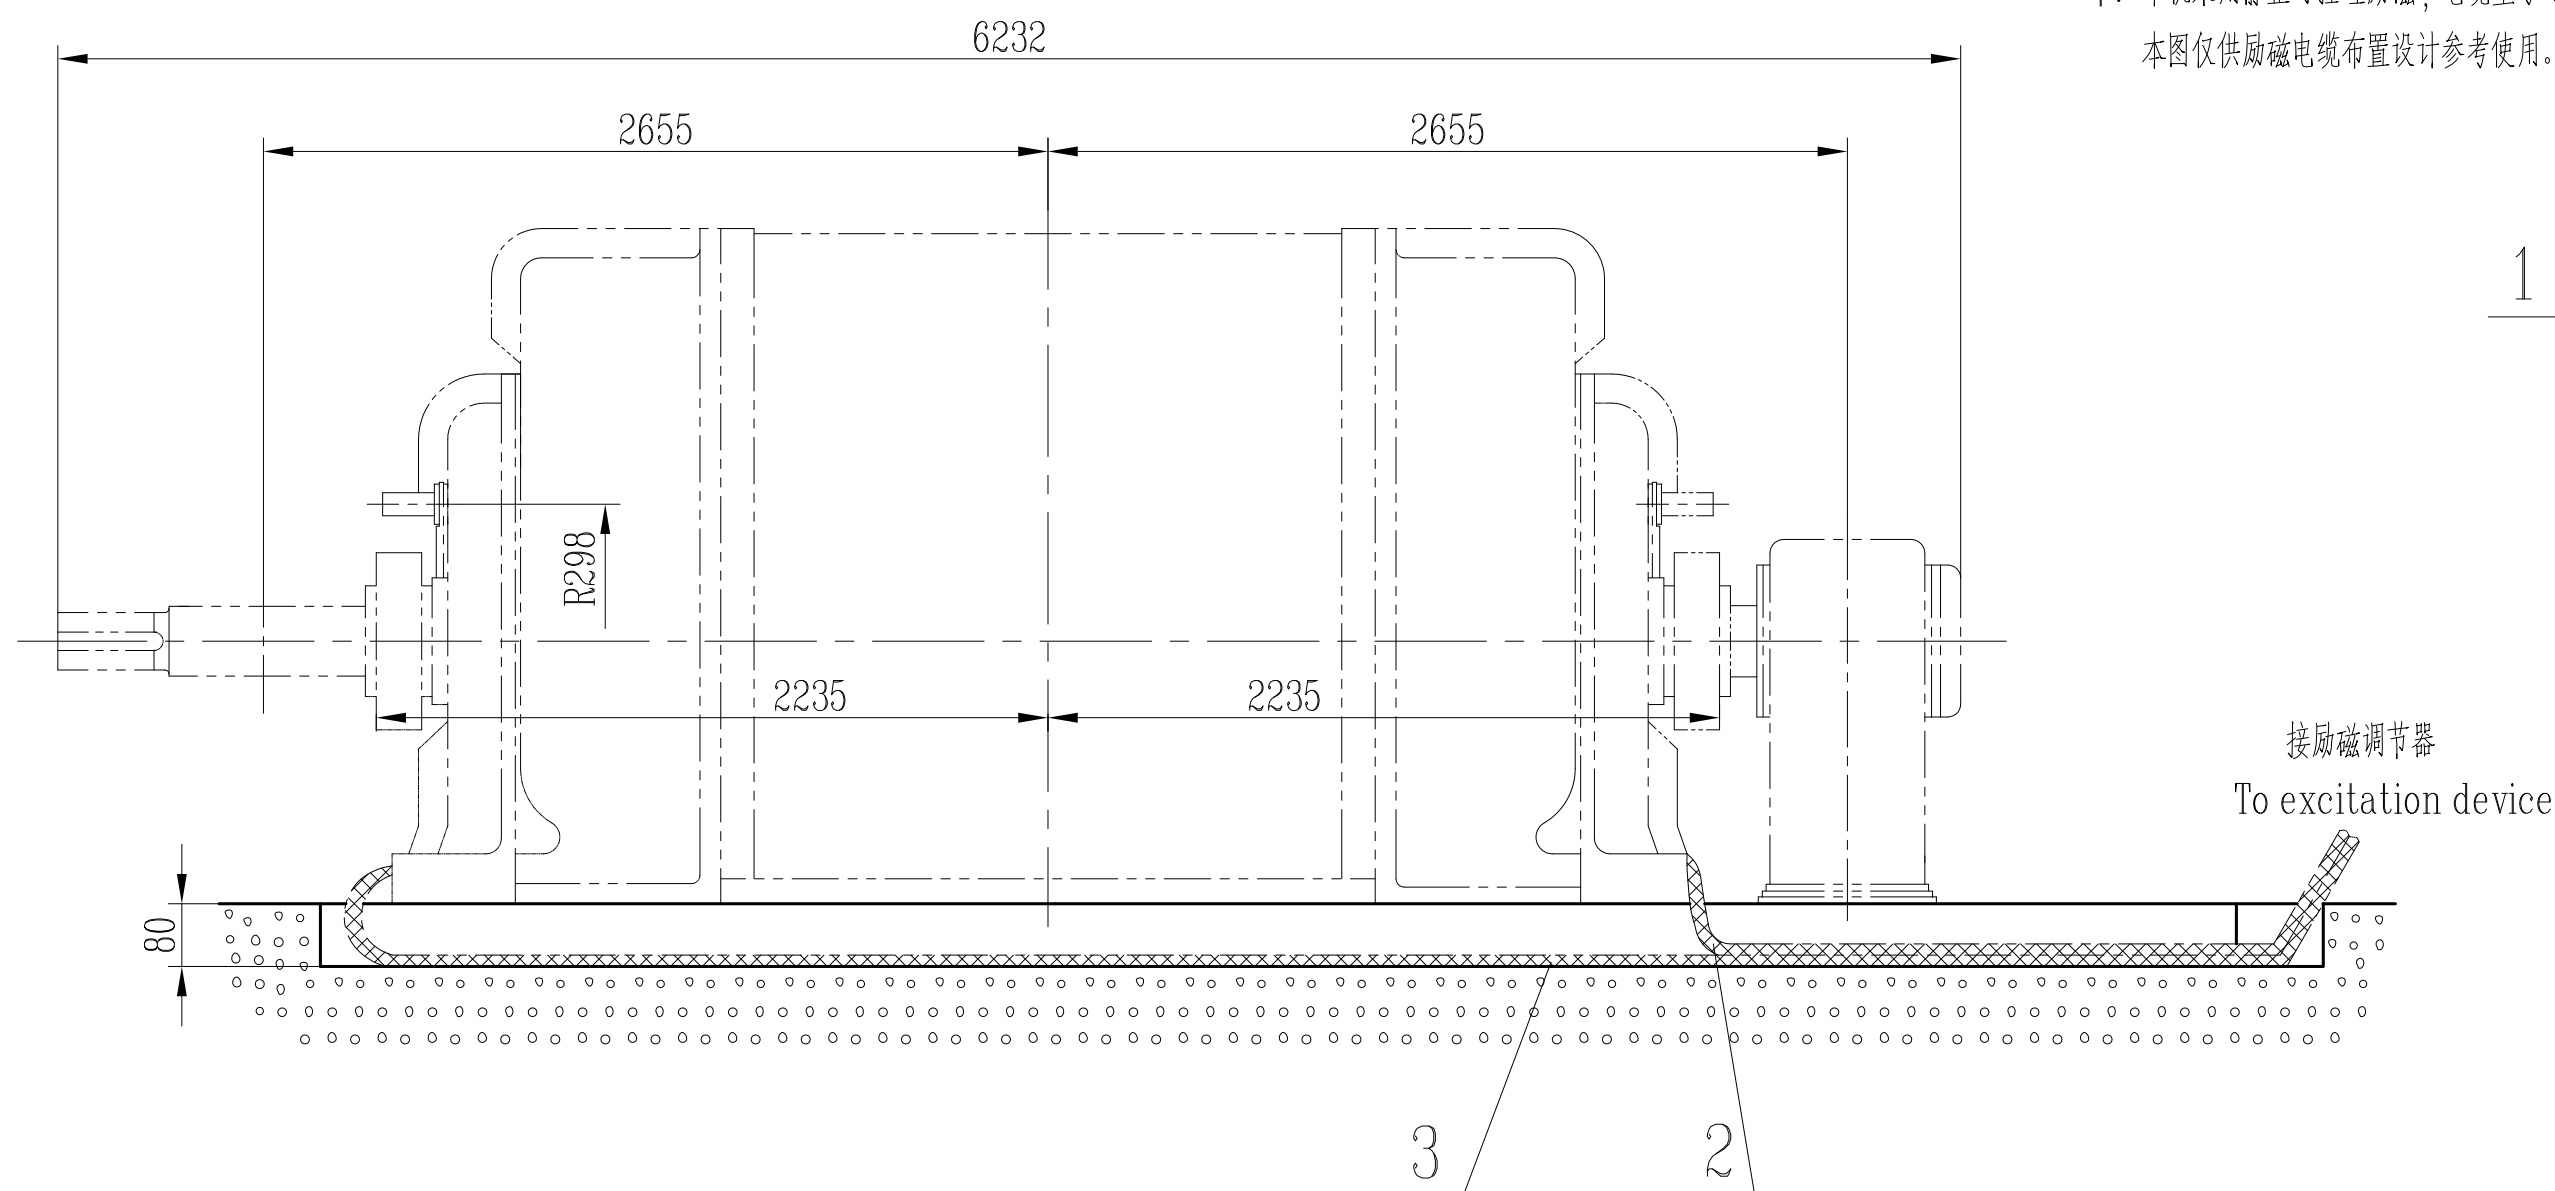

3	T243-0-000-3/3	电缆 cable 95 [〃]	4			用户自备
2	T243-0-000-3/2	电缆 cable 95 [〃]	4			用户自备
1	T243-0-1	刷杆座装配 brush hold assembly				见总图
序号 No	代 号 Code	名 称 Name	数量 Qty	材 料 Material	单位 unit 总重 total	备 注 Remarks
					重量weight	
标记	处数	分 区	更 改 单	签 字	日期	
设 计	张丽程	审 定	郭 建			
校 核	陈长利	标准化检查	赵 群			
审 查	徐大江					
会 签	范凌凌	日 期	2013.12			