


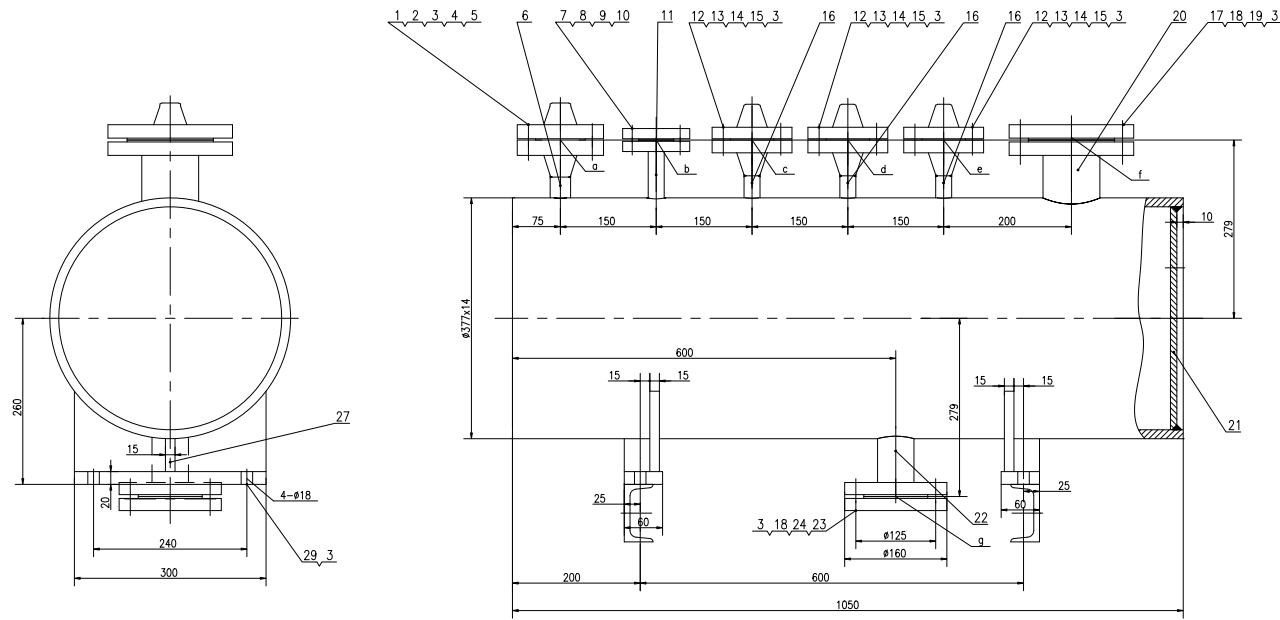

管口表 PIPE ORIFICES

序号 Symbol	用途 Usage	接口形式 Joint shape	公称尺寸 Nominal size	连接尺寸标准规格 Joint standards	密封面型式 Sealing face	备注 Remarks
a	调节疏水 Regulator drain	法兰 Flange	DN25	JB/T82-2015 法兰DN25-PN100 WN M 2	M	
b	中分面疏水 Split drain	法兰 Flange	DN20	JB/T81-2015 法兰DN20-PN25 PL RF 2	RF	
c	抽汽阀后疏水 Drain behind ejector valve	法兰 Flange	DN20	JB/T82-2015 法兰DN20-PN63 WN M 2	M	
d	抽汽阀后疏水 Drain behind ejector valve	法兰 Flange	DN20	JB/T82-2015 法兰DN20-PN63 WN M 2	M	
e	抽汽阀后疏水 Drain behind ejector valve	法兰 Flange	DN20	JB/T82-2015 法兰DN20-PN63 WN M 2	M	
f	蒸汽至凝汽器 Steam to condenser	法兰 Flange	DN80	JB/T81-2015 法兰DN80-PN16 PL RF 2	RF	
g	疏水至凝汽器 Drain to condenser	法兰 Flange	DN50	JB/T81-2015 法兰DN50-PN16 PL RF 2	RF	

主要零件材料表
Main material table

名称 Name	材料 Material
壳体 Body	20

技术要求

- 1、焊接清洁度应符合JB/T4058-2017《汽轮机清洁度标准》“B-3”的规定。
- 2、作水压试验，试验压力0.3MPa，稳压10min。
- 3、油漆应符合JB/T2900-2019《汽轮机油漆技术条件》的规定。
- 4、未标注焊缝均为：5

- Note:
- 1.The flash tank complies with JB/T4058-2017 Standard of Cleanliness for Steam Turbines after welding.
 - 2.A hydrostatic test will be conducted at the pressure 0.3MPa, the pressure will be held for 10 minutes.
 - 3.The flash tank is painted in compliance with JB/T2900-2019 Painting Specifications for Steam Turbines.
 - 4.Unspecified weld seams will be 5 .

				疏水膨胀箱	
				Flash Tank	
标记/页数	更改文件号	签字	日期	0-0831-2110-0000-00	重量(Kg) 198
设计	工艺	审定		青岛捷能汽轮机集团股份有限公司 QINGDAO JIENENG STEAM TURBINE GROUP CO.,LTD	
校对	刘继刚	日期	20260228		
审核	共 1 页 第 1 页				

孔 口 表

注号	接口型式	公称压力/通径	法兰外径	螺栓直径	螺栓数目
I	法兰	PN10.0 DN25	135	M16	4
II	法兰	PN2.5 DN20	105	M12	4
III	法兰	PN6.3 DN20	125	M16	4
IV	法兰	PN6.3 DN20	125	M16	4
V	法兰	PN6.3 DN20	125	M16	4
VI	法兰	PN1.6 DN80	195	M16	8
VII	法兰	PN1.6 DN50	160	M16	4

设 计
王丽芬
校 对
刘恩朝
日 期
2026.2.28