


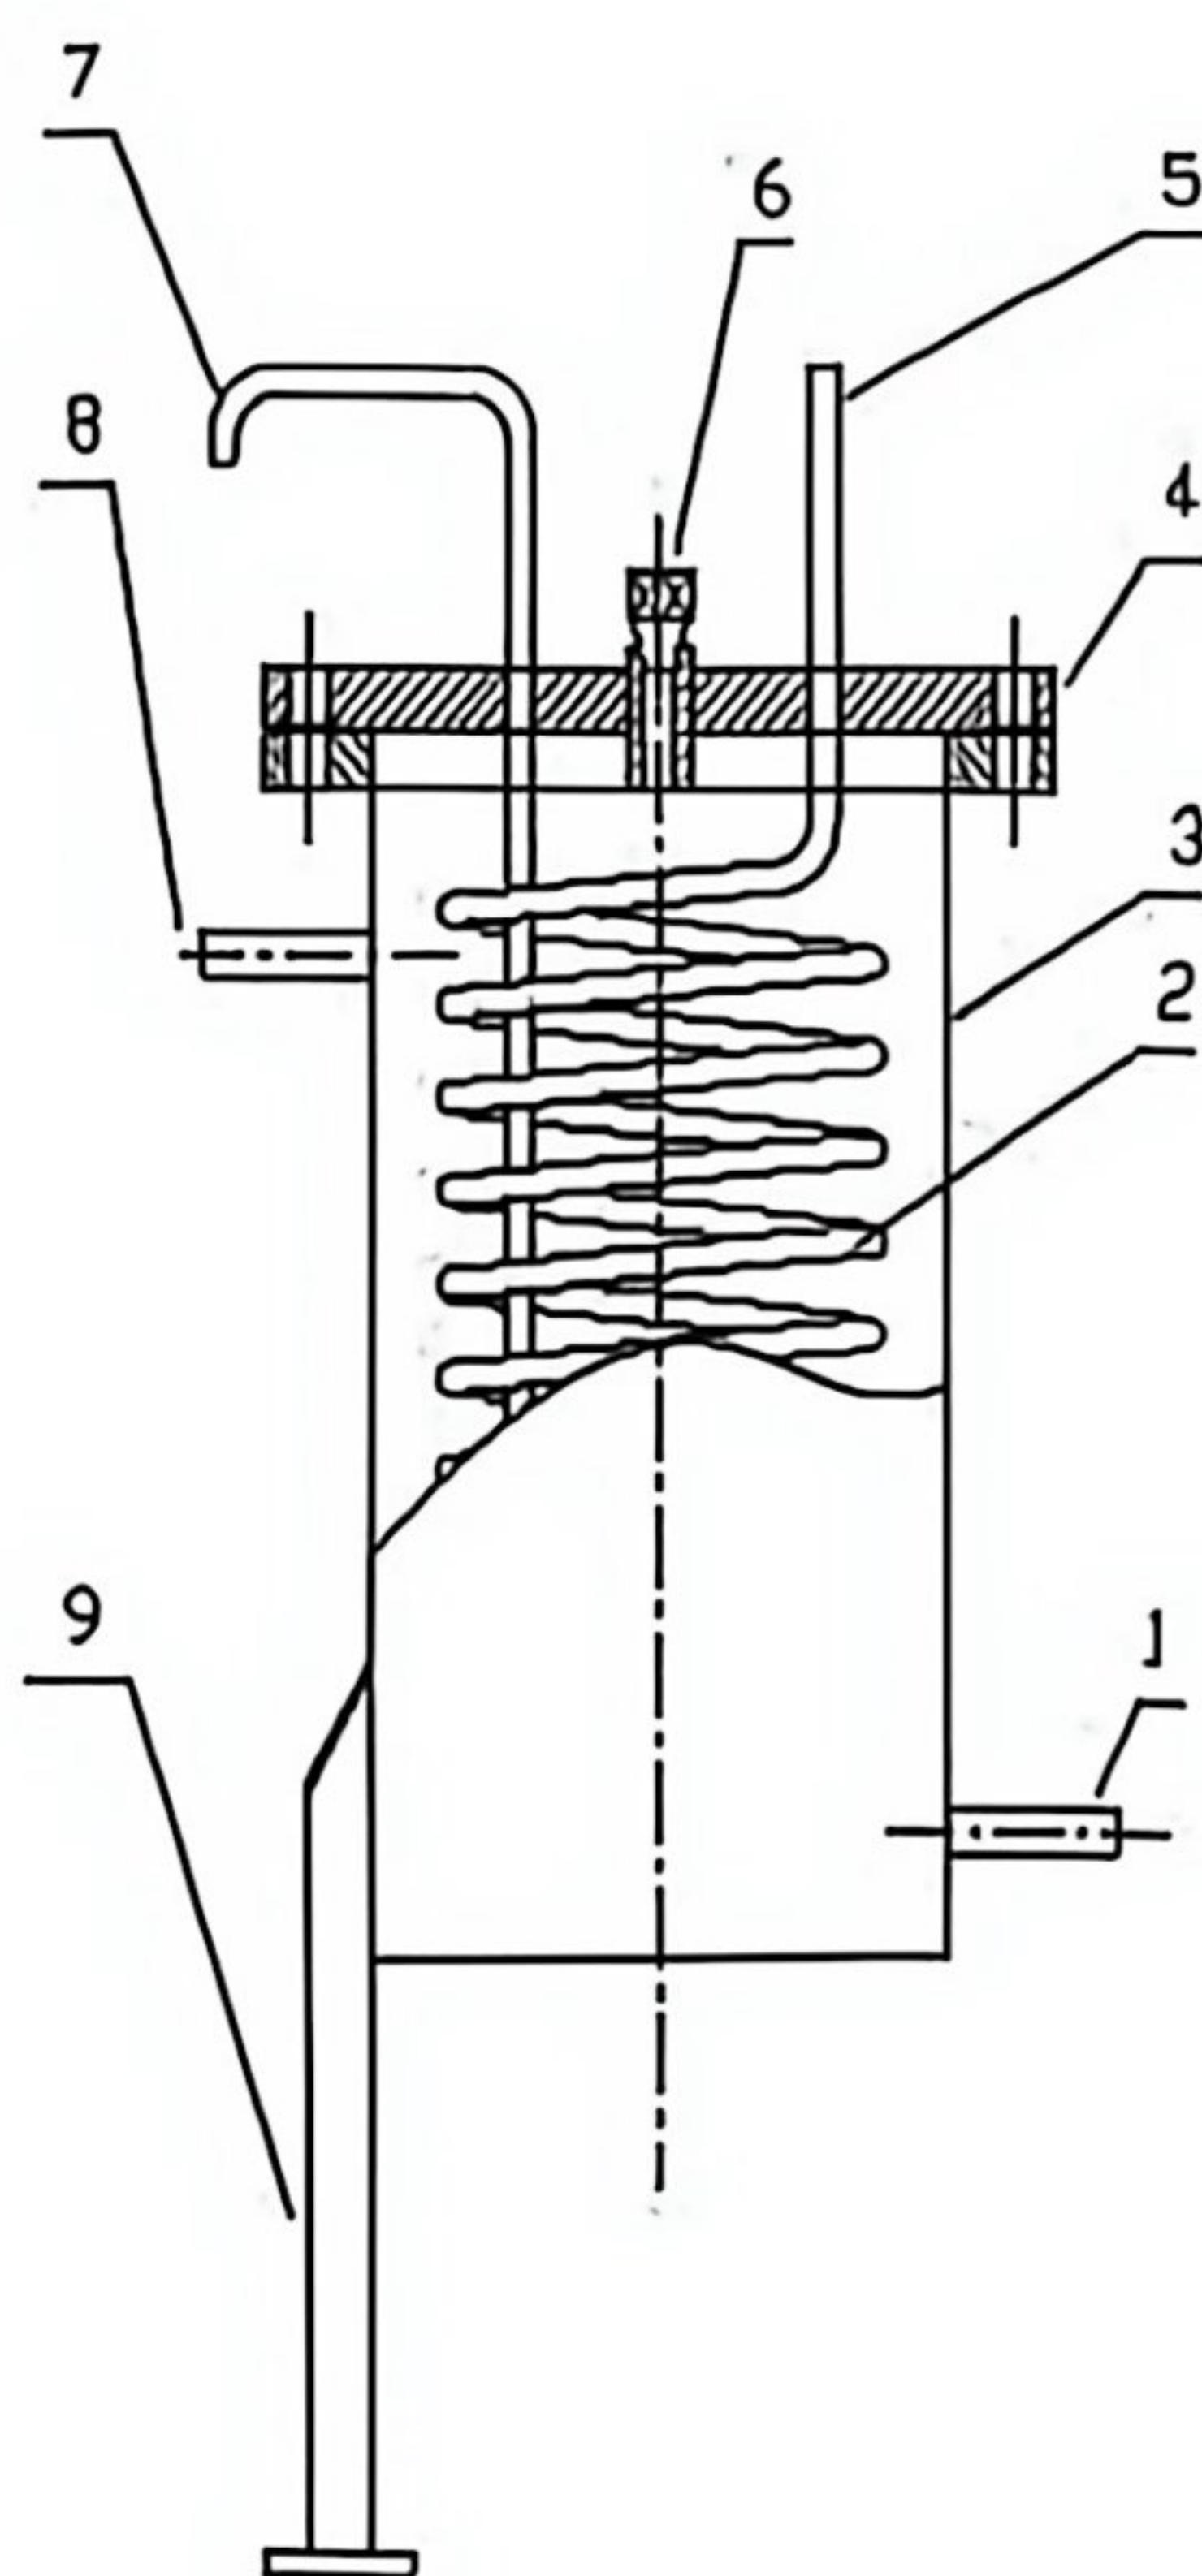


- 1、冷却水进水口 2、冷却管 3、外壳体 4、本体法兰 5、冷却介质进口 6、放气孔 7、冷却介质取样口 8、冷却水出水口 9、安装支腿

注：该图仅供参考，不作为法律依据。

技术要求

- 1. 件7、8的焊接须在最后进行。
- 2. 水压试验压力为55Kgf/cm²。
- 3. 适用范围：P≤4.3MPa，t≤450° C.
- 4. 材料：20#
- 5. 蛇形管：ø18×2
- 6. 管程：2.5MPa，壳程：0MPa

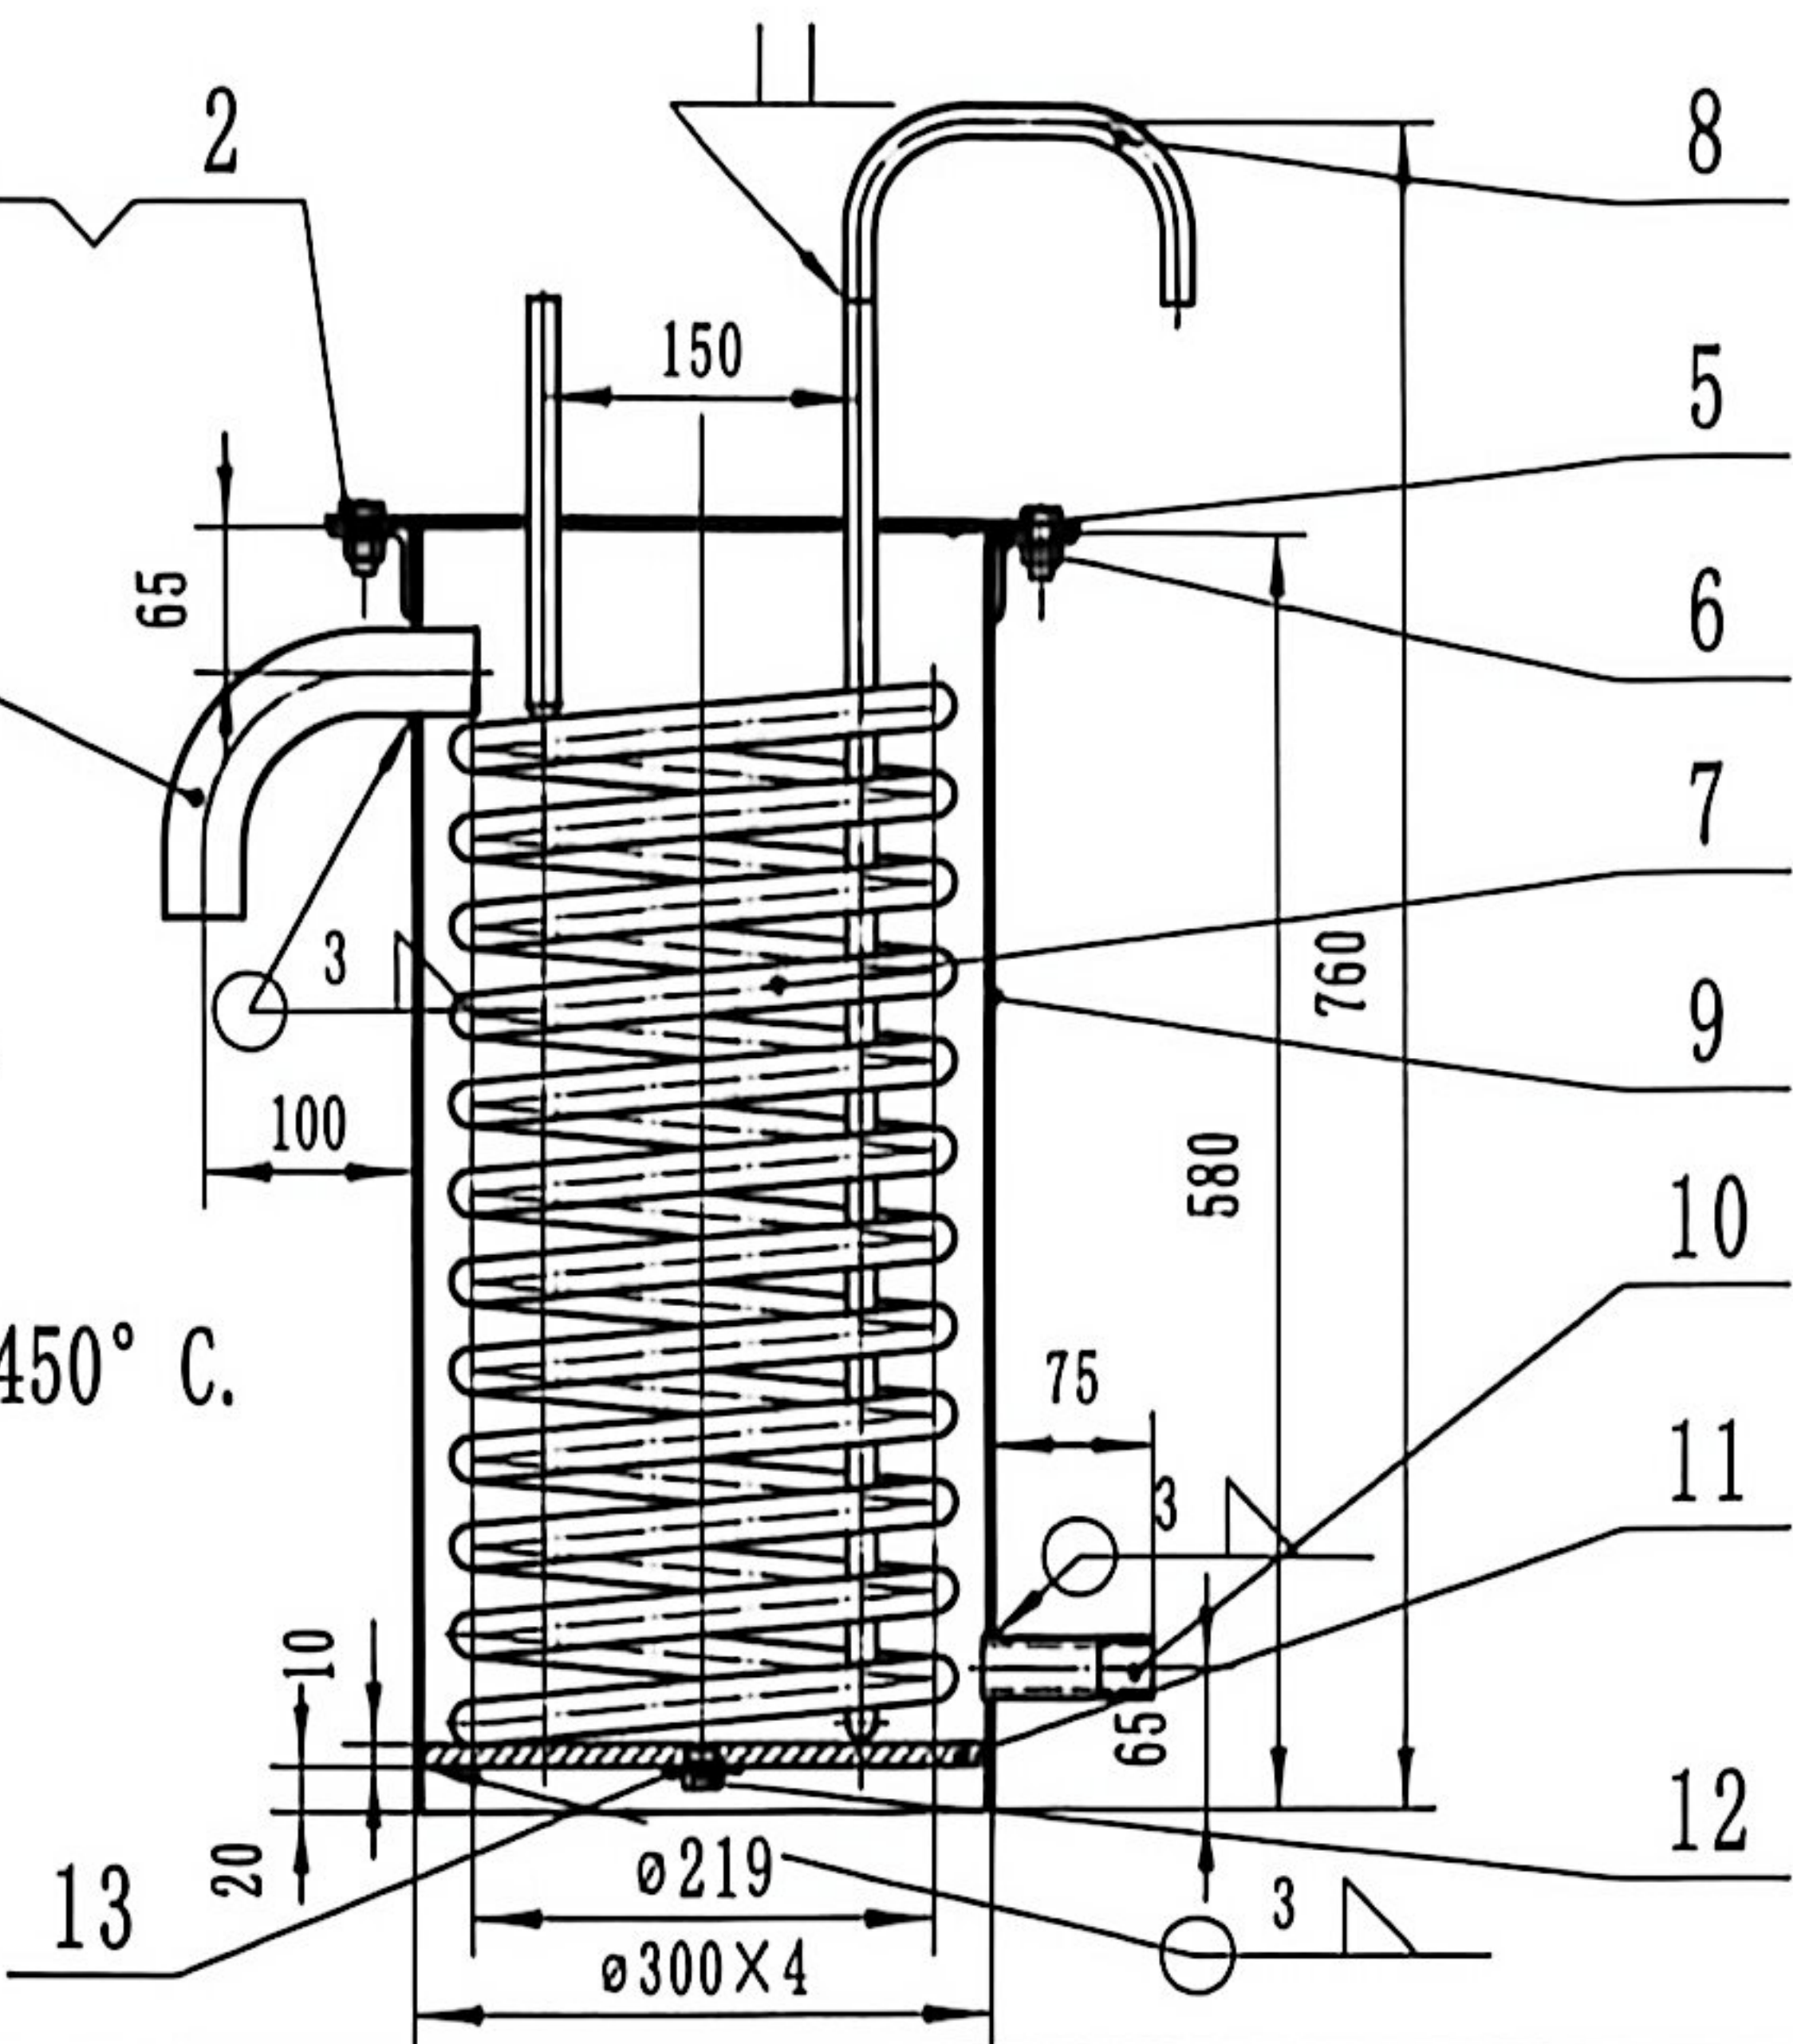

13	按本图	衬垫 δ 1, Φ 20/35	1	1B350 GB/T3985-95		0.001	
12	91-1101	螺塞 M20 x 1.5	1	35 GB/T699-1999		0.1	
11	81-6609	底板	1	20#		4.3	
10	81-6608	短管	1	20#		0.18	
9	81-6607	外壳	1	20#		11.7	
8	81-6606	弯管	1	20#		0.16	
7	81-6605	蛇形管	1	20#		5.9	
6	81-6604	角钢法兰	1	20#		2.55	
5	81-6603	盖 δ = 3	1	20#		3.1	
4	GB97.1-85	垫圈 10	8	140HV	0.004	0.032	
3	GB41-2000	螺母 M10	8	8 级	0.005	0.04	
2	GB5782-2000	螺栓 M10 x 40	8	8.8 级	0.03	0.24	
1	81-6602	出水管 ø38 x 3	1	20#		0.56	

通用
登记

序号	图 号			名 称			数 量	材 料			单 重	总 重	备 注
											重 量		
							取样冷却器						
标记	处数	分 区	更改文件号	签 名	年、月、日								
设 计			标准化										
							阶 段 标 记		重 量	比 例			
审 核									28.863	1:8		南京工业锅炉厂	
工 艺			批 准				共 2 张		第 2 张				

图总号

总号

字

期

日期

南京工业锅炉厂