



燃烧器安装尺寸配合图

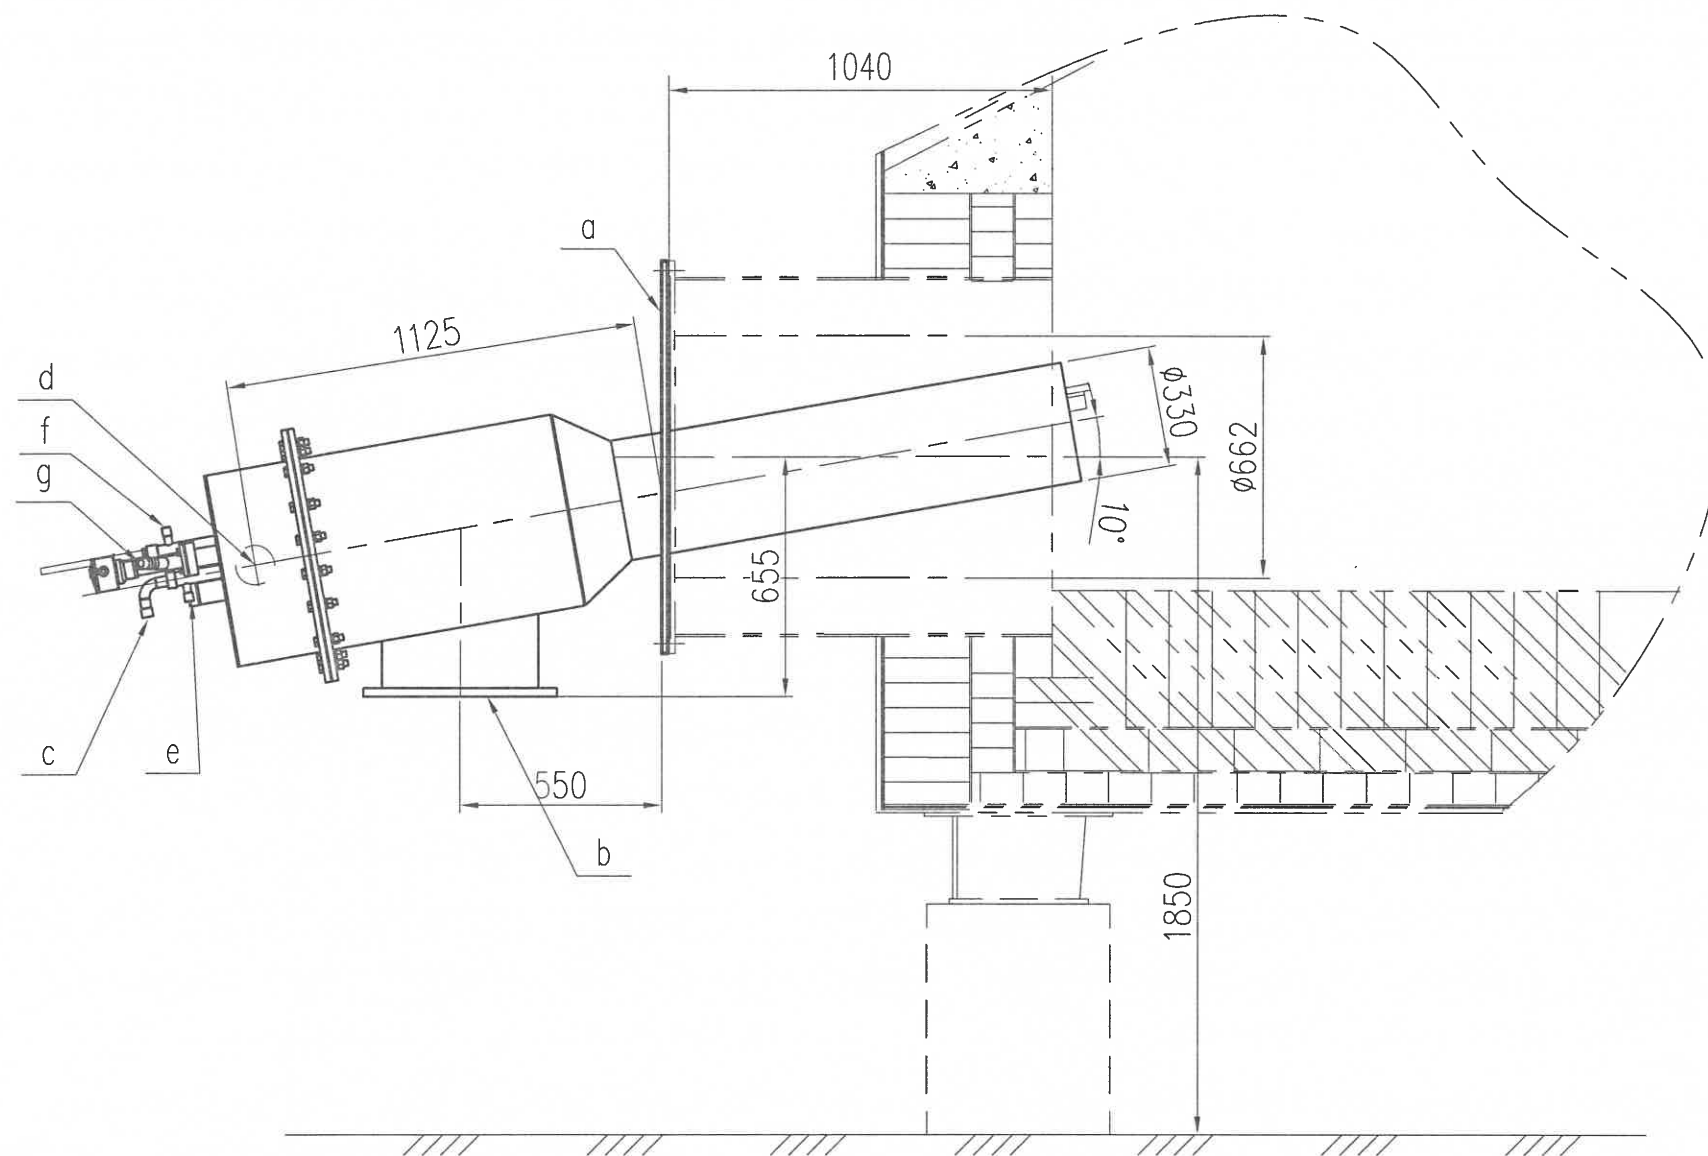

侧视图仅示意风机及风管布置

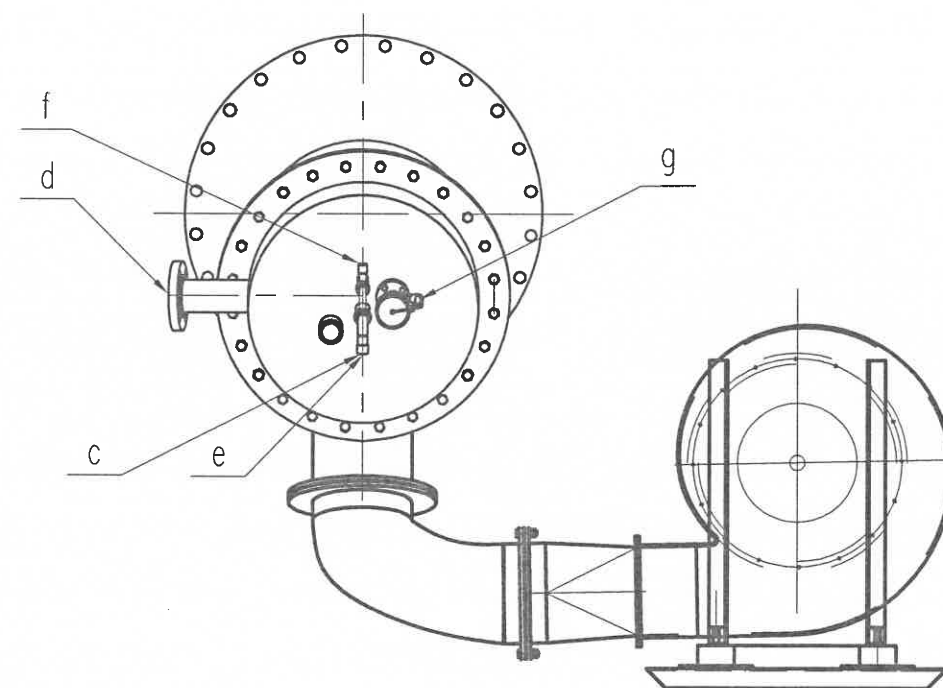




管口表

符号	数量	连接面形式(规格)	用途或名称	备注
a	1	加工法兰盖 HG/T20592-2009 PL900(B)-2.5 RF	安装法兰	螺栓孔跨中均布
b	1	加工法兰 DN350 FF	助燃风入口	
c	1	螺纹 M36X1.5	点火气枪进口	
d	1	法兰 HG/T20592-2009 SO80(B)-16 RF	主燃气进口	
e	1	螺纹 M24X1.5	点火气枪冷却风进口	
f	1	螺纹 M24X1.5	点火枪冷却风进口	
g	1	螺纹 M30X1.5	火检冷却风进口	

本图仅示意,设备管口朝向、管道走向和风机旋向由甲方或设计院最终布置图完成后反馈给我方,我方按反馈内容执行。



工程名称 PRJ.NAM	乌兹别克斯坦年产50万吨硫酸制硫酸项目				名称: NAME	图号 DRAWING NO. XRQ-QEF-8.2-WX-00		
项目令号 PRJ.NO.						重量 (kg) WT.	比例 SCALE	版本号 EDITION
设计 DES.	刘亮	2025.06.26	标准化 STD.		型号:/材料: MODEL/MATL. 焚硫炉天然气升温装置	第 1 页 SHEET	共 1 页 OF	折 A4 A4
校对 CK.			工艺 TECH.					
审核 REV.			审定 EXA.					
			批准 APPR.					
					徐州燃烧控制研究院有限公司 XCC Xuzhou Combustion Control Research Institute Co.,Ltd.			

00-V9'5X1+90

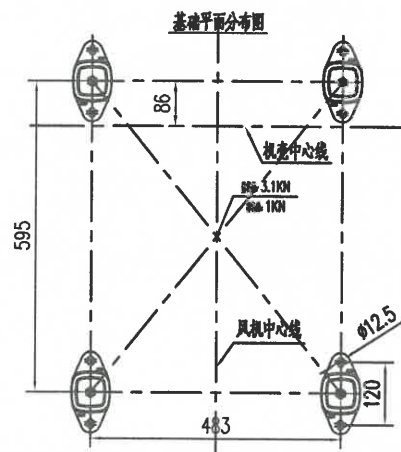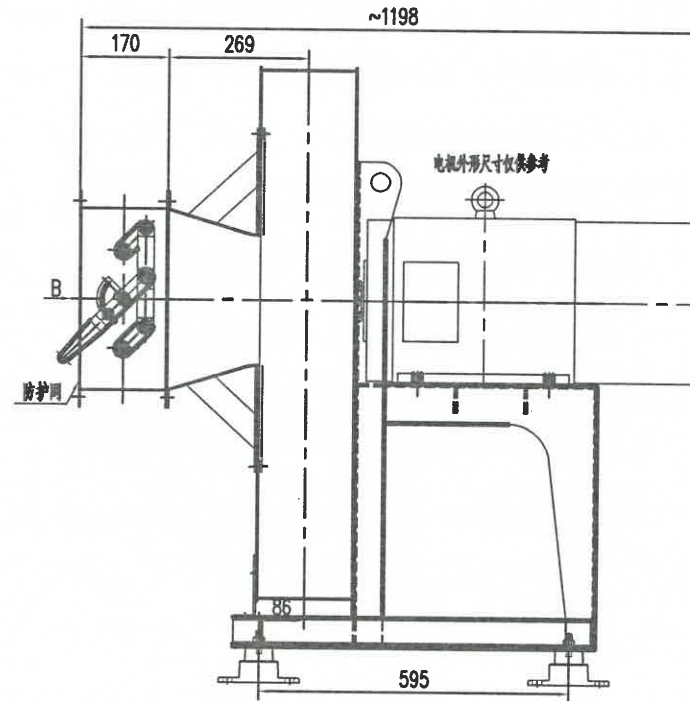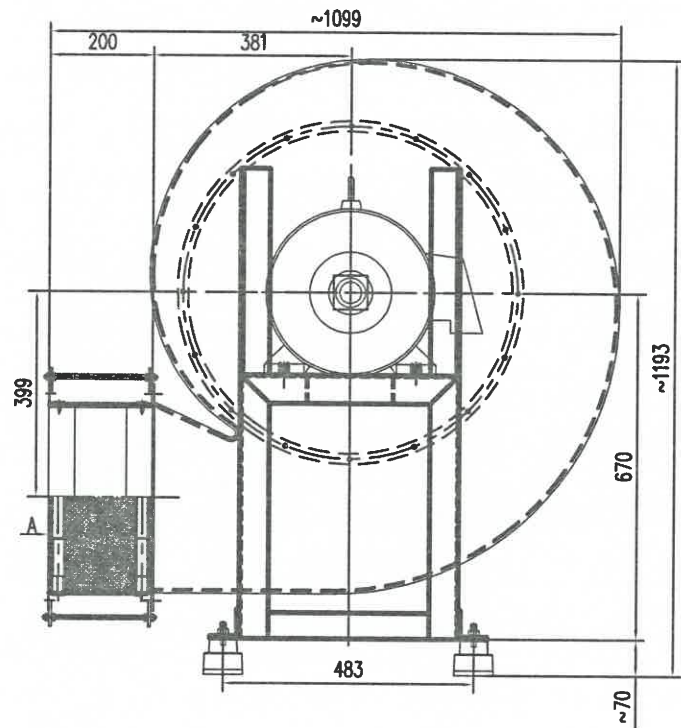

- 技术要求
- 1、风量(标况下): $Q=8000 \text{ Nm}^3/\text{h}$
 - 2、全压(工况下): $P=4500 \text{ Pa}$
 - 3、温度(工况下): 20°C
 - 4、工作转速: 2900 rpm
 - 5、电机规格: $2(B3)-18.5\text{kW}/5-50\text{Hz}/380\text{V}/\text{不防爆}/\text{I A, T1 Gb}$
 - 6、介质工况: 空气
 - 7、本图为右旋“O”风机
 - 8、使用海拔380米

注: 1、本图仅供参考, 具体细节和要求以签订合同后双方确认的图纸为准
2、与进出口相联管道重量及其附属重量不允许加在风机上

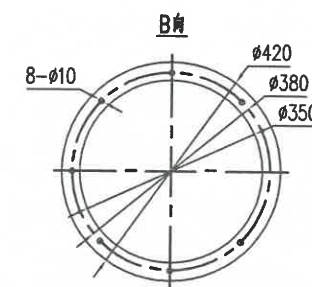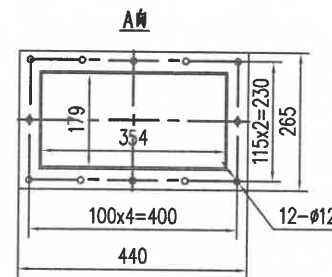

借通用件登记

描图

校描

旧底图总号






签字

日期

工程名称 PRJ/NAME	徐州燃烧控制研究院有限公司	名称 NAME	烘炉燃烧器助燃风机外形图	图号 DRAWING NO.	0641X5.6A-00
项目号 PRJ/NO.		重量 WT. (kg)		比例 SCALE	版本号 EDITION
设计 DES.		型号/材料 MODEL/MATL.	黄磷炉天然气升温装置	1:10	
校核 CHK.		标准 STD.		第 页 SHEET	共 页 OF
审核 REV.		工艺 TECH.		折 A4 A4	
		审查 EXA.			
		批准 APPR.			

徐州燃烧控制研究院有限公司
Xuzhou Combustion Control Research Institute Co., Ltd.

00-7L9XZL40

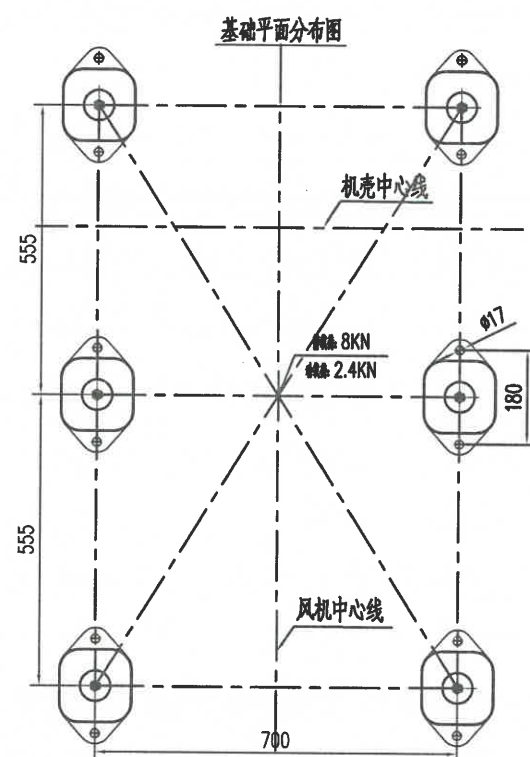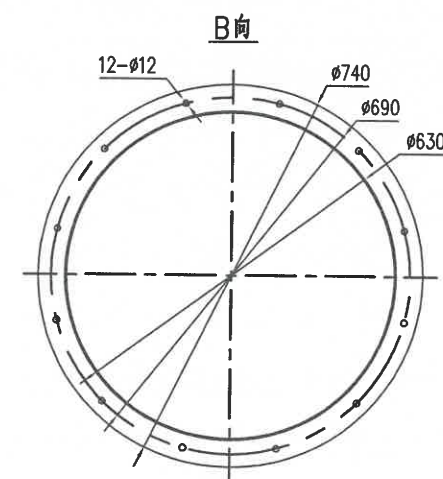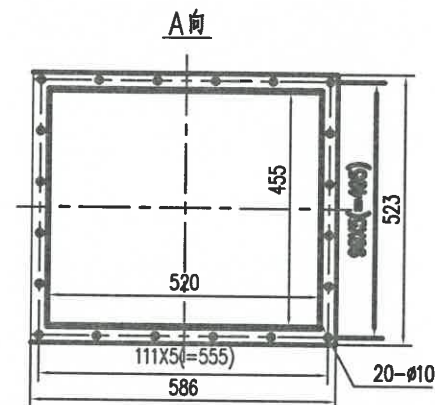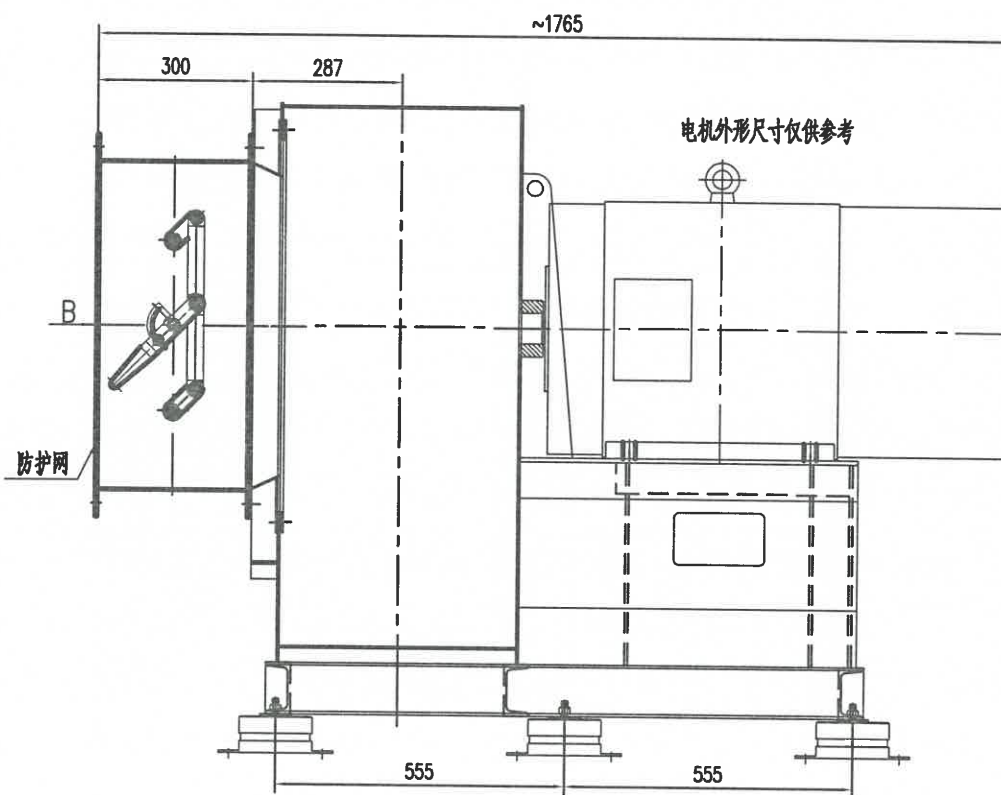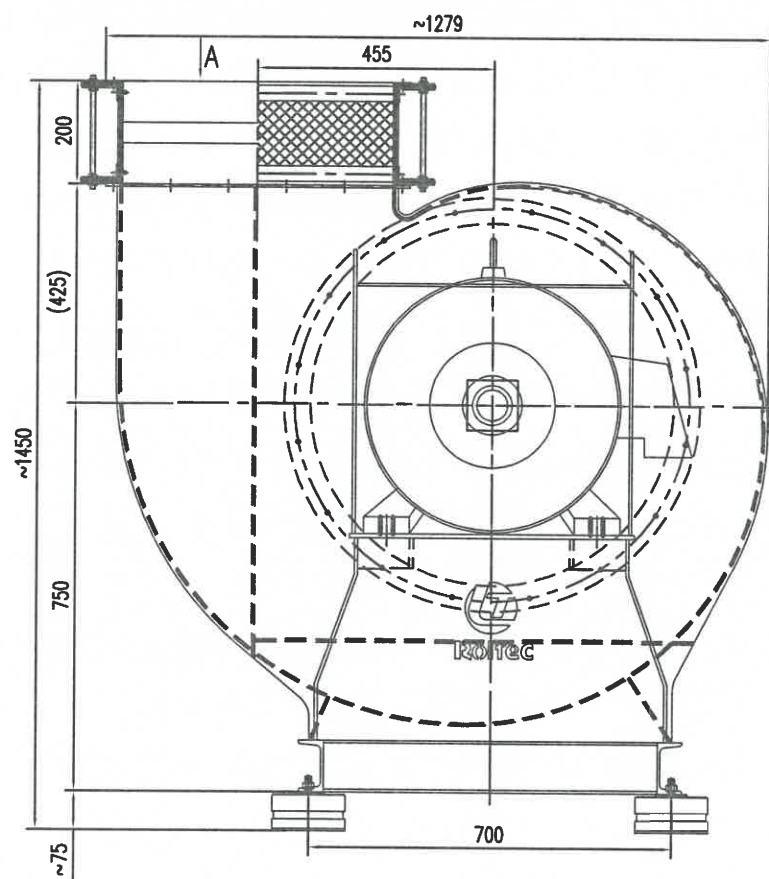

技术要求

- 1、风量(标况下): $Q=24000 \text{ Nm}^3/\text{h}$
- 2、全压(工况下): $P=5000 \text{ Pa}$
- 3、温度(工况下): 20°C
- 4、工作转速: 2900 rpm
- 5、电机规格: $2(B3)-55\text{kW}/5-50\text{Hz}/380\text{V}/\text{不低于IIA, T1 Gb}$
- 6、介质工况: 空气
- 7、本图为右旋90°风机
- 8、使用地海拔380米

注: 1、本图仅供参考, 具体细节和要求以签订合同后双方确认的图纸为准
2、与进出口相联管道重量及其膨胀量不允许加在风机上

借通用件登记

描图

校描






旧底图总号

签字

日期

工程名称 PROJECT NAME	与苏利克新生产30万吨硫酸项目	名称 NAME	预热系统冷风机外形图	图号 DRAWING NO.	0472X6.7A-00
图号 DRAWING NO.		重量 WT. (kg)	比例 SCALE	版本号 EDITION	
设计 DESIGN		型号/材料 MODEL/MATL.	转化预热升温系统	1:10	
审核 CHECK		第 页 共 页	SHEET OF	第 页 共 页	第 页 共 页
批准 APPROVE		徐州燃烧控制研究院有限公司	XCC	Xuzhou Combustion Control Research Institute Co., Ltd.	

00-VI.9X1590

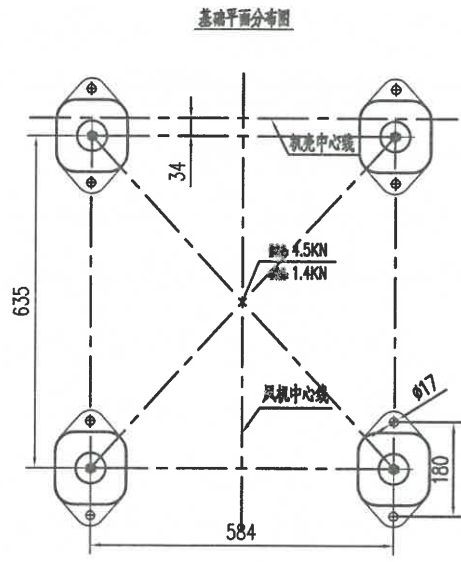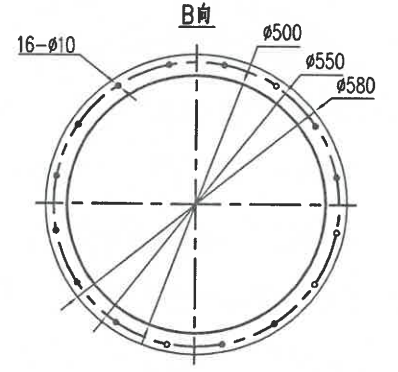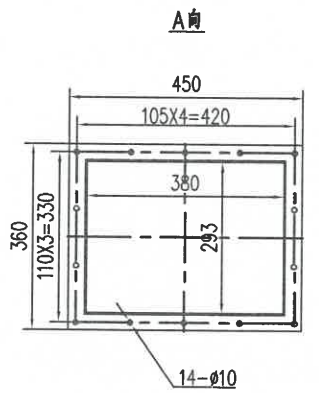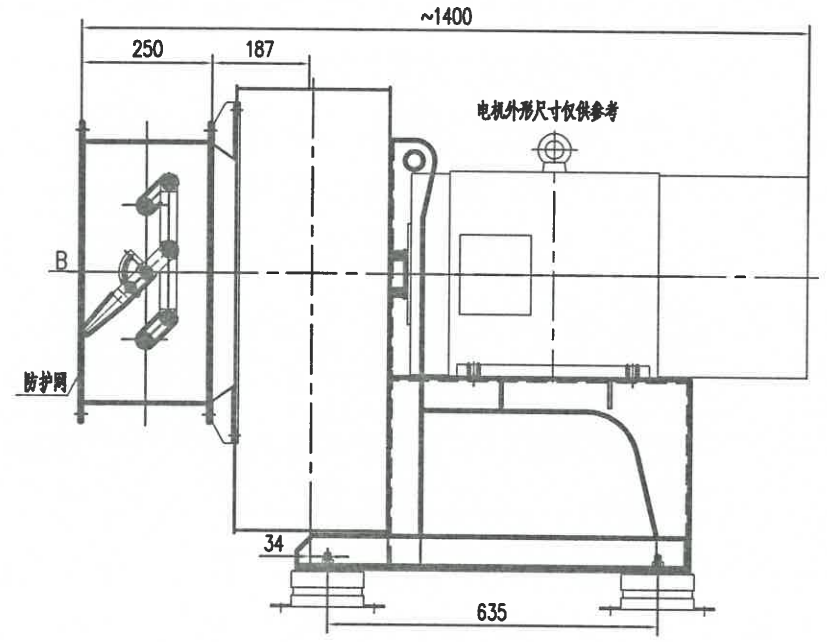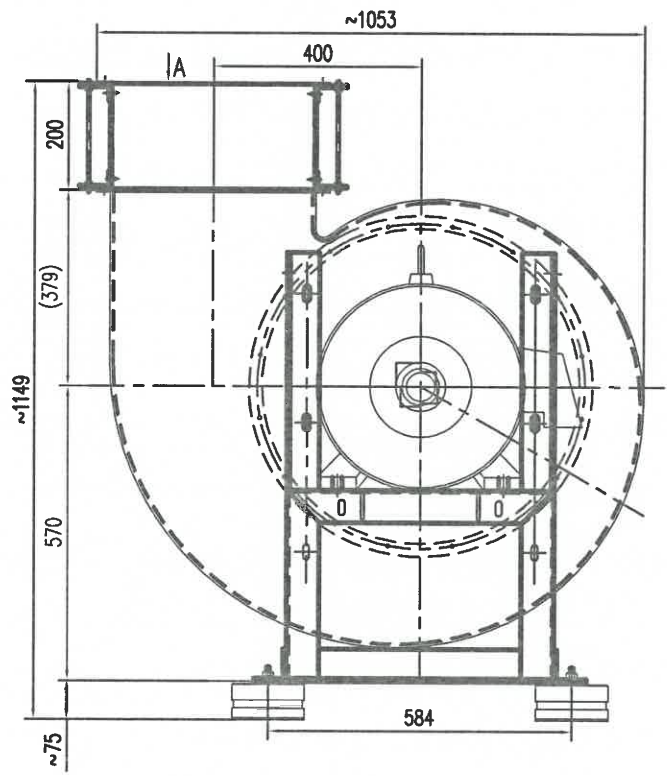

- 技术要求
- 1、风量(标况下): $Q=15000 \text{ Nm}^3/\text{h}$
 - 2、全压(工况下): $P=5000 \text{ Pa}$
 - 3、温度(工况下): 20°C
 - 4、工作转速: 2900 rpm
 - 5、电机规格: $2(B3)-37\text{kW}/5-50\text{Hz}/380\text{V}/\text{不防爆}/\text{IIA}, \text{T1 Gb}$
 - 6、介质工况: 空气
 - 7、本图为右旋90°风机
 - 8、使用海拔380米
- 注: 1、本图仅供参考, 具体细节和要求以签订合同后双方确认的图纸为准
2、与进出口相联管道重量及其膨胀量不允许加在风机上

借通用件登记
描图
校描
旧底图总号
签字
日期



工程名称 PRJNAM	马场湖克劳斯塔尔50万吨硫磺制硫酸项目	名称 NAME	预热系统助燃风机外形图	图号 DRAWING NO.	0651X6. 1A-00
设计 DES		重量 WT. (kg)		比例 SCALE	1:10
校核 CK		型号/材料 MODEL/MATL.	转化预热升温系统	第 页 SHEET	共 页 OF
审核 REV.		批准 APPR.		新 A4	A4

徐州燃烧控制研究院有限公司
XCC Xuzhou Combustion Control Research Institute Co., Ltd.