



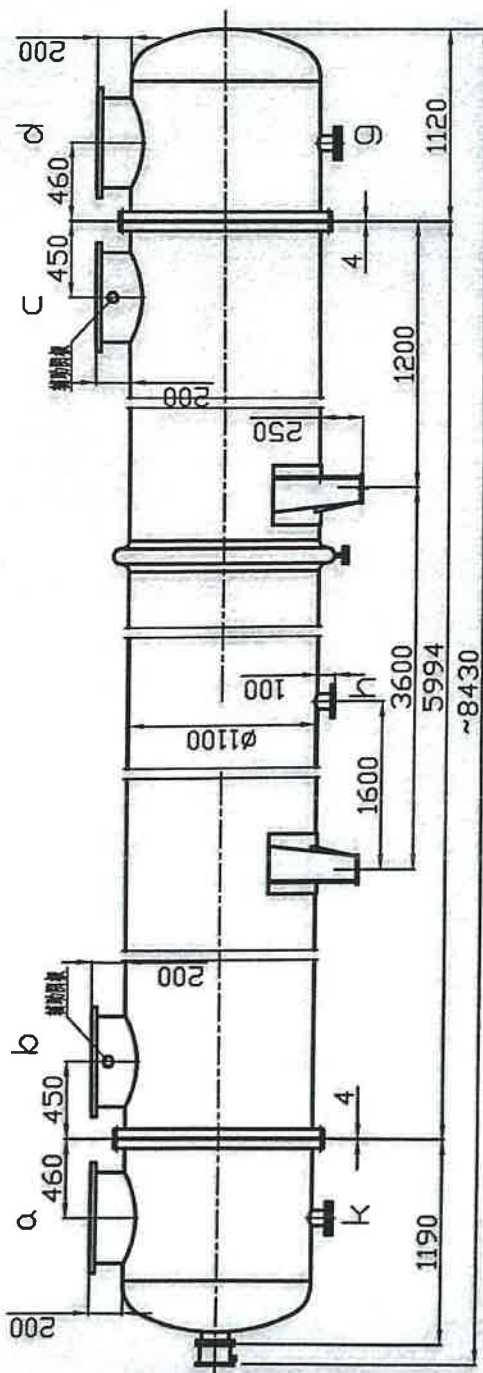

管口表

符号	公称尺寸	连接尺寸标准	连接形式	用途或名称
a	500	PL500(B)-10.HG/T20592	RF	出水口
b	500	SD500(B)-16.HG/T20592	RF	进酸口
c	500	SD500(B)-16.HG/T20592	RF	出酸口
d	500	PL500(B)-10.HG/T20592	RF	进口水
g	80	PL80(B)-10.HG/T20592	RF	排污口
h	80	SD80(B)-16.HG/T20592	RF	排污口
k	80	PL80(B)-10.HG/T20592	RF	排污口



安装要求

1. 当设备基础为钢筋混凝土时，活动支座底板下面必须安装基础垫板，基础垫板需保持平整光滑。
2. 主阴极一侧应留有足够的空间以便阴极的更换。




技术特性表

名称	单位	管程	壳程
物料名称		循环水	98.5%硫酸
物料用量	Kg/h	1432592	1147400
工作温度	进/出℃	32/40	92.5/65
进口压力	Mpa	0.4	0.5
换热面积	m ²	405	



设备空载理论重量: ~8200Kg;
设备操作重量: ~26000Kg;

设计	兰州兴业材料保护有限公司	2025-10-29
制图		
审核		
审批		
冷却器安装图	干硫酸	EX-11301
		F=405平方米
		乌拉别克斯坦年产50万吨硫酸制硫酸项目

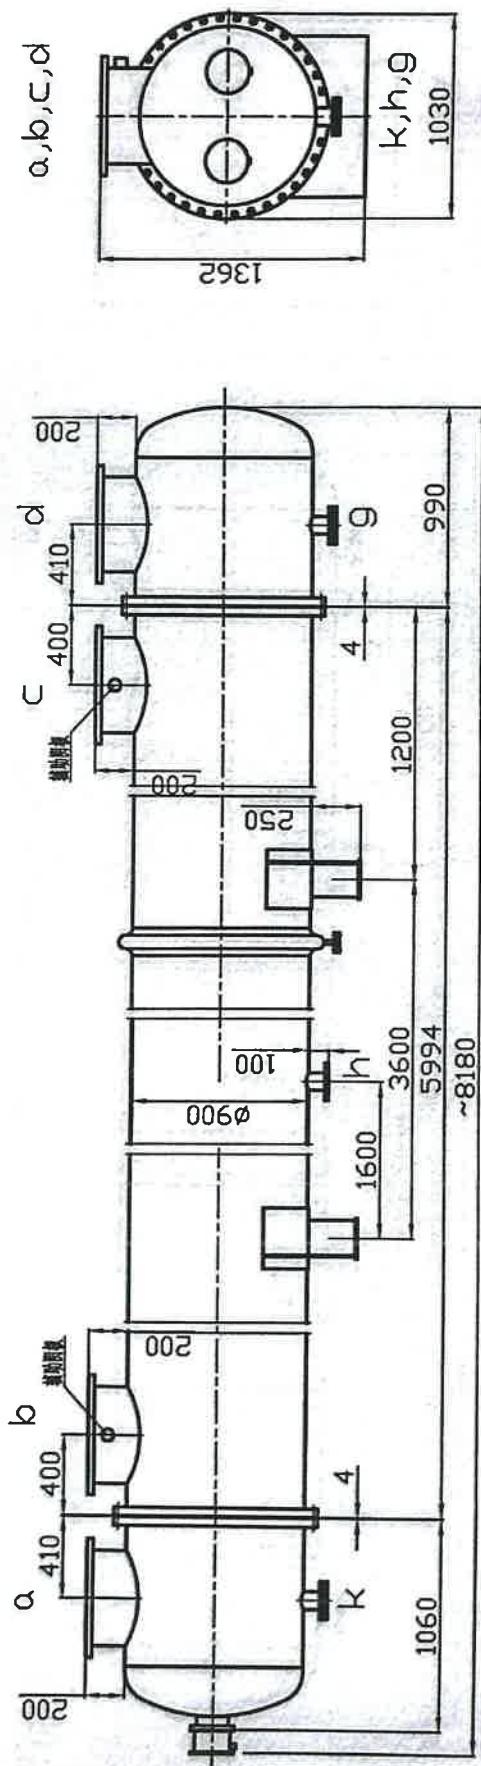

管口表

序号	公称尺寸	连接尺寸标准	连接形式	用途或名称
a	450	PL450(B)-10.HG/T20592	RF	出水口
b	450	SD450(B)-16.HG/T20592	RF	进酸口
c	450	SD450(B)-16.HG/T20592	RF	出酸口
d	450	PL450(B)-10.HG/T20592	RF	进酸口
g	80	PL80(B)-10.HG/T20592	RF	排污水口
h	80	SD80(B)-16.HG/T20592	RF	排污水口
k	80	PL80(B)-10.HG/T20592	RF	排污水口



安装要求



1. 当设备基础为钢筋混凝土时, 活动支座底板下面必须安装基础垫板, 基础垫板需保持平整光滑。
2. 主阴极一侧应留有至少 7 米空间, 以便阴极的更换。

技术特性表

名称	单位	管程	壳程
物料名称		循环水	98.5% 硫酸
物料用量	Kg/h	1004852	1025600
工作温度	进/出口	32/40	92.5/71
进口压力	Mpa	0.4	0.5
换热面积	m ²	260	

设备空载理论重量: ~5200Kg;
设备制作重量: ~17000Kg;

设计	兰州兴业材料保护有限公司	2025-10-29
制图		
校核		
审核		
审批		
冷却器安装图	一吸酸	设备型号: EX-11302 F=260平方米
乌兹别克斯坦年产50万吨硫酸制硫酸项目		

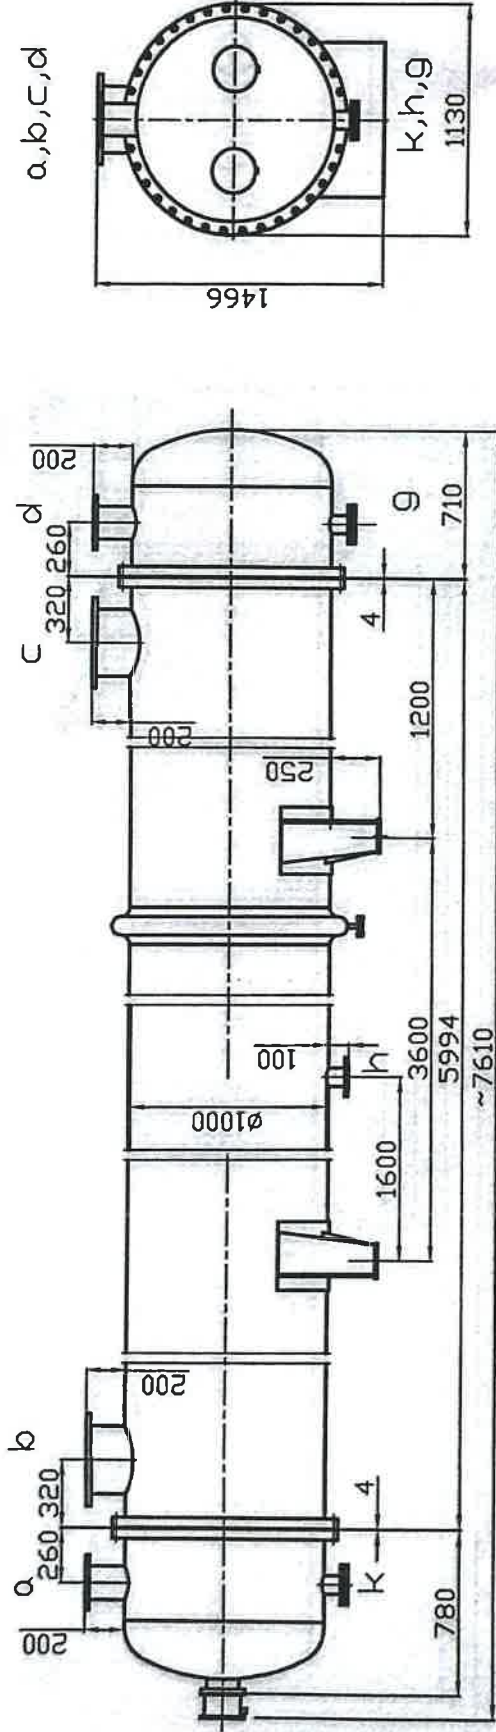

安装要求

1. 当设备基础为钢筋混凝土时，活动支座底板下面必须安装基础垫板，垫板底板需保持平整光滑。
2. 主阴极一侧应留有至少7米空间，以便阴极的更换。

李金凤 16/3

管口表

序号	公称尺寸	连接尺寸标准	连接形式	用途或名称
a	150	PL150(B)-10.HG/T20592	RF	出水口
b	300	SD300(B)-16.HG/T20592	RF	进酸口
c	300	SD300(B)-16.HG/T20592	RF	出酸口
d	150	PL150(B)-10.HG/T20592	RF	出水口
g	80	PL80(B)-10.HG/T20592	RF	排污口
h	80	SD80(B)-16.HG/T20592	RF	排污口
k	80	PL80(B)-10.HG/T20592	RF	排污口

技术特性表

名称	单位	管程	壳程
物料名称		脱盐水	98.5%硫酸
物料用量	Kg/h	79000	414800
工作温度	进/出℃	30/71.17	92.5/71
进口压力	Mpa	0.4	0.5
换热面积	m ²		265

设备空载理论净重: ~5950Kg
设备操作重量: ~19900Kg

设计	兰州兴业材料保护有限公司 2026-01-15	脱盐水预热器
制图		设备号: EX-11303
校核		F=265平方米
审核		乌兹别克斯坦年产50万吨硫酸制硫酸项目
审定		



序号	公称尺寸	连接尺寸标准	连接面形式	用途或名称
a	300	PL300(B)-10.HG/T20592	RF	出水口
b	500	SD500(B)-16.HG/T20592	RF	进酸口
c	500	SD500(B)-16.HG/T20592	RF	出酸口
d	300	PL300(B)-10.HG/T20592	RF	进水口
g	80	PL80(B)-10.HG/T20592	RF	排污水口
h	80	SD80(B)-16.HG/T20592	RF	排污水口
k	80	PL80(B)-10.HG/T20592	RF	排污水口

技术特性表


名称	单位	管程	壳程
物料名称		循环水	98.5%碱液
物料用量	Kg/h	42271	1086800
工作温度	进出口℃	32/40	88.5/80
进口压力	Mpa	0.4	0.5
换热面积	m ²		105


设备空载理论净重: ~4000Kg;
设备操作重量: ~17800Kg;

求娶裝安

1. 当设备基础为钢筋混凝土时, 活动支座底板下面必须安装基础垫板, 垫板应平需保持平整光滑。
2. 主阴极一侧应留有至少 6 米空间, 以便阴极的更换。

16/3

[illegible]



技术特性表

名称	单位	管程	壳程
物料名称		循环水	93%碱液
物料用量	Kg/h	276859	187200
工作温度	进出口℃	32/40	70.5/40
进口压力	Mpa	0.4	0.5
换热面积	m ²		295

1. 当设备基础为钢筋混凝土时, 活动支座底座板下面必须安装基础垫板, 基础垫板需保持平整光滑。

2. 主阴极一侧应留有至少 7 米空间, 以便阴极的更换。

兰州兴业材料保护有限公司	冷却器安装图	成品酸 设备型号: EX-11305 F=295平方米	2025-10-29 M
设计			
绘图			
校核			
审核			
审定			

设备操作重量: ~15900Kg;