
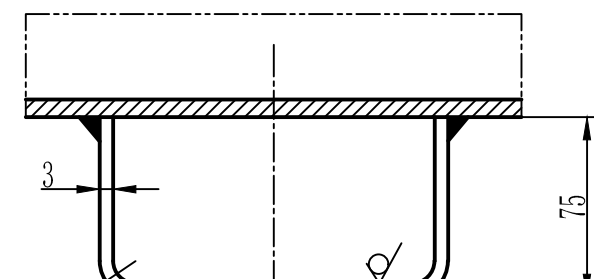
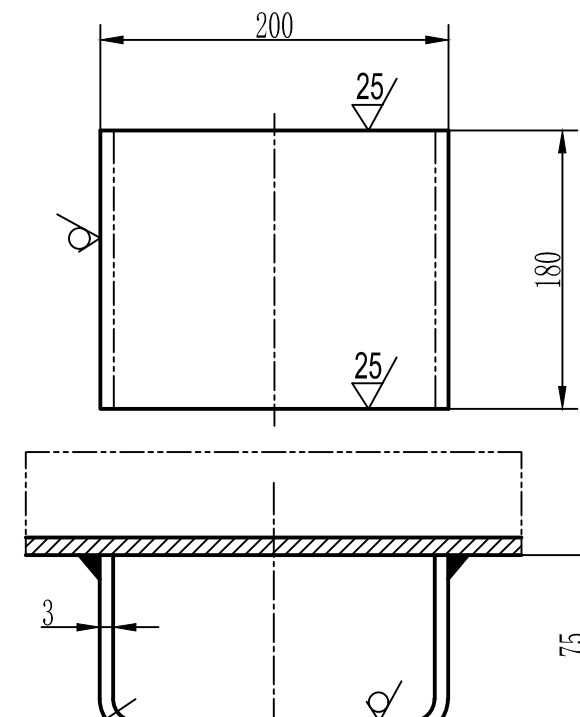

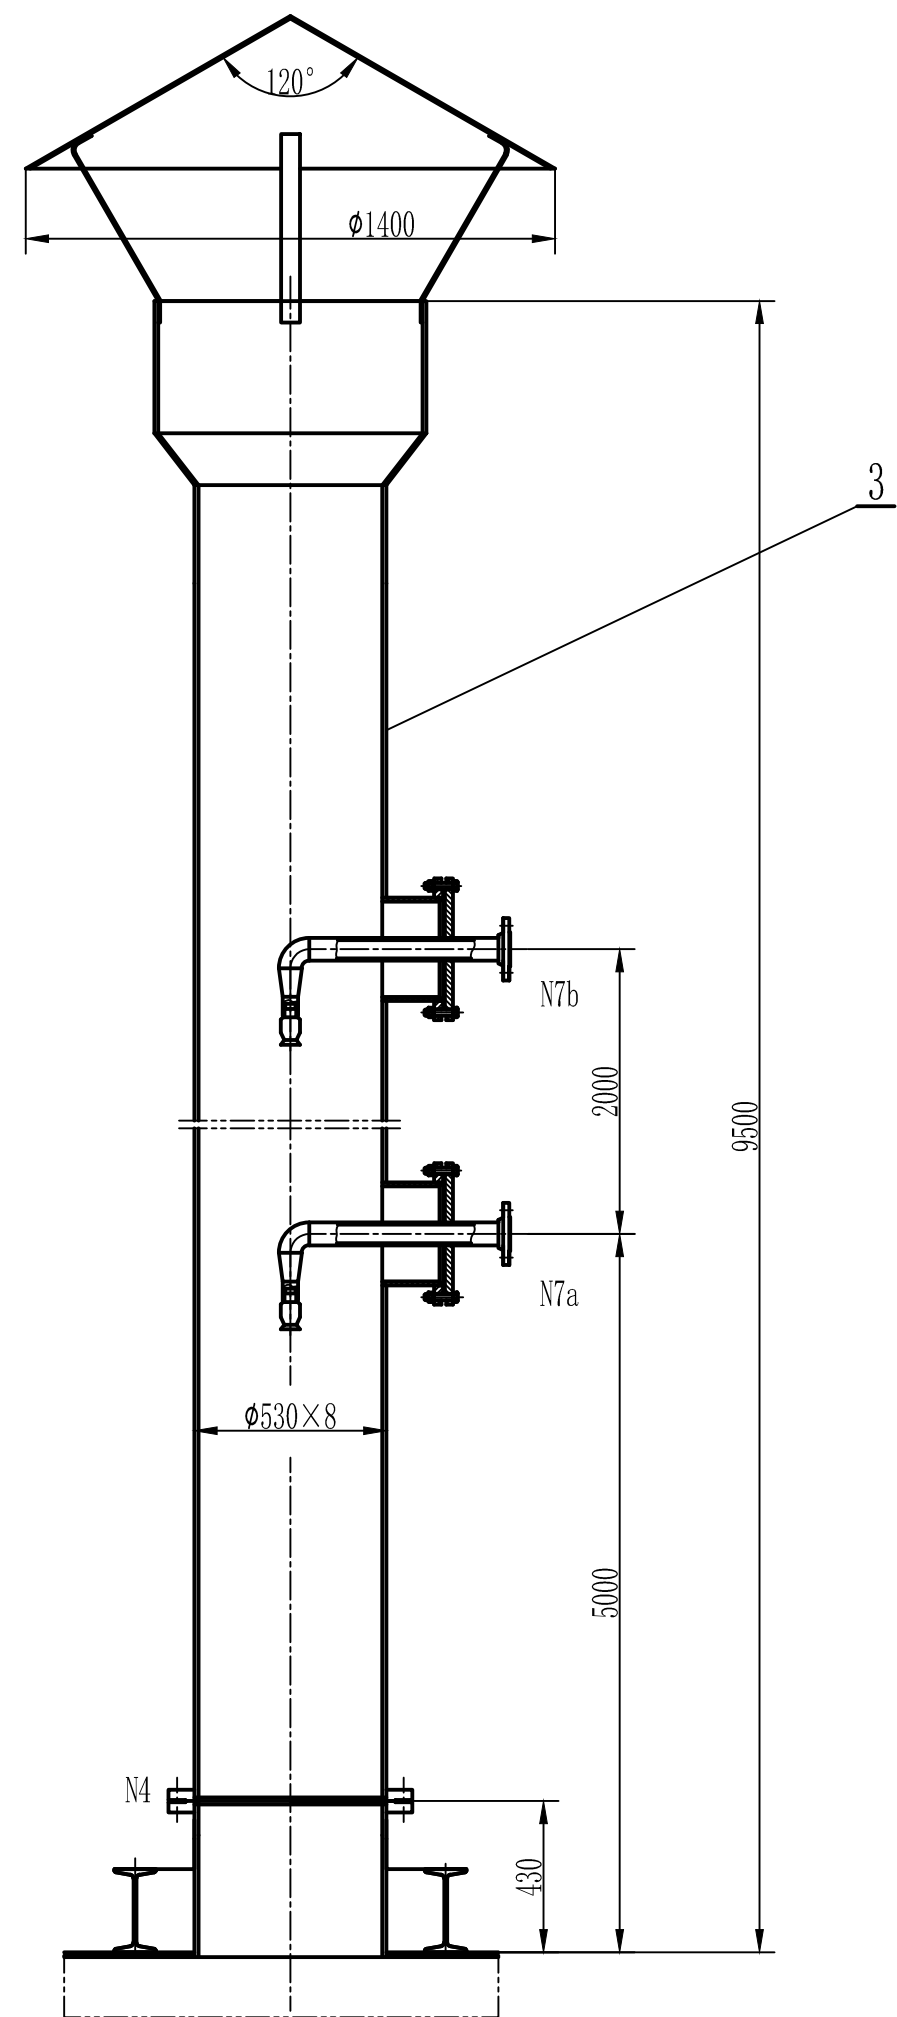


修改 10M	

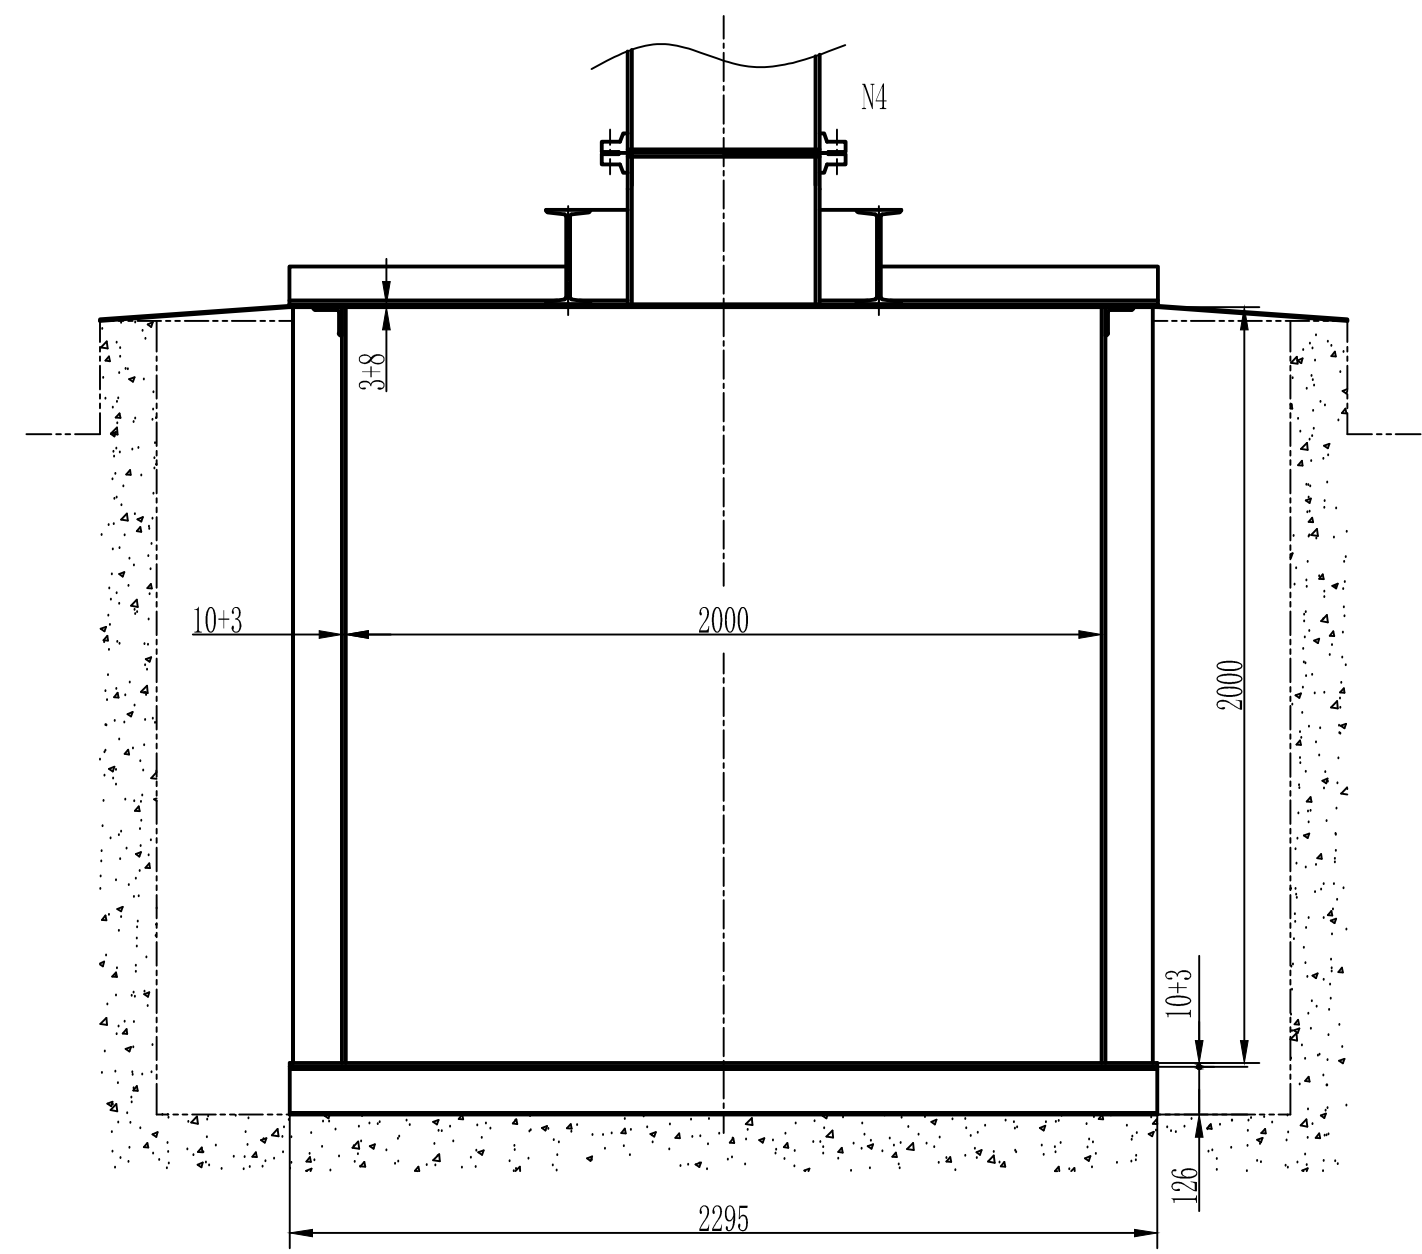

П1	GB/T18976-2012	接管Ф45х3,5 Стальная труба	1	S30408	0.5	
	HC/T20592-2009	法兰S30408(B)-16 RF фланец	1	S30408H1	2.0	
И	HC/T21515-2014	人孔 VIII 6" (PTE) 600 Док	1	组A Сборочный узел	76.0	
L1	GB/T18976-2012	接管Ф159х6 Стальная труба	1	S30408	3.4	
	HC/T20592-2009	法兰S30408(B)-16 RF фланец	1	S30408H1	7.5	
	HC/T20006-2009	垫片 150 (B)-16 RF Прокладка	1	PTFE	/	
N5	GB/T8170-2015	螺母 M20 Гайка	8	8	0.052	0.42
	GB/T5782-2016	螺栓 M20x75 Болт	8	8, 8	0.27	2.16
	HC/T20592-2009	法兰盖 159-16 RF фланцевая крышка	1	S30408	10.5	
	GB/T18976-2012	接管Ф159х6 Стальная труба	1	S30408	3.4	
	HC/T20592-2009	法兰S30408(B)-16 RF фланец	1	S30408H1	7.5	
M4	GB/T18976-2012	接管Ф300х10 Стальная труба	1	S30408	55.1	
	HC/T20592-2009	法兰P15000(B)-16 RF фланец	1	S30408H1	64.0	
N2	GB/T18976-2012	接管Ф30х3,5 Стальная труба	1	S30408	0.4	
	HC/T20592-2009	法兰S3002(B)-16 RF фланец	1	S30408H1	2.5	
N1	GB/T18976-2012	接管Ф57х4 Стальная труба	1	S30408	0.8	
	HC/T20592-2009	法兰 S3050(B)-16 RF фланец	1	S30408H1	2.5	

Идентификационный номер детали	Идентификационный номер чертежа или номер стандарта	Наименование	Количество	Материал	Единица измерения	Объем	Примечания
Номер детали	Номер чертежа или номер стандарта	Наименование	Количество	Материал	Единица измерения	Объем	Примечания
Таблица материалов патрубков							
5		Статическая клемма	1	S30408		0,25	
4		Оборудование для статического заземления	1	Q235B		2,5	
3		Оборудование для статического заземления	1	Комплект		1631,7	
2		Стальная труба	1	Q235B		238,6	
1		Корпус	1	Комплект		618,1	

[illegible]

Исходные данные		Материал основных элементов, подверженных давлению			Примечание
Наименование	Стандарт	Марка	Состояние	Дополнительные требования	
Материал Листовой материал	GB/18165-2008	S30408/G2358	Состояние	/	
Клей Клеевые детали	NB/T47010-2017	S30408/1	Состояние	/	
Гвозди Гвозди	GB/T14976-2012	S30408/1	Состояние	/	

Технические требования 1. Оборудование должно обеспечивать не менее 100% пропускную способность, при условии ТЧТ013.5-2015 при заданном уровне оптимизации. 2. Оборудование должно обеспечивать максимальную производительность не менее 2000%. Испытания должны проводиться на протяжении не менее 24 часов. 3. Оборудование должно обеспечивать возможность интеграции с существующими системами, включая системы хранения данных, системы мониторинга и системы управления. 4. Оборудование должно обеспечивать возможность интеграции с существующими системами, включая системы хранения данных, системы мониторинга и системы управления. 5. Оборудование должно обеспечивать возможность интеграции с существующими системами, включая системы хранения данных, системы мониторинга и системы управления. 6. Оборудование должно обеспечивать возможность интеграции с существующими системами, включая системы хранения данных, системы мониторинга и системы управления. 7. Оборудование должно обеспечивать возможность интеграции с существующими системами, включая системы хранения данных, системы мониторинга и системы управления. 8. Оборудование должно обеспечивать возможность интеграции с существующими системами, включая системы хранения данных, системы мониторинга и системы управления. 9. Оборудование должно обеспечивать возможность интеграции с существующими системами, включая системы хранения данных, системы мониторинга и системы управления. 10. Оборудование должно обеспечивать возможность интеграции с существующими системами, включая системы хранения данных, системы мониторинга и системы управления.	
--	--

符 号 Символ	公称尺寸 Номинальный размер	公称压力 Номинальная давление	连接标准 Стандарт соединения	法兰型式 Тип фланца	密封型式 Тип герметизирующего устройства	用途或名称 Назначение или название	外伸长度 Выступающая длина
N1	DN50	PN16	HG/T20592-2009	SO	RF	保温冷却水进口 Ввод охлаждающего теплоносителя	150
N2	DN32	PN16	HG/T20592-2009	SO	RF	冷凝水回流量 Возвратный патрубок конденсата	150
N3a-b	560x330	/	/	/	/	冷凝水泵接口 Подсоединение к насосной станции	/
N4	DN500	PN16	HG/T20592-2009	PL	RF	排气口 Выпускной патрубок	430
N5	DN150	PN16	HG/T20592-2009	SO	RF	备用口 (法兰盖) Резервный патрубок (в закрытом состоянии)	150
L1	DN150	PN16	HG/T20592-2009	SO	RF	运转液位计口 Устройство для измерения уровня	150
M	DN600	/	HG/T21515-2014	PL	FF	入孔 Лестничная платформа	按标准
T1	DN40	PN16	HG/T20592-2009	SO	RF	温度计口 Термометр для	150
N7a/b	DN50	PN16	HG/T20592-2009	SO	RF	喷淋水进口 Ввод орошающей воды	150

版次 Версия	说明 Примечания	日期 Дата
--------------	------------------	------------

 云南化工设计院有限公司
 YUNNAN DESIGN INSTITUTE OF CHEMICAL ENGINEERING CO., LTD.

 中信建设
 CITIC Construction Co., Ltd.

工程名称 НАЗВАНИЕ ПРОЕКТА		乌兹别克斯坦年产50万吨硫酸项目 Uzbekistan UTMK Chemical LLC Проект завода по производству серной кислоты							工程代号 Код объекта	
									3147	
审定 Утверждение	姓名 Фамилия и Имя	签名 Подпись	日期 Дата	储罐冷浸水箱 Конденсатный бак резервуара VC-12003			设计项目 Проектный объект	液硫罐区 Сообщение о состоянии системы и аппаратуры		
							设计阶段 Стадия проектирования	设计图样 Детальный дизайн		
审核 Проверка	徐申		2026. 1. 19				图号 № чертёжа	3147-SH122-00-01		
复核 Перепроверка	鲁元刚		2026. 1. 19	专业 Специальность	设备 Оборудование	比例 Масштаб	第 1 张 из всего	70415562708		
设计 Проектирование	段晓雄		2026. 1. 19	日期 Дата	版本 Версия	1:20 Rev. 0	共 1 张 всего листов			