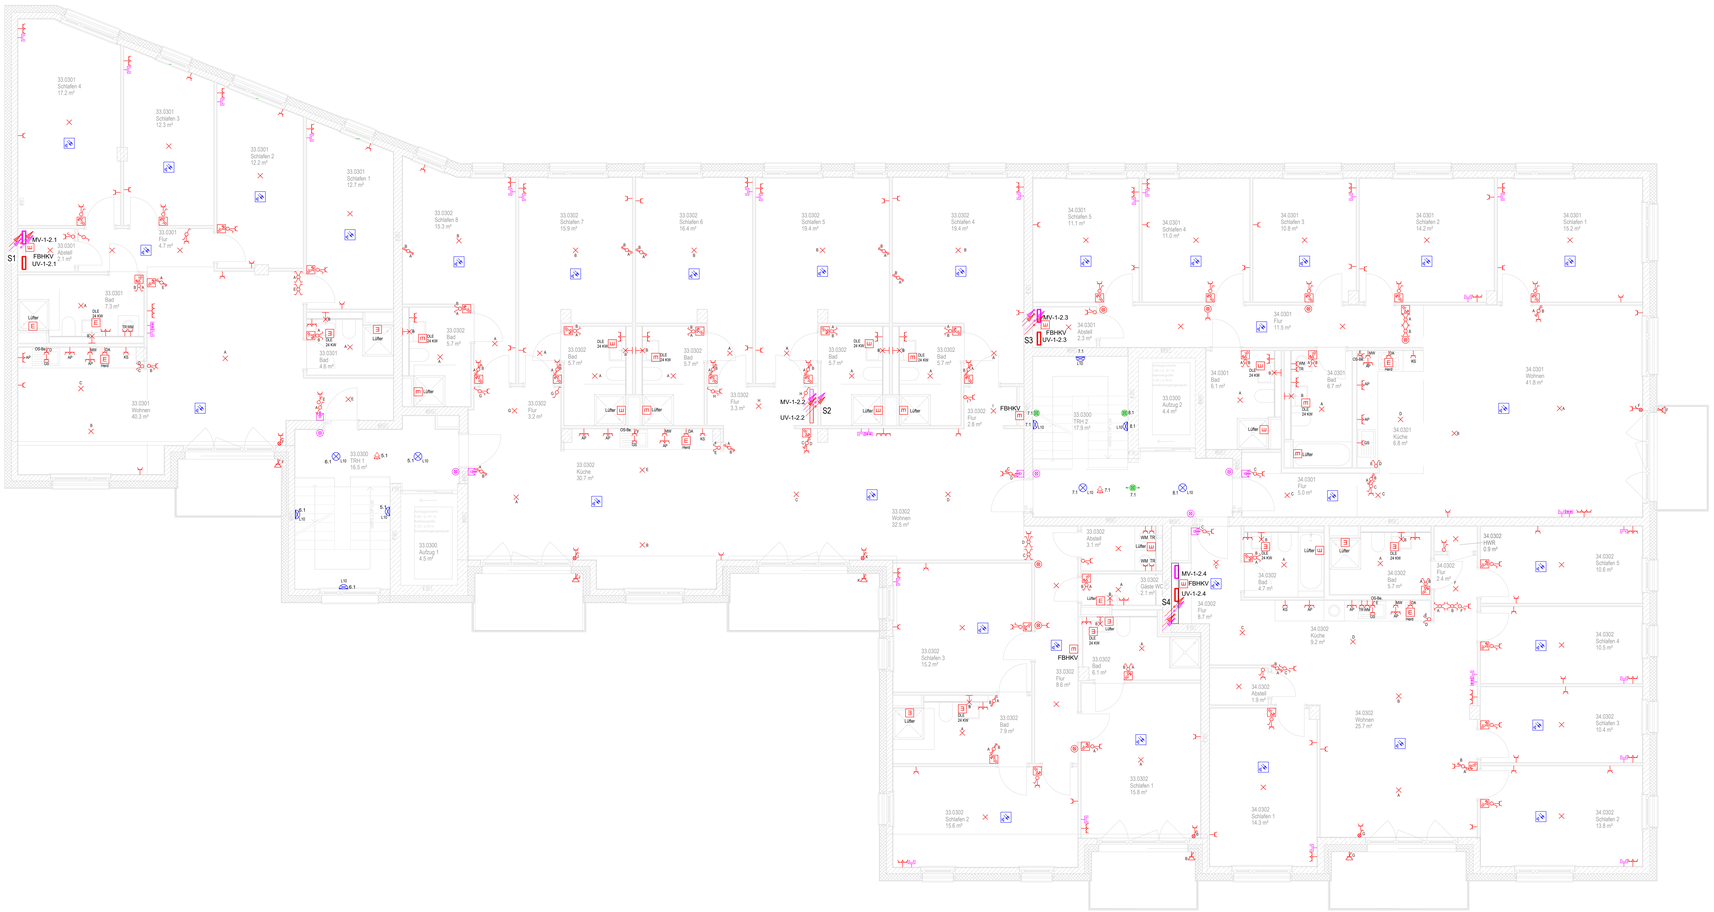

Legende Allgemeinbeleuchtung

- L10: LED-Leuchte, Wand / Decke, mit austauschbarem LED-Modul, 2200 lm
- L20: LED-Feuchtraumwannenleuchte, UV-beständigen Kunststoff, 44 W, 7200 lm, IP 66
- L30: LED-Feuchtraumwannenleuchte, Diffusor aus Kunststoff, 33 W, 4350 lm, IP 66
- L40: LED-Außenleuchte, Wandmontage, mit integriertem Bewegungsmelder, 10 W, 490 lm, IP 66
- Wandauslass
- Deckenauslass

Legende Sicherheitsbeleuchtung

- LED-Sicherheitsleuchte symmetrisch strahlend
- LED-Sicherheitsleuchte asymmetrisch strahlend
- LED-Rettungszeichenleuchte, Pfeilrichtung nach unten
- LED-Rettungszeichenleuchte, Zweiseitige Pfeilrichtung

Legende Elektroinstallation

Hinweis: Lichtschalter sind auf einer Höhe von 1,05 m zu installieren.

- Schukosteckdose 1-fach
- Schukosteckdose 1-fach Schaltbar
- Schukosteckdose 1-fach mit Klappdeckel / AP
- Schukosteckdose 2-fach
- Schukosteckdose 2-fach mit Klappdeckel
- Schukosteckdose 3-fach
- Ausschalter / AP
- Ausschalter, mit Kontrollleuchte
- Kreuzschalter
- Serienschalter
- Wechselschalter
- Doppelwechselschalter
- Taster, uP , beleuchtet
- Bewegungsmelder
- Raumtemperaturregler (Thermostat), H= 1,40m
- Elektro-Festanschluss 230/400 V
- Dämmerungsschalter
- Unterverteilung Starkstrom
- Unterverteilung Schwachstrom (Medien)
- Steigepunkt: Abgehend / Durchgang / Ankommend (Kabeltretzfyp gemäß Farbe)
- Datendose RJ45 2-fach
- Antennendose
- Klingeltaster (Etagentaster)
- Türsprechanlage, Türstation (Innengerät)
- Türsprechanlage, (Außengerät) im Haus 2, 3 und 4 als digitale Türstation
- Datenanschluss Duplex
- Rauchwarnmelder
- Druckknopfmelder RWA, H= 1,50m
- RWA-Zentrale

KS	Kühlschrank, Installationhöhe = 2,45m
AP	Arbeitsplatte, Installationhöhe = 1,15m
GS	Geschirrspüler, , Installationhöhe = 0,3m
Bel. OS	Beleuchtung Oberschrank, Installationhöhe = 2,45m
DA	Dunstabzugshaube, Installationhöhe = 2,2m
MW	Mikrowelle, Installationhöhe = 2,45m
HK	Heizkörper
TR	Trockner
WM	Waschmaschine
DLE	Durchlauferhitzer
UV	Unterverteilung
MV	Medienverteilung
HV	Hauptverteilung
GHV	Gebäudehauptverteiler
NSHV	Niederspannungshauptverteiler
TSA	Türsprechanlage
MÜGK	Meter-Übergabe-Kasten

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG

LCK - 01 - 33_34 - ELTE - 5 - GR - 03 - 005 - P - 00

Projekt | Bauteil / Bauabschnitt | Ebene | GEWERK | LEISTUNGSPHASE | PLANART | PLANINHALT | Variante / Detail | STATUS | INDEX

BAUVORHABEN
Neubau von 4 Wohngebäuden mit Gewerbe
Lückstraße 33-34
10317 Berlin

BAUHERR
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH
Stefan-Heym-Platz, 10367 Berlin
Tel: 030-11223355
E-Mail: info@howoge.de

GESAMTANLAGE

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

PLANNUMMER
- 005 -

LEISTUNGSPHASE
Ausführungsplanung

PLANUNG TGA
ICL Ingenieur Consult GmbH
Niederlassung Berlin
Dorotheenstraße 54
10117 Berlin
T +49 30 47 49 41-0
F +49 30 47 49 41-11
E office@icl-ing.com

PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG / AUSSCHNITT
Installationsplan 2. Obergeschoss
Elektro-Plan

PLANUNG ARCHITEKTEN
Firma: Bollinger + Fehlig Architekten GmbH BDA
Adresse: Bleibtreustraße 30 / 10623 Berlin

BAUTEIL
Lückstraße 33 - 34 (Haus 1)

PLANSTUFE / STATUS
zur Prüfung

AUFTRAGGEBER
Firma: DGP Integrale Plan- und Generalbau GmbH
Adresse: Ehrenbergstr. 11-14, 10245 Berlin

PLANNAME
LCK-01-33_34-ELTE-5-GR-03-005-P-00

INHALT ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG
Architektur vom 29.08.2023

FREIGABE PLANVERFASSER	FREIGABE PRÜFER	FREIGABE ARCHITEKTEN
DATUM / PLANINDEX	DATUM / PLANINDEX	DATUM / PLANINDEX
		FREIGABE BAUHERR
Stempel	PRÜFBERICHTSNR.	DATUM / PLANINDEX

FREIGABE	GRÖSSE	MASSSTAB	DATUM	PLANINDEX
		1 : 50	1500 x 841	23019
			FORMAT	PRJ - NR
			31.05.2023	31.05.2023
			Nb.B.	Nb.R.
			ERST. - DATUM / ERST.	GEPRÜFT / MA KÜRZEL