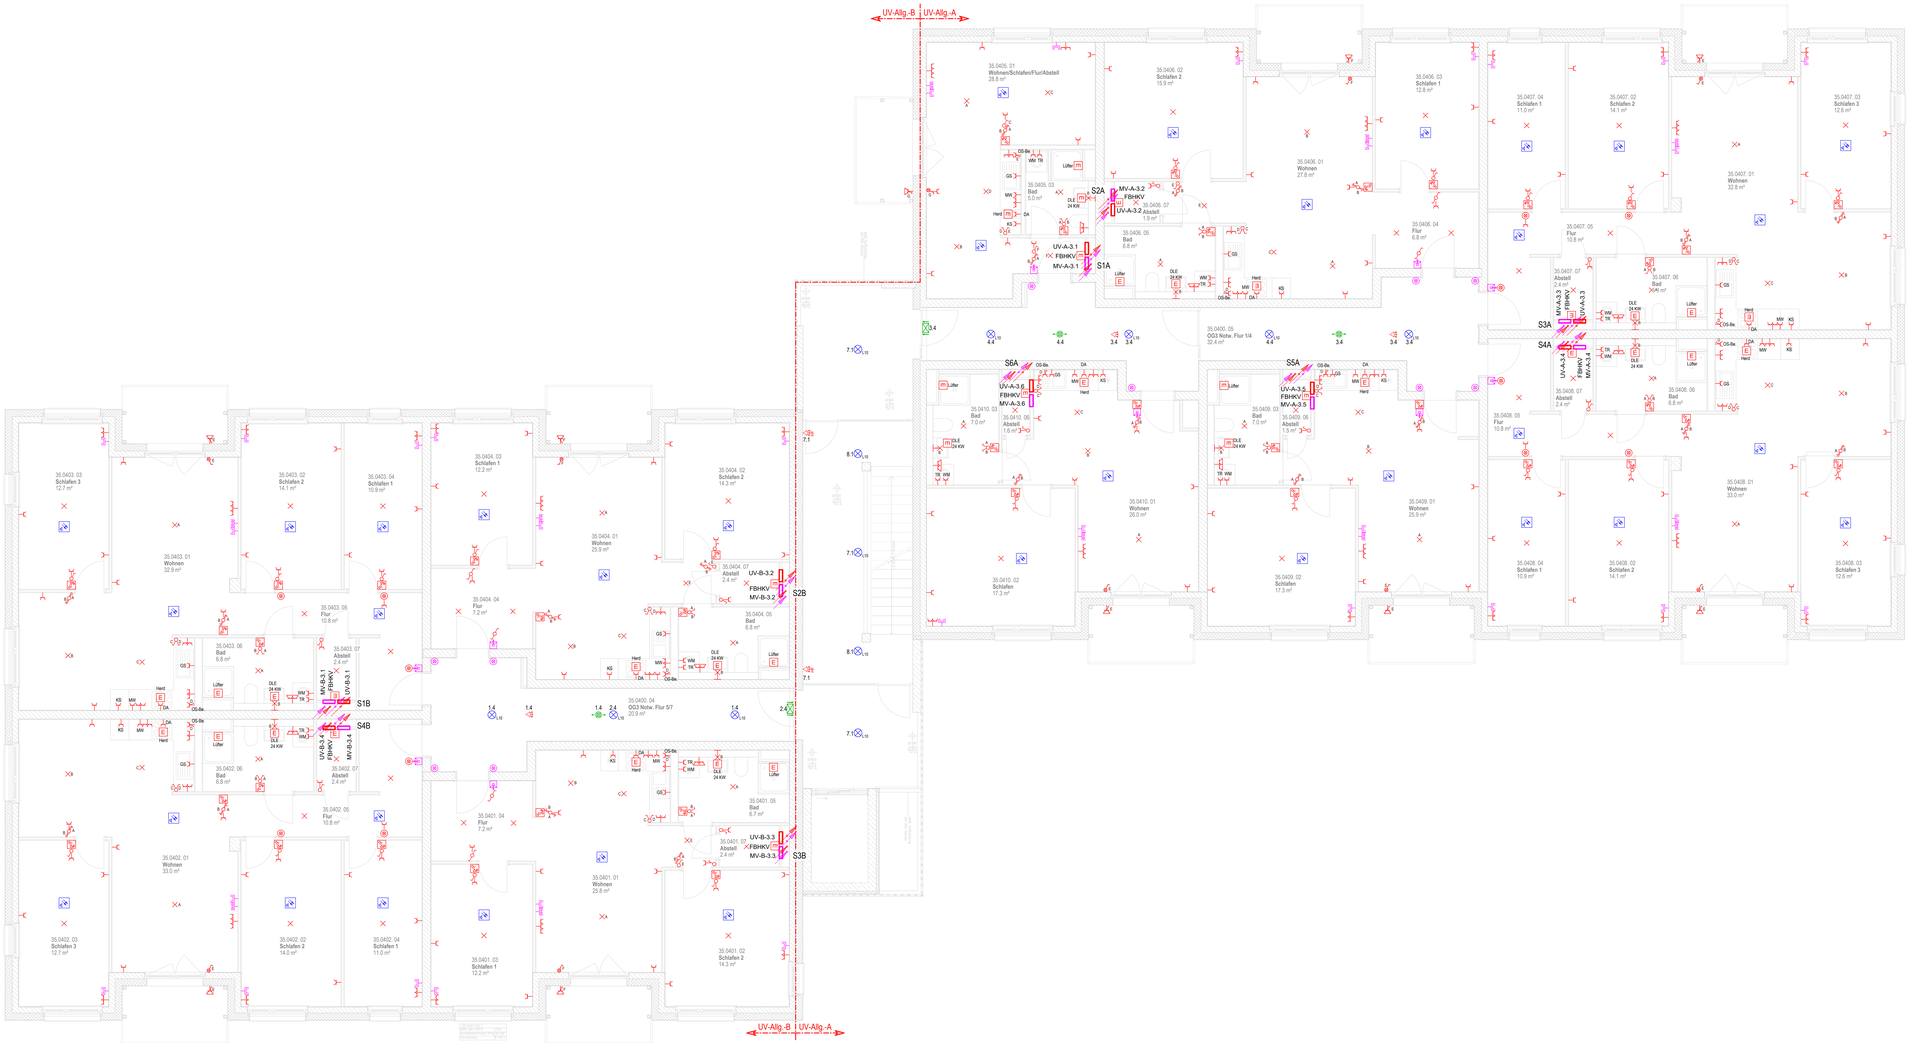

Legende Allgemeinbeleuchtung

- L10: Beleuchtungskörper, Wand / Decke, mit Sockelfassung (E14 / E27) und integriertem Bewegungsmelder
- L20: LED-Feuchtraumwannenleuchte, UV-beständigen Kunststoff, 44 W, 7200 lm, IP 66
- L30: LED-Feuchtraumwannenleuchte, Diffusor aus Kunststoff, 33 W, 4350 lm, IP 66
- L40: LED-Außenleuchte, Wandmontage, 10 W, 490 lm, IP 66
- Wandauslass
- Deckenauslass

Legende Sicherheitsbeleuchtung

- LED-Sicherheitsleuchte symmetrisch strahlend
- LED-Sicherheitsleuchte asymmetrisch strahlend
- LED-Rettungszeichenleuchte, Pfeilrichtung nach unten
- LED-Rettungszeichenleuchte, Zweiseitige Pfeilrichtung

Legende Elektroinstallation

- Schukosteckdose 1-fach
- Schukosteckdose 1-fach Schaltbar
- Schukosteckdose 1-fach mit Klappdeckel / AP
- Schukosteckdose 2-fach
- Schukosteckdose 2-fach mit Klappdeckel
- Schukosteckdose 3-fach
- Ausschalter / AP
- Ausschalter, mit Kontrollleuchte
- Kreuzschalter
- Serienschalter
- Wechselschalter
- Doppelwechselschalter
- Taster, uP., beleuchtet
- Bewegungsmelder, AP
- Bewegungsmelder als Hochfrequenz-Sensor
- Raumtemperaturregler (Thermostat) H= 1.4 m
- Elektro-Festanschluss 230/400 V
- Dämmerungsschalter
- Unterverteilung Starkstrom, UP, 4 reihig
- Medienverteiler, UP, 4 reihig
- Steigepunkt: Abgehend / Durchgang / Ankommend (Kabelnetztrg gemäß Farbe)
- Datendose RJ45 2-fach
- Datenanschluss Duplex
- Antennendose
- Klingeltaster (Etagentaster)
- Türsprechanlage, Türstation (Innengerät) H= 1.4m
- Türsprechanlage, digitale Türstation (Außengerät)
- Rauchwarnmelder
- Druckknopfmelder RWA H= 1.5m
- RWA-Zentrale

KS	Kühlschrank
AP	Arbeitsplatte, H = 1.2m
GS	Geschirrspüler
BO	Backofen
Bel. OS	Beleuchtung Oberschrank HH 2.2m
DA	Dunstabzugshaube HH 2.2m
MW	Mikrowelle H = 2.2m
HK	Heizkörper
TR	Trockner
WM	Waschmaschine
DLE	Durchlauferhitzer
UV	Unterverteilung
MV	Medienverteilung
HV	Hauptverteilung
TSA	Türsprechanlage

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG

LCK - 02 - STD35 - ELTE - 5 - GR - 04 - 005 - P - 00

Projekt | Gebäudeteil | Ebene | GEWERK | LEISTUNGSPHASE | PLANART | PLANINHALT | Variante / Detail | STATUS | INDEX

BAUVORHABEN
Neubau von 4 Wohngebäuden mit Gewerbe
Lückestraße 33-34
10317 Berlin

BAUHERR
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH
Stefan-Heym-Platz, 10367 Berlin
Tel.: 030-11023.55
E-Mail: info@howoge.de

GESAMTANLAGE

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

PLANNUMMER
- 005 -

LEISTUNGSPHASE
Ausführungsplanung

PLANUNG TGA
ICL Ingenieur Consult GmbH
Niederniederstraße 5
D-52224 Stolberg
T +49 (0) 24 02 / 9 26 91-0
E office@icl-ing.com
Geschäftsführer: Dipl.-Ing. Frank Schmitz

PLANUNG ARCHITEKTEN
Firma: Baltzinger + Partig Architekten GmbH BDA
Adresse: Belantigstraße 33 / 10961 Berlin

PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG / AUSSCHNITT
Installationsplan 3. Obergeschoss
Elektro-Plan

BAUTEIL
Lückstraße 35 (Haus 2)

PLANSTUFE / STATUS
zur Prüfung

AUFTRAGGEBER
Firma: DGP Integrale Plan- und Generalbau GmbH
Adresse: Ehrenbergstr. 11-14, 10245 Berlin

PLANNAME
LCK-02-STD35-ELTE-5-GR-04-005-P-00

INHALT ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG
Architektur vom 11.09.2023

FREIGABE PLANVERFASSER
DATUM | PLANINDEX

FREIGABE PRÜFER
DATUM | PLANINDEX

FREIGABE ARCHITEKTEN
DATUM | PLANINDEX

FREIGABE BAUHERR
DATUM | PLANINDEX

Stempel

PRÜFBERICHTSNR.

FREIGABE

ZEICHGE

MASSSTAB
1 : 50

DATUM
1500 x 841

PLANINDEX

FORMAT

23019
PRJ - NR

06.10.2023
hub.rth
ERST. - DATUM / ERST.

06.10.2023
fre.j
GEPRÜFT / MA KÜRZEL