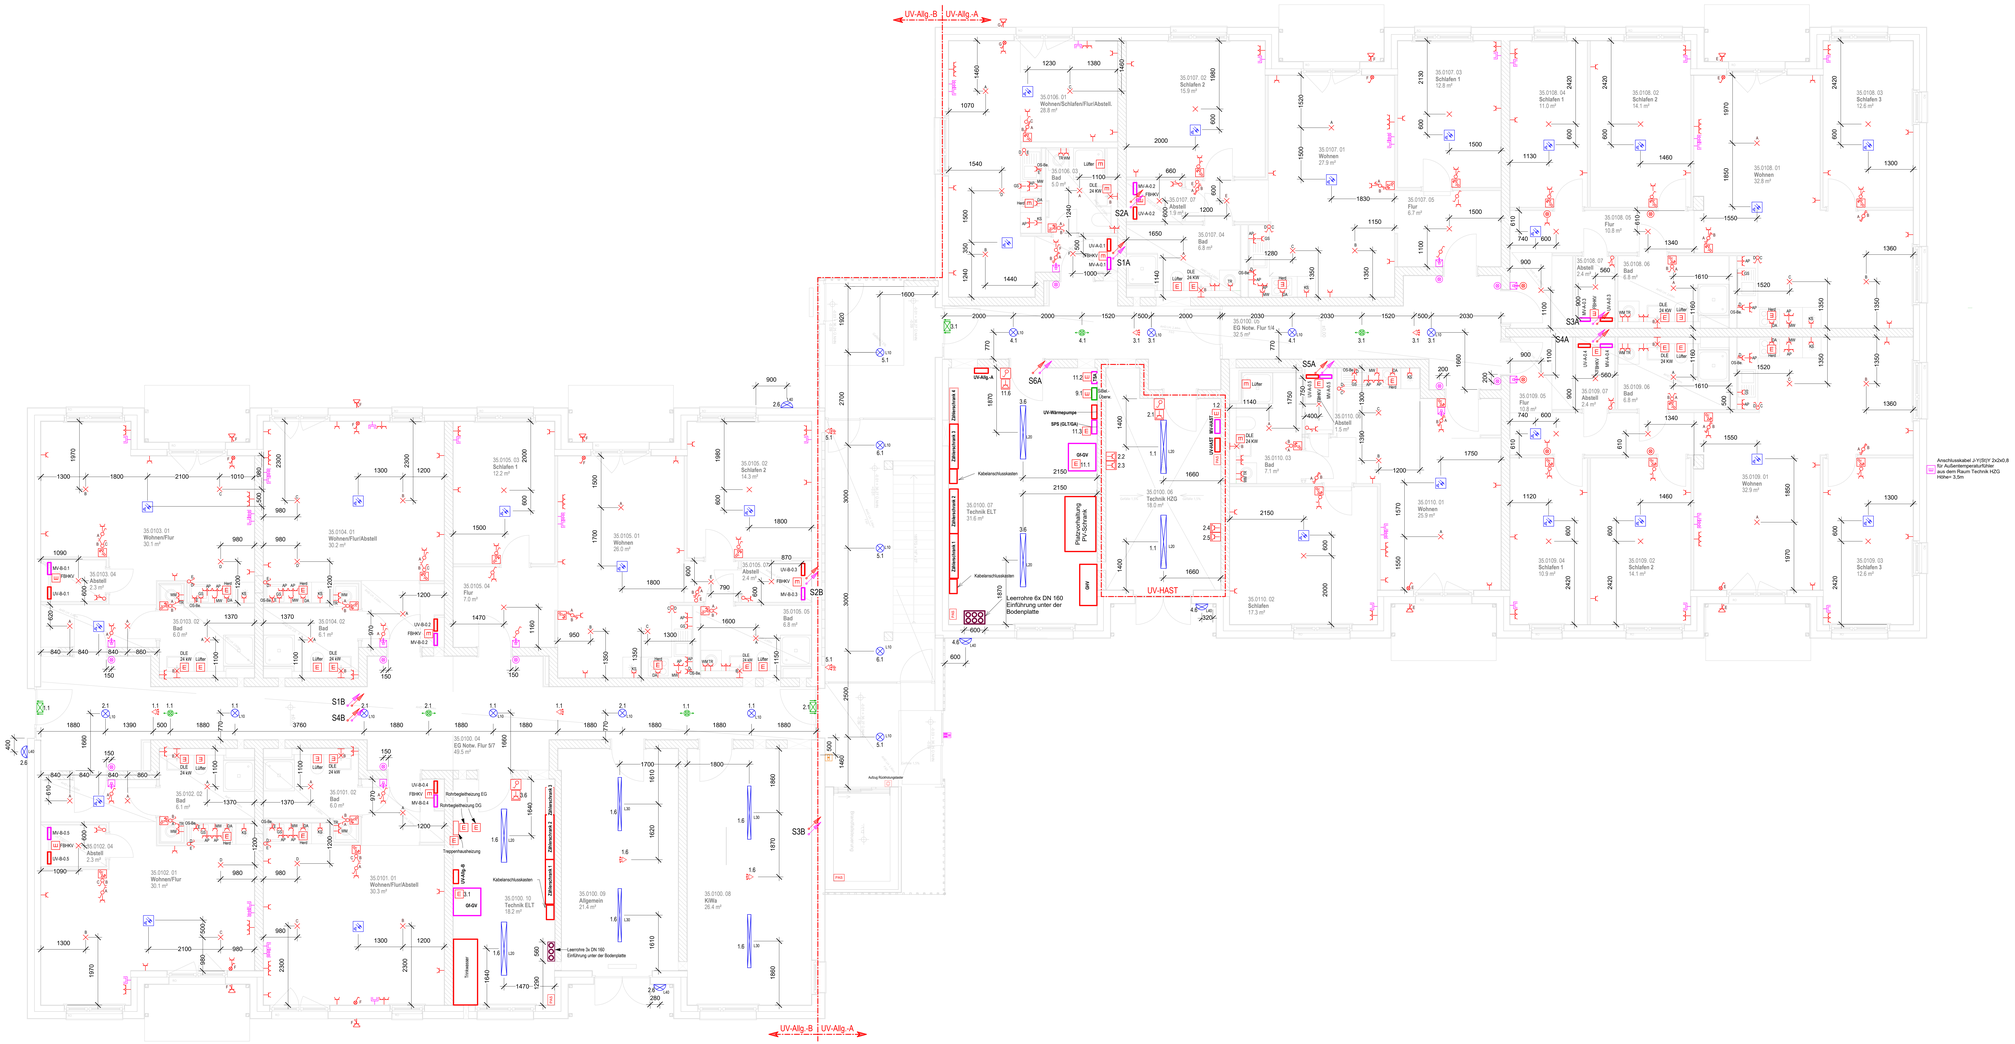

Legende Allgemeinbeleuchtung

- L10: LED-Leuchte, Wand / Decke, mit austauschbarem LED-Modul, 2200 lm
- L20: LED-Feuchtraumwannenleuchte, UV-beständigen Kunststoff, 44 W, 7200 lm, IP 66
- L30: LED-Feuchtraumwannenleuchte, Diffusor aus Kunststoff, 33 W, 4350 lm, IP 66
- L40: LED-Außenleuchte, Wandmontage, mit integriertem Bewegungsmelder, 10 W, 490 lm, IP 66
- Wandauslass
- Deckenauslass

Legende Sicherheitsbeleuchtung

- LED-Sicherheitsleuchte symmetrisch strahlend
- LED-Sicherheitsleuchte asymmetrisch strahlend
- LED-Rettungszeichenleuchte, Pfeilrichtung nach unten
- LED-Rettungszeichenleuchte, Zweiseitige Pfeilrichtung

Legende Elektroinstallation

Hinweis: Lichtschalter sind auf einer Höhe von 1,05 m zu installieren.

- Schukosteckdose 1-fach
- Schukosteckdose 1-fach Schaltbar
- Schukosteckdose 1-fach mit Klappdeckel / AP
- Schukosteckdose 2-fach
- Schukosteckdose 2-fach mit Klappdeckel
- Schukosteckdose 3-fach
- Ausschalter / AP
- Ausschalter, mit Kontrollleuchte
- Kreuzschalter
- Serienschalter
- Wechselschalter
- Doppelwechselschalter
- Taster, uP., beleuchtet
- Bewegungsmelder, AP
- Bewegungsmelder als Hochfrequenz-Sensor
- Raumtemperaturregler (Thermostat) H= 1,4 m
- Elektro-Festanschluss 230/400 V
- Dämmerungsschalter
- Unterverteilung Starkstrom, UP, 4 reihig
- Medienverteiler, UP, 4 reihig
- Steigepunkt: Abgehend / Durchgang / Ankommend (Kabelnetzbp gemäß Farbe)
- Datendose RJ45 2-fach
- Datenanschluss Duplex
- Antennendose
- Klingeltaster (Stagetaster)
- Türsprechanlage, Türstation (Innengerät) H= 1,4m
- Türsprechanlage, digitale Türstation (Außengerät)
- Rauchwarnmelder
- Druckknopfmelder RWA H= 1,5m
- RWA-Zentrale
- KS Kühlschrank, Installationshöhe = 0,3m
- AP Arbeitsplatte, Installationshöhe = 1,15m
- GS Geschirrspüler, , Installationshöhe = 0,3m
- Bel. OS Beleuchtung Oberschrank, Installationshöhe = 2,45m
- DA Dunstabzugshaube, Installationshöhe = 2,45m
- MW Mikrowelle, Installationshöhe = 2,45m
- HK Heizkörper
- TR Trockner
- WM Waschmaschine
- DLE Durchlauferhitzer
- UV Unterverteilung
- MV Medienverteilung
- HV Hauptverteilung
- GHV Gebäudehauptverteiler
- NSHV Niederspannungshauptverteiler
- TSA Türsprechanlage

Finale Planung erfolgt erst nach Bemusterung der Leuchten in den Treppenhäusern!

INDEX	DATUM	GEZ.	PLANÄNDERUNG
01	25.01.2024	H.Se	Eingetragen Anmerkung BFA

LCK - 02 - STD35 - ELTE - 5 - GR - 01 - 001 - P - 01

Projekt | Gebäudeteil | Ebene | GEWERK | LEISTUNGSPHASE | PLANART | PLANINHALT | Variante / Detail | STATUS | INDEX

BAUVORHABEN
Neubau von 4 Wohngebäuden mit Gewerbe
Lückestraße 33-34
10317 Berlin

BAUHERR
HOWOGE Wohnungsbaugesellschaft mbH
Stefan-Heym-Platz, 10367 Berlin
Tel. 030-11023.55
E-Mail: info@howoge.de

GESAMTANLAGE

GEBÄUDE / BAUTEIL / PLANSCHNITT

PLANNUMMER
- 001 -

LEISTUNGSPHASE
Ausführungsplanung

PLANUNG TGA
ICL Ingenieur Consult GmbH
Niederlassung Berlin
Prinzenstraße 1
D-10969 Berlin
T +49 30 61 40 41-0
F +49 30 61 40 41-11
E office@icl-ing.com

PLANART / PLANINHALT / ZUORDNUNG / AUSSCHNITT
Installationsplan Erdgeschoss
Elektro-Plan

PLANUNG ARCHITEKTEN
Firma: Bollinger + Fehlig Architekten GmbHH BDA
Adresse: Bleibtreustraße 30 / 10623 Berlin

BAUTEIL
Lückstraße 35 (Haus 2)

PLANSTUFE / STATUS
zur Prüfung

AUFTRAGGEBER
Firma: DGP Hidtanje Plan- und Generalbau GmbH
Adresse: Ehrenbergstr. 11-14, 10245 Berlin

PLANNAME
LCK-02-STD35-ELTE-5-GR-01-001-P-01

INHALT ARCHITEKTUR / OBJEKTPLANUNG
Architektur vom 11.09.2023

FREIGABE PLANVERFASSER	FREIGABE PRÜFER	FREIGABE ARCHITEKTEN
DATUM / PLANINDEX	DATUM / PLANINDEX	DATUM / PLANINDEX
		FREIGABE BAUHERR
Stempel	PRÜFBERICHTSNR.	DATUM / PLANINDEX

FREIGABE	GK-CODE	MASSSTAB	DATUM	PLANINDEX
		1 : 50	1500 x 841	23019
			FORMAT	PRJ - NR
			06.10.2023	06.10.2023
			hu.th	hu.j
			ERST. - DATUM / ERST.	GEPRÜFT / MA-KÜRZEL