

Nomenclature pour "Implantation variateur VPUR02 - 1xVGAZ + 1xCNK9"					
Rep	Description	Numéro de plan	Référence (A titre indicatif)	Qté	Fourniture
1	Gaine variateur 450x300	CONT95_1A_CAD_CHA_099520		1	SOUS-TRAITANT
2	Variateur		(Voir note)	ABB 1	PRODEVAL
3	Variateur		ACS580-01-145A-4 - R6	ABB 1	PRODEVAL

Nomenclature pour "Implantation variateur VPUR02 - 1xVGAZ + 1xCNK200"					
Rep	Description	Numéro de plan	Référence (A titre indicatif)	Qté	Fourniture
1	Gaine variateur 450x300	CONT95_1A_CAD_CHA_099520		1	SOUS-TRAITANT
2	Variateur		(Voir note)	ABB 1	PRODEVAL
3	Variateur		ACS580-01-206A-4 - R7	ABB 1	PRODEVAL

NOTE :

Se référer à la nomenclature projet pour voir la quantité et le type de variateurs à installer.
Choisir l'implantation des variateurs en fonction.

Les variateurs 2 correspondent soit à des variateurs "ACS580-01-09A5-4 - R1 - ABB" ou " ACS580-01-018A-4 - R2 - ABB" dans la nomenclature projet.

Représentés sur les plans avec "ACS580-01-018A-4 - R2 - ABB".
(Les deux types de variateurs sont similaires en encombrement et ne changent pas les plans d'implantation)

Fixation de la gaine sur le cadre du conteneur avec :
- (9x) Vis H M5x22 autoforeuse INOX (ou similaire).
Voir positionnement de la gaine sur le cadre du conteneur sur l'implantation "Implantation variateur VPUR02 - 1xVGAZ + 1xCNK9"

Implantation variateur VPUR02

N° plan : CONT15_2A_CAD_CAB_091509

Dessiné par : G.Rafin (Reyes)

Verifié par : J.Billon (Reyes)

Commentaire :

Révision : 01

Date : 20/12/2021

Format : A2

Echelle : 1:15

Client :


Site :

Projet : Valorisation du biogaz

Reproduction interdite sans autorisation (Loi du 17 Mars 1957)

Folio :

1/3

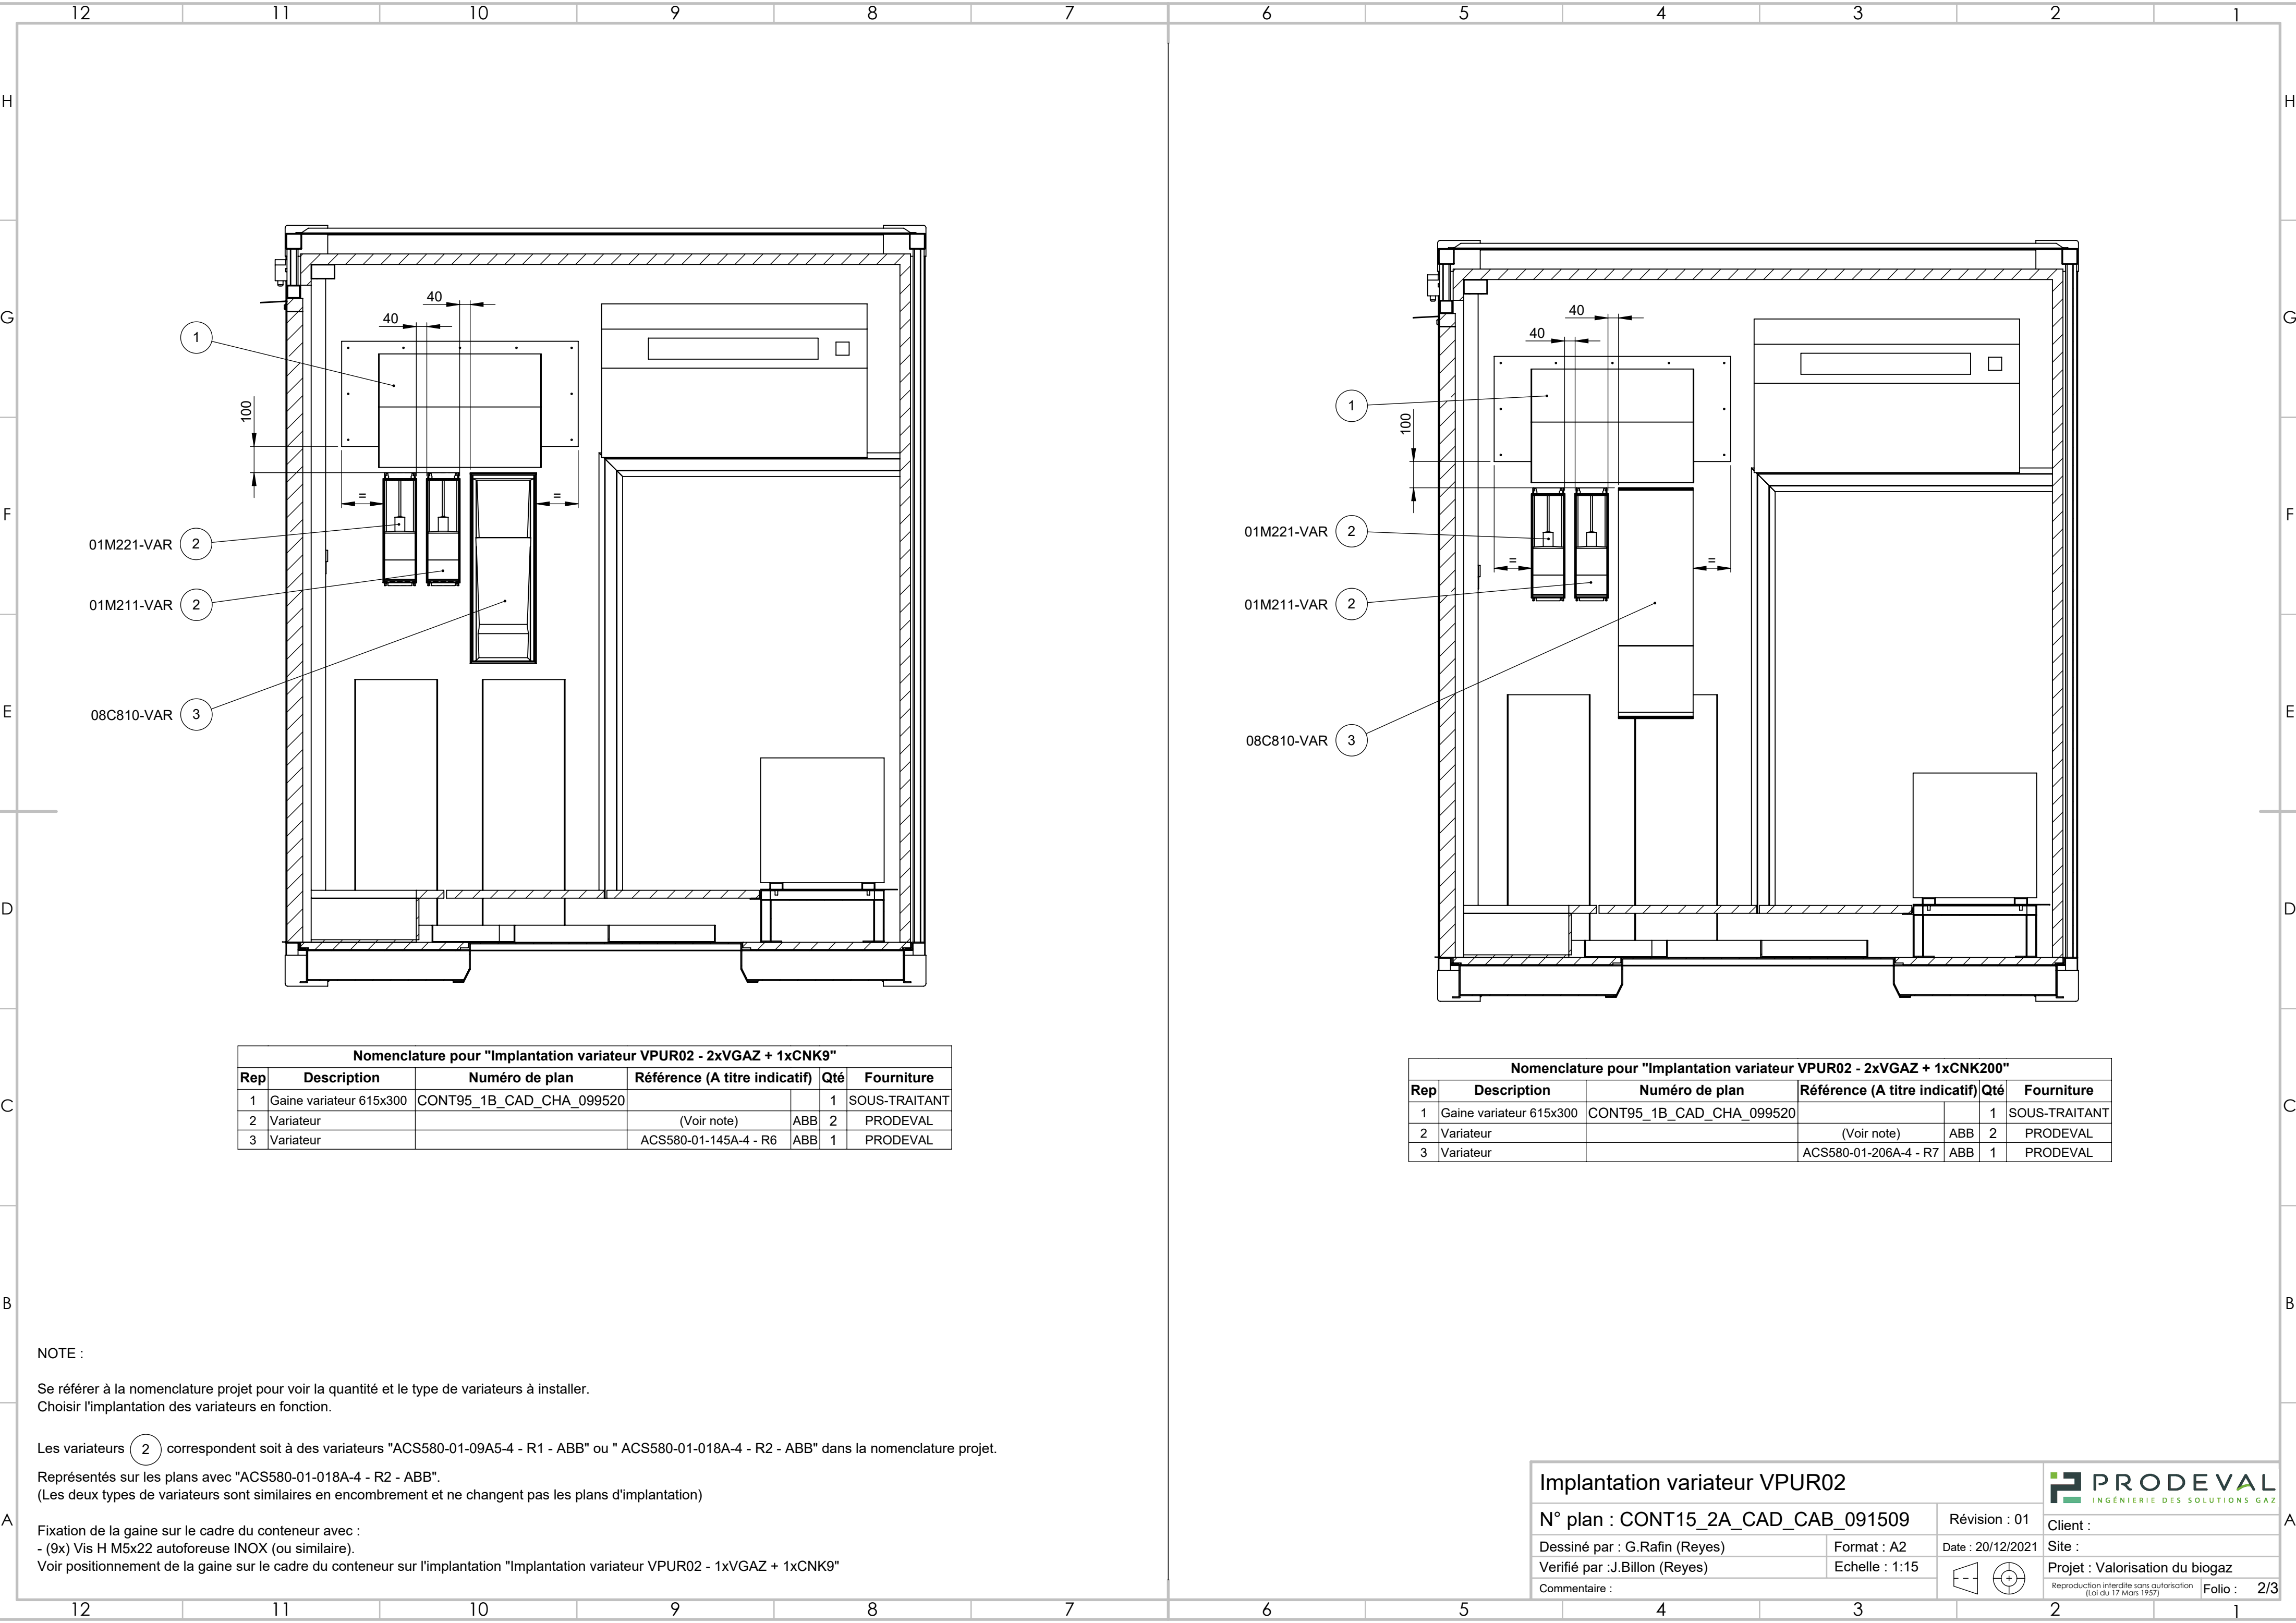

Nomenclature pour "Implantation variateur VPUR02 - 2xVGZ + 1xCNK9"					
Rep	Description	Numéro de plan	Référence (A titre indicatif)		Fourniture
1	Gaine variateur 615x300	CONT95_1B_CAD_CHA_099520		1	SOUS-TRAITANT
2	Variateur		(Voir note)	ABB 2	PRODEVAL
3	Variateur		ACS580-01-145A-4 - R6	ABB 1	PRODEVAL

NOTE :

Se référer à la nomenclature projet pour voir la quantité et le type de variateurs à installer.
Choisir l'implantation des variateurs en fonction.

Les variateurs 2 correspondent soit à des variateurs "ACS580-01-09A5-4 - R1 - ABB" ou " ACS580-01-018A-4 - R2 - ABB" dans la nomenclature projet.

Représentés sur les plans avec "ACS580-01-018A-4 - R2 - ABB".
(Les deux types de variateurs sont similaires en encombrement et ne changent pas les plans d'implantation)

Fixation de la gaine sur le cadre du conteneur avec :
- (9x) Vis H M5x22 autoforeuse INOX (ou similaire).
Voir positionnement de la gaine sur le cadre du conteneur sur l'implantation "Implantation variateur VPUR02 - 1xVGZ + 1xCNK9"

Nomenclature pour "Implantation variateur VPUR02 - 2xVGZ + 1xCNK200"					
Rep	Description	Numéro de plan	Référence (A titre indicatif)		Fourniture
1	Gaine variateur 615x300	CONT95_1B_CAD_CHA_099520		1	SOUS-TRAITANT
2	Variateur		(Voir note)	ABB 2	PRODEVAL
3	Variateur		ACS580-01-206A-4 - R7	ABB 1	PRODEVAL

Implantation variateur VPUR02

N° plan : CONT15_2A_CAD_CAB_091509

Dessiné par : G.Rafin (Reyes)

Verifié par : J.Billon (Reyes)

Commentaire :

Révision : 01

Date : 20/12/2021

Format : A2

Echelle : 1:15

Client :

Site :


Projet : Valorisation du biogaz

Reproduction interdite sans autorisation (Loi du 17 Mars 1957)

Folio : 2/3

PRODEVAL

INGÉNIERIE DES SOLUTIONS GAZ

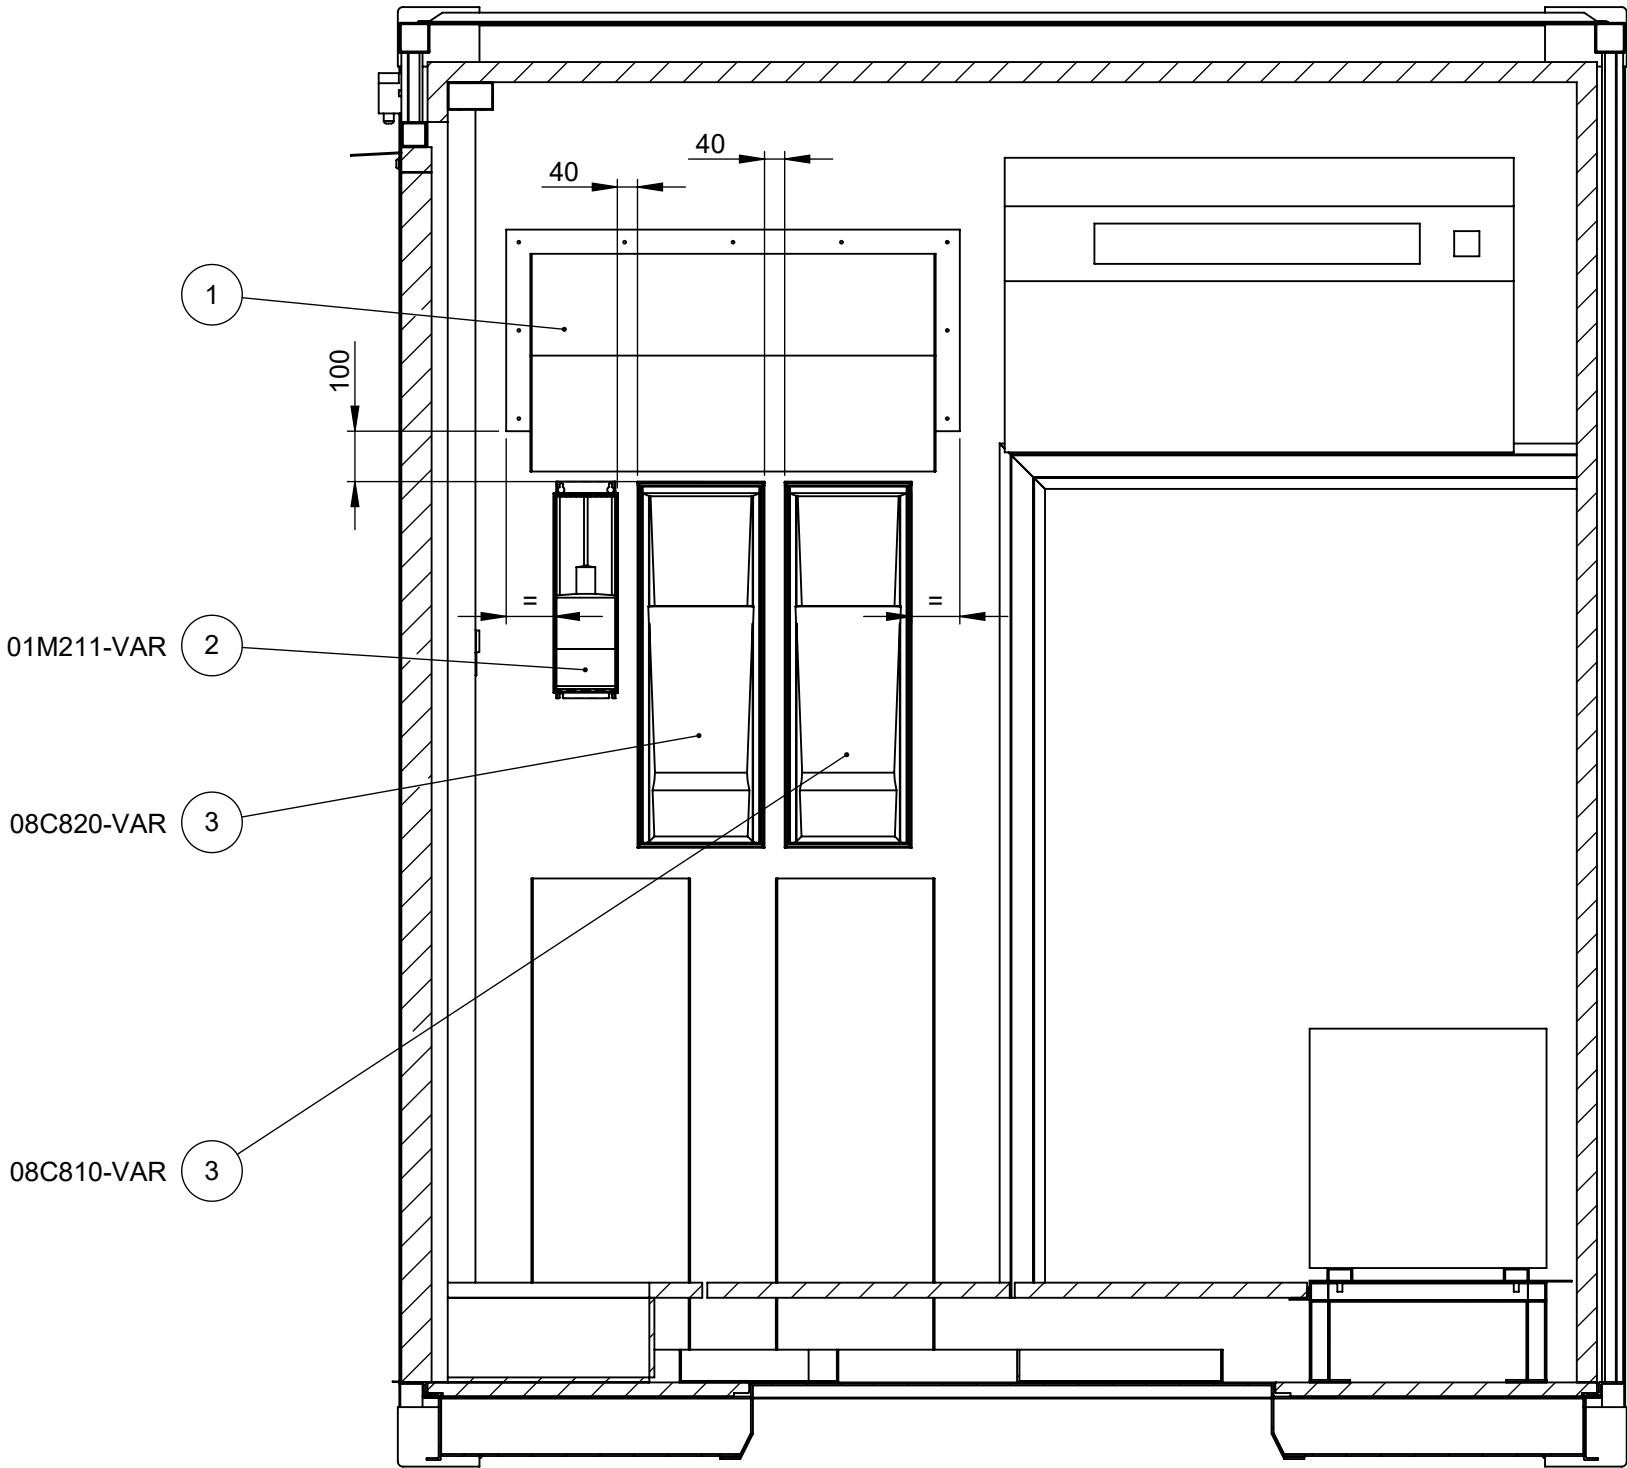

Nomenclature pour "Implantation variateur VPUR02 - 1xVGAZ + 2xCNK9"					
Rep	Description	Numéro de plan	Référence (A titre indicatif)	Qté	Fourniture
1	Gaine variateur 800x300	CONT95_1C_CAD_CHA_099520		1	SOUS-TRAITANT
2	Variateur		(Voir note)	ABB 1	PRODEVAL
3	Variateur		ACS580-01-145A-4 - R6	ABB 2	PRODEVAL


NOTE :

Se référer à la nomenclature projet pour voir la quantité et le type de variateurs à installer.
Choisir l'implantation des variateurs en fonction.

Les variateurs (2) correspondent soit à des variateurs "ACS580-01-09A5-4 - R1 - ABB" ou " ACS580-01-018A-4 - R2 - ABB" dans la nomenclature projet.

Représentés sur les plans avec "ACS580-01-018A-4 - R2 - ABB".
(Les deux types de variateurs sont similaires en encombrement et ne changent pas les plans d'implantation)

Fixation de la gaine sur le cadre du conteneur avec :
- (9x) Vis H M5x22 autoforeuse INOX (ou similaire).
Voir positionnement de la gaine sur le cadre du conteneur sur l'implantation "Implantation variateur VPUR02 - 1xVGAZ + 1xCNK9"

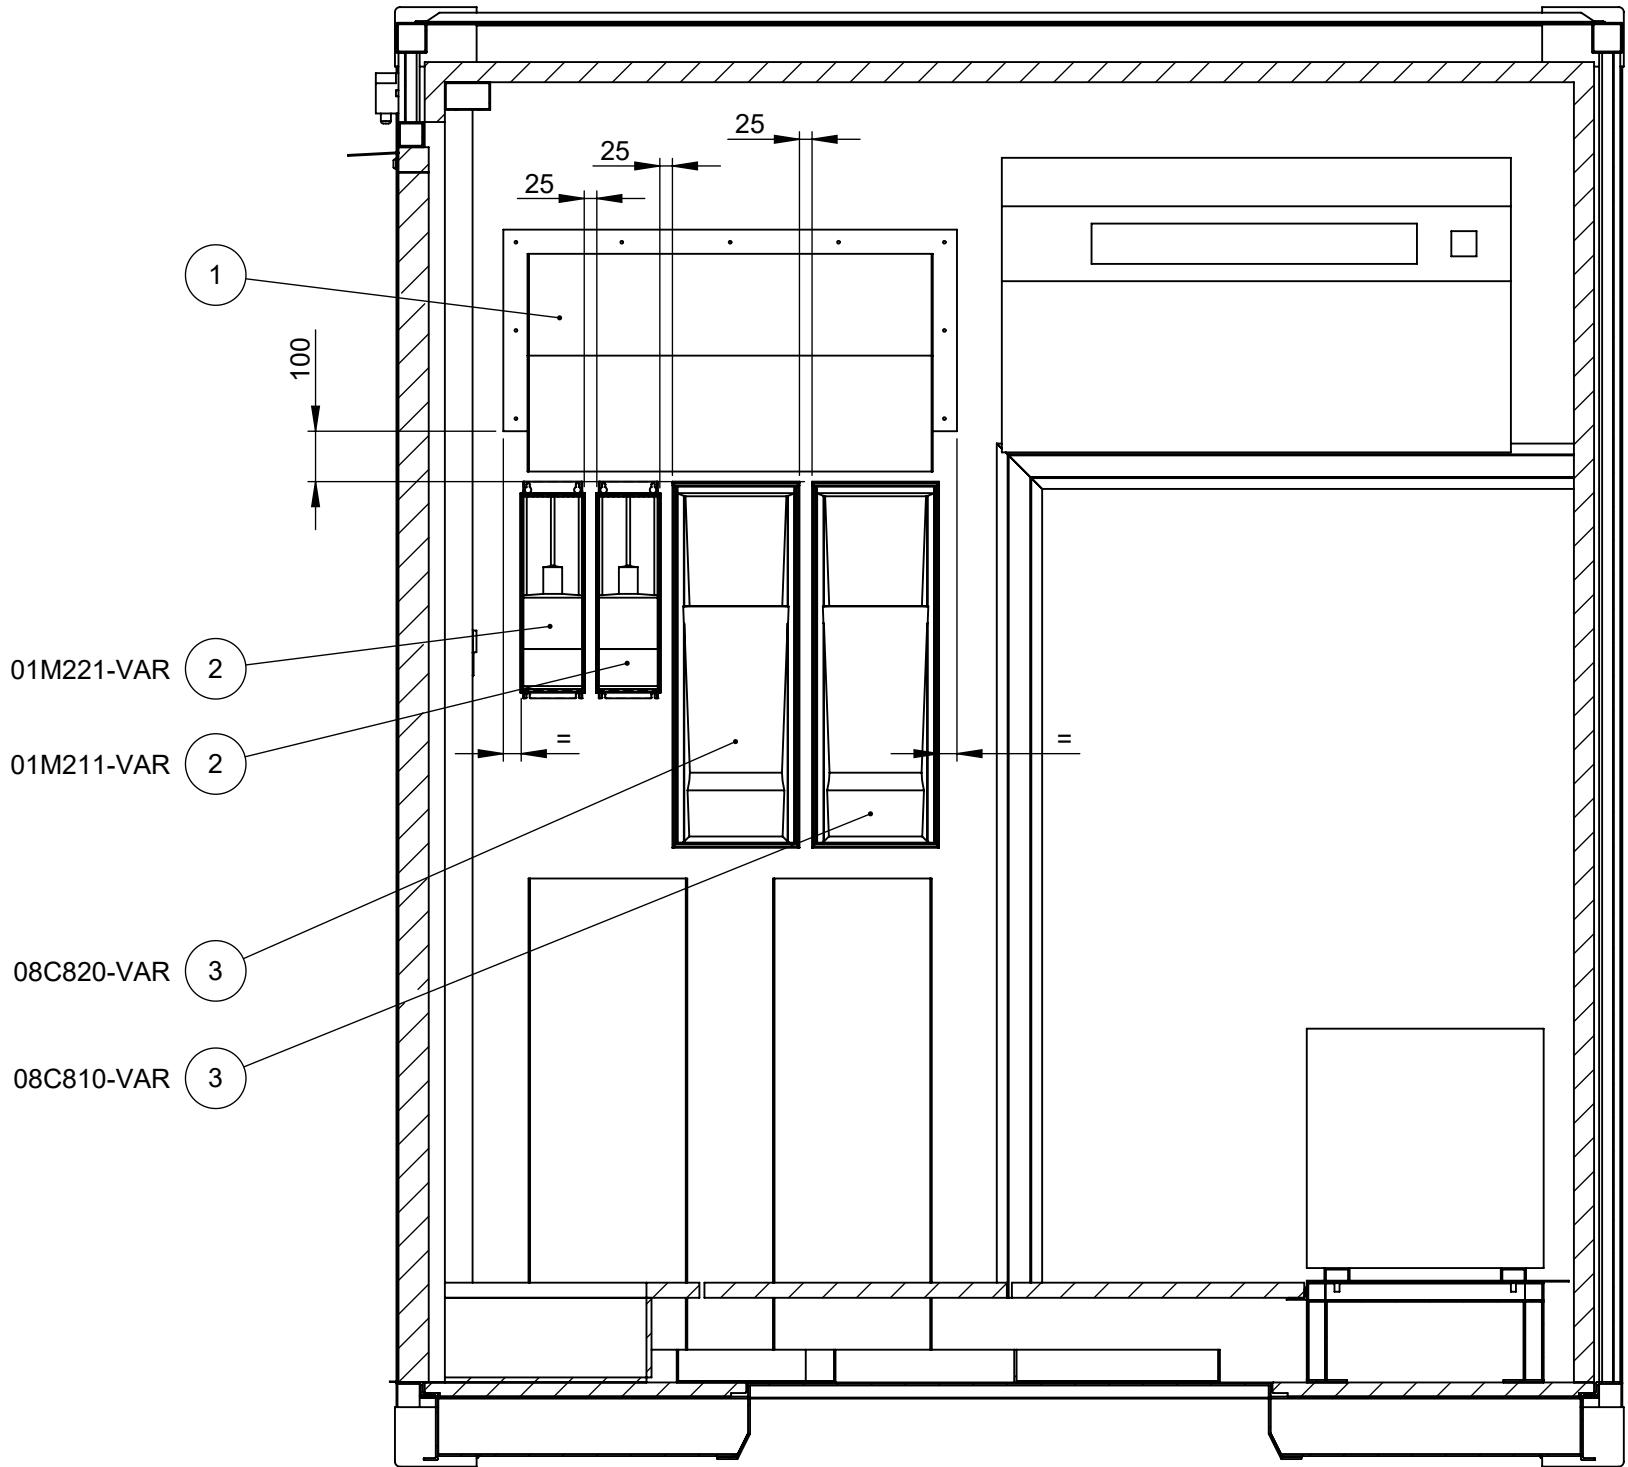

Nomenclature pour "Implantation variateur VPUR02 - 2xVGAZ + 2xCNK9"					
Rep	Description	Numéro de plan	Référence (A titre indicatif)	Qté	Fourniture
1	Gaine variateur 800x300	CONT95_1C_CAD_CHA_099520		1	SOUS-TRAITANT
2	Variateur		(Voir note)	ABB 2	PRODEVAL
3	Variateur		ACS580-01-145A-4 - R6	ABB 2	PRODEVAL

Implantation variateur VPUR02

N° plan : CONT15_2A_CAD_CAB_091509

Dessiné par : G.Rafin (Reyes)

Verifié par : J.Billon (Reyes)

Commentaire :

Révision : 01

Date : 20/12/2021

Format : A2

Echelle : 1:15

Client :

Site :

Projet : Valorisation du biogaz

Reproduction interdite sans autorisation (Loi du 17 Mars 1957)

PRODEVAL

INGÉNIERIE DES SOLUTIONS GAZ

Folio : 3/3