

CADERNO DE DESENHOS TÉCNICOS DE CONECTORES



CLIENTE:

CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
4680007316 - SE CEMIG TK JAGUARA ESCOPO - 01

Normas de referência conectores alumínio: NBR-11788 / 2016




Normas de referência conectores cobre: NBR-5370 /1990

ELABORADO POR:	MARCELO	REVISÃO:	B	DATA:	17/09/25	Nº DOCUMENTO:	OC: 15036
----------------	---------	----------	---	-------	----------	---------------	-----------

ÍNDICE

ÍTEM	REFERÊNCIA	QTD.	APLICAÇÃO	Pg.
2373	MCEA-20A20A-T04	04	138 kV	2
2373	MCEA-20A20A-T04	02	13.8 kV	3
2447	MSPA-17A-3-50-T04	02	13.8 kV	4
2449	MSPA-20A-3-70	01	13.8 kV	5
2450	MSPA-20A-5-70	01	138 kV	6
2456	MSTA-20A-3-80	02	13.8 kV	7
2457	MSTA-20A-5-100	01	138 kV	8
2786	MXCST-24A-5-135-T05	02	345 kV	9
21654	MLS-24A	04	345 kV	10
21694	M2DTC-20A45A	01	138 kV	11
25542	MCSE-20A-5-100-T05	01	138 kV	12
25543	MX2DTC-24A44A	01	550 kV	13

HISTÓRICO DE REVISÕES				
Nº	REVISÃO	DATA	AUTOR	APROVAÇÃO
B	REVISADO CONF.COMENT	08/10/25	MARCELO	ANB
A	EMIÇÃO INICIAL	19/09/25	MARCELO	ANB

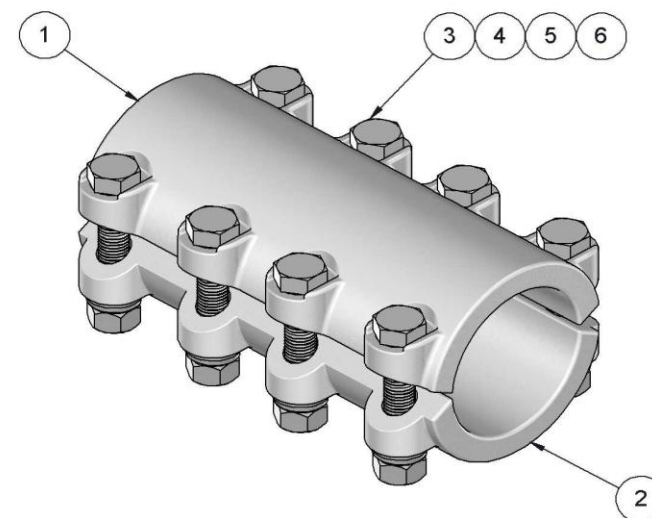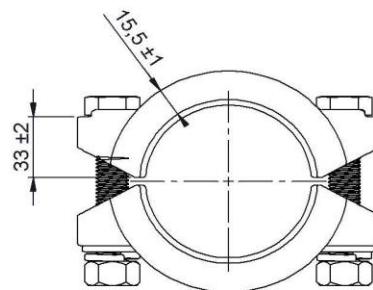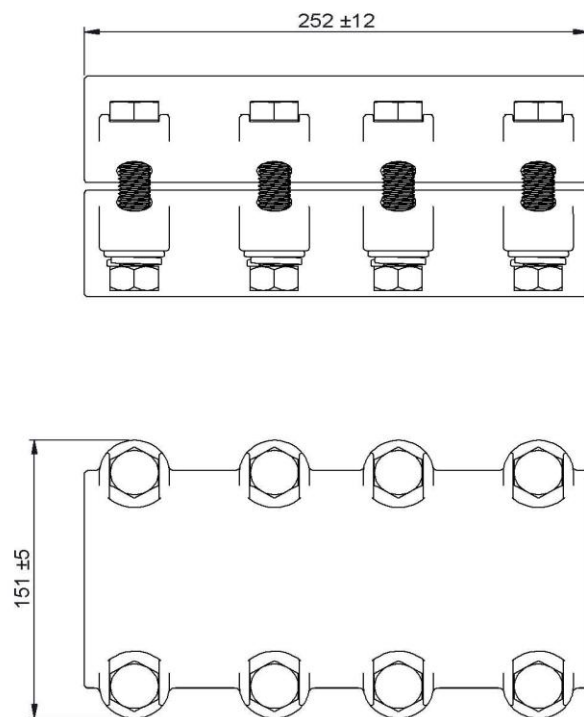

NOTAS:

1. Aplicação: Conector de emenda reta para tubo de alumínio de Ø3" IPS (SCH. 40/80).
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M16 - 7,6 daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 200 Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:




MAXXWELD
MCEA-20A20A
3" IPS

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximando podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	Corpo	1	Liga de Alumínio	---	1667.48
2	Tampa	1	Liga de Alumínio	---	1649.04
3	Parafuso Sextavado M16X90	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	166.95
4	Porca Sextavada M16	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	31.84
5	Arruela de Pressão M16	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	10.3
6	Arruela Lisa M16	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	12.0

03									
02	PARAFUSO ALTERADO DE M16X110 PARA M16X90 CONFORME SOLICITAÇÃO CQM		12/09/2025	JOHN					
01	CORREÇÃO DO TORQUE DE 8,0 PARA 7,6 daNm		01/12/2015	MEY					
Nº		REVISÃO			DATA	EXECUÇÃO		APROVAÇÃO	
		DATA EMISSÃO: 29/01/2013 ELABORADO POR: ELTON VERIFICADO POR: ANB APROVADO POR: ANB	DESCRIÇÃO: CONECTOR EMENDA RETA PARA TUBOS						
		MEDIDAS: mm ESCALA: S/E DOCUMENTO Nº: MCEA-20A20A-T04	2						

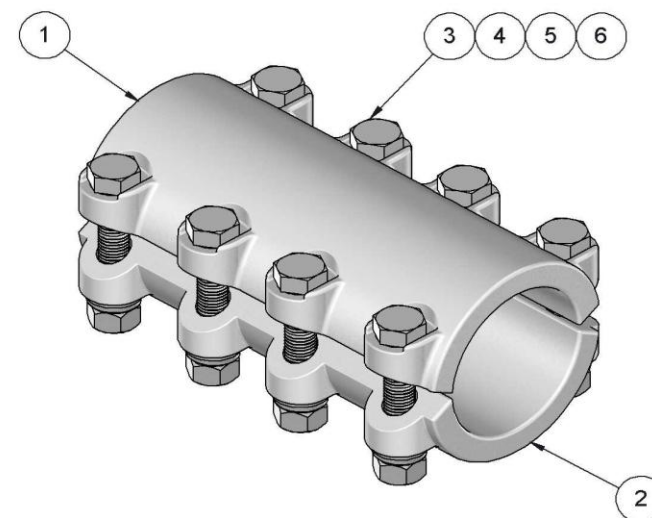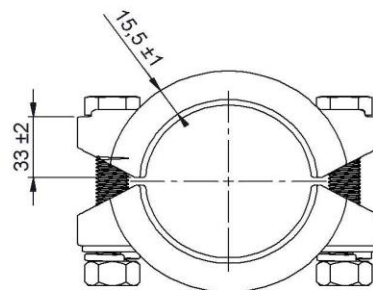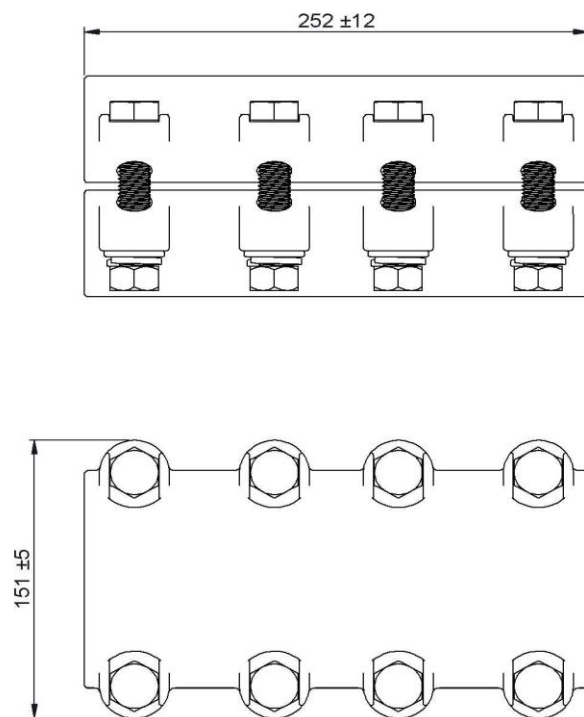

NOTAS:

1. Aplicação: Conector de emenda reta para tubo de alumínio de Ø3" IPS (SCH. 40/80).
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M16 - 7,6 daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 200 Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:


MAXXWELD
MCEA-20A20A
3" IPS

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximando podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	Corpo	1	Liga de Alumínio	---	1667.48
2	Tampa	1	Liga de Alumínio	---	1649.04
3	Parafuso Sextavado M16X90	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	166.95
4	Porca Sextavada M16	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	31.84
5	Arruela de Pressão M16	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	10.3
6	Arruela Lisa M16	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	12.0


03									
02	PARAFUSO ALTERADO DE M16X110 PARA M16X90 CONFORME SOLICITAÇÃO CQM	12/09/2025	JOHN						
01	CORREÇÃO DO TORQUE DE 8.0 PARA 7.6 daNm	01/12/2015	MEY						
Nº	REVISÃO	DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO					
		DATA EMISSÃO:	29/01/2013	DESCRIÇÃO:					
		EXECUTADO POR:	ELTON	CONECTOR EMENDA RETA PARA TUBOS					
		VERIFICADO POR:	ANB	MEDIDAS	ESCALA	DOCUMENTO Nº			
		APROVADO POR:	ANB	mm	S/E		MCEA-20A20A-T04	REV:	2

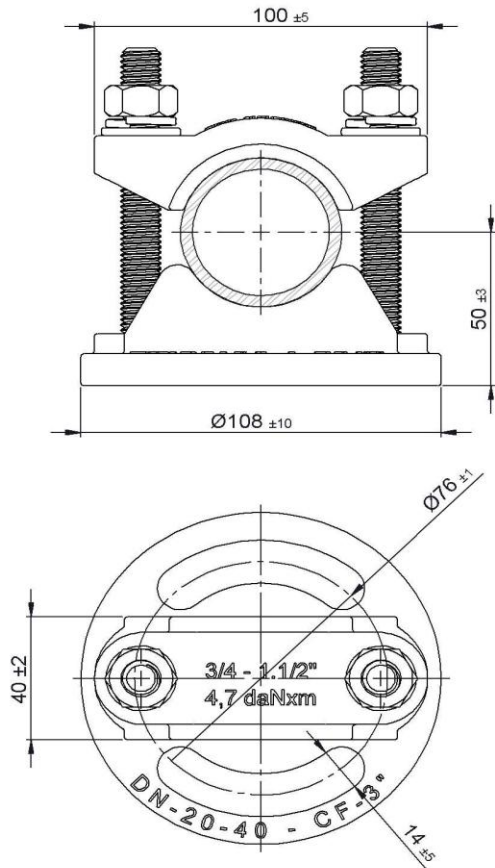

NOTAS:


- Os parafusos, porcas e arruelas poderão ser fornecidos conforme a especificação do cliente.
- Aplicação: Suporte para tubo de 3/4-1.1/2" IPS a base do isolador de pedestal com círculo de furação de 3" (76mm).
- Instalação: Aparafusado
- Torque de Aperto: M12 - 4,7 daNxm
- Esforço Mecânico Admissíveis: 100Kgf
- Acabamento: Jateado
- Gravação:
MAXXWELD
MSPA-17A-3-50
3/4-1.1/2" IPS
DN 20-40
CF-3"
4,7 daNxm

- O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

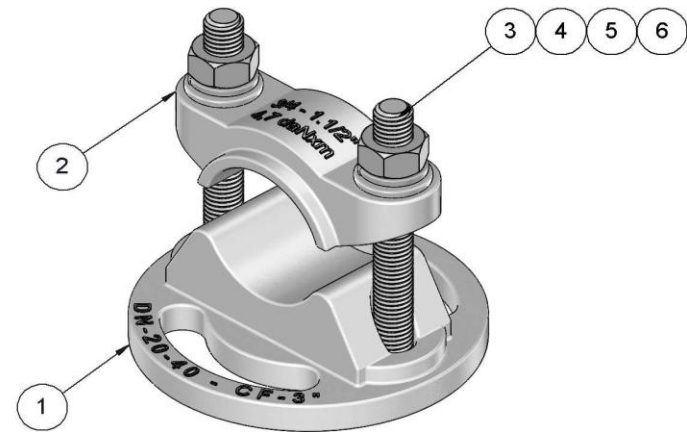

LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)	QTD.
1	MSPA-17A-3_Corpo	Liga de Alumínio	---	261.90	1
2	MSPA-17A-3_Tampa	Liga de Alumínio	---	117.73	1
3	Parafuso Sextavado M12X100	Aço Galvanizado	Zincado à quente	95.96	2
4	Porca Sextavada M12	Aço Galvanizado	Zincado à quente	16.73	2
5	Arruela de Pressão M12	Aço Galvanizado	Zincado à quente	4.5	2
6	Arruela Lisa M12	Aço Galvanizado	Zincado à quente	5.9	2

05					
04					
03	Alteração no layout, desenho feito conforme a peça		19/05/2008	MÁRCIO	
Nº	REVISÃO		DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
	DATA EMISSÃO: 06/05/2005	DESCRIÇÃO:			
	EXECUTADO POR: DJEIMES	CONECTOR SUPORTE PARA CABOS OU TUBOS			
	VERIFICADO POR: ANB	MEDIDAS:	ESCALA:	DOCUMENTO Nº:	REV.
	APROVADO POR: ANB	mm	S/E	MSPA-17A-3-50-T04	3

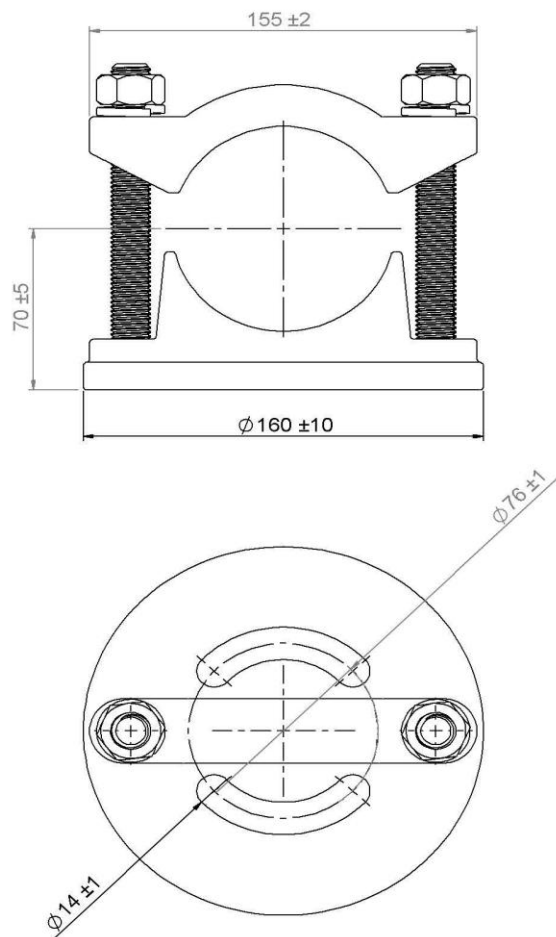


NOTAS:

1. Aplicação: Suporte fixo para tubo de 3" IPS a base do isolador de pedestal com base de 3" (76mm).
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M16 - 7,6daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 1000Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:


MAXXWELD
MSPA-20A-3-70
3" IPS DN80
CF-3"

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

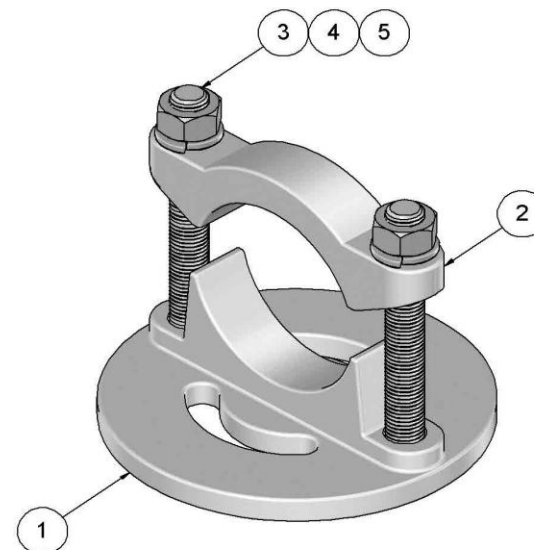

LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MSPA-20A-3-70_Corpo	1	Liga de Alumínio	---	649.67
2	MSPA-20A-3-70_Tampa	1	Liga de Alumínio	---	215.27
3	Parafuso Sextavado M16X130	2	Aço Galvanizado		222.20
4	Porca Sextavada M16	2	Aço Galvanizado	Zincado à quente	31.84
5	Arruela de Pressão M16	2	Aço Galvanizado	Zincado à quente	10.3

03					
02					
01	INCLUSÃO DA ALTURA NO CÓDIGO DO CONECTOR			22/11/2018	THOMAS
Nº	REVISÃO			DATA	EXECUÇÃO
	DATA EMISSÃO:	17/06/2004	DESCRIÇÃO:		
	EXECUTADO POR:	DJEIMES	CONECTOR SUPORTE FIXO PARA TUBO		
	VERIFICADO POR:	ANB	MEDIDAS:	ESCALA:	DOCUMENTO Nº:
	APROVADO POR:	ANB	mm	S/E	MSPA-20A-3-70
					REV: 1

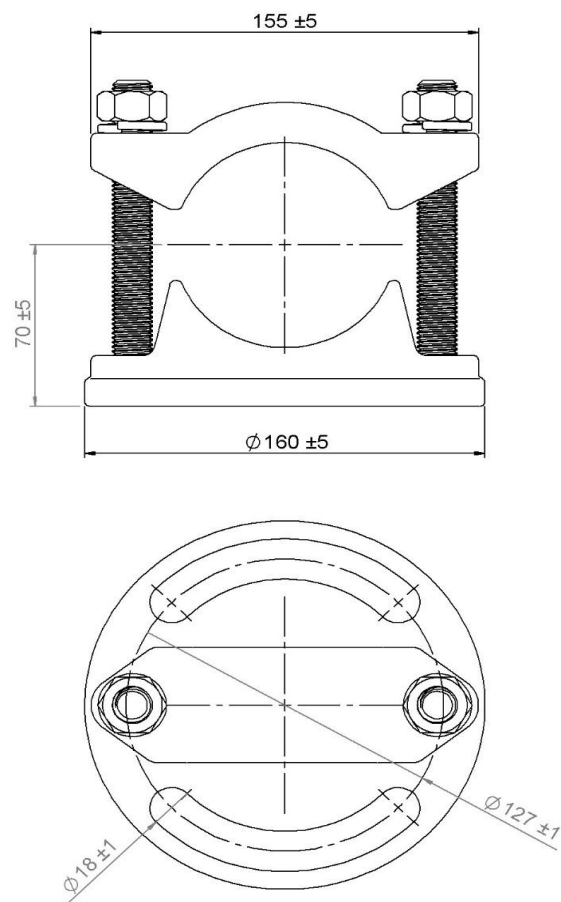


NOTAS:

1. Aplicação: Suporte fixo p/ tubo de 3" IPS a base do isolador de pedestal com base de 5" (127mm).
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M16 - 7,6daNm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 1000Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:




MAXXWELD
MSPA-20A-5-70
3" IPS
CF-5"

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

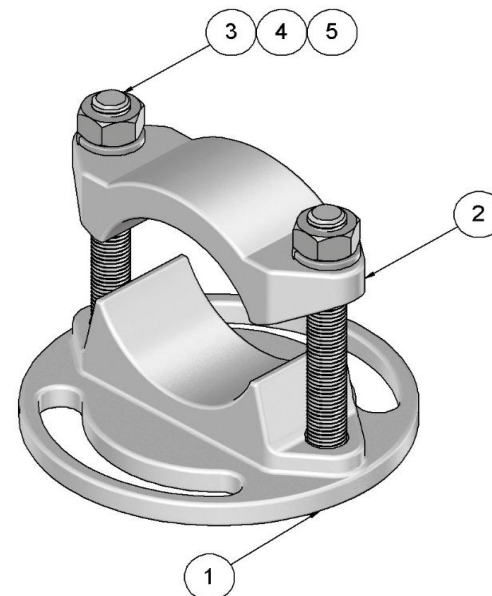

LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MSPA-20A-5-70_Corpo	1	Liga de Alumínio	---	566.63
2	MSPA-20A-5-70_Tampa	1	Liga de Alumínio	---	367.86
3	Parafuso Sextavado M16X130	2	Aço Galvanizado		222.20
4	Porca Sextavada M16	2	Aço Galvanizado	Zincado à quente	31.84
5	Arruela de Pressão M16	2	Aço Galvanizado	Zincado à quente	10.3

03						
02						
01	INCLUSÃO DA ALTURA NO CÓDIGO DO CONECTOR			22/11/2018	THOMAS	
N°	REVISÃO			DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
 Maxxweld Conectores Elétricos Ltda.	DATA EMISSÃO:	17/06/2004	DESCRIÇÃO:			
	EXECUTADO POR:	DJEIMES	CONECTOR SUPORTE FIXO PARA TUBO			
	VERIFICADO POR:	ANB	MEDIDAS	ESCALA	DOCUMENTO Nº:	
	APROVADO POR:	ANB	mm	S/E	MSPA-20A-5-70	REV: 1

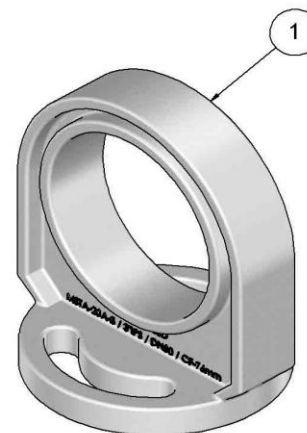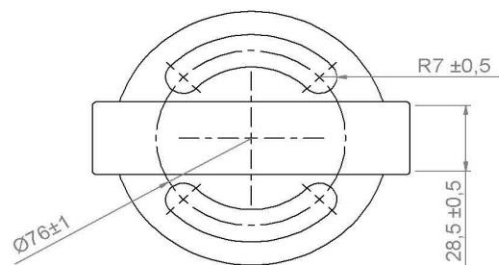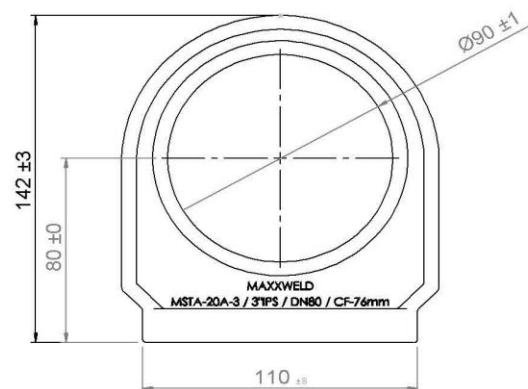



NOTAS:

1. Aplicação: Suporte deslizante para tubo de 3" IPS a base do isolador de pedestal com base de 3" (76mm) com 80mm de altura entre o centro do tubo e a extremidade da base..
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: Não Aplicável
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 1000Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:
MAXXWELD
MSTA-20A-3-80
3" IPS DN80
CF-76mm

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES				
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	PESO UN. (g)
1	MSTA-20A-3-80	1	Liga de Alumínio	723.27

03						
02	ALTURA TOTAL DO CONECTOR ALTERADA DE 147,5 PARA 142mm CONFORME PEÇA			11/11/2019	THOMAS	
01	INCLUSÃO DA ALTURA NO CÓDIGO DO CONECTOR					
Nº	REVISÃO			DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
		DATA EMISSÃO:	17/06/2004	DESCRIÇÃO:		
		EXECUTADO POR:	DJEIMES	CONECTOR SUPORTE DESLIZANTE PARA TUBO		
		VERIFICADO POR:	ANB	MEDIDAS:	ESCALA:	DOCUMENTO Nº:
		APROVADO POR:	ANB	mm	S/E	MSTA-20A-3-80
						REV. 2

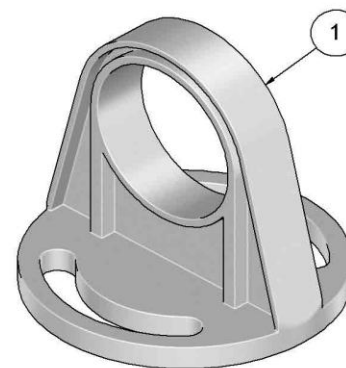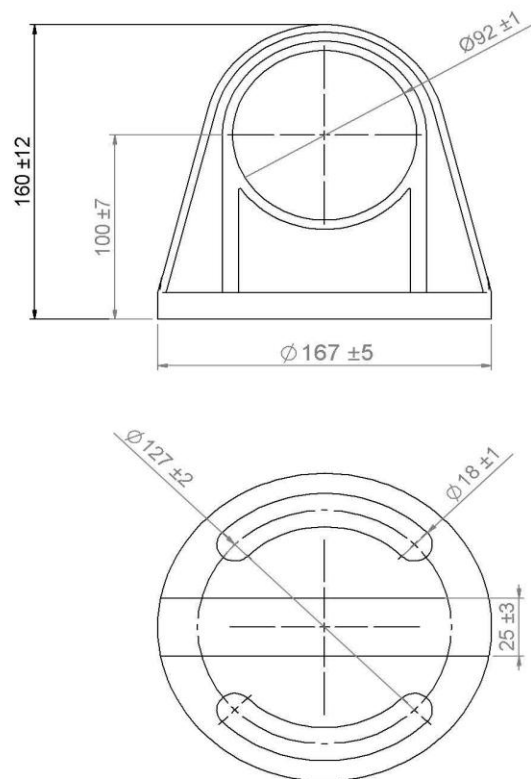

NOTAS:

1. Aplicação: Suporte deslizante para tubo de 3" IPS a base do isolador de pedestal com base de 5" (127mm) com 100mm de altura entre o centro do tubo e a extremidade da base..
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: Não Aplicável
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 1000Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:





MAXXWELD
MSTA-20A-5-100
3" IPS DN80
CF-127mm

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MSTA-20A-5-100_Corpo	1	Liga de Alumínio	---	1236.84

03	CORREÇÃO DE MEDIDAS CONFORME SOLICITAÇÃO COM			13/11/2020	THOMAS	
02	CORREÇÃO DO DIÂMETRO DA FURAÇÃO NA BASE (DE 14 PARA 18mm)			14/08/2020	THOMAS	
01	CORREÇÃO DA GRAVAÇÃO E REVISÃO DE MEDIDA (32 PARA 25mm)			11/06/2018	THOMAS	

Nº	REVISÃO		DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
	DATA EMISSÃO:	09/12/2014	DESCRIÇÃO:		
	EXECUTADO POR:	ELTON	CONECTOR SUPORTE DESLIZANTE PARA TUBO		
	VERIFICADO POR:	ANB	MEDIDAS:	ESCALA:	DOCUMENTO Nº:
	APROVADO POR:	ANB	mm	S/E	MSTA-20A-5-100

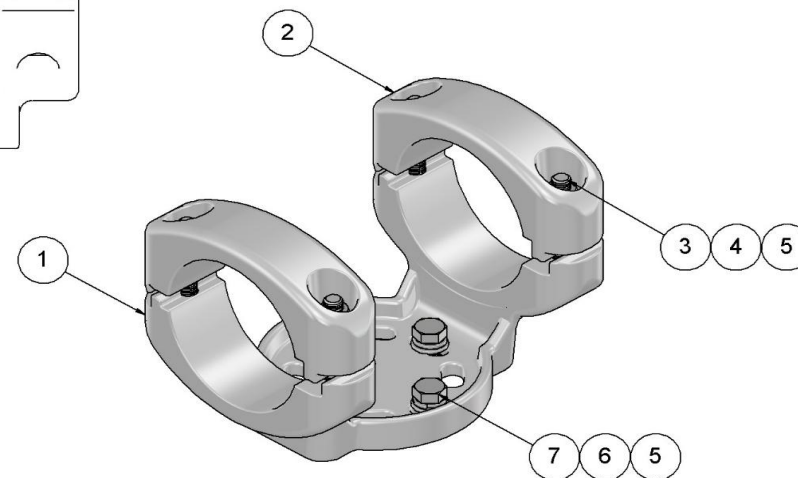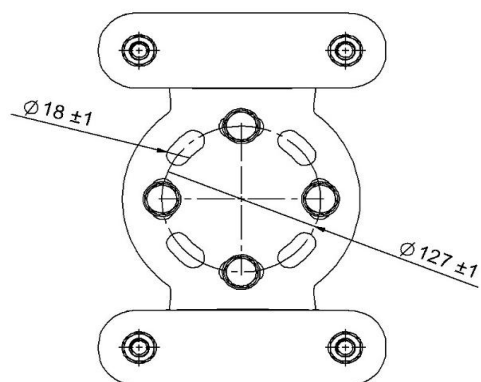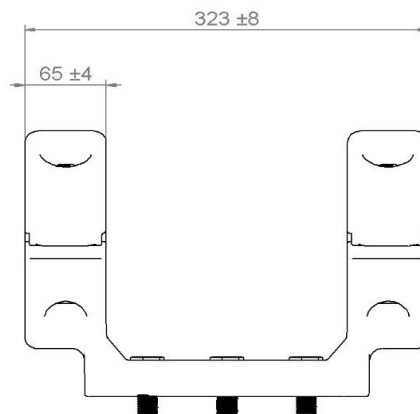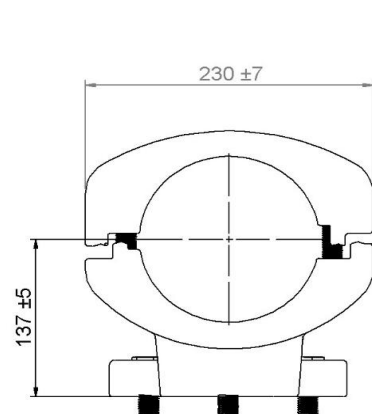

NOTAS:

1. Aplicação: Suporte para tubo de alumínio fixo ou deslizante Ø5" IPS (SCH.40/80) a base de isolador de pedestal com círculo de furação de 5" (127mm).
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M16 - 7,6 daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 400 Kgf
5. Acabamento: Escovado
6. Gravação:

MAXXWELD
MXCST-24A-5-135
5" IPS
CF-5

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES




LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MXCST-24A-5-135_Corpo	1	Liga de Alumínio	---	3989.26
2	MXCST-24A-5-135_Tampa	2	Liga de Alumínio	---	1308.11
3	Parafuso Sextavado M16X110	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	194.55
4	Porca Sextavada M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	31.84
5	Arruela de Pressão M16	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	10.3
6	Arruela Lisa M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	12.0
7	Parafuso Sextavado M16x40	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	97.81

03	ALTERADO A NOTA POLÍDIO PARA ESCOVADO		12/03/2024	JOHN	
02	AJUSTE DO TAMANHO DO PARAFUSO DE M16X100 PARA M16X110		13/10/2021	RLN	ANB
01	ALTERADO DE 'MXCST-24A-5' PARA 'MXCST-24A-5-135'				
Nº	REVISÃO		DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO



Maxxweld
Conectores Elétricos Ltda.

DATA EMISSÃO:	07/12/2011	DESCRIÇÃO:	CONECTOR SUPORTE FIXO OU DESLIZANTE. TENSÃO: 550KV		
EXECUTADO POR:	ELTON	MEDIDAS:	ESCALA:	DOCUMENTO Nº:	REV: 03
VERIFICADO POR:	ANB	mm	S/E	MXCST-24A-5-135-T05	
APROVADO POR:	ANB				

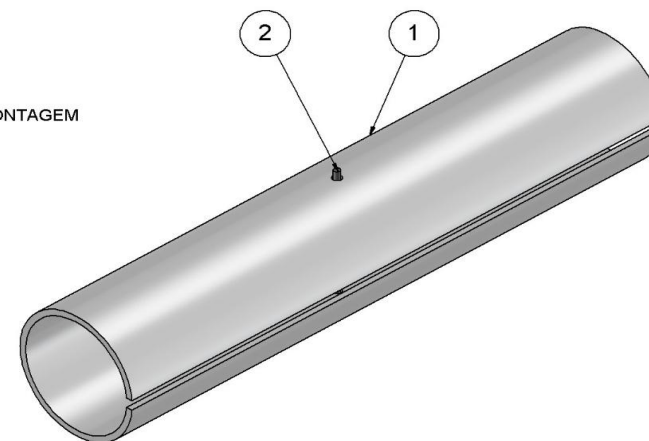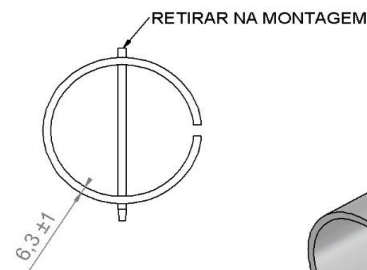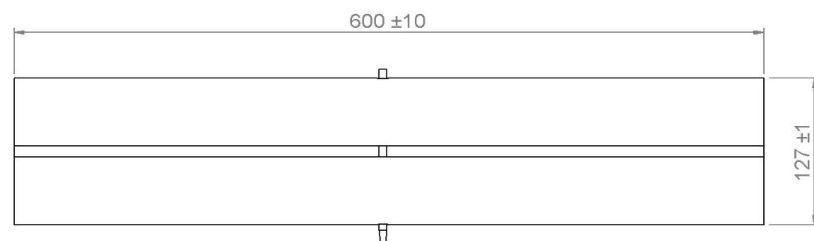

NOTAS:

1. Aplicação: Luva de emenda, soldada, para tubos de 5" IPS SCH-40.
2. Instalação: Soldada
3. Torque de Aperto: Não Aplicável
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: Não Aplicável.
5. Acabamento: Decapado.
6. Gravação: Etiqueta adesiva interna.





7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MLRS-24A24A	1	Liga de Alumínio	T6	3529.74
2	Pino 1/4" x 150	1	Aço Galvanizado	Zincado à quente	36.59

04	INCLUSÃO DA HASTE CONF. FERRAMENTAL	21/06/2024	MARCELO	
03	TROCA DA HASTE PARA BARRA ROSCADA CONFORME SOLICITADO CQM	29/11/2023	JOHN	
02	CORREÇÃO DE COTAS E TOLERÂNCIAS CONFORME SOLICITADO (ABERTURA PARA 10 E ØEXT. 127mm)	26/02/2019	THOMAS	
Nº	REVISÃO	DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO

 Maxxweld Conectores Elétricos Ltda.	DATA EMISSÃO:	17/06/2004	DESCRIÇÃO:		LULA DE EMENDA SOLDADA PARA TUBO	
	EXECUTADO POR:	DJEIMES				
	VERIFICADO POR:	ANB	MEDIDAS:	ESCALA:	DOCUMENTO Nº:	REV:
	APROVADO POR:	ANB	mm	S/E	MLS-24A	04

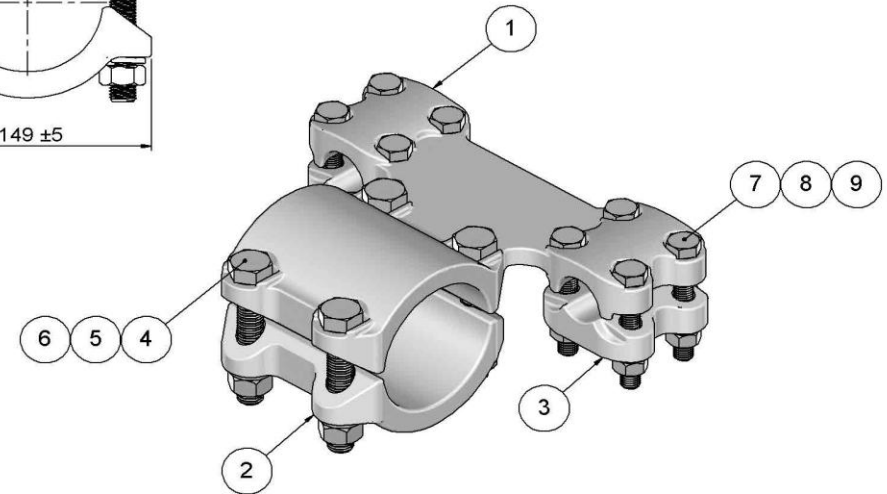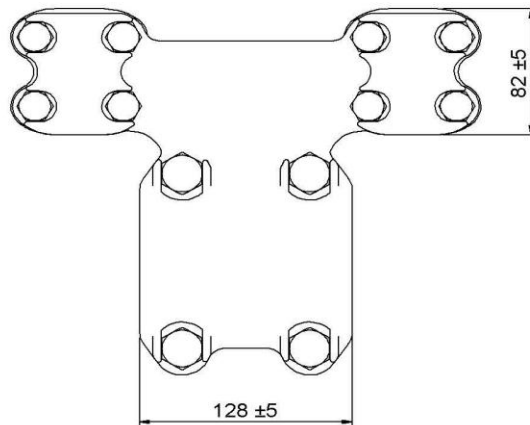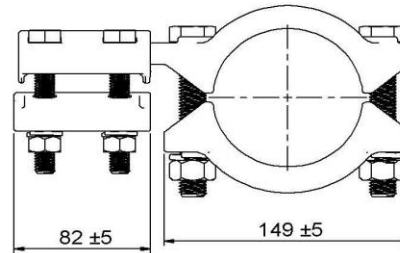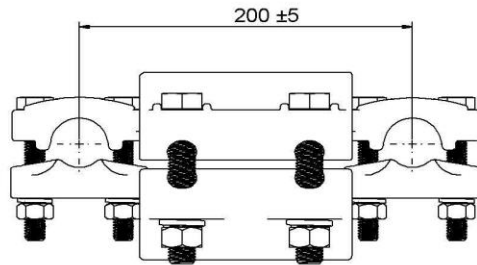

NOTAS:




1. Aplicação: Ligação derivação em "T" para tubo de 3" IPS no tronco à 2 cabos CA 700-1431 MCM ou CAA 605-1272 MCM da derivação,
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M16 - 7,6 daNxm / M12 - 4,7 daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 300 Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:
MAXXWELD
M2DTC-20A45A
3" IPS
CA 700-1431 MCM / CAA 605-1272 MCM

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	Corpo	1	Liga de Alumínio	---	1625.52
2	Tampa 20A - 3" IPS - 138kV	1	Liga de Alumínio	---	880.46
3	Tampa 45A	2	Liga de Alumínio	---	288.39
4	Parafuso Sextavado M16x110	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	181.25
5	Porca Sextavada M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	31.25
6	Arruela de Pressão M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	10.3
7	Parafuso Sextavado M12X85	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	84.58
8	Porca Sextavada M12	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	16.64
9	Arruela de Pressão M12	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	4.5

03					
02					
01					
Nº					
REVISÃO			DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
21/06/2017					
MEY			CONECTOR DERIVAÇÃO EM "T" TUBO - 2 CABOS		
ANB			MEDIDAS	ESCALA	DOCUMENTO Nº:
ANB			mm	S/E	M2DTC-20A45A
APROVADO POR:					REV: 0

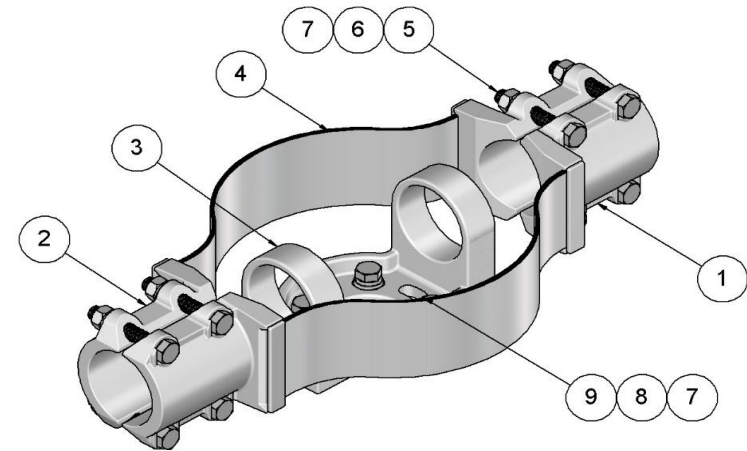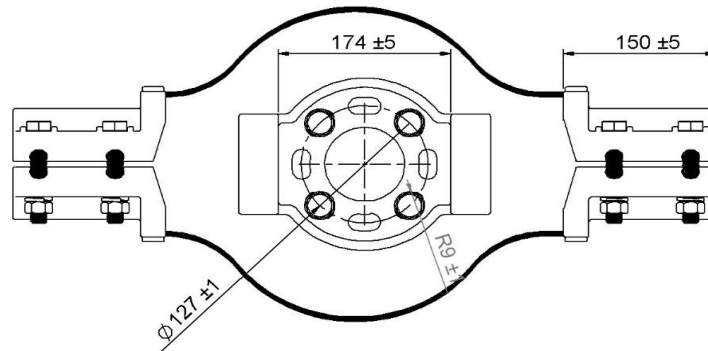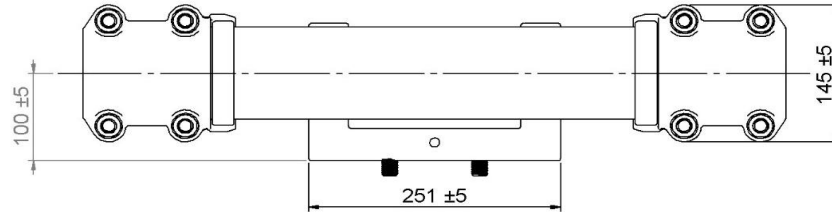

NOTAS:


1. Aplicação: Conector suporte de expansão para tubo de Ø3" IPS (SCH.40/80) ao isolador de pedestal com círculo de furação de 5" (127mm).
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M16 - 7,6 daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 200 Kgf
5. Acabamento: Jateado
6. Gravação:
MAXXWELD
MCSE-20A-5-100
3" IPS
CF-5"

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	Corpo 3" IPS	2	Liga de Alumínio	---	1182.57
2	Tampa 3" IPS	2	Liga de Alumínio	---	1172.09
3	MCSE-20A-5-100_Suporte	1	Liga de Alumínio	---	2633.30
4	Lâminas (100 x 0,5 x 500mm)	20	Liga de Alumínio	T5	---
5	Parafuso Sextavado M16X100	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	181.25
6	Porca Sextavada M16	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	31.84
7	Arruela de Pressão M16	12	Aço Galvanizado	Zincado à quente	10.3
8	Arruela Lisa M16	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	12.0
9	Parafuso Sextavado M16x40	4	Aço Galvanizado	Zincado à quente	97.81

03					
02	PADRONIZAÇÃO DAS LÂMINAS SCH-80		13/12/2024	MARCELO	
01	CORREÇÃO DO NÚMERO DE LÂMINAS (18)		13/11/2020	THOMAS	
Nº	DATA EMISSÃO: 08/07/2008	DESCRIÇÃO:	DATA:	EXECUÇÃO:	APROVAÇÃO:
	EXECUTADO POR: DJEIMES	CONECTOR TERMINAL DE EXPANSÃO			
	VERIFICADO POR: ANB	MEDIDAS: mm	ESCALA: S/E	DOCUMENTO Nº: MCSE-20A-5-100-T05	REV: 2
	APROVADO POR: ANB				

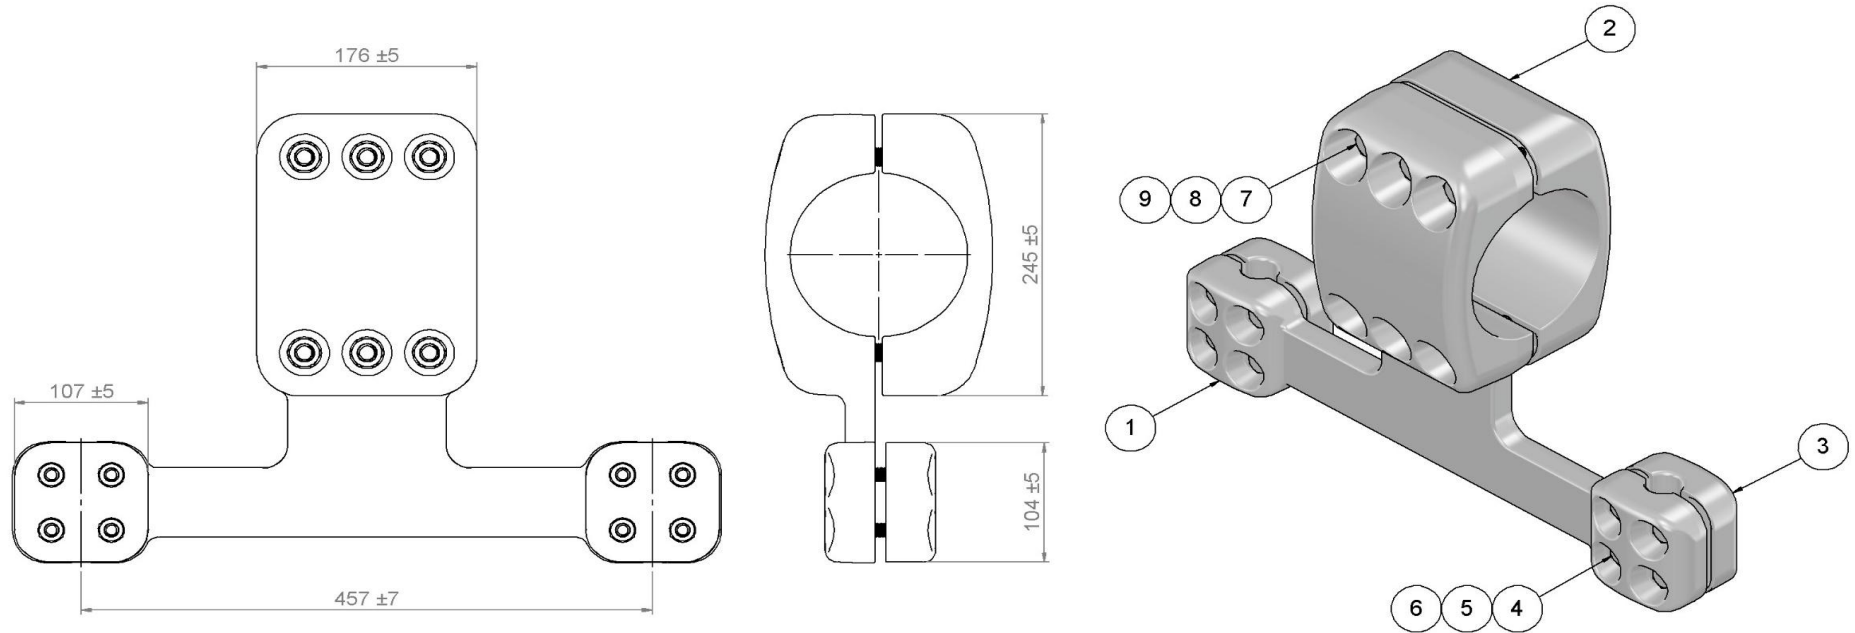

NOTAS:

1. Aplicação: Ligação derivação em T de tubos de alumínio de 5" IPS no tronco à 2 cabos CA 795-1113 MCM ou CAA 715,5-954 MCM na derivação.
2. Instalação: Aparafusado
3. Torque de Aperto: M16 - 7,6 daNxm e M12 - 4,7daNxm
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 300 Kgf
5. Acabamento: Escovado
6. Gravação:
MAXXWELD
MX2DTC-24A44A
Ø5" IPS
CA 795-1113 MCM / CAA 715,5-954 MCM

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES

Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MX2DTC-24A44A_Corpo	1	Liga de Alumínio	---	6801.75
2	Tampa 24A - 5" IPS - 550kV	1	Liga de Alumínio	---	3757.19
3	Tampa 44A - 550kV - 2206	2	Liga de Alumínio	---	609.97
4	Parafuso Sextavado M12X55	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	61.82
5	Porca Sextavada M12	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	16.73
6	Arruela de Pressão M12	8	Aço Galvanizado	Zincado à quente	4.5
7	Parafuso Sextavado M16X110	6	Aço Galvanizado	Zincado à quente	194.55
8	Porca Sextavada M16	6	Aço Galvanizado	Zincado à quente	31.84
9	Arruela de Pressão M16	6	Aço Galvanizado	Zincado à quente	10.3

03					
02	ATUALIZAÇÃO DA FAIXA DE CABOS		10/10/2023	JOHN	
01	ATUALIZAÇÃO DA FAIXA DE CABOS (REV.11)		17/08/2021	RLN	ANB
Nº	REVISÃO	DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO	
	DATA EMISSÃO: 22/01/2019	DESCRIÇÃO:			
	EXECUTADO POR: THOMAS	CONECTOR DERIVAÇÃO TUBO-2 CABOS. TENSÃO: 550kV			
	VERIFICADO POR: ANB	MEDIDAS: mm	ESCALA: S/E	DOCUMENTO Nº: MX2DTC-24A44A	REV: 02
	APROVADO POR: ANB				