

CADERNO DE DESENHOS TÉCNICOS DE CONECTORES



CLIENTE:

CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A
4680007316 - SE CEMIG TK JAGUARA ESCOPO - 27

Normas de referência conectores alumínio: NBR-11788 / 2016

Normas de referência conectores cobre: NBR-5370 /1990





ELABORADO POR:	JOHN	REVISÃO:	B	DATA:	19/09/205	Nº DOCUMENTO:	OC-15073
----------------	------	----------	---	-------	-----------	---------------	-----------------

ÍNDICE

ÍTEM	REFERÊNCIA	QTD.	APLICAÇÃO	Pg.
2427	MTAC-49RT-4N-W	06	138 kV	2
21615	MTCI-20A	02	138 kV	3

HISTÓRICO DE REVISÕES				
Nº	REVISÃO	DATA	AUTOR	APROVAÇÃO
B	REV.CONFORME COMENTARIOS	08/10/25	MARCELO	ANB
A	EMIÇÃO INICIAL	19/09/25	JOHN	ANB

MA-12
APÓS COMPRESSÃO

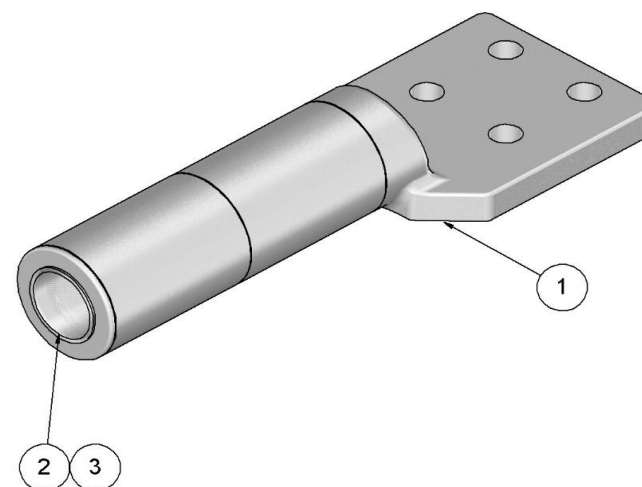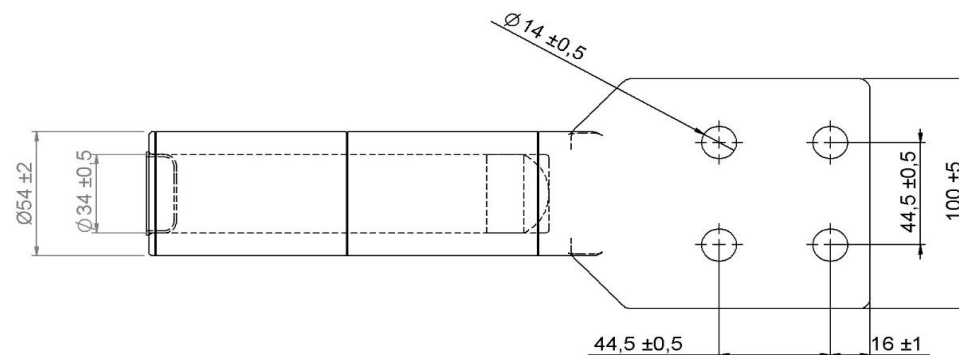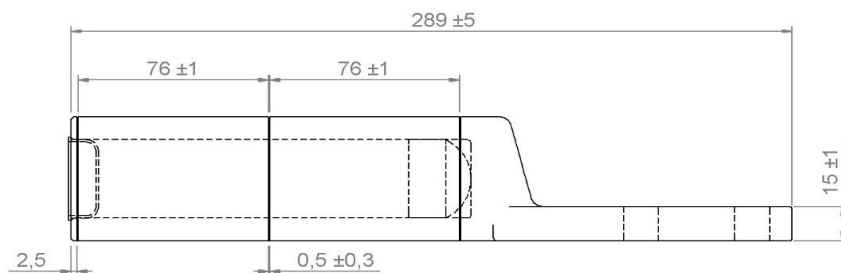

NOTAS:

1. Aplicação: Terminal reto, a compressão para cabos CA 874,5-1272 MCM / CA 874,5-1113 MCM.
2. Instalação: A compressão
3. Torque de Aperto: Não Aplicável
4. Esforços Mecânicos Admissíveis: 978Kgf.
5. Acabamento: Jateado.
6. Gravação:

MAXXWELD
MTAC-49RT-4N-W
CA 874,5-1272 MCM / CAA 874,5-1113 MCM
IND. MA-12 H.2

7. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	2639_Corpo_MTAC-49RT-4N-W	1	Liga de Alumínio	---	1081.71
2	Batoque Plástico - Ø34.1	1	Plástico Transparente	---	---
3	Composto anti-óxido	12g	Graxa + Zinco	---	12

07	ADEQUAÇÃO MODELO: CONFORME PLACA NOVA	07/05/2025	MARCELO	
08	CÓDIGO DO CONECTOR ALTERADO PARA "MTAC-49RT-4N-W"	20/05/2021	THOMAS	
05	LARGURA DO BARRAMENTO ALTERADA DE 94 PARA 100mm	08/04/2021	RLN	ANB
N°	REVISÃO	DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO



DATA E EMISSÃO

17/06/2004

EXECUTADO POR

DJEIMES

VERIFICADO POR

ANB


APROVADO POR

ANB

DESCRIÇÃO

TERMINAL A COMPRESSÃO CABO-BARRA

MEDIDAS	ESCALA	DOCUMENTO Nº	REV.
mm	S/E	MTAC-49RT-4N-W	7

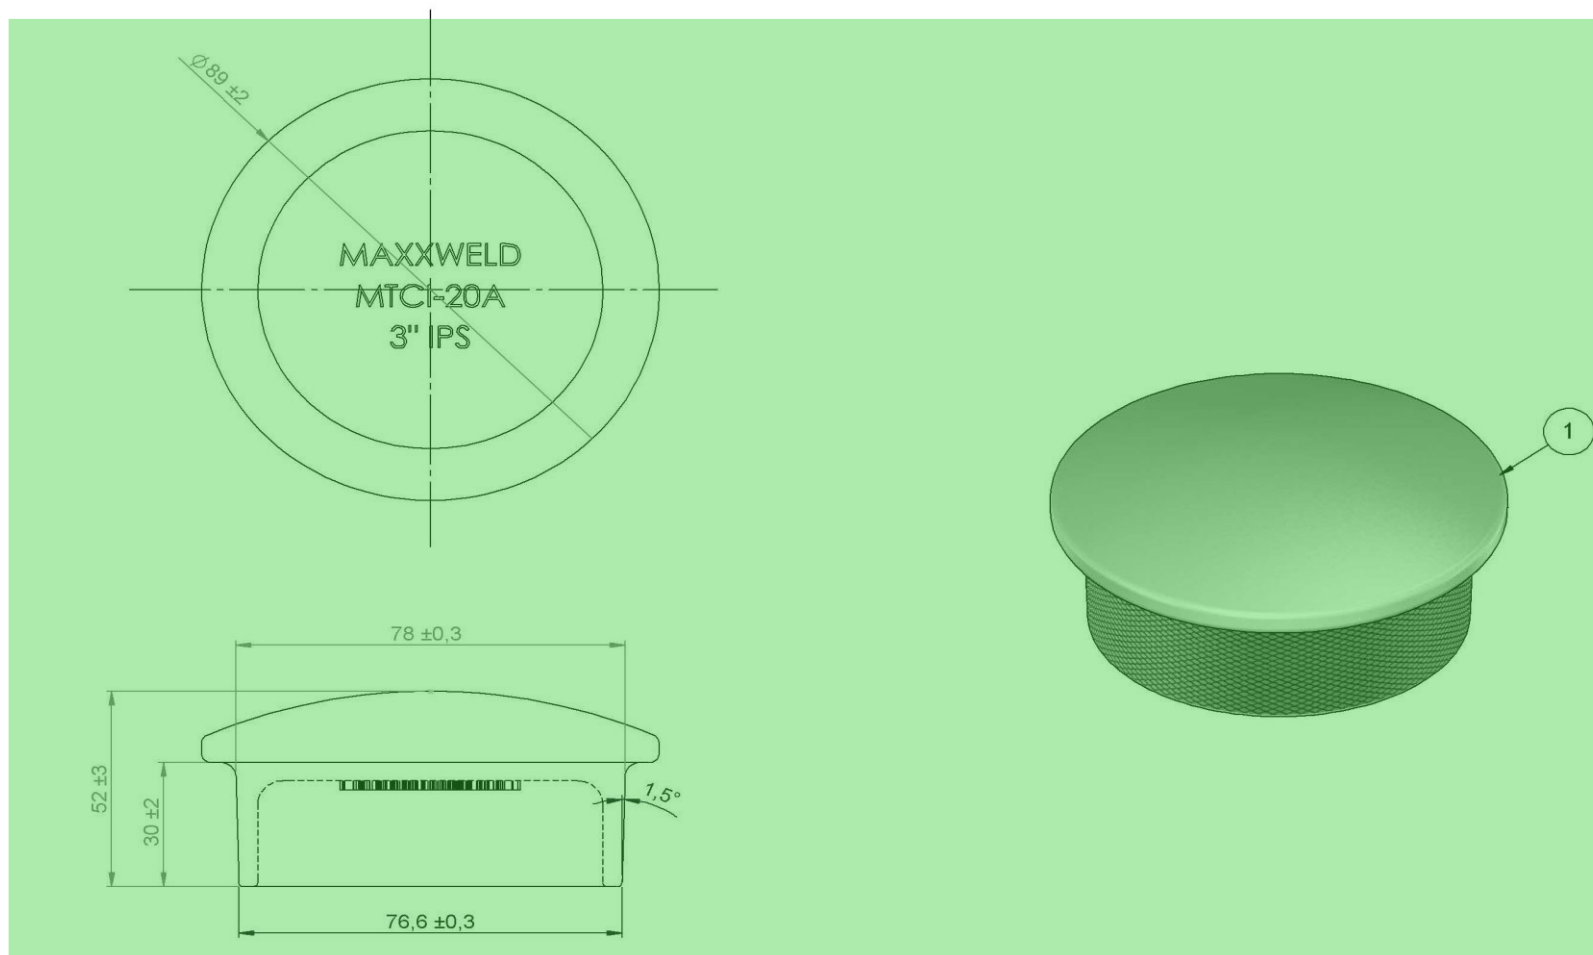

NOTAS:

1. Aplicação: Tampão anti-corona para tubo de alumínio de 3" IPS.
2. Instalação: A Pressão
3. Esforços Mecânicos Admissíveis: Não aplicável
4. Acabamento: Jateado
5. Gravação:

MAXXWELD
MTCI-20A
3" IPS

6. O peso indicado na lista de componentes possui valor aproximado podendo sofrer alterações.

LISTA DE COMPONENTES					
Nº	DESCRIÇÃO	QTD.	MATERIAL	TRATAMENTO	PESO UN. (g)
1	MTCI-20A	1	Liga de Alumínio	---	284,57

05	CORREÇÃO DAS MEDIDAS DE DIÂMETRO E ANGULAÇÃO	30/08/2023	THOMAS	
04	CORREÇÃO DA GRAVAÇÃO	08/03/2016	MEY	
03	REVISÃO DE COTAS	27/08/2015	MEY	
Nº	REVISÃO	DATA	EXECUÇÃO	APROVAÇÃO
	02/03/2000			
	DJEIMES			
	ANB			
	ANB			