Analíticos


pH, condutividade, oxigênio e análise de gases.

1 pH

- Eletrodo de vidro + referência
- `≈ 59,16 mV/pH a 25 °C`
- Calibre com tampões pH 4, 7 e 10
- Compensação de temperatura obrigatória
- Mantenha o eletrodo sempre úmido

2 Condutividade

- Unidade: µS/cm ou mS/cm
- Constante de célula K (0,01 a 10 cm^{-1})
- Toroidal (indutiva) para meios sujos
- Referência a 25 °C

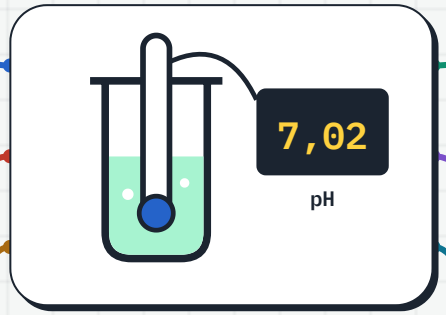

AT
07

Analíticos

3 Oxigênio dissolvido

- Sensor óptico (luminescente)
- Sensor amperométrico (membrana)
- mg/L ou % de saturação
- Efluentes e água de caldeira

4 Gases

- O_2 em combustão: zircônia
- CO/CO_2: infravermelho (NDIR)
- Gás combustível: % do LIE
- H_2S e NH_3: células eletroquímicas

5 Outras análises

- Turbidez (NTU)
- Cloro residual
- Densidade e viscosidade
- Cromatografia gasosa (composição)

6 Sistema de amostragem

- Atenção ao atraso da amostra
- Filtro e condicionamento de pressão e temperatura
- Calibração com gás ou solução padrão

dica de campo Eletrodo de pH com inclinação abaixo de ~90 % da teórica (≈ 53 mV/pH) está pedindo troca.