
FICHA 27

IHM, SCADA e SDCD

Onde o operador vê, decide e age.

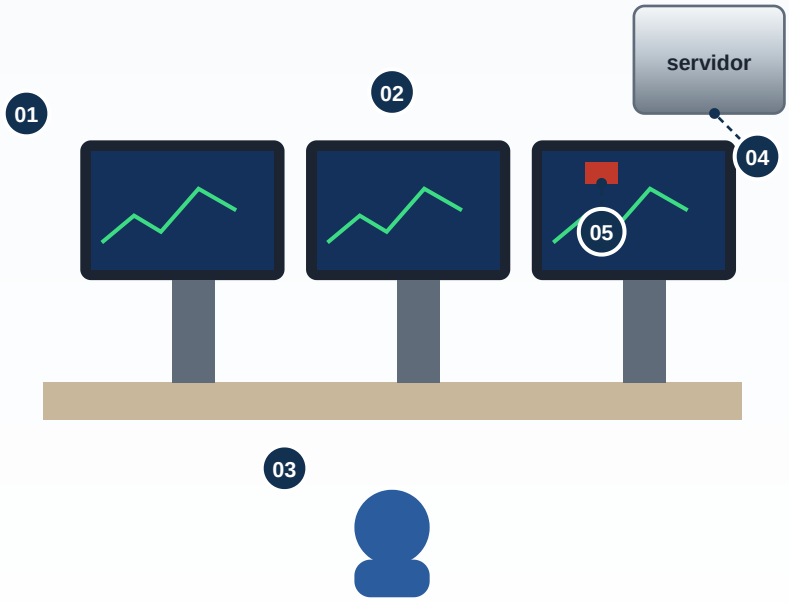

01 IHM local
Tela junto à máquina para operar e ajustar.

02 SCADA
Supervisão de várias áreas, telas e históricos.

03 SDCD
Controle distribuído em processos contínuos.

04 Historiador
Guarda dados para tendências e relatórios.

05 Alarmes
Avisam desvios que exigem ação do operador (ISA-18.2).

EXEMPLO NUMÉRICO

Referência	~6 alarmes/h por operador
Inundação	> 10 em 10 min
Prioridades	alta, média, baixa
Revisão	racionalização periódica

CADEIA FUNCIONAL

Campo → Controlador → Servidor → Telas e alarmes → Operador

ATENÇÃO

Alarme demais vira ruído: o operador deixa de ver o importante.

PONTO-CHAVE

O SCADA supervisiona; o controle fica no CLP ou no SDCD.