
FICHA 07

Pressostatos de alta e de baixa

Desligam o compressor quando a pressão sai da faixa segura.

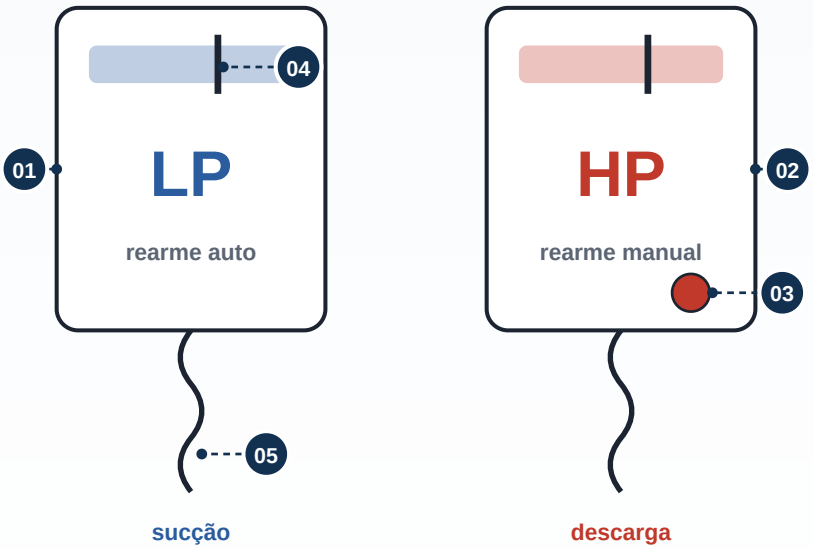

01 Pressostato de baixa (LP)
Desliga com sucção baixa (falta de fluido, gelo); usado no pump-down.

02 Pressostato de alta (HP)
Desliga com descarga alta (condensador sujo, ventilador parado).

03 Rearme manual
Na alta: alguém precisa verificar a causa antes de religar.

04 Escala e diferencial
Ponto de corte e diferencial evitam partidas curtas.

05 Capilar
Liga o pressostato à tomada de pressão; sem vibração e sem dobras.

EXEMPLO NUMÉRICO

Ligação	em série no comando
HP	abaixo da pressão máx. do sistema
LP no pump-down	corta após recolher o fluido
Teste	simular e registrar

CADEIA FUNCIONAL

Pressão sai da faixa → Contato abre → Comando cai → Compressor para

ATENÇÃO
Nunca faça jumper em pressostato de alta para "testar": o sistema fica sem proteção.

PONTO-CHAVE
Pressostato desarmando é sintoma: procure a causa.