
Selo remoto com capilar

Isola o transmissor de fluidos agressivos, viscosos, quentes ou sanitários.

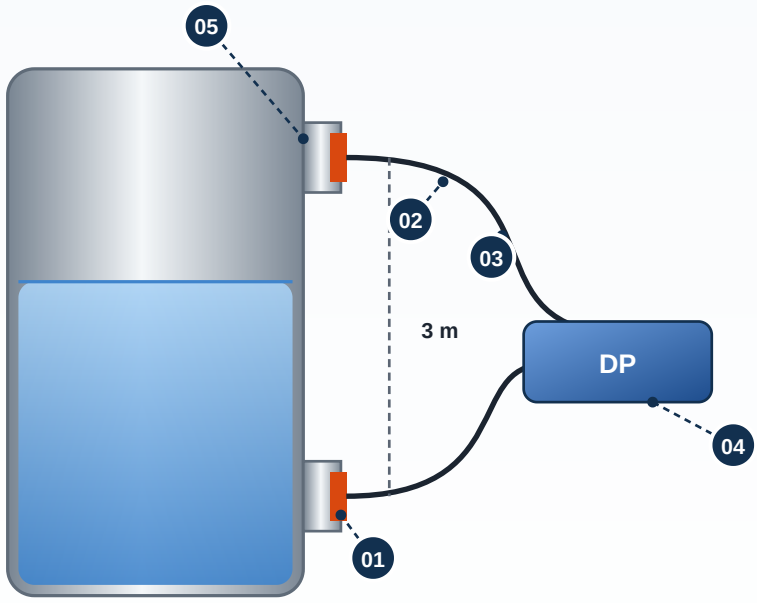

01 Diafragma do selo
Faceado com o processo: não entope nem acumula produto.

02 Fluido de enchimento
Silicone, óleo sanitário etc.: transmite a pressão até a célula.

03 Capilar
Tubo blindado que liga selo e transmissor.

04 Transmissor DP
Mede a diferença entre os dois selos.

05 Flange de processo
Fixa o selo no tanque ou na linha.

EXEMPLO NUMÉRICO

Distância vertical entre selos	3 m
Densidade do fluido de enchimento	930 kg/m³
Coluna do capilar	930 × 9,81 × 3 ≈ 27,4 kPa
Zero do transmissor	deslocado de −27,4 kPa

CADEIA FUNCIONAL

Processo → Diafragma → Capilar com fluido → Célula DP → % nível

ATENÇÃO
Capilar ao sol muda de temperatura e gera erro: proteja e mantenha os dois capilares juntos.

PONTO-CHAVE
O selo isola o transmissor; o capilar fixa uma coluna que precisa entrar no cálculo do zero.