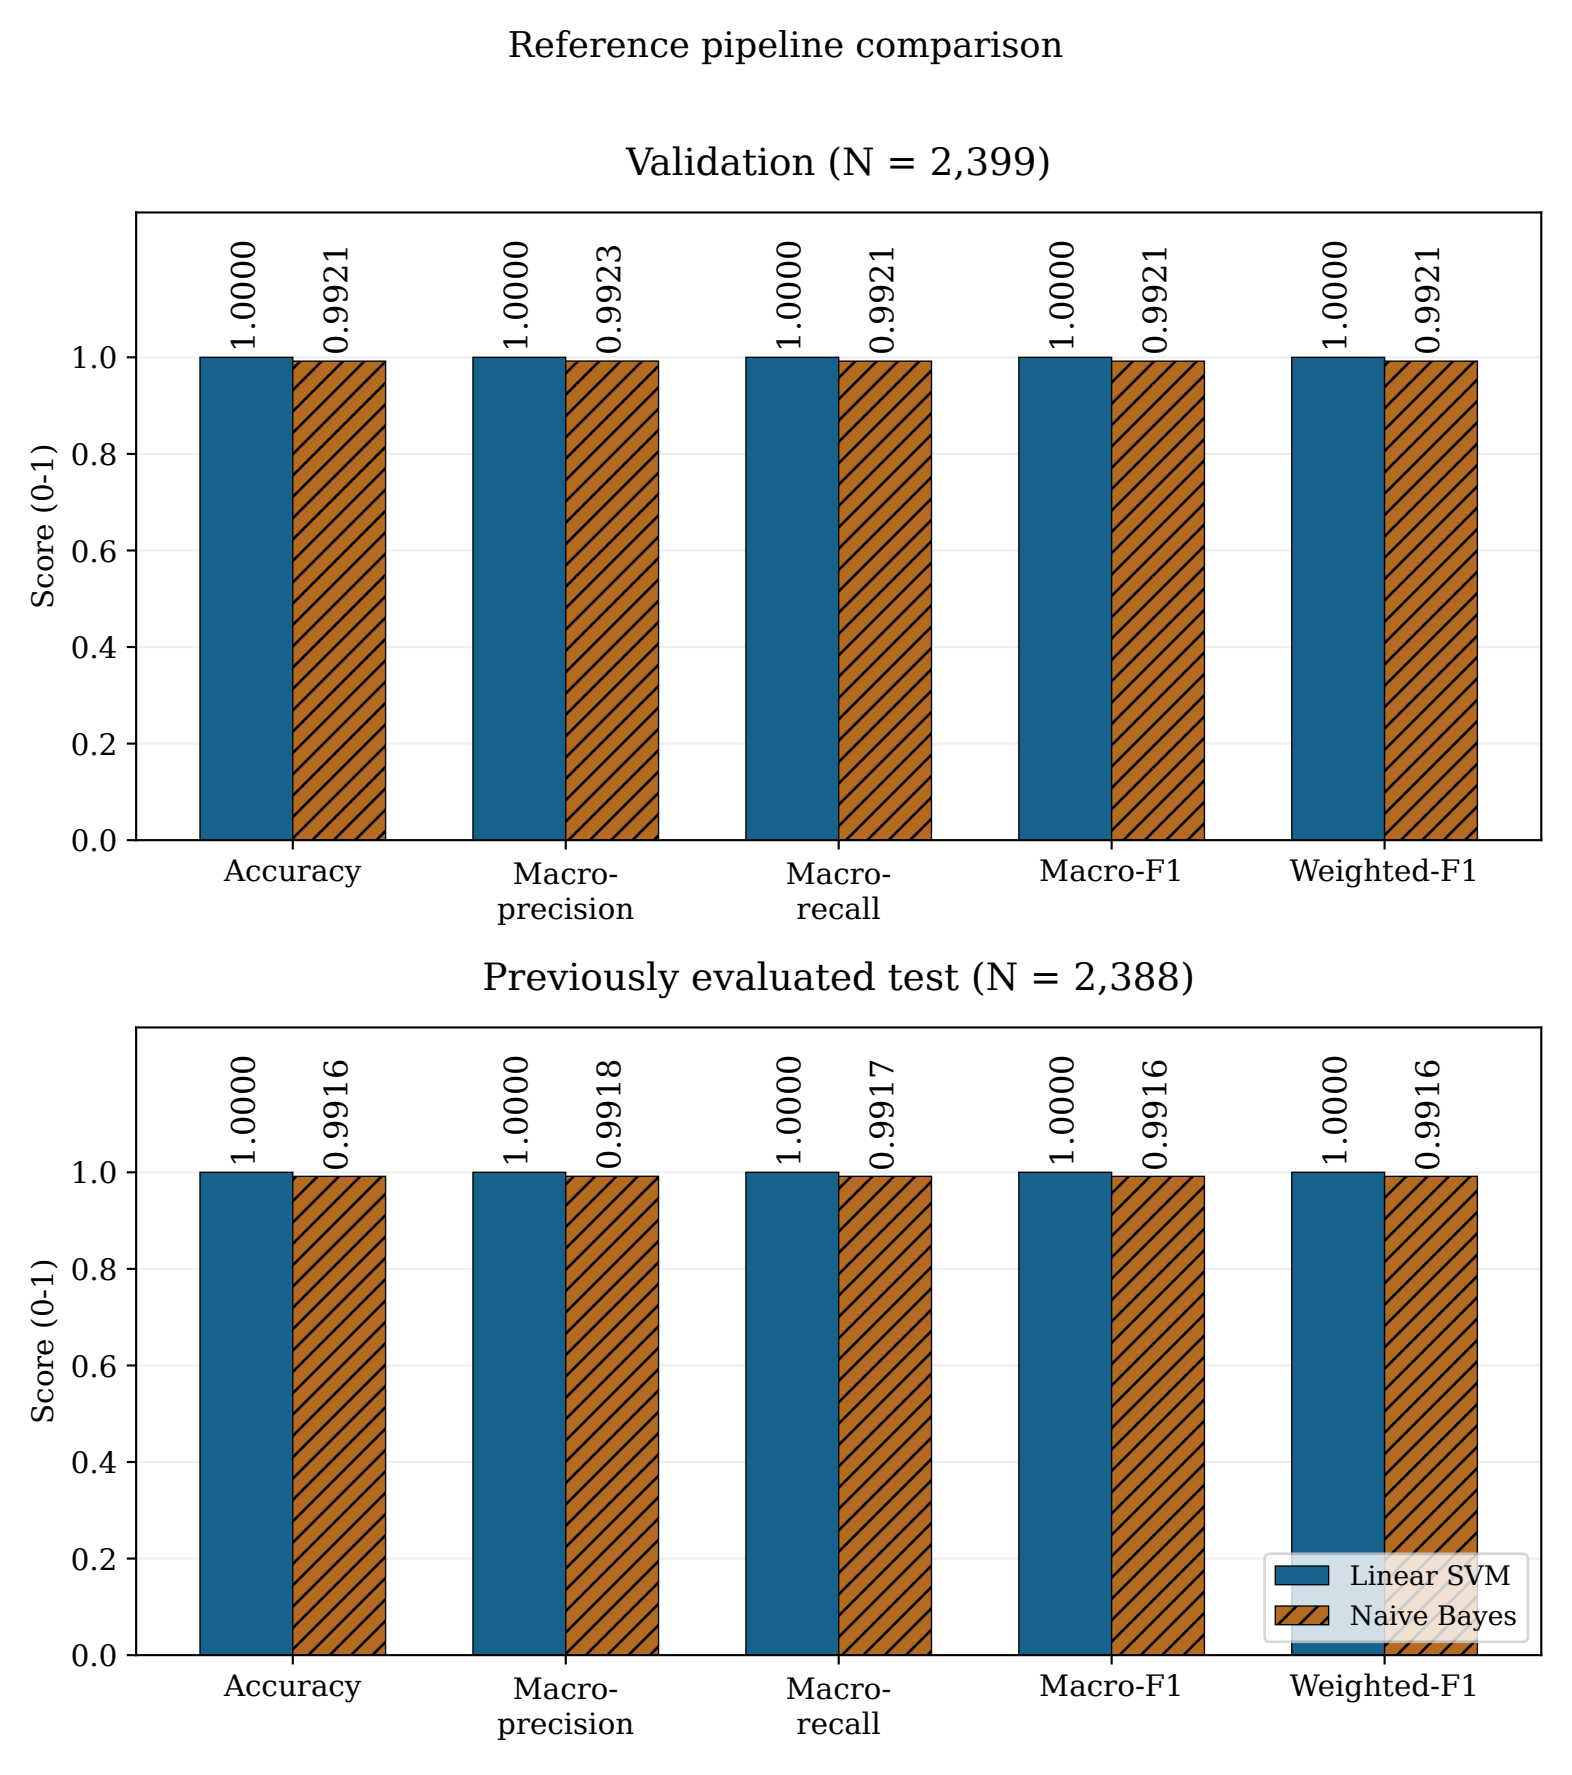
Reference pipeline comparison
Validation (N = 2,399)
Score (0-1)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.0000
0.9921
1.0000
0.9923
1.0000
0.9921
1.0000
0.9921
1.0000
0.9921
Accuracy
Macro-precision
Macro-recall
Macro-F1
Weighted-F1
Previously evaluated test (N = 2,388)
Score (0-1)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
1.0000
0.9916
1.0000
0.9918
1.0000
0.9917
1.0000
0.9916
1.0000
0.9916
Accuracy
Macro-precision
Macro-recall
Macro-F1
Weighted-F1
Linear SVM
Naive Bayes