DAEWOO STEEL CO. LTD, GWANGYANG, SOUTH KOREA · 15분 계량 · 2018-01-01 – 2018-12-31

제철소 전력 2018

35,040개 15분 구간 · 원본 검증 11/11 통과 · 금액은 가정 요금 기준

연간 소비	CO_2	평균 역률	최대 수요
959.6 MWh	403.8 tCO_2	0.903	629 kW
하루 평균 2,629 kWh	0.433 t/MWh	저부하 구간 0.73	15분 평균 기준

평일 08–18시 집중도	휴무 · 이상 일자
64%	15 휴무 2 이상
시간 비중 30%	공휴일 휴무 10 · 평일 휴무 5

소비 패턴 | 예측 · 분류 | 휴무 · 이상 | 절감 시나리오


월 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

부하 구간 Light Medium Maximum

필터 초기화


일 소비량 · 전체


kWh/일 · 회색 선은 일별 값, 파란 선은 7일 이동평균 · 선택 기간 합계 959.6 MWh

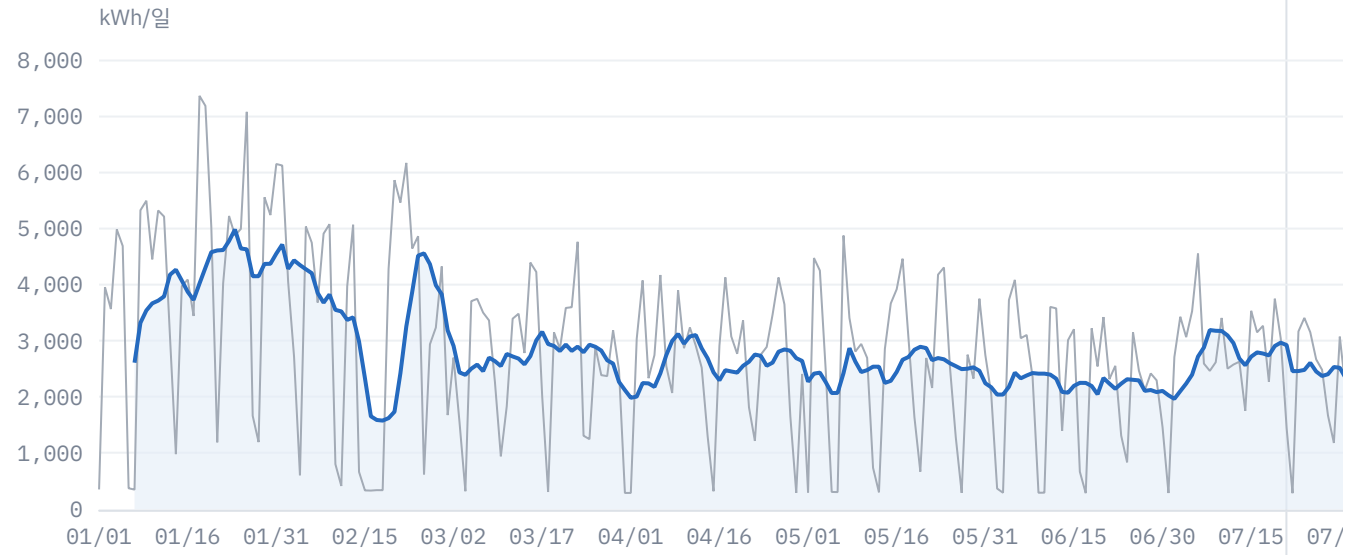

시간대 × 요일 평균


15분당 평균 kWh · 시각은 구간 시작 기준



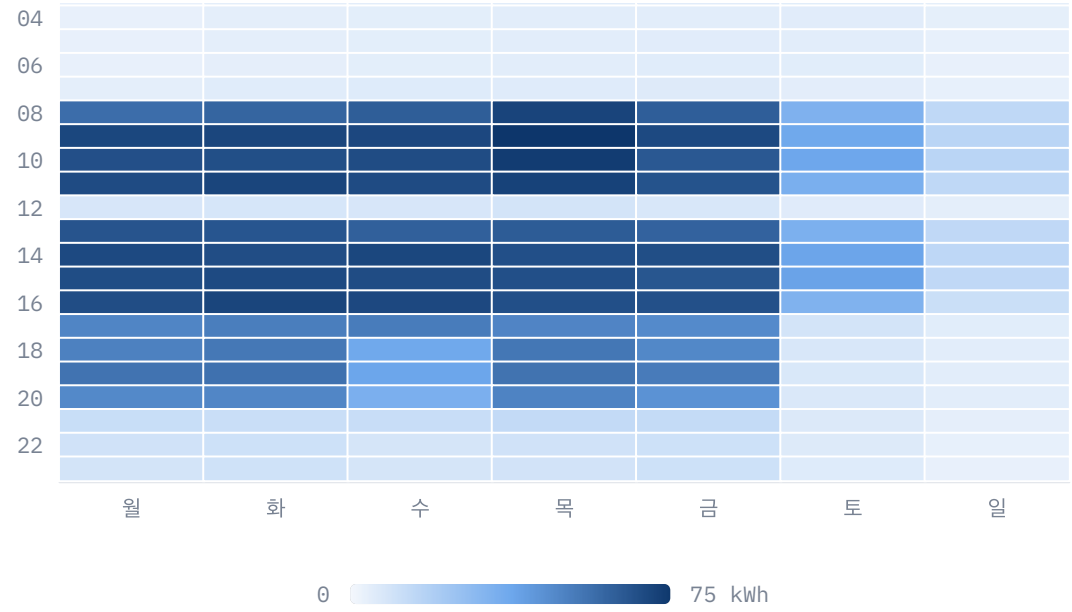

부하 구간별 비중

시간 비중과 kWh 비중 · 선택한 월 기준

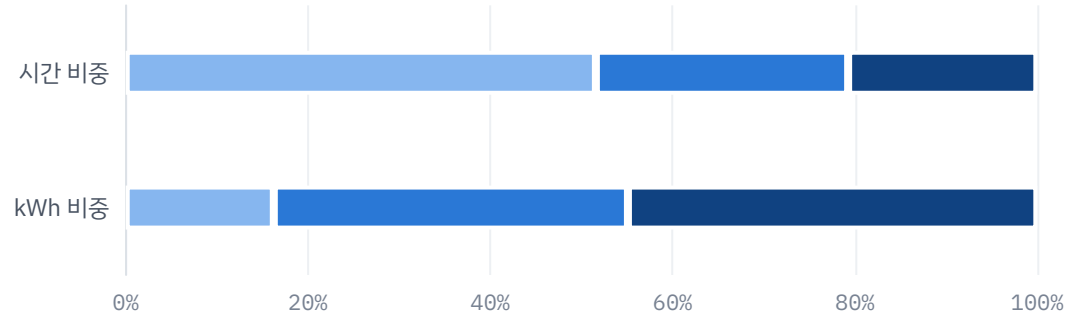

구간	15분 평균 kWh	시간 비중	kWh 비중
Light	8.6	52%	16%
Medium	38.4	28%	39%
Maximum	59.3	21%	45%

월별 일평균 소비

kWh/일

