대우제철 광양 공장 · 15분 단위 전력 기록 · 2018-01-01 – 2018-12-31

제철소 전력 2018

한 해 동안의 전력 사용 패턴, 사용량 예측, 휴무·이상 일자, 요금 절감 시나리오를 탭별로 본다. 결론과 근거는 함께 공개한 보고서에 정리했다. 금액은 모두 가정 요금 기준이다.

연간 사용량	CO_2 배출량	연간 역률	연중 최대 수요
959.6 MWh	403.8 t	0.903	629 kW
하루 평균 2,629 kWh	MWh당 0.421 t	거의 멈춘 시간대 0.73	가장 큰 15분 평균 전력

평일 08–18시 사용 비중	휴무일 · 이상일
64%	12 일 · 2 일
1년 시간의 30%	휴무: 평일 공휴일 7일 + 그 외 평일 5일

사용 패턴 | 예측 · 분류 | 휴무 · 이상 | 절감 시나리오

전력을 언제, 얼마나 몰아서 쓰는가?


월 선택 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월

요금 시간대 경부하(Light) 중간부하(Medium) 최대부하(Maximum) 필터 초기화

월 선택은 위쪽 네 차트(일 사용량, 요일·시각, 시간대별 비중, 월별 사용량)에, 요금 시간대 선택은 일 사용량과 요일·시각 차트에 적용된다. 아래쪽 세 차트는 1년 전체 기준이다.


일 사용량 · 전체

회색 선은 날마다의 사용량, 파란 선은 앞 7일 평균이다. 톱니처럼 내려간 곳이 주말이다. 선택 기간 합계 959.6 MWh.

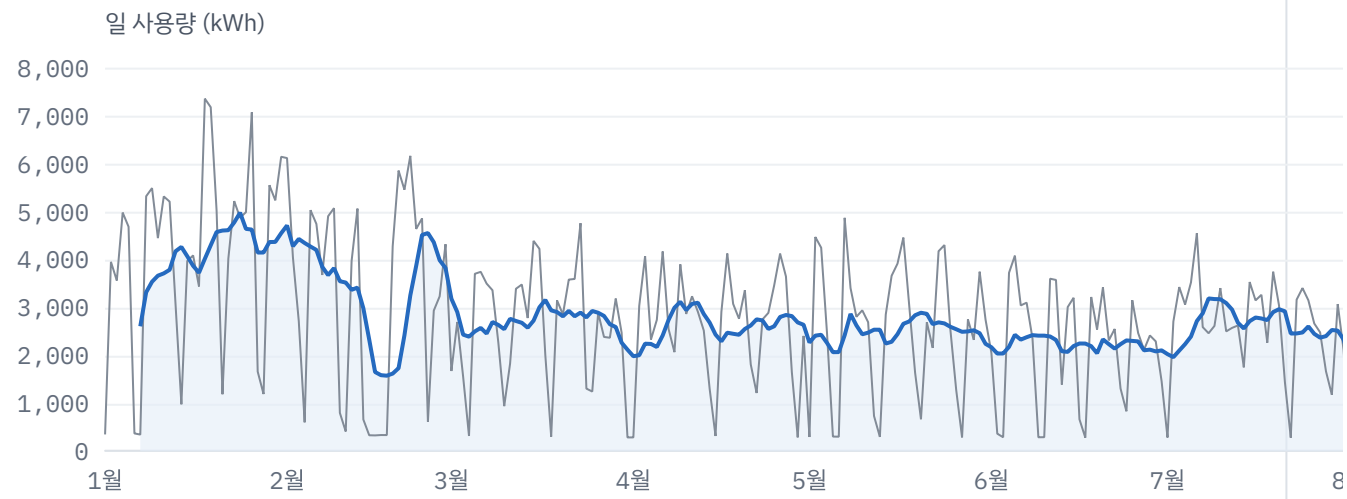


요일 · 시각별 평균 사용량

칸 하나가 한 요일·한 시각의 15분 평균이다. 진할수록 많이 쓴다.

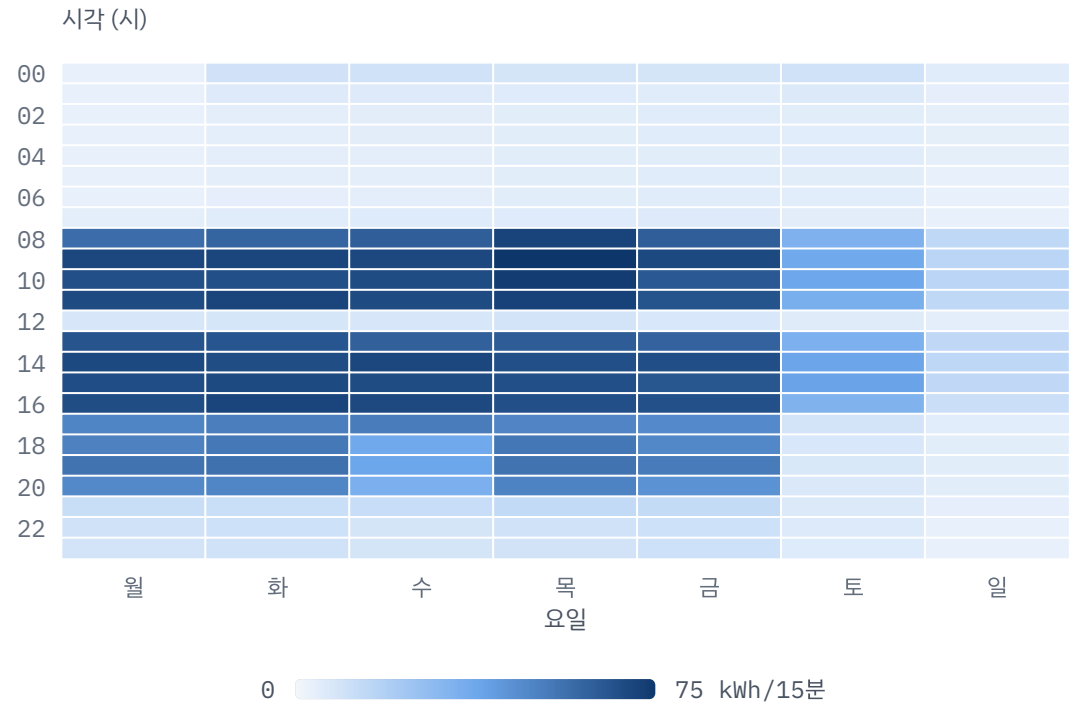

최대부하 시간대는 시간 21%에 사용량 45%

요금 시간대별로 시간과 사용량에서 차지하는 비중. 선택한 월 기준이며 요금 시간대 선택과는 무관하다.

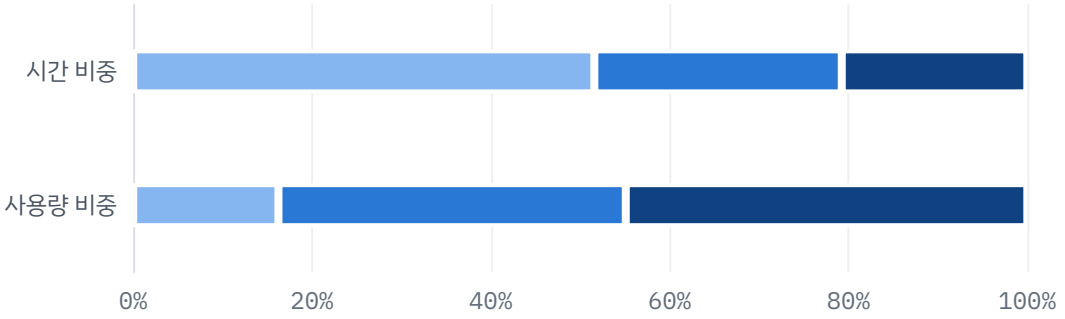


요금 시간대	15분 평균 사용량 (kWh)	시간 비중	사용량 비중
경부하(Light)	8.6	52%	16%
중간부하(Medium)	38.4	28%	39%
최대부하(Maximum)	59.3	21%	45%

월별 하루 평균 사용량

1–2월은 야간에도 가동해서 높다.

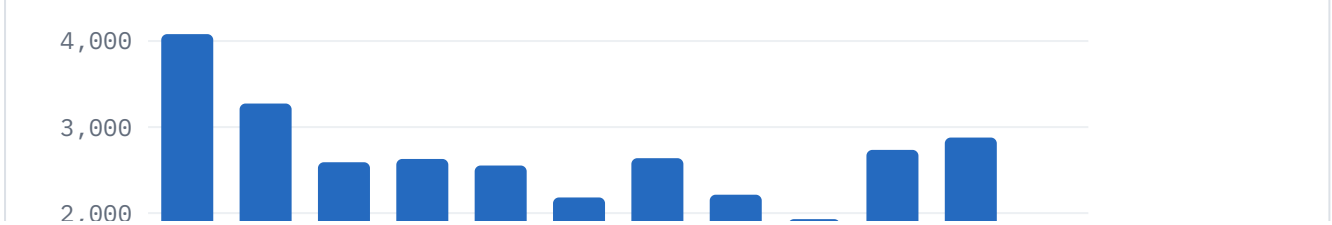


4,000
3,000
2,000