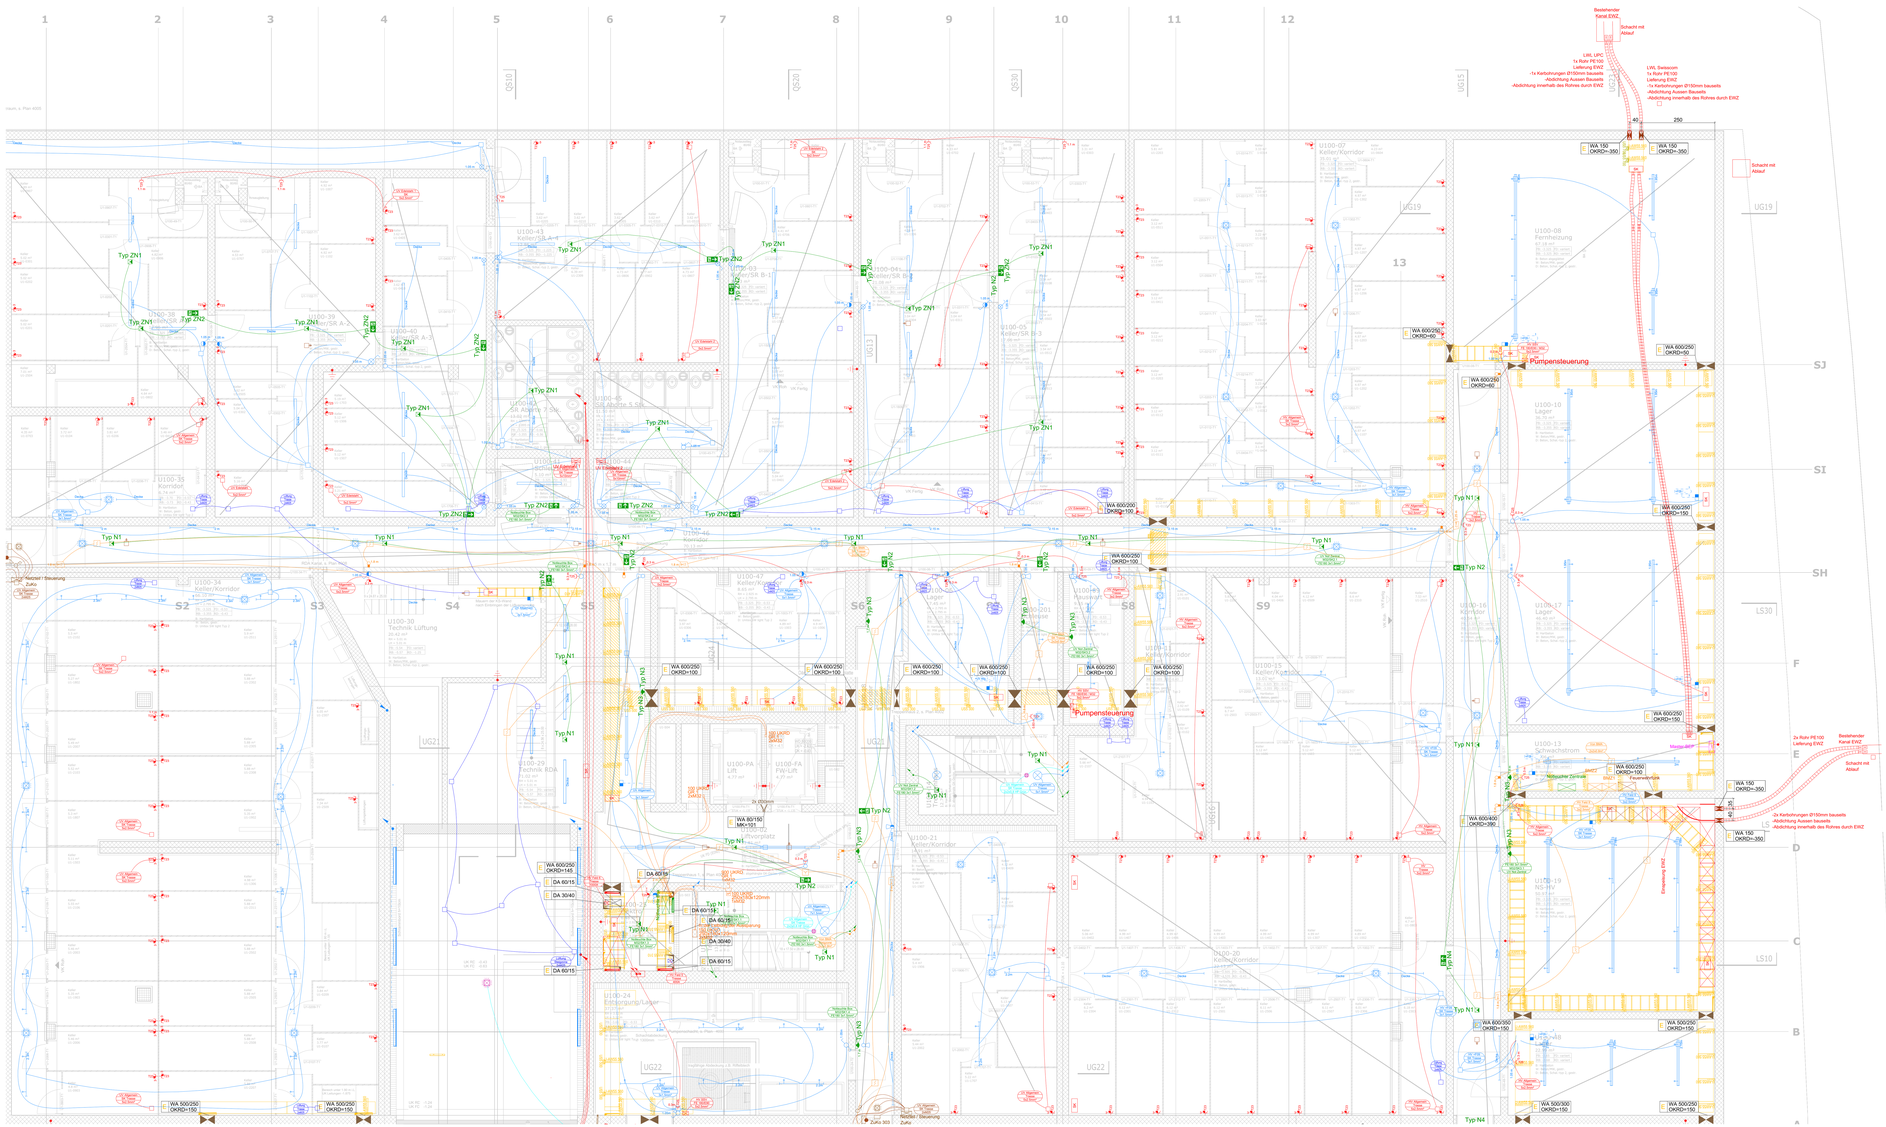
Pumpensteuerung
Pumpensteuerung
Bestehender Kanal EWZ
Schacht mit Ablauf
LWL LIPC
1x Rohr PE100
Leitlerung EWZ
-1x Kerbrohrungen Ø150mm bauseits
-Abdichtung Aussen Bauseits
-Abdichtung innerhalb des Rohres durch EWZ
LWL Swisscom
1x Rohr PE100
Leitlerung EWZ
-1x Kerbrohrungen Ø150mm bauseits
-Abdichtung Aussen Bauseits
-Abdichtung innerhalb des Rohres durch EWZ
2x Rohr PE100
Leitlerung EWZ
Bestehender Kanal EWZ
Schacht mit Ablauf
-2x Kerbrohrungen Ø150mm bauseits
-Abdichtung Aussen bauseits
-Abdichtung innerhalb des Rohres durch EWZ
Einspeisung EWZ
Notlicht Zentrale
Feuerwehrlift
Notlicht Zentrale
Zu Wärmepumpe
Zuluft 303
Notlicht / Steuerung Zuluft
Typ ZN1
Typ ZN2
Typ N1
Typ N2
Typ N3
Typ N4
WA 150 OKRD=-350
WA 600/250 OKRD=-150
WA 600/250 OKRD=-145
WA 600/250 OKRD=-100
WA 600/250 OKRD=-150
WA 600/250 OKRD=-150
WA 600/250 OKRD=-150