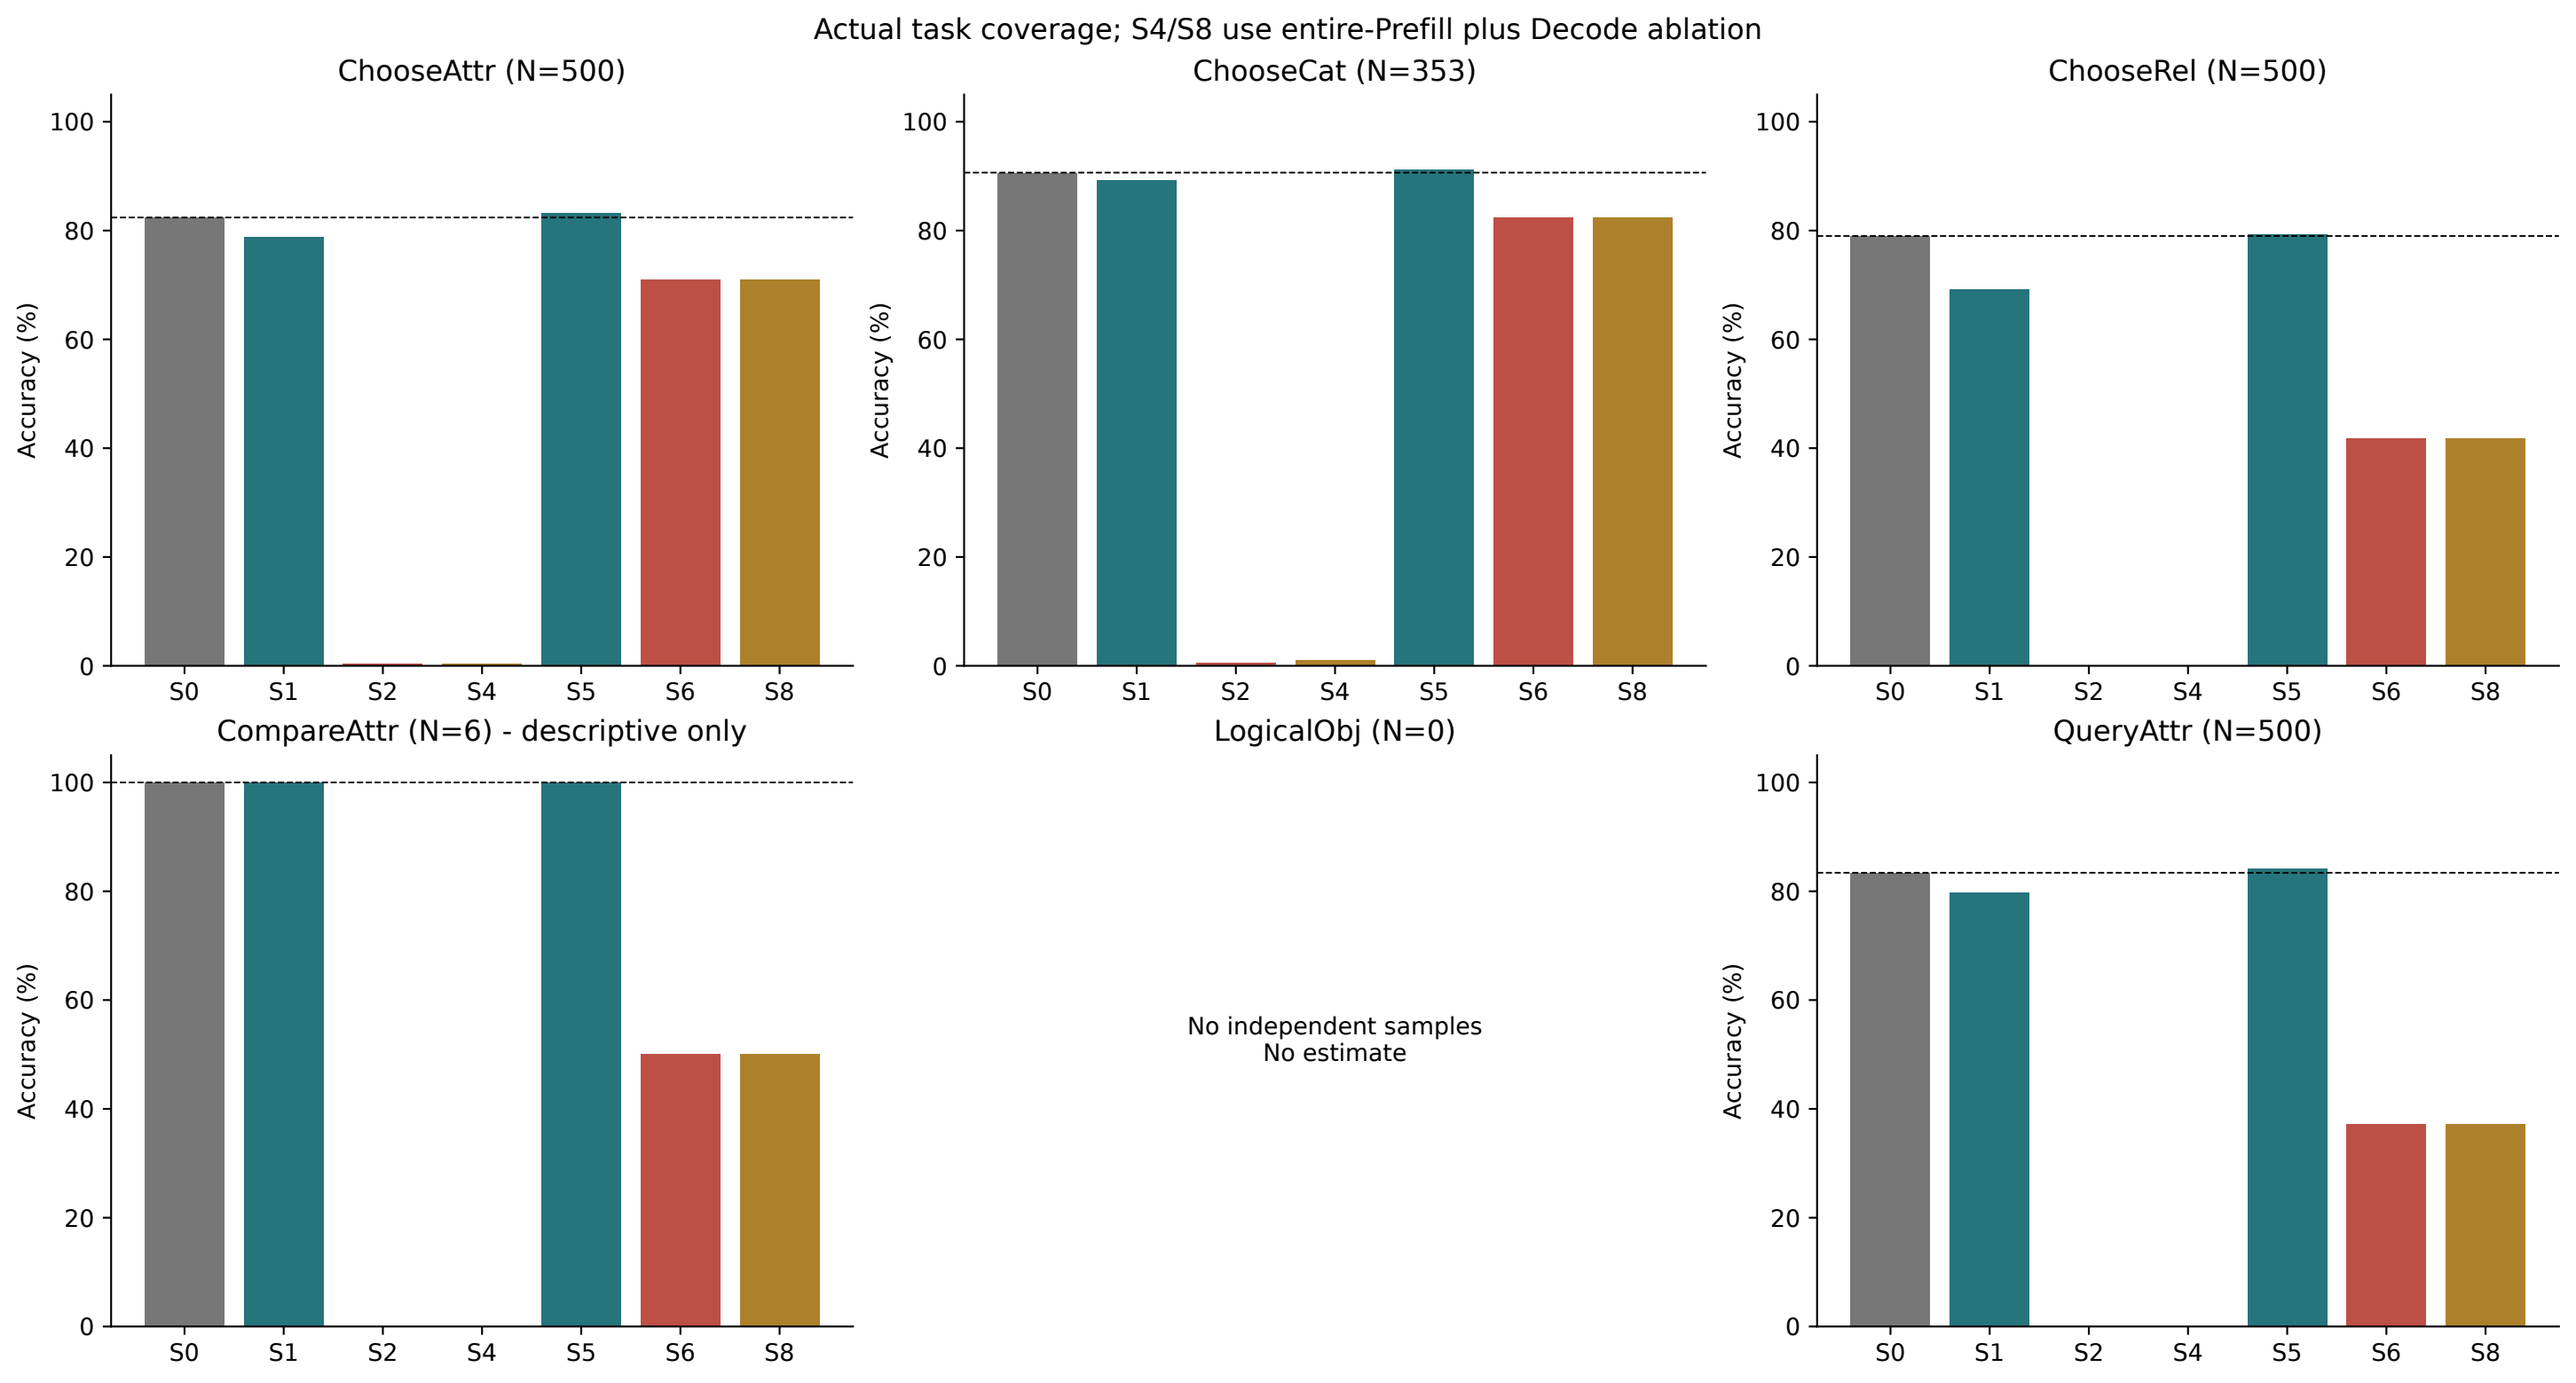
Actual task coverage; S4/S8 use entire-Prefill plus Decode ablation
ChooseAttr (N=500)
ChooseCat (N=353)
ChooseRel (N=500)
CompareAttr (N=6) - descriptive only
LogicalObj (N=0)
No independent samples
No estimate
QueryAttr (N=500)
Accuracy (%)
0
20
40
60
80
100
S0
S1
S2
S4
S5
S6
S8