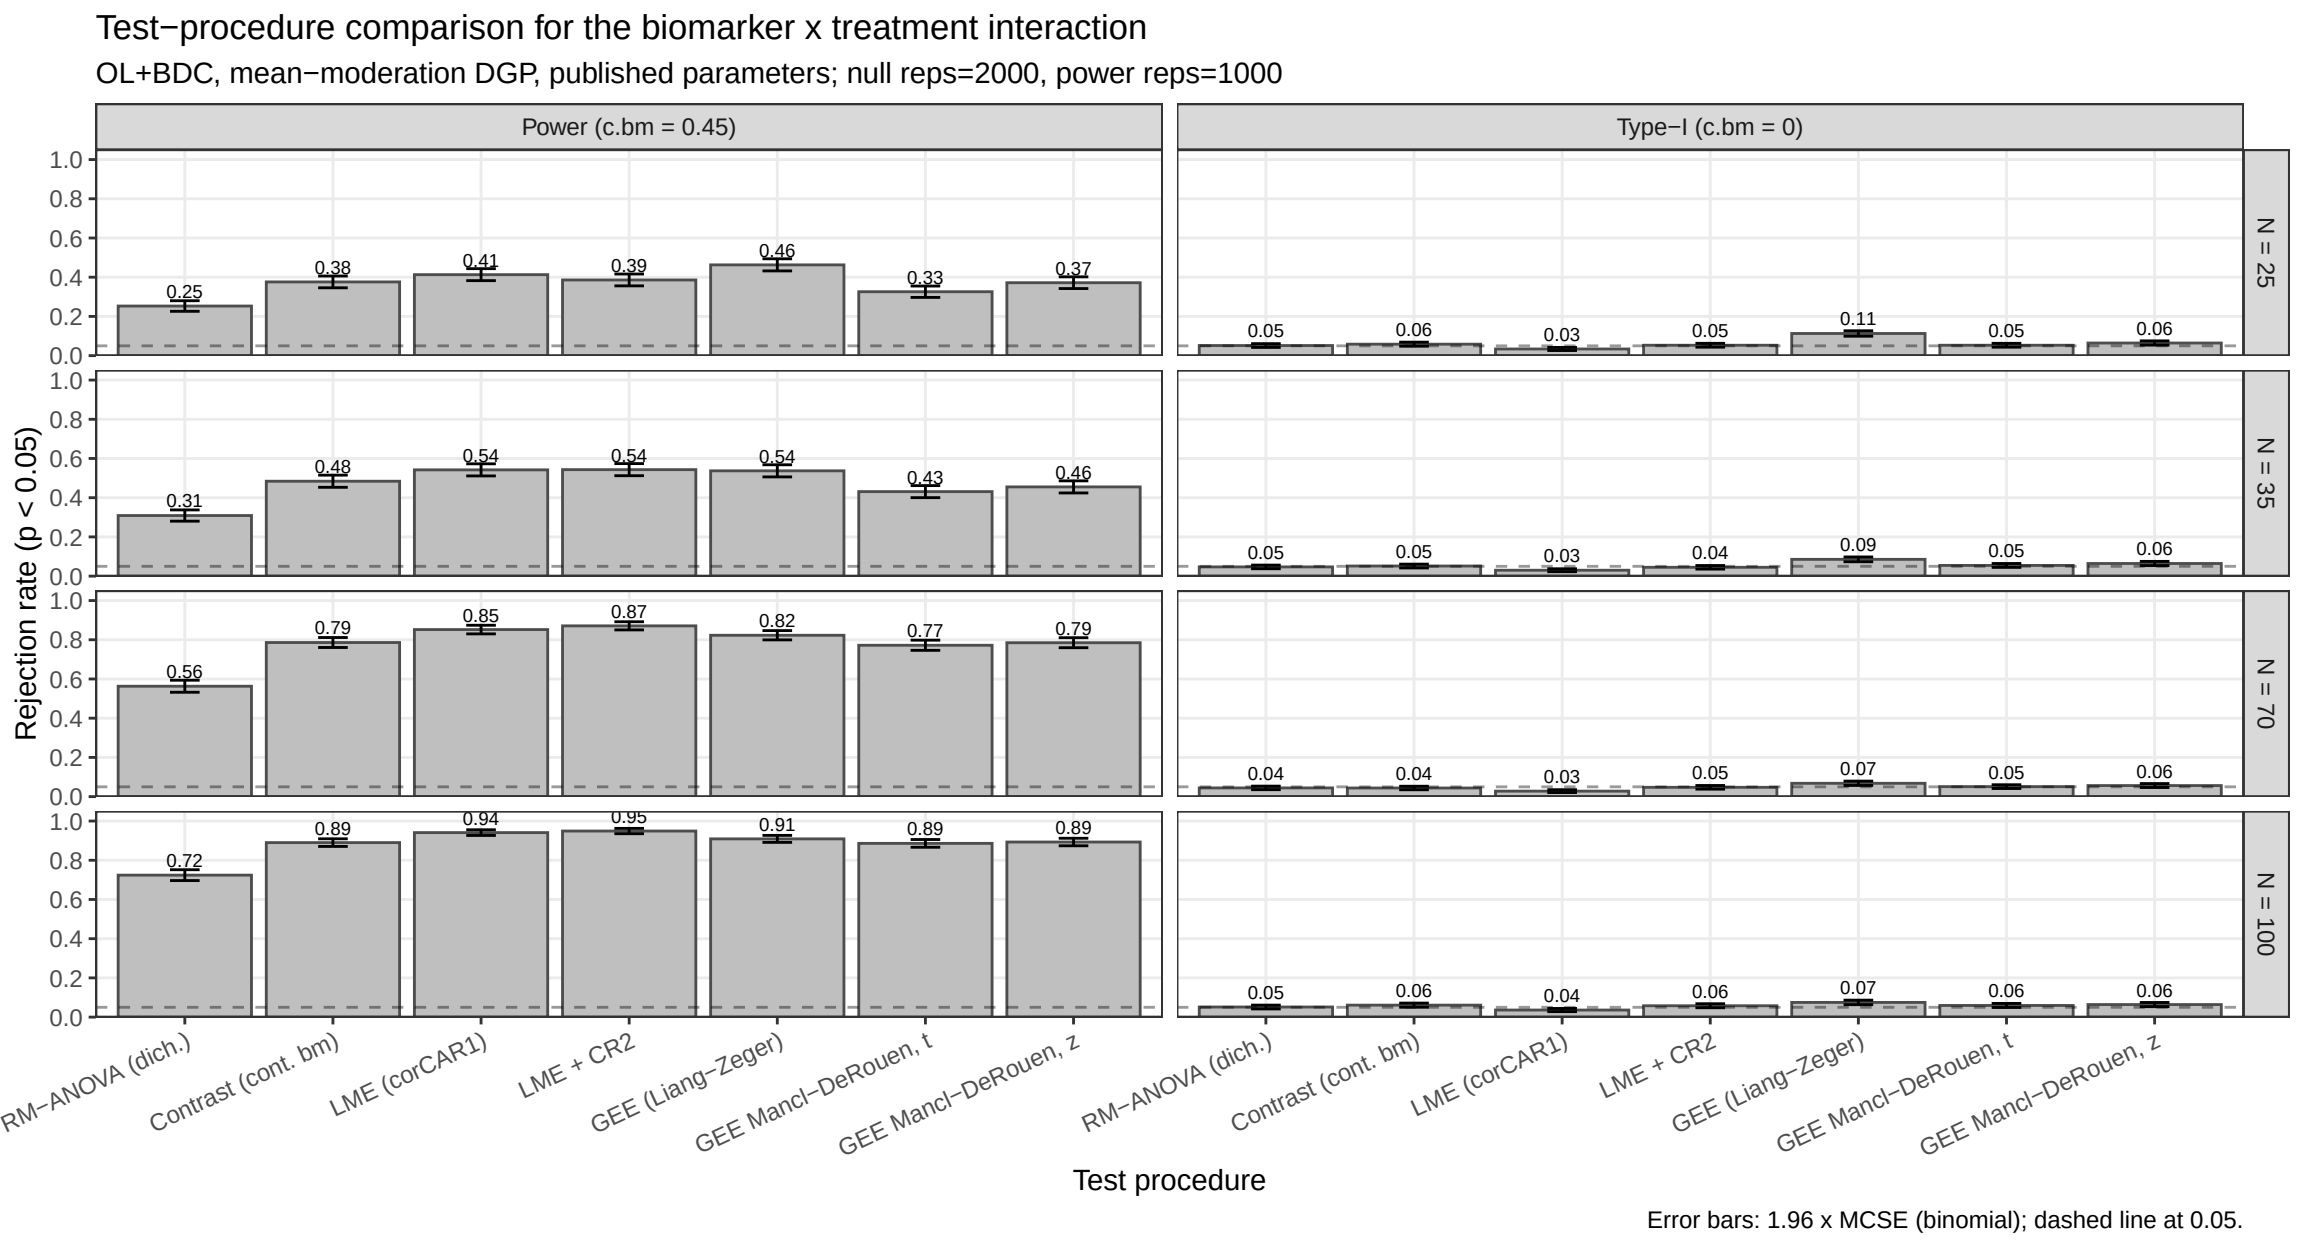
Test−procedure comparison for the biomarker x treatment interaction
OL+BDC, mean−moderation DGP, published parameters; null reps=2000, power reps=1000
Power (c.bm = 0.45)
Type−I (c.bm = 0)
N = 25
N = 35
N = 70
N = 100
Rejection rate (p < 0.05)
0.0
0.2
0.4
0.6
0.8
1.0
0.25
0.38
0.41
0.39
0.46
0.33
0.37
0.05
0.06
0.03
0.05
0.11
0.05
0.06
0.31
0.48
0.54
0.54
0.54
0.43
0.46
0.05
0.05
0.03
0.04
0.09
0.05
0.06
0.56
0.79
0.85
0.87
0.82
0.77
0.79
0.04
0.04
0.03
0.05
0.07
0.05
0.06
0.72
0.89
0.94
0.95
0.91
0.89
0.89
0.05
0.06
0.04
0.06
0.07
0.06
0.06
RM−ANOVA (dich.)
Contrast (cont. bm)
LME (corCAR1)
LME + CR2
GEE (Liang−Zeger)
GEE Mancl−DeRouen, t
GEE Mancl−DeRouen, z
Test procedure
Error bars: 1.96 x MCSE (binomial); dashed line at 0.05.