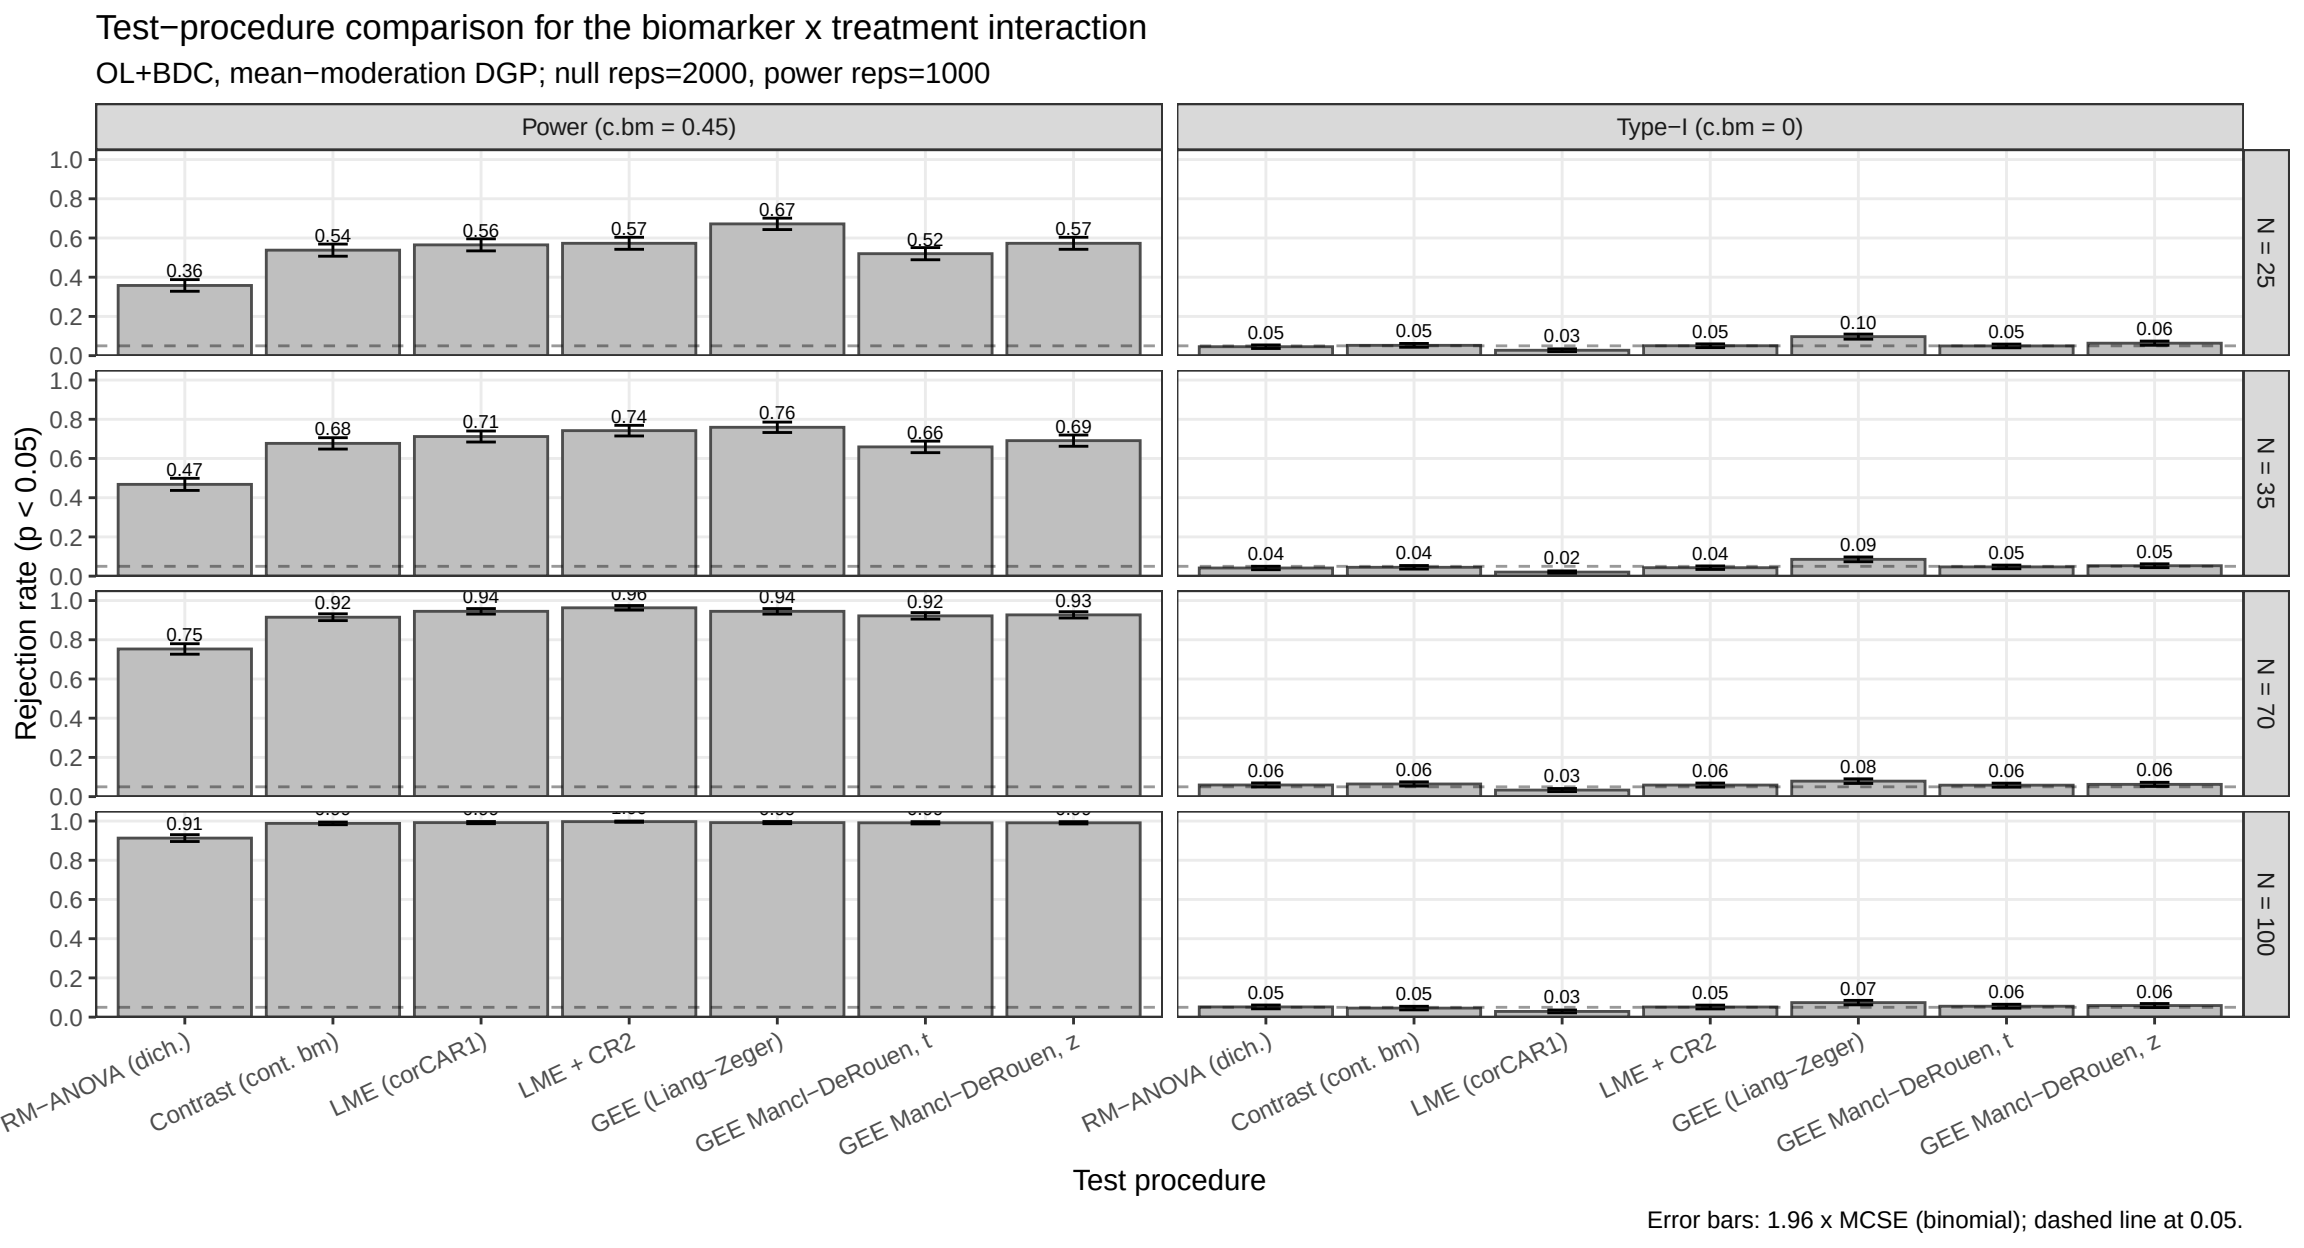
Test−procedure comparison for the biomarker x treatment interaction
OL+BDC, mean−moderation DGP; null reps=2000, power reps=1000
Power (c.bm = 0.45)
Type−I (c.bm = 0)
N = 25
N = 35
N = 70
N = 100
Rejection rate (p < 0.05)
0.36
0.54
0.56
0.57
0.67
0.52
0.57
0.05
0.05
0.03
0.05
0.10
0.05
0.06
0.47
0.68
0.71
0.74
0.76
0.66
0.69
0.04
0.04
0.02
0.04
0.09
0.05
0.05
0.75
0.92
0.94
0.96
0.94
0.92
0.93
0.06
0.06
0.03
0.06
0.08
0.06
0.06
0.91
0.05
0.05
0.03
0.05
0.07
0.06
0.06
RM−ANOVA (dich.)
Contrast (cont. bm)
LME (corCAR1)
LME + CR2
GEE (Liang−Zeger)
GEE Mancl−DeRouen, t
GEE Mancl−DeRouen, z
Test procedure
Error bars: 1.96 x MCSE (binomial); dashed line at 0.05.