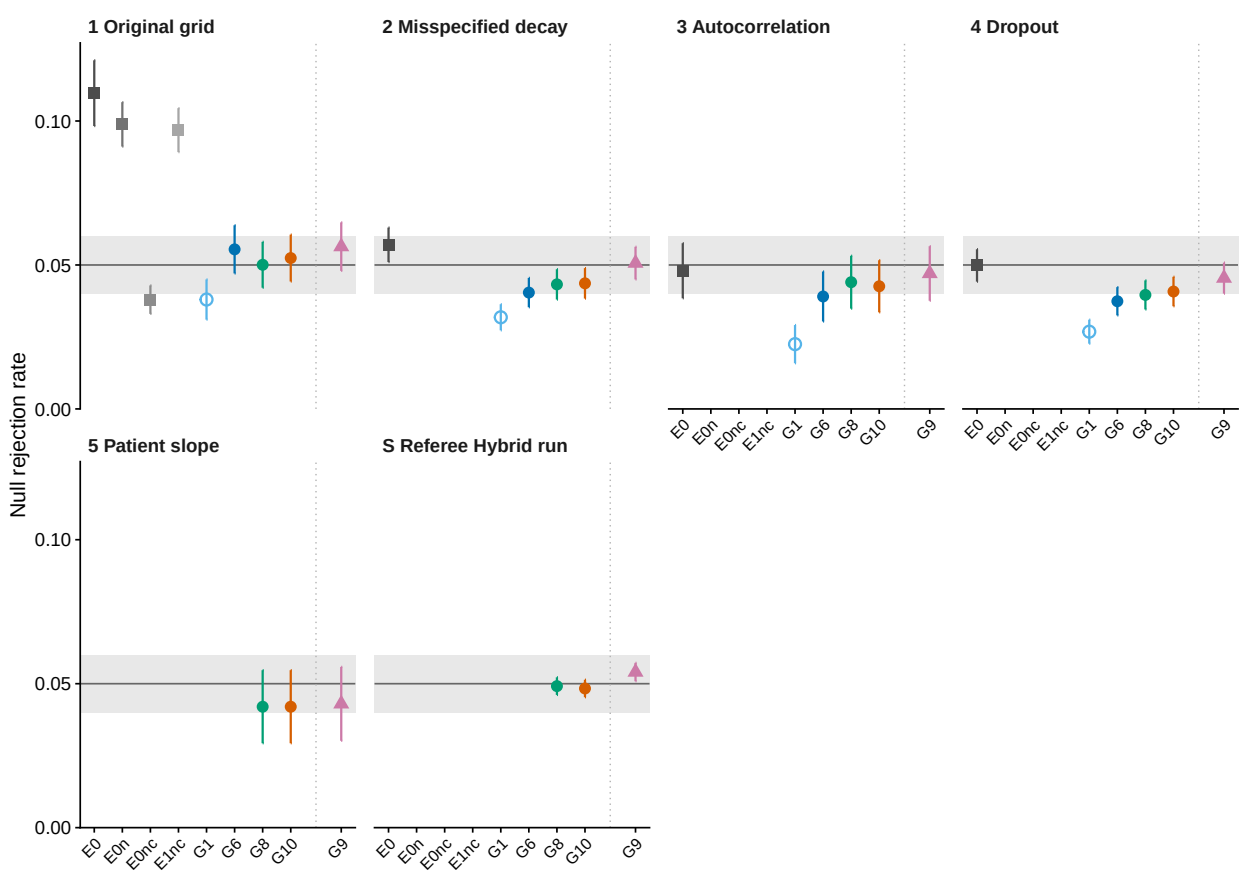
1 Original grid
2 Misspecified decay
3 Autocorrelation
4 Dropout
5 Patient slope
S Referee Hybrid run
Null rejection rate
0.00
0.05
0.10
E0
E0n
E0nc
E1nc
G1
G6
G8
G10
G9