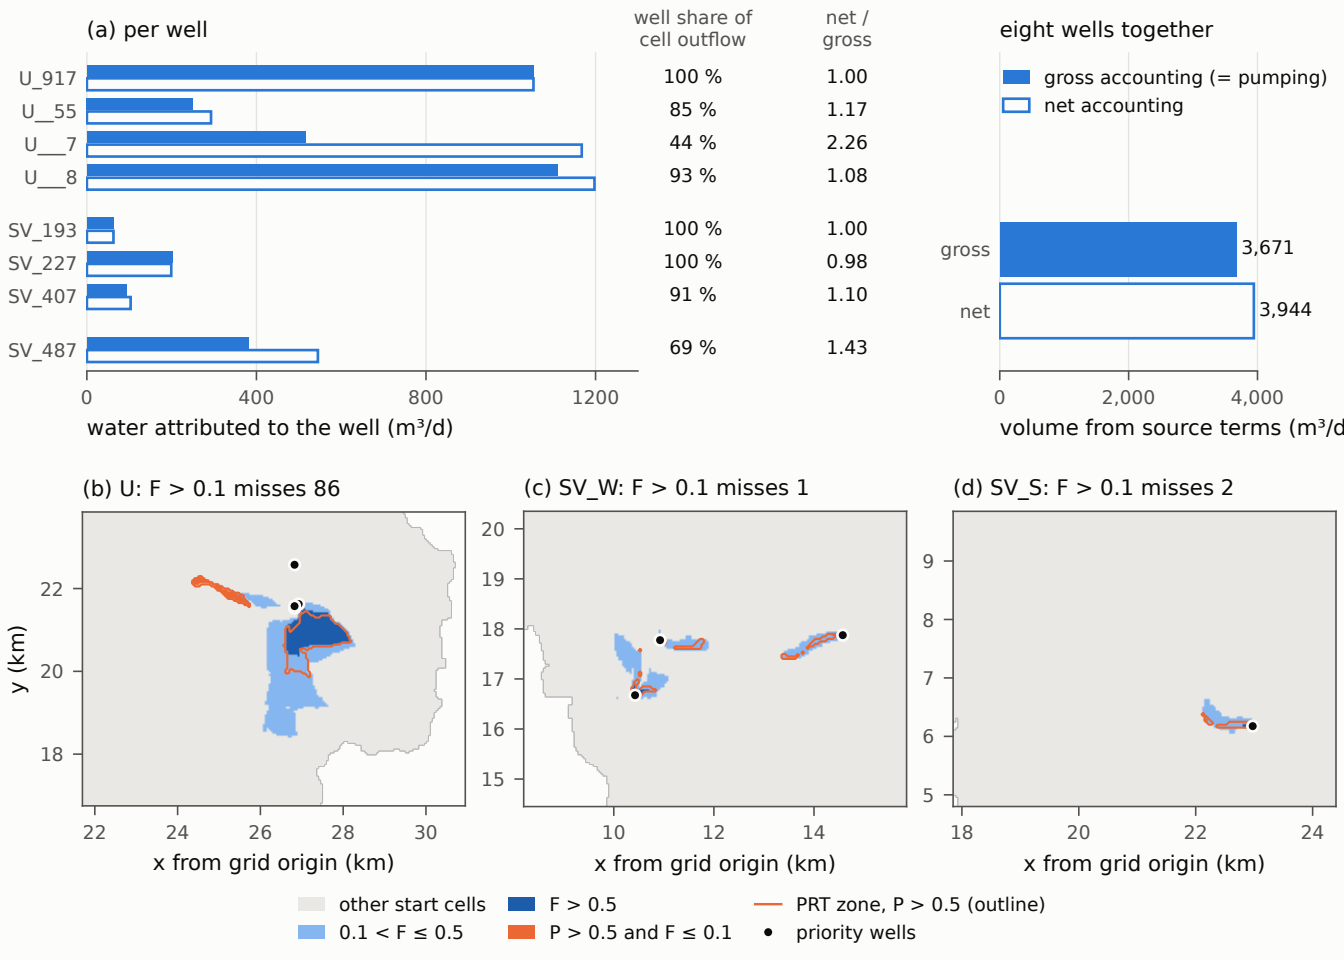
(a) per well
well share of cell outflow
net / gross
U_917
U__55
U___7
U___8
SV_193
SV_227
SV_407
SV_487
100 %
85 %
44 %
93 %
100 %
100 %
91 %
69 %
1.00
1.17
2.26
1.08
1.00
0.98
1.10
1.43
0
400
800
1200
water attributed to the well (m³/d)
eight wells together
gross accounting (= pumping)
net accounting
gross
net
3,671
3,944
0
2,000
4,000
volume from source terms (m³/d
(b) U: F > 0.1 misses 86
(c) SV_W: F > 0.1 misses 1
(d) SV_S: F > 0.1 misses 2
y (km)
x from grid origin (km)
x from grid origin (km)
x from grid origin (km)
other start cells
0.1 < F ≤ 0.5
F > 0.5
P > 0.5 and F ≤ 0.1
PRT zone, P > 0.5 (outline)
priority wells